

ANEXO TÉCNICO

1. **OBJETO:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, MANTENIMIENTO DE CARPAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)

2. CÓDIGO UNSPSC

De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el contrato a ejecutar se identifica así:

Código UNSPSC	Descripción
56111900	Muebles industriales
56112110	Asientos
56101519	Mesas
56101543	Mesas comedor
56112106	Sillas altas (taburetes)

3. UNIDAD DE MEDIDA

Unidad

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dos (2) meses

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)
Calle 20 No. 68A – 6

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

CAFETERÍA PISO 2

Barra:

Estructura en ángulo de 3/16" X 1" con refuerzos intermedios cada metro, superficie en MDP de 30 mm. Soportes tubular de 3" calibre 14, con base en platina redonda de 3/16" X 20 cm de diámetro cada 2,20 m anclados al piso con chazo expansivo y epóxico. Acabado en pintura electrostática.

Longitud: 11,0 metros

Ancho: 0.50 metros

Altura: 1.0 metro

Sillas:

Asiento y estructura en polipropileno (color negro). Superficie microperforada de alta resistencia. Reposapiés integrado en polipropileno.

Medidas y capacidad: Altura total: 106 cm, Ancho: 44 cm, Profundidad: 38 cm, Altura del piso al asiento: 75 cm, Peso máximo a soportar: 100 kg Uso.



Imagen de referencia

Mesas (comedor):

Estructura en CR calibre 14, superficie en MDP de 30 mm de espesor de 0,70m X 0,70m (color a definir en la entrega), ancladas al piso.

Sillas Monopieza inyectada en polipropileno (color negro)



Imagen de

ZONA KIOSKO EN PISO 1

Comedor metálico

- Estructura en tubo cuadrado de 2" CR calibre 14.
- Superficie y asiento en láminas de acero calibre 20. interior en aglomerado MDF resistente a la intemperie

- Platinas calibre 3/16" fijada al piso con chazo expansivo y epóxico
- Medida de la mesa de 60 cm x 100 cm, altura de mesa 75 cm.
- Comedor para 4 personas



Imagen de referencia

Mantenimiento de carpas (4 und) (Medidas de 2.70 m de ancho X 3,50m de largo)


- Lavado de lona en general (cubierta y laterales)
- Cambio de correas
- Templado de cubierta
- Ajuste de laterales y ventanas
- Retoques de pintura
- Instalación eléctrica e iluminación con sensor de movimiento que abarque toda el área de las carpas (aprox. 38 m2)

7. CANTIDADES

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad
CAFETERÍA PISO 2			
1	Estructura en ángulo de 3/16" X 1" con refuerzos intermedios cada metro, superficie en MDP de 30 mm. Soportes tubular de 3" calibre 14, con base en platina redonda de 3/16" X 20 cm de diámetro cada 2,20 m anclados al piso con chazo expansivo y epóxico. Acabado en pintura electrostática. Longitud: 11,0 metros. Ancho: 0.50 metros. Altura: 1.0 metro	Unidad	1
2	Sillas: Asiento y estructura en polipropileno (color negro). Superficie microperforada de alta resistencia. Reposapiés integrado en polipropileno. Medidas y capacidad: Altura total: 106 cm, Ancho: 44 cm, Profundidad: 38 cm, Altura del piso al asiento: 75 cm, Peso máximo a soportar: 100 kg Uso.	Unidad	20
3	Mesas (comedor): Estructura en CR calibre 14, superficie en MDP de 30 mm de espesor de 0,70m X 0,70m (color a definir en la entrega), ancladas al piso.	Unidad	6
4	Sillas Monopieza inyectada en polipropileno (color negro)	Unidad	24

ZONA KIOSKO EN PISO 1			
5	Comedor metálico para 4 personas Estructura en tubo cuadrado de 2" CR calibre 14. Superficie y asiento en láminas de acero calibre 20, interior en aglomerado MDF resistente a la intemperie. Platinas calibre 3/16" fijada al piso con chazo expansivo y epóxico. Medida de la mesa de 60 cm x 100 cm, altura de mesa 75 cm.	Unidad	7
6	Mantenimiento de carpas (Medidas de 2.70 m de ancho X 3,50m de largo)	Unidad	4
7	Instalación eléctrica e iluminación con sensor de movimiento que abarque toda el área de las carpas, conforme a lo proyectado en el esquema de distribución eléctrica adjunto (incluye: 8 lámparas tipo led de sobreponer de 12 w, 35 m de tubería EMT de 1/2", 2 interruptores sencillos, 16 cajas de paso o conexión metálicas ref:2400 con suplemento, 150 m de cable de cobre n° 12 THHN, cinchas de plástico de 15 cm para fijación de tuberías, cinta aislante 3m, pasamuro para tubo de 1 2/ " de iluminación en escalera, 8 tapas ciegas para caja 2400)	Global	1

ESQUEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA ILUMINACION TOLDOS.

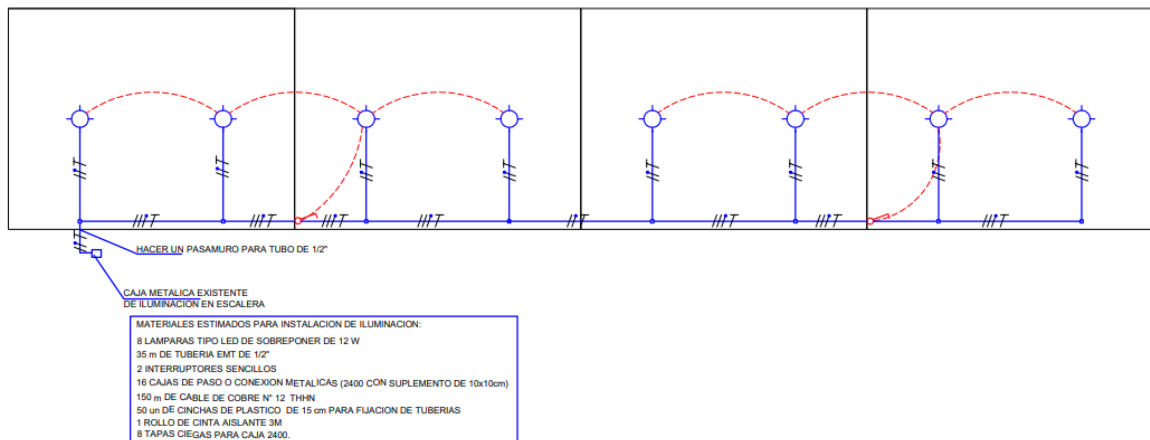

Proyectó: Ruby Rueda – Contratista DRFGD
 Eric Elías – Contratista DRFG
 Aprobó: Vilma Patricia Ferreira – Directora de Gestión Humana
 Rafael Mauricio Sopó – Director de Recursos Físicos