



PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UN ASPERSOR DE AEROSOL ESTÁNDAR

DET 1
ESC: SIN




DETALLE 2
TÍPICO INSTALACIÓN DE ROCIADORES EN TECHO FALSO
ESC:SIN

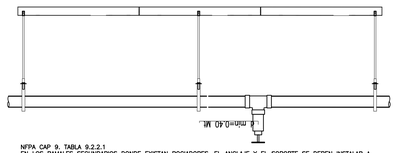


NFPA CAP 9, TABLA 9.2.2.1
EN LOS RAMALES SECUNDARIOS DONDE EXISTAN ROCIADORES, EL ANCLAJE Y EL SOPORTE SE DEBEN INSTALAR A UNA DISTANCIA MINIMA DE 0.40 Mt DE RADIO TOMANDO COMO EJE EL ROCIADOR.
LA DISTANCIA MAX ENTRE SOPORTES PARA LAS TUBERÍAS MAYORES Y/O IGUALES A Ø 1.½" SERA DE 4.60 Mt
LA DISTANCIA MAX ENTRE SOPORTES PARA LAS TUBERÍAS MENORES A Ø 1.½" SERA DE 3.60 Mt


DETALLE 3
DISTANCIAMIENTO ENTRE SOPORTES
ESC:SIN




DETALLE 4
ROCIADOR PENDENT
ESC:SIN

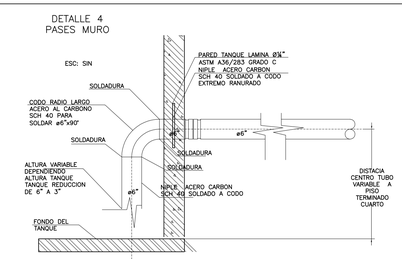


DETALLE 5
PASES MURO TANQUE – CUARTO BOMBAS
ESC:SIN



DETALLE 6
TÍPICO SOPORTERÍA BAJO LOSA DE CONCRETO
ESC: SIN




DETALLE 7
SOPORTE ANTISÍSMICO DE 4 VÍAS
ESC:SIN




LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE SOPORTE ES 27–PULGADAS CUANDO EL SOPORTE ESTA ANCLADO EN LA ZONA DE CONCRETO "TENSION" Y 40–PULGADAS CUANDO EL SOPORTE ESTA ANCLADO EN LA ZONA DE CONCRETO "COMPRESSION."


DETALLE 10
UPRIGHT SPRINKLER Ø½"
ESC:SIN

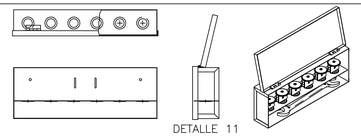

DETALLE 11
GABINETE PARA ROCIADORES DE REPUESTO DE 6 ESPACIOS
ESC:SIN

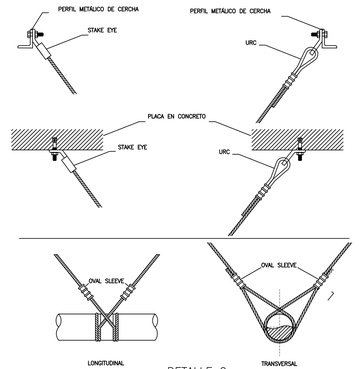

DETALLE 9
ARRIOSTRAMIENTO SÍSMICO
ESC:SIN

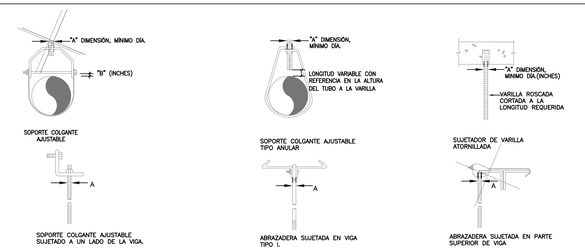

SOPORTES COLGANTES (COLGADORES)


TAMAÑO TUBERÍA	A	B	TAMAÑO TUBERÍA	A	B
25mm(1")	10mm(3/8")	3MM(1/8")	100mm(4")	10mm(3/8")	6mm(1/4")
32mm(1¼")	10mm(3/8")	3MM(1/8")	150mm(6")	50mm(1/2")	6mm(1/4")
38mm(1½")	10mm(3/8")	3MM(1/8")	200mm(8")	50mm(1/2")	6mm(1/4")
50mm(2")	10mm(3/8")	6mm(1/4")	250mm(10")	15mm(5/8")	6mm(1/4")
63mm(2½")	10mm(3/8")	6mm(1/4")	300mm(12")	15mm(5/8")	6mm(1/4")
75mm(2")	10mm(3/8")	6mm(1/4")			

TABLA DE COLGADORES
N.T.S


ESPACIO ENTRE SOPORTES COLGANTES SEGUN NFPA 13 CAP. 9 TABLA 9.2.3.10.1

1. 25mm(1") Y 6mm(1/4") DIA. TUBO DE ACERO: MAXIMO 3.5M(12 FT) ESPACIADOS.
2. 25mm (1") A 75mm (3") DIA. TUBERIA ATORNILLADA LIVIANA: MAX. 3.0M(12 FT). ESPACIADOS.
3. 25mm (1") Y DIAMETROS MAYORES, TUBERIA DE ACERO: MAX. 4.5M(15 FT). ESPACIADOS.
4. TODAS LAS TUBERIAS DEBERAN SER INSTALADAS DE ACUERDO A NFPA–13, CADA SECCIÓN DE TUBERIA DEBERÁ TENER NO MENOS QUE UN SOPORTE COLGANTE. EXTENSIONES DE 90° DE NO MAS DE 60mm(2.5") DEBERÁ TENER UN SOPORTE COLGANTE.
5. EXTENSIONES DE 90° DE NO MAS DE 60mm(2.5") DEBERÁ TENER UN SOPORTE COLGANTE.


DETALLE 8
SOPORTERÍA BAJO LOSA DE CONCRETO
ESC: SIN

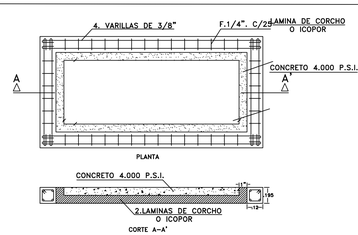


CENTRO DE BASE ANTIVIBRATORIA
ESC: SIN

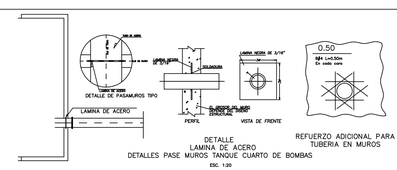

DETALLE
LAMINA DE ACERO
DETALLES PASE MUROS TANQUE CUARTO DE BOMBAS
ESC. 1:20



DETALLE 14
CENTRO DE CONTROL
ESC:SIN



ACCESORIOS

- GABINETE ACERO INOXIDABLE
- VALVULA GLOBO ANGULAR BRONCE/LATON MEDIDAS Ø1½" X Ø1½" H–W
- VALVULA GLOBO ANGULAR BRONCE/LATON MEDIDAS Ø1½" X Ø1½" H–W
- MANGUERA DE 100 PIES DE Ø1½"
- BOQUILLA CHORRO NIEBLA POLICARBONATO DE Ø1½"
- HACHA PICO
- LLAVE SPANNER

DETALLE 13
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III
ESC:SIN