

Página 1 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

No. GS -2026 - **074860** - GUDS - GUTIC - 20.1

Armenia, 13 de agosto del 2026

Señor coronel
CARLOS MARIO BUSTAMANTE BERMÚDEZ
 Comandante de Departamento de Policía Quindío
 Avenida centenario calle 2 norte
 Armenia

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 35-7-10015-26 mes reportado julio 2026

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL**

Periodo del informe de supervisión

Desde	13/07/2026	Hasta	13/08/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No. 03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL: Mediante comunicación oficial No. GS-2026-044477-DEQUI del 13/05/2026, el señor coronel **CARLOS MARIO BUSTAMANTE BERMÚDEZ**, obrando en calidad de comandante de Departamento de Policía Quindío, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto, Al señor Intendente jefe **WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA**,

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados:** 03
 1. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido del 13/05/2026 AL 12/06/2026 Presentado mediante comunicado oficial GS-2026-054890-DEQUI de fecha 11/06/2026.
 2. Informe de supervisión del mes de junio 2026, presentado mediante comunicado oficial Nro. GS-2026-064372-DEQUI de fecha 12/07/2026.
 3. Informe de supervisión del mes de julio de 2026, presentado mediante comunicado oficial Nro. GS-2026-074860 -DEQUI de fecha 13/08/2026.

Nota: De igual manera se relacionan los siguientes informes de supervisión así:

Página 2 de 16	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

- NUSEFA: con radicado GS-2026-068385-DEQUI de fecha 24/07/2026.
- CEVEC: con radicado GS-2026-074564-DEQUI de fecha 13/08/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	35-7-10015-26
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDIO"
Contratista	SCA ELEKTRON CORPORATION SAS NIT. 901201298-9
Representante legal	YEISON ADRIÁN VANEGAS MUÑOZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR INICIAL \$40.000.000,00 DEQUI
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$40.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	vigencia hasta el (30/11/2026)
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	13/05/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	vigencia hasta el (30/11/2026)
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Adiciones	No Aplica
Modificatorios	No Aplica
Prorrogas	No Aplica
Otros	No Aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Acciones adelantadas: la empresa SCA ELEKTRON CORPORATION SAS NIT. 901201298-9, realiza los estudios y diagnósticos de los aires acondicionados del Departamento Policía Quindío, Colegio Nuestra Señora de Fátima (NUSEFA) y Centro Vacacional Eje Cafetero (CEVEC). Con el fin de identificar los mantenimientos preventivos y correctivos, una vez identificados inicia con la reparación y ajuste de los mismos cumpliendo a cabalidad con el contrato restaurando el servicio en algunas oficinas y dependencias del comando evitando así un deterioro sobre los equipos que prestan un servicio importante al interior de cada oficina brindando con esto un bienestar y ambiente laboral al personal de la unidad durante el mes de julio.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto contractual citado en el estudio previo.	Si	El oferente cumplió con el objeto contractual
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	Si	La empresa obro con lealtad y buena fe

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

3	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	La empresa cumplió a satisfacción.
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El contratista cumplió a satisfacción en el cargo de las facturas Nro. SCA-319, SCA-320, SCA-321 y SCA-324 en el sistema de SisF NACIÓN.
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento del Departamento de Policía Quindío quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Obra como antecedente en la carpeta contractual.
6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	La empresa guardó la confidencialidad de toda la información.
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Departamento de Policía Quindío de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Los inconvenientes en el contrato no han surtido efecto alguno y se está cumpliendo a satisfacción.
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	La empresa tiene la cuenta activa cumpliendo a satisfacción.
9	Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	La empresa cumplió a satisfacción.
10	CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	La empresa cuenta con de CATALOGACIÓN abastecimiento.
11	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nro. 0689 del 3 de mayo de 2016 "Por la cual se adopta el reglamento técnico que establece los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones, y se dictan otras disposiciones"	SI	La empresa cumple con la resolución 0689 del 03/05/2016, reglamento técnico que establece los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones, y se dictan otras disposiciones"
12	El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones que en materia de buenas prácticas ambientales determine la autoridad competente. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	La empresa cumple con buenas prácticas ambientales, certificado anexo a la etapa contractual.
13	El contratista garantizará que el personal asignado para prestar el servicio contratado, en los centros educativos de la Policía Nacional, no tenga inhabilidades por delitos sexuales contra la libertad e integridad de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Ley 1918 de 2018 "Por medio de la cual se establece en régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" reglamentada por el Decreto 753 de 2019, adicionó el artículo 219 C. de la Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal Colombiano. Por lo anterior, deberán exigir el respectivo registro de inhabilidades, cada cuatro (4) meses, durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato, a través del enlace:	SI	Se verificó la información suministrada por el contratista de las inhabilidades por delitos sexuales encontrado todo sin novedad y anexa los respectivos certificados y anexados a la etapa contractual, consultados en el link https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/

Página 4 de 16		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
	https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/ o ingresando a la página web de la Policía Nacional, opción Registro inhabilidades.			
14	Contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.			SI La empresa propende por la protección del medio ambiente.
15	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa Nro. 042 de diciembre 26 de 2023 "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", a través de la cual se dispone: La Administración del SIIF Nación informa que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de "Proveedor tecnológico" a "Software propio", es decir, que a partir de esta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.			SI El contratista cumplió a satisfacción en el cargo de las facturas Nro SCA-319, SCA-320, SCA-321 y SCA-324 en el sistema de SIIF NACIÓN.
16	16. El contratista o proveedor para dar cumplimiento al proceso de recepción de facturación electrónica en la Policía Nacional, tendrá como responsabilidad: ☐ Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. ☐ Diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. ☐ Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento Zip (PDF, XML). ☐ Datos estándar factura: En la nota final de la factura electrónica debe diligenciar la siguiente información con los datos del contrato que le corresponde: Datos del adquirente: todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo. Es importante mencionar que los datos del adquirente para nuestro caso, son los datos del DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO (NIT, dirección, teléfono, ETC.) solamente dejar el correo anteriormente descrito sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, los demás datos corresponden a la unidad ejecutora del presupuesto. Los datos de esta imagen solamente son de ejemplo para el protocolo establecido. Notas finales u observaciones: diligenciar en esta sección de la factura los datos de la entidad, número de contrato y correo del supervisor, al			SI El contratista cumplió a satisfacción en el cargo de las facturas Nro. SCA-319, SCA-320, SCA-321 y SCA-324 en el sistema de SIIF NACIÓN.

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

que SIIF Nación enviará la factura para aprobación, esta información debe relacionarse con la siguiente estructura:

De la siguiente manera debe quedar la nota final y/o observaciones

#S16-01-01-D27;35-7-100XX-

23;CORREOINSTITUCIONALDELSUPERVISOR@correo.policia.gov.co#5

Nota importante:

Una vez generada la factura por el proveedor tecnológico y aprobada por la DIAN, el contratista debe descargar el formato y/o contenedor ZIP el cual contiene el documento XML y pdf, posteriormente guardarlo en la carpeta de elección de su equipo de cómputo.

Después de guardado el formato y/o contenedor ZIP el cual contiene el documento XML y PDF, procederá a enviar este ZIP desde el correo que tiene registrado en el RUT la empresa contratista al correo sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.

17 Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

SI

La empresa cumple con Las demás obligaciones del CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT CAPACIDAD 15000 BTU/H 1.5 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT.
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT CAPACIDAD 15000 BTU/H 1.5 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT.
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - SAMSUNG CAPACIDAD 50000 BTU/H 5 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires SAMSUNG.
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - TRANE MINI SPLIT CAPACIDAD 15000 BTU/H 1.5 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los TRANE MINI SPLIT.
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL CAPACIDAD 40000 BTU/H 4 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los - YORK INTERNATIONAL.
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - LG TIPO CASSETTE PARA TECHO CAPACIDAD 36000 BTU/H 3.6 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires LG.
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - TEMSTAR TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 12000 BTU/H 1.2 TONELADA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires TEMSTAR TIPO MINI SPLIT.
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - SAMSUNG MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU/H	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires SAMSUNG.
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL CAPACIDAD 30000 BTU/H 3 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL.
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK MINI SPLIT CAPACIDAD 30000 BTU/H 3 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT.
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL CAPACIDAD 33000 BTU/H 3.3 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL.
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - SAMSUNG DIGITAL INVERTER DE 18 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires SAMSUNG.
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPO MINI SPLIT DUAL INVERTER DE 18000 BTU R-410A 220V	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires EQUIPO MINI SPLIT.
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPOS MINI SPLIT DUAL INVERTER DE 24000 BTU R-410A 220V	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires EQUIPO MINI SPLIT.

Página 6 de 16

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPOS PORTÁTIL RECCO R08CPA/RS-A DE 14000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo del equipo
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPOS PORTÁTIL RECCO YPC-12C DE 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo del equipo
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPOS PORTÁTIL WURDEN W14CPA/KA-A DE 14000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo del equipo
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA LG TIPO MINI SPLIT 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires LG
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC DE 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires PANASONIC
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 9.000 BTU A 110V	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires MIRAGE
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 60.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 36.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 24.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 18.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 12.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 9.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - MANEJADORA 1/2 HP 3/V SELLADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - MANEJADORA 1/2 HP 3/V SELLADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 36000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 18000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 9000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 36000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 18000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 9000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
39.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - CAPACITOR DE MARCHA - DE 1 MFD A 5 MFD	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del capacitor de marcha.
40.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - CAPACITOR DE MARCHA - DE 6 MFD A 50 MFD	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del capacitor de marcha.
41.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - CAPACITOR DE MARCHA - MAYOR DE 50 MFD	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del capacitor de marcha.
42.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TARJETA ELECTRÓNICA MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
43.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSOR TEMPERATURA MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
44.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TERMOSTATO O SENSOR DE TEMPERATURA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
45.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL REMOTO UNIVERSAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
46.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL REMOTO MINI SPLIT ORIGINAL (YORK, LG, SAMSUNG ETC.)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
47.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ASPA CONDENSADOR EQUIPOS MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
48.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTACTAR 40 AMPERIOS 3 POLOS 24 V	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
49.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL DE PRESIÓN DE ALTA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
50.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL DE PRESIÓN DE BAJA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
51.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL ANALÓGICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
52.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL DIGITAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
53.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - REPLAY POTENCIAL 1-5 HP	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos.
54.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR 1/4	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos filtro.
55.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR 3/8	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos filtro.
56.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR 1/2	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos filtro.
57.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CORREA PARA UNIDAD MANEJADORA EQUIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos correa.
58.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - METRO LINEAL FLEXIBLE DE TUBERÍA DE COBRE 1/4 Y 1/2	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos tubería.
59.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - METRO LINEAL FLEXIBLE DE TUBERÍA DE COBRE 1/4 Y 3/8	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos tubería.
60.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - METRO LINEAL FLEXIBLE DE TUBERÍA DE COBRE 1/2 Y 3/8	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos tubería.
61.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - METRO LINEAL FLEXIBLE DE TUBERÍA DE COBRE 3/8 Y 5/8	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos tubería.
62.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de otros repuestos blower.

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
63.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - REFRIGERANTE MO 29 X LIBRA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - refrigerante
64.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - GAS REFRIGERANTE R407A O 410A DUPONT X LIBRA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - GAS refrigerante
65.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - VARELLA DE SOLDADURA DE PLATA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - VARELLA
66.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - RUBATEX POR METRO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - RUBATEX
67.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BREAKER ELÉCTRICO 30 A	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BREAKER
68.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BREAKER ELÉCTRICO 40 A	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BREAKER
69.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BREAKER ELÉCTRICO 60 A	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BREAKER
70.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR MT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CABLE ENCAUCHETADO
71.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BASES PARA UNIDAD CONDENSADOR DE 9000 A 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BASES PARA UNIDAD CONDENSADOR
72.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BASES PARA UNIDAD CONDENSADOR DE 18000 A 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BASES PARA UNIDAD CONDENSADOR
73.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BOMBA DE CONDENSADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BOMBA DE CONDENSADO
74.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TERMOSTATO PARA EQUIPOS CENTRALES	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - OTROS REPUESTOS - GALÓN DE LÍQUIDO DESINCORUSTANTE
75.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - GALÓN DE LÍQUIDO DESINCORUSTANTE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - OTROS REPUESTOS - GALÓN DE LÍQUIDO DESINCORUSTANTE
76.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SUPER ARRANCADOR	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SUPER ARRANCADOR
77.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CANALETA 100 X 45	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CANALETA
78.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CANALETA 60 X 40	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CANALETA
79.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CODO EXTERNO PARA CANALETA DE 100 X 45	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CODO EXTERNO
80.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CODO EXTERNO PARA CANALETA DE 60 X 40	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CODO EXTERNO
81.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CODO INTERNO PARA CANALETA DE 60 X 40	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CODO EXTERNO
82.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CODO INTERNO PARA CANALETA DE 100 X 45	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CODO EXTERNO
83.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - MANGUERA PARA DESAGÜE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - MANGUERA
84.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CINTA VINILO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CINTA VINILO

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
85.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ROLLO CINTA FOIL X 40 MTS LARGO X 3" ANCHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ROLLO
86.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - REJILLAS DE SALIDA DIFERENTE TAMAÑO SUMINISTRO O RETORNO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - REJILLA
87.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - DÁMPER MOTO REDUCTOR SALIDAS DE AIRE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - DÁMPER
88.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - DUCTERIA EN PORÓN FORRADA CON CINTA FOIL (INSTALADA) X METRO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - DUCTERIA
89.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - DUCTERIA EN LÁMINA GALVANIZADA FORRADA CON YUMBOLÓN (INSTALADA) X METRO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - DUCTERIA
90.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 1KG	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CARGA DE GAS
91.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410 1KG	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CARGA DE GAS
92.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FUSIBLE DE TARJETA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - FUSIBLE
93.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CAPACITOR DE MARCHA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CAPACITADOR
94.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CAPACITOR DE ARRANQUE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CAPACITADOR
95.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BREAKER DE PROTECCIÓN DE HASTA 50 A	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BREAKER
96.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - RUBATEX AISLANTE TÉRMICO 7/8 POR UNIDAD (1 8MTS)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - RUBATEX AISLANTE
97.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO DE AIRE PARA TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - FILTRO DE AIRE
98.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR DE 1/2 PULGADA (APLICA PARA TIPO CASSETTE, CENTRALES Y PISO TECHO SUPERIOR A 4 TONELADAS)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - FILTRO SECADOR
99.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSORES DE TEMPERATURA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SENSORES
100.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER MANEJADORA TIPO SPLIT HASTA 24.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BLOWER
101.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER MANEJADORA TIPO CASSETTE, CENTRAL O PISO TECHO HASTA 120000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BLOWER
102.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSORES DE SEÑAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SENSORES
103.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA TIPO MINI SPLIT, CASSETTE Y PISO TECHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONTROLES REMOTOS
104.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTACTOR BIFÁSICO EN EQUIPOS TIPO CASSETTE, CENTRALES Y PISO TECHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONTACTOR BIFÁSICO
105.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - PRESOSTATOS PARA EQUIPOS TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - PRESOSTATOS
106.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - VÁLVULAS SOLENOIDES PARA EQUIPOS TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - VÁLVULAS SOLENOIDES
107.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CILINDRO BLOWER PARA EQUIPOS CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CILINDRO BLOWER
108.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 1/4" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
109.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 1/2" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
110.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR DE 1/2 PULGADA (APLICA PARA TIPO CASSETTE, CENTRALES Y PISO TECHO SUPERIOR A 4 TONELADAS)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - FILTRO SECADOR
111.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSORES DE TEMPERATURA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SENSORES DE TEMPERATURA
112.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER MANEJADORA TIPO SPLIT HASTA 24.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BLOWER MANEJADORA
113.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER MANEJADORA TIPO CASSETTE, CENTRAL O PISO TECHO HASTA 120000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BLOWER MANEJADORA
114.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSORES DE SEÑAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SENSORES DE SEÑAL
115.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA TIPO MINI SPLIT, CASSETTE Y PISO TECHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONTROLES REMOTOS
116.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTACTOR BIFÁSICO EN EQUIPOS TIPO CASSETTE, CENTRALES Y PISO TECHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONTACTOR BIFÁSICO
117.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - PRESOSTATOS PARA EQUIPOS TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - PRESOSTATOS
118.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - VÁLVULAS SOLENOIDES PARA EQUIPOS TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - VÁLVULAS SOLENOIDES
119.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CILINDRO BLOWER PARA EQUIPOS CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CILINDRO BLOWER
120.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 1/4" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
121.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 1/2" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
122.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 3/8" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
123.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 5/8" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
124.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 7/8" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
125.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TARJETA TIPO ESTÁNDAR PARA EQUIPOS TIPO SPLIT HASTA 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TARJETA TIPO ESTÁNDAR
126.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TARJETA TIPO ELECTRÓNICA PARA AIRE TIPO CASSETTE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TARJETA
127.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TERMOSTATO PRO 1000 PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TERMOSTATO
128.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TERMOSTATO PRO 2000 PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TERMOSTATO
129.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA PVC 3/4" PARA DESAGUE POR METRO INCLUYENDO ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA
130.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA PVC 3/4" PARA DESAGUE POR METRO INCLUYENDO ACCESORIOS - EMPOTRADO EN MURO CON ACABADOS DE ACUERDO AL ENTORNO Y ESTÉTICA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA PVC
131.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X10 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO SOBRE BANDEJA DESTINADA PARA CABLEADO ELÉCTRICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
132	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X12 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO SOBRE BANDEJA DESTINADA PARA CABLEADO ELÉCTRICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
133	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO SOBRE BANDEJA DESTINADA PARA CABLEADO ELÉCTRICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
134	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X10 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA CONDUIT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X12 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA CONDUIT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA CONDUIT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X10 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA EMT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X12 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA EMT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA EMT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL (CABLE 4X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO SOBRE BANDEJA DESTINADA PARA CABLEADO ELÉCTRICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL (CABLE 4X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA CONDUIT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL (CABLE 4X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA EMT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA.
143	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONDUCTORES PRE-AISLADOS PIR-ALU POR METRO CUADRADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONDUCTORES PRE-AISLADOS PIR-ALU.
144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU HASTA 24.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BOMBA DE CONDENSADO.
145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - MOTOR EVAPORADORA MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - MOTOR EVAPORADORA.
146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - MOTOR CONDENSADOR MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - MOTOR CONDENSADOR.
147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ASPA DE VENTILADOR DE CONDENSADORA HASTA DE 28"	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ASPA DE VENTILADOR.
148	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CINTA PELL X ROLLO DE 10MTS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CINTA PELL.
149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - EMBOBINADO DE MOTORES ELÉCTRICOS (TODAS LAS CAPACIDADES)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - EMBOBINADO DE MOTORES.
150	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BARRA DE SOLDADURA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BARRA DE SOLDADURA.
151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TEMPORIZADOR DE 1-10 S	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TEMPORIZADOR.

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
152.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CARCASA EVAPORADORA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CARCASA EVAPORADORA
153.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - RELAY PARA AIRE ACONDICIONADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - RELAY PARA AIRE
154.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SOPORTE PARA AIRE MINI SPLIT HASTA 24 000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SOPORTE PARA AIRE

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	
		SI	NO
1.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) SECCIÓN EVAPORADORA Serpentin - Lavado y desincrustado con producto químico - Limpieza y purga de desagües - Limpieza y revisión de bandeja de condensados - Prueba y/o corrección de fugas Conjunto motor, ventilador y transmisión - Limpieza de motores - Limpieza de ejes - Medición de amperajes de operación Gabinete - Revisión de ajuste estructural - Revisión de soportes - Revisión y restauración de aislamientos SECCIÓN CONDENSADORA Conjunto motor y ventilador - Limpieza de motores - Limpieza de ejes - Medición de amperajes de operación Compresor - Lectura y registro de presión de succión - Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas - Medición de amperajes de operación CIRCUITO Y TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN - Prueba y/o corrección de fugas - Restauración de aislamientos térmicos - Lectura y registro de sobrecalentamientos SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL - Limpieza de tablero y ajuste de conexiones - Revisión de operación de contactores - Revisión de operación de relevos - Cambio de cables pelados - Revisión y/o calibración de termostato		X
2.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) El mantenimiento correctivo deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo, además de: - La instalación de componentes y/o accesorios que sean requeridos según el diagnóstico autorizado - Arreglo de partes que permitan corrección (ej.: Fugas) - Realización de los mantenimientos correctivos para los equipos que la requieran y estén relacionados en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS", los cuales deben contar con un diagnóstico técnico previo realizado por personal de la empresa contratista que garantice su puesta en funcionamiento y que no tendrá costo adicional para la Policía Nacional. - El contratista será el responsable de los daños o fallas que se ocasionen a los sistemas, equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público durante los mantenimientos correctivos. En caso de que estos se presenten, se restablecerán y los costos que incluya la misma, al igual que las sanciones o multas serán responsabilidad del contratista.		X

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

- El contratista se comprometerá a entregar un informe mensual de forma física o magnética, de las actividades realizadas conforme a lo establecido en el contrato.
- El técnico que presta los servicios de mantenimiento en sitio, deberá contar con el chaleco o chaqueta o carne que lo identifique como integrante de la empresa prestadora de servicio de soporte y mantenimiento, además de tener su propio kit de herramientas y elementos de trabajo para realizar los mantenimientos de una manera segura.
- Las partes que se reemplacen deben ser de las mismas características técnicas o superiores a las del equipo instalado, se debe garantizar por parte del contratista la calidad y funcionamiento normal del equipo.
- El contratista deberá tener afiliados a sus empleados, al sistema general de riesgos profesionales, siendo el único responsable por cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a su personal técnico durante la ejecución del presente contrato, en cualquier instalación policial.

3. EXPERIENCIA PROPONENTE

Se verificará de acuerdo a los requisitos establecidos en los numerales 4.1.1 y 4.1.1.1: estudios previos.

NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Se requiere que los proponentes que participen en el proceso, cuenten con personal técnico calificado en el mantenimiento requerido, dada la necesidad de inmediatez derivada de las actividades del servicio policial, de esta manera se pretende determinar un nivel de idoneidad o competencia laboral mínimo que garantice la calidad de los trabajos de mantenimiento que se efectúen a los equipos de aire acondicionado de las diferentes unidades inmersas en el presente estudio previo.

El proponente que presente oferta deberá entregar los certificados que demuestren la formación y experiencia del personal, así:

PERSONAL, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA			
CARGO	CANT.	FORMACIÓN	EXPERIENCIA
Técnico en mantenimiento de aires acondicionados	1	Técnico en sistemas de refrigeración o aires acondicionados Certificación trabajo en altura vigente	Mínimo 6 meses de experiencia relacionada con el mantenimiento de Aires acondicionados, la cual estará sujeta a posterior verificación

CONDICIÓN 1: el oferente deberá tener presente que en la ejecución del contrato y para realizar los mantenimientos deberá presentar un documento en donde relacione nombre completo, cargo a desempeñar, formación académica de instituciones educativas avaladas por el Ministerio de Educación, experiencia relacionada con el cargo. La información suministrada será verificada por el supervisor del contrato.

4. **CONDICIÓN 2:** en la etapa de ejecución del contrato para efectos de verificar la idoneidad del personal mínimo requerido, el oferente deberá presentar la acreditación del personal que desarrollará las labores de mantenimiento de aires acondicionados, indicando la función de cada uno, presentando un documento que deberá contener los datos mínimos de: estudios y experiencia relacionada con el objeto del contrato, ciudad, dirección, teléfono de residencia, recomendaciones, etc.), que correspondan a la formación requerida para cada cargo que se desempeñará.

Esta información será verificada en las siguientes bases de datos, según corresponda:

- SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) del Ministerio de Educación Nacional.
- SIET (Sistema de Información de las Instituciones y Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano) del Ministerio de Educación Nacional.

Así mismo se verificará la autenticidad de los diplomas o actas de grado aportados, por medio de las diferentes páginas web de las instituciones que certifiquen, por ejemplo:

Para certificado o diplomas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se verificarán en <http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/certificaciones.html>

CONDICIÓN 3: no se aceptan certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificaciones, no serán tenidas en cuenta.

NOTA: ninguna falta o error al momento de la ejecución del contrato podrá imputarse a desconocimiento del operario.

REPUESTOS

5. El oferente deberá garantizar la originalidad de los repuestos a instalar en los equipos los cuales corresponderán a cada marca, los cuales deben ser nuevos y no remanufacturados, ni repotenciados, comprometiéndose a cambiar e instalar sin costo adicional para la institución, los repuestos que presenten defectos de fábrica o daños prematuros no provenientes de su uso normal.

MANTENIMIENTOS NO RELACIONADOS

6. El oferente se debe comprometer que en caso de ser necesario, a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, sustitución de repuestos, que resulten inherentes al objeto del presente contrato y que sean necesarios para la puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado Institucionales, pero que no estén contemplados en la descripción del servicio, mediante autorización por parte del supervisor del contrato, previo concepto diagnóstico del técnico de la unidad y con el envío de una cotización por parte del oferente que resultare adjudicatario y una (1) Cotización en condiciones de mercado aportadas por el supervisor. Los valores que el contratista cobre por estos servicios de mantenimiento no podrán exceder los precios del mercado, previa solicitud al ordenador del gasto, autorización y modificación del contrato.

7. El oferente deberá comprometerse, en caso de presentarse una imprevista por parte de los operarios los cuales ocasionen daños a los equipos e instalaciones policiales durante las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, o de desinstalación y traslado, serán subsanados en un tiempo no mayor a 72 horas con costos asumidos en su totalidad por el contratista.

8. El oferente se compromete a cumplir con el personal dispuesto para el cumplimiento del objeto del contrato el cual será vinculado directamente por el contratista y/o prestación de servicio, sin que exista relación laboral con la Policía Nacional. Así mismo que

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

	cumple con sus obligaciones y garantiza los derechos de los trabajadores, según se hayan aplicado en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables vigentes.	
9.	El oferente deberá indicar, su manifestación voluntaria de aceptación que al momento de la elaboración de la oferta se ha tenido en cuenta lo correspondiente a costos indirectos como deducciones de ley, impuestos, gastos administrativos y demás erogaciones que se puedan presentar en el futuro contrato.	X
10.	Todo mantenimiento preventivo y/o correctivo se realizará mediante autorización y solicitud escrita por parte del supervisor del Contrato y según el diagnóstico, su costo-beneficio para la institución, quien autorizará o no el servicio.	X
11.	El oferente deberá contar para la prestación de los servicios con los medios logísticos necesarios para el traslado de los equipos de aire acondicionado a sus instalaciones o talleres con los que tenga convenio para la respectiva reparación y entrega, una vez se encuentre listo para su funcionamiento, sin costo adicional y solo en casos autorizados por el supervisor del Contrato.	X
12.	El oferente deberá tener en cuenta que en el momento de realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo es necesario uno a más cambios de repuestos deberá estar autorizados por el supervisor del contrato, quien es el que indicará realizar el mantenimiento correctivo y la viabilidad para realizar el cambio de los repuestos.	X
13.	El supervisor del contrato efectuará la verificación de los repuestos instalados con el fin de determinar que sean nuevos y originales, en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas no se aceptará la recepción de bien.	X
14.	Los mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran, serán solicitados por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad existente, teniendo en cuenta que estos deben realizarse en un tiempo no mayor a 24 horas.	X
15.	El contratista se compromete a no generar ningún costo adicional por diagnóstico y/o implementos utilizados para la realización del mismo.	X
16.	En cualquier defecto, error y omisión que pudiese haberse presentado en la elaboración de la oferta que los proponentes sometan a nuestra consideración o en su contenido por causa imputable al oferente o por simple interpretación errónea o desviada de las condiciones establecidas en los términos, son de exclusivo riesgo y responsabilidad del mismo, en relación con los cuales tuvo oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones en el período fijado para ello.	X
17.	El oferente deberá certificar por escrito con firma del representante legal que, en caso de salir favorecido, se encargará de la recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final técnica de los residuos, desechos, repuestos inservibles y demás elementos provenientes del mantenimiento, de acuerdo a la normatividad antes descrita. Lo anterior será evaluado por el supervisor del contrato y se determinará su cumplimiento para lo cual el evaluador podrá realizar las visitas y verificaciones que considere necesarias.	X
18.	El contratista garantiza en su oferta la atención de emergencias en un tiempo de reacción no mayor a 5 horas teniendo en cuenta que hay equipos que requieren atención oportuna, ya que mantienen el enfriamiento de los equipos de cómputo y sistemas de telecomunicación.	X
CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
19.	Garantizar que todo el material que se entregue a las unidades policiales en forma digital, se realice en un medio reutilizable; los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "política de cero papel".	X
20.	El personal técnico designado por el oferente para realizar las labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los aires acondicionados dentro de la institución, deberá presentar certificado vigente en la Norma de Competencia Laboral 290501022, actualmente llamada "Aplicar buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instalaciones de refrigeración y climatización (RC), según normatividad ambiental" (antenamiento, Manejo ambiental de sustancias refrigerantes utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado según normatividad nacional o internacional).	X
21.	Para efectos de control, el proveedor organizará un archivo histórico de los equipos, en donde además de registrar las lecturas de operación, revisiones, cambios, anomalías y diagnósticos de cada unidad, deberá incluir la siguiente: Tipo de servicio realizado (mantenimiento correctivo o preventivo), identificación del equipo (marca, modelo, ubicación, spa y cantidad de refrigerante), Adiciones de refrigerante, fecha, datos del técnico que realiza mantenimiento (nombre y teléfono), cantidad de refrigerante adicionado y motivo. Cantidad de refrigerante recuperada durante el mantenimiento, reparación y eliminación definitiva, fecha, datos del técnico que lo realiza, registro de la cantidad de refrigerante recuperada y que hace con ese refrigerante (reciclaje, reúso, envío a centro de regeneración, envío para destrucción), Firma de conformidad de quien recibe (cargo, nombre completo y firma). Firma del técnico que realizó el servicio (nombre completo y firma).	X
22.	El oferente deberá contar con las herramientas y equipos idóneos para garantizar las mejores prácticas durante la ejecución de su trabajo, será obligatorio que cuente con recuperadora de refrigerantes y cilindros adecuados para recuperación.	X
23.	El oferente deberá anexionar a la oferta el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en cumplimiento al Decreto 4741 del 2005 Artículo 10.	X
24.	No estar registrado en el RUIA, presentar junto con la oferta el pantallazo.	X
25.	En la adquisición de insumos para mantenimiento de aires acondicionados, se debe solicitar el uso de refrigeradores de refrigerantes ecológicos tales como el R407A o R410A u otro de similares condiciones que sean compatibles con el bien eléctrico, que no causen impactos negativos a la capa de ozono.	X
26.	Garantizar que no se utilizan sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), en los insumos o elementos utilizados para la prestación de sus servicios de acuerdo con la Resolución No. 1652 de 2007 y Resolución 2507 de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo posible utilizando un refrigerante amigable con el medio ambiente. (Ficha de seguridad y especificaciones técnicas de los productos).	X
CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST		
26.	El Oferente deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.	X
27.	El oferente deberá certificar por escrito con firma del representante legal que, en el momento de la ejecución del contrato, el personal que deba realizar actividades de riesgo como mantenimiento de los aires y/o equipos que se encuentran ubicados en las terrazas, de acuerdo a la resolución No 1409 de 2012 debe contar con curso básico de trabajo en alturas.	X

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: la empresa SCA ELEKTRON CORPORATION SAS NIT. 901201298-9, realiza los estudios y diagnósticos de los aires acondicionados del

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

Departamento Policía Quindío, Colegio Nuestra Señora de Fátima (NUSEFA) y Centro Vacacional Eje Cafetero (CEVEC). Con el fin de identificar los mantenimientos preventivos y correctivos, una vez identificados inicia con la reparación y ajuste de los mismo cumpliendo a cabalidad con el contrato restaurando el servicio en algunas oficinas y dependencias del comando evitando así un deterioro sobre los equipos que prestan un servicio importante al interior de cada oficina brindando con esto un bienestar al personal de la unidad.

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (92) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (110) días hábiles para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS: Pagos parciales dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial en la Central de Cuentas del Comando de Policía Quindío, una vez el Tesoro Nacional sitúe el PAC autorizado a la institución y una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

4.1 Ejecución Financiera y Pagos:**DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO****a. Balance general de pagos y entregas**

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$30.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$18.813.000,00	62,71%
Valor total facturado	\$18.813.000,00	62,71%
Valor facturado pendiente de pago	\$18.813.000,00	62,71%
Valor pagado	\$-	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$11.187.000,00	37,29%

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA**a. Balance general de pagos y entregas**

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$2.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$2.000.000,00	100,00%
Valor total facturado	\$2.000.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$2.000.000,00	100,00%
Valor pagado	\$-	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$-	0,00%

CENTO VACACIONAL EJE CAFETERO**a. Balance general de pagos y entregas**

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$8.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$8.000.000,00	100,00%
Valor total facturado	\$8.000.000,00	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$8.000.000,00	100,00%
Valor pagado	\$-	0,00%
Valor pendiente de entrega	\$-	0,00%

Página 16 de 16

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOSINFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA

POLICÍA NACIONAL

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones IVA-AIU	No. orden de pago
Nro. 01 del 13/08/2026 DEQUI	\$18.813.000,00	Del 13/07/2026 al 13/08/2026	\$18.813.000,00	SCA-320	NO APLICA	NO APLICA	PENDIENTE
Nro. 01 del 13/08/2026 NUSEFA	\$1.981.000,00	Del 13/07/2026 al 13/08/2026	\$1.981.000,00	SCA-319	NO APLICA	NO APLICA	PENDIENTE
	\$19.000,00		\$19.000,00	SCA-321	NO APLICA	NO APLICA	PENDIENTE
Nro. 01 del 13/08/2026 CEVEC	\$8.000.000,00	Del 13/07/2026 al 13/08/2026	\$8.000.000,00	SCA-324	NO APLICA	NO APLICA	PENDIENTE

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5 **RECOMENDACIONES:** realizar capacitaciones en temas ambientales al personal que tenga bajo su responsabilidad tales como: manejo de residuos sólidos, líquidos, entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, así mismo identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación, entre otros), para su disposición final.

6 **CONCLUSIONES:** el supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista ha cumplido con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Intendente jefe **WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA**
 Supervisor Contrato No. 35-7-10015-26.
wilmer.lopez@correo.policia.gov.co
 Teléfono: 3134944206

Página 1 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Armenia Quindío 13 de agosto 2026		
Unidad:	Departamento de Policía Quindío – Armenia, Centro vacacional Eje Cafetero – La Tebaida, Colegio Nuestra señora de Fátima - Caimo		
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra		
	Contrato de obra		
	Contrato de consultoría		
	Contrato de prestación de servicios	X	
	Contrato de compraventa		
	Contrato de suministro		
	Contrato interadministrativo		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	35-7-10015-26		
Constancia de recibido No.	001		
Contratista:	YEISON ADRIÁN VANEGAS MUÑOZ		
NIT del contratista:	901201298-9		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDIO"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DEQUI \$30.000.000,00 NUSEFA \$2.000.000,00 CEVEC \$8.000.000,00 TOTAL \$40.000.000,00		
Plazo de ejecución:	30/11/2026		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A		
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Quindío – Armenia, Centro vacacional Eje Cafetero – La Tebaida, Colegio Nuestra señora de Fátima - Caimo		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___NO ___X___	No se presentó incumplimiento		
Nombre del supervisor/coordinador	Intendente jefe WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA. Administrador Seguridad de la Información.		

Página 2 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

contrato y cargo que desempeña		Del: 13/07/2026 al 13/08/2026						
Fecha de entrega certificada:								
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.		Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
		DEQUI	R10	Servicio mantenimiento aires acondicionados	\$18.813.000,00	\$18.813.000,00	N/A	\$18.813.000,00
		NUSEFA		\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	N/A	\$2.000.000,00	
		CEVEC		\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	N/A	\$8.000.000,00	
Acta de recepción de bienes		No aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SCA-319	18/07/2026	\$ 1.981.000	N/A	\$ 1.981.000
SCA-320	18/07/2026	\$18.813.000,00	N/A	\$18.813.000,00
SCA-321	22/07/2026	\$19.000,00	N/A	\$19.000,00
SCA-324	13/08/2026	8.000.000,00	N/A	8.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 28.813.000,00	N/A	\$ 28.813.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO" fue recibido por parte del contratista SCA ELEKTRON CORPORATION SAS representada legalmente por el señor YEISON ADRIÁN VANEGAS MUÑOZ durante el periodo comprendido del 13/07/2026 al 13/08/2026 sin presentar novedades.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acreditado el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Cumplir con el objeto contractual citado en el estudio previo.	SI	El oferente cumplió con el objeto contractual
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	La empresa obró con lealtad y buena fe.
3	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	La empresa cumplió a satisfacción.
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El contratista cumplió a satisfacción en el cargo de las facturas Nro. SCA-319, SCA-320, SCA-321 y SCA-324 en el sistema de SIIF NACIÓN
5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento del Departamento de Policía Quindío quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Obra como antecedente en la carpeta contractual

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICÍA NACIONAL

6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	La empresa guardo la confidencialidad de toda la información.
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Departamento de Policía Quindío de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Los inconvenientes en el contrato no han surtido efecto alguno y se está cumpliendo a satisfacción.
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	La empresa tiene la cuenta activa cumpliendo a satisfacción.
9	Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	La empresa cumplió a satisfacción.
10	CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	La empresa cuenta con de CATALOGACIÓN de abastecimiento.
11	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nro. 0689 del 3 de mayo de 2016 "Por la cual se adopta el reglamento técnico que establece los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones, y se dictan otras disposiciones"	SI	La empresa cumple con la resolución 0689 del 03/05/2016, reglamento técnico que establece los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones, y se dictan otras disposiciones"
12	El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones que en materia de buenas prácticas ambientales determine la autoridad competente. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	La empresa cumple con buenas prácticas ambientales, certificado anexo a la etapa contractual.
13	El contratista garantizará que el personal asignado para prestar el servicio contratado, en los centros educativos de la Policía Nacional, no tenga inhabilidades por delitos sexuales contra la libertad e integridad de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Ley 1918 de 2018 "Por medio de la cual se establece en régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" reglamentada por el Decreto 753 de 2019, adicionó el artículo 219 C. de la Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal Colombiano. Por lo anterior, deberán exigir el respectivo registro de inhabilidades, cada cuatro (4) meses, durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato, a través del enlace: https://inhabilidades.policia.gov.co/8080/ o ingresando a la página web de la Policía Nacional, opción Registro inhabilidades.	SI	Se verificó la información suministrada por el contratista de las inhabilidades por delitos sexuales encontrado todo sin novedad y anexa los respectivos certificados y anexados a la etapa contractual, consultados en el link: https://inhabilidades.policia.gov.co/8080/
14	Contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.	SI	La empresa propende por la protección del medio ambiente.
15	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa Nro. 042 de diciembre 26 de 2023 "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", a través de la cual se dispone: La Administración del SIIF Nación informa que a partir del 1 de enero de	SI	El contratista cumplió a satisfacción en el cargo de las facturas Nro. SCA-319, SCA-320, SCA-321 y SCA-324 en el sistema de SIIF NACIÓN.

Página 4 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 285-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de "Proveedor tecnológico" a "Software propio", es decir, que a partir de esta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.		
16	16. El contratista o proveedor para dar cumplimiento al proceso de recepción de facturación electrónica en la Policía Nacional, tendrá como responsabilidad: ☐ Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. ☐ Diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. ☐ Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento Zip (PDF, XML). ☐ Datos estándar factura: En la nota final de la factura electrónica debe diligenciar la siguiente información con los datos del contrato que le corresponde: Datos del adquirente: todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo. Es importante mencionar que los datos del adquirente para nuestro caso, son los datos del DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO (NIT, dirección, teléfono, ETC.) solamente dejar el correo anteriormente descrito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, los demás datos corresponden a la unidad ejecutora del presupuesto. Los datos de esta imagen solamente son de ejemplo para el protocolo establecido. Notas finales u observaciones: diligenciar en esta sección de la factura los datos de la entidad, número de contrato y correo del supervisor, al que SIIF Nación enviará la factura para aprobación, esta información debe relacionarse con la siguiente estructura: De la siguiente manera debe quedar la nota final y/u observaciones #S16-01-01-D27;35-7-100XX-23.CORREOINSTITUCIONALDELSUPERVISOR@correo.policia.gov.co#S Nota importante: Una vez generada la factura por el proveedor tecnológico y aprobada por la DIAN, el contratista debe descargar el formato y/o contenedor ZIP el cual contiene el documento XML y pdf, posteriormente guardarlo en la carpeta de elección de su equipo de cómputo. Después de guardado el formato y/o contenedor ZIP el cual contiene el documento XML y PDF, procederá a enviar este ZIP desde el correo	SI	El contratista cumplió a satisfacción en el cargo de las facturas Nro. SCA-319, SCA-320, SCA-321 y SCA-324 en el sistema de SIIF NACIÓN.



	que tiene registrado en el RUT la empresa contratista al correo sifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co		
17	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	La empresa cumple con las demás obligaciones del CONTRATISTA.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT CAPACIDAD 15000 BTU/H 1.5 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT
2.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT CAPACIDAD 15000 BTU/H 1.5 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT
3.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - SAMSUNG CAPACIDAD 50000 BTU/H 5 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires SAMSUNG
4.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - TRANE MINI SPLIT CAPACIDAD 15000 BTU/H 1.5 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los TRANE MINI SPLIT
5.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL CAPACIDAD 40000 BTU/H 4 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los - YORK INTERNATIONAL
6.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - LG TIPO CASSETTE PARA TECHO CAPACIDAD 36000 BTU/H 3.6 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires LG
7.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - TEMSTAR TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 12000 BTU/H 1.2 TONELADA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires TEMSTAR TIPO MINI SPLIT
8.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - SAMSUNG MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU/H	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires SAMSUNG
9.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL CAPACIDAD 30000 BTU/H 3 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL
10.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK MINI SPLIT CAPACIDAD 30000 BTU/H 3 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL MINI SPLIT
11.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - YORK INTERNATIONAL CAPACIDAD 33000 BTU/H 3.3 TONELADAS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los YORK INTERNATIONAL
12.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - SAMSUNG DIGITAL INVERTER DE 18 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires SAMSUNG
13.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPO MINI SPLIT DUAL INVERTER DE 18000 BTU R-410A 220V	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires EQUIPO MINI SPLIT
14.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPOS MINI SPLIT DUAL INVERTER DE 24000 BTU R-410A 220V	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires EQUIPO MINI SPLIT
15.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPOS PORTÁTIL RECCO R08CPA/RS-A DE 14000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo del equipo
16.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPOS PORTÁTIL RECCO YPC-12C DE 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo del equipo



ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - EQUIPOS PORTÁTIL WURDEN W14CPA/A DE 14000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo del equipo
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA LG TIPO MINI SPLIT 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires LG
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC DE 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires PANASONIC
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 9 000 BTU A 110V	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento preventivo de los aires MIRAGE
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 60 000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 36 000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 24 000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 18 000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 12 000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - UNIDAD COMPRESORA - 9 000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo de la unidad compresora
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - MANEJADORA ½ HP 3V SELLADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - MANEJADORA ½ HP 3V SELLADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 36000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 18000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD - CONDENSADOR MINI SPLIT 9000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la unidad
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 36000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICÍA NACIONAL

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
36.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 15000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola.
37.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola.
38.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA - MINI SPLIT 9000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del motor del ventilador de la consola.
39.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - CAPACITOR DE MARCHA - DE 1 MFD A 5 MFD	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del capacitor de marcha.
40.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - CAPACITOR DE MARCHA - DE 6 MFD A 50 MFD	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del capacitor de marcha.
41.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - CAPACITOR DE MARCHA - MAYOR DE 50 MFD	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del capacitor de marcha.
42.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TARJETA ELECTRÓNICA MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo del capacitor de marcha.
43.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSOR TEMPERATURA MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
44.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TERMOSTATO O SENSOR DE TEMPERATURA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
45.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL REMOTO UNIVERSAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
46.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL REMOTO MINI SPLIT ORIGINAL (YORK, LG, SAMSUNG ETC.)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
47.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ASPA CONDENSADOR EQUIPOS MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
48.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTACTAR 40 AMPERIOS 3 POLOS 24 V	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
49.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL DE PRESIÓN DE ALTA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
50.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL DE PRESIÓN DE BAJA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
51.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL ANALÓGICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
52.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL DIGITAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
53.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - REPLAY POTENCIAL 1-5 HP	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos.
54.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR 1/4	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos filtro.
55.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR 3/8	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos filtro.
56.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR 1/2	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos filtro.
57.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CORREA PARA UNIDAD MANEJADORA EQUIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos correa.

Página 8 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
58.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - METRO LINEAL FLEXIBLE DE TUBERÍA DE COBRE 1/4 Y 1/2	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos tubería
59.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - METRO LINEAL FLEXIBLE DE TUBERÍA DE COBRE 1/4 Y 3/8	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos tubería
60.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - METRO LINEAL FLEXIBLE DE TUBERÍA DE COBRE 1/2 Y 3/8	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos tubería
61.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - METRO LINEAL FLEXIBLE DE TUBERÍA DE COBRE 3/8 Y 5/8	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos tubería
62.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros repuestos blower
63.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - REFRIGERANTE MÓ 29 X LIBRA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - refrigerante
64.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - GAS REFRIGERANTE R407A O 410A DUPONT X LIBRA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - GAS refrigerante
65.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - VARILLA
66.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - RUBATEX POR METRO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - RUBATEX
67.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BREAKER ELÉCTRICO 30 A	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BREAKER
68.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BREAKER ELÉCTRICO 40 A	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BREAKER
69.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BREAKER ELÉCTRICO 50 A	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BREAKER
70.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CABLE ENCAUCHETADO 3X12 POR MT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CABLE ENCAUCHETADO
71.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BASES PARA UNIDAD CONDENSADOR DE 9000 A 12000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BASES PARA UNIDAD CONDENSADOR
72.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BASES PARA UNIDAD CONDENSADOR DE 18000 A 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BASES PARA UNIDAD CONDENSADOR
73.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BOMBA DE CONDENSADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BOMBA DE CONDENSADO
74.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TERMOSTATO PARA EQUIPOS CENTRALES	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - OTROS REPUESTOS - GALÓN DE LÍQUIDO DESINCORSTANTE
75.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - GALÓN DE LÍQUIDO DESINCORSTANTE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - OTROS REPUESTOS - GALÓN DE LÍQUIDO DESINCORSTANTE
76.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SUPER ARRANCADOR	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SUPER ARRANCADOR

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICÍA NACIONAL

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CANALETA 100 X 45	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CANALETA
78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CANALETA 60 X 40	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CANALETA
79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CODO EXTERNO PARA CANALETA DE 100 X 45	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CODO EXTERNO
80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CODO EXTERNO PARA CANALETA DE 60 X 40	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CODO EXTERNO
81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CODO INTERNO PARA CANALETA DE 60 X 40	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CODO EXTERNO
82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CODO INTERNO PARA CANALETA DE 100 X 45	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CODO EXTERNO
83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - MANGUERA PARA DESAGUE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - MANGUERA
84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CINTA VINILO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CINTA VINILO
85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ROLLO CINTA FOIL X 40 MTS LARGO X 3" ANCHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ROLLO
86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - REJILLAS DE SALIDA DIFERENTE TAMAÑO SUMINISTRO O RETORNO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - REJILLA
87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - DAMPER MOTO REDUCTOR SALIDAS DE AIRE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - DAMPER
88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - DUCTERIA EN PORÓN FORRADA CON CINTA FOIL (INSTALADA) X METRO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - DUCTERIA
89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA FORRADA CON YUMBOLÓN (INSTALADA) X METRO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - DUCTERIA
90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 1KG	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CARGA DE GAS
91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410 1KG	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CARGA DE GAS
92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FUSIBLE DE TARJETA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - FUSIBLE
93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CAPACITOR DE MARCHA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CAPACITADOR
94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CAPACITOR DE ARRANQUE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CAPACITADOR
95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BREAKER DE PROTECCIÓN DE HASTA 50 A	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BREAKER
96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - RUBATEX AISLANTE TÉRMICO 7/8 POR UNIDAD (1.8MTS)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - RUBATEX AISLANTE
97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO DE AIRE PARA TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - FILTRO DE AIRE

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
98.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR DE 1/2 PULGADA (APLICA PARA TIPO CASSETTE, CENTRALES Y PISO TECHO SUPERIOR A 4 TONELADAS)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - FILTRO SECADOR.
99.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSORES DE TEMPERATURA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SENSORES.
100.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER MANEJADORA TIPO SPLIT HASTA 24 000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BLOWER.
101.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER MANEJADORA TIPO CASSETTE, CENTRAL O PISO TECHO HASTA 120000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BLOWER.
102.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSORES DE SEÑAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SENSORES.
103.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA TIPO MINI SPLIT, CASSETTE Y PISO TECHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONTROLES REMOTOS.
104.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTACTOR BIFÁSICO EN EQUIPOS TIPO CASSETTE, CENTRALES Y PISO TECHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONTACTOR BIFÁSICO.
105.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - PRESOSTATOS PARA EQUIPOS TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - PRESOSTATOS.
106.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - VÁLVULAS SOLENOIDES PARA EQUIPOS TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - VÁLVULAS SOLENOIDES.
107.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CILINDRO BLOWER PARA PARA EQUIPOS CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CILINDRO BLOWER.
108.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 1/4' X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE.
109.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 1/2' X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE.
110.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - FILTRO SECADOR DE 1/2 PULGADA (APLICA PARA TIPO CASSETTE, CENTRALES Y PISO TECHO SUPERIOR A 4 TONELADAS)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - FILTRO SECADOR.
111.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSORES DE TEMPERATURA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SENSORES DE TEMPERATURA.
112.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER MANEJADORA TIPO SPLIT HASTA 24 000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BLOWER MANEJADORA.
113.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BLOWER MANEJADORA TIPO CASSETTE, CENTRAL O PISO TECHO HASTA 120000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BLOWER MANEJADORA.
114.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SENSORES DE SEÑAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SENSORES DE SEÑAL.
115.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA TIPO MINI SPLIT, CASSETTE Y PISO TECHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONTROLES REMOTOS.
116.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONTACTOR BIFÁSICO EN EQUIPOS TIPO CASSETTE, CENTRALES Y PISO TECHO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONTACTOR BIFÁSICO.
117.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - PRESOSTATOS PARA EQUIPOS TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - PRESOSTATOS.

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICÍA NACIONAL

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
			correctivo otros -
118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - VÁLVULAS SOLENOIDES PARA EQUIPOS TIPO CENTRAL	SI	PRESOSTATOS El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - VÁLVULAS SOLENOIDES
119	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CILINDRO BLOWER PARA EQUIPOS CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CILINDRO BLOWER
120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 1/4" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 1/2" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 3/8" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
123	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 5/8" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
124	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA COBRE 7/8" X METRO CON AISLAMIENTO TÉRMICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA COBRE
125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TARJETA TIPO ESTÁNDAR PARA EQUIPOS TIPO SPLIT HASTA 24000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TARJETA TIPO ESTÁNDAR
126	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TARJETA TIPO ELECTRÓNICA PARA AIRE TIPO CASSETTE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TARJETA
127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TERMOSTATO PRO 1000 PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TERMOSTATO
128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TERMOSTATO PRO 2000 PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TERMOSTATO
129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA PVC 3/4" PARA DESAGUE POR METRO INCLUYENDO ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA PVC
130	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TUBERÍA PVC 3/4" PARA DESAGUE POR METRO INCLUYENDO ACCESORIOS EMPOTRADO EN MURO CON ACABADOS DE ACUERDO AL ENTORNO Y ESTÉTICA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TUBERÍA PVC
131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X10 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO SOBRE BANDEJA DESTINADA PARA CABLEADO ELÉCTRICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
132	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X12 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO SOBRE BANDEJA DESTINADA PARA CABLEADO ELÉCTRICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
133	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO SOBRE BANDEJA DESTINADA PARA CABLEADO ELÉCTRICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
134	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X10 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA CONDUIT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X12 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA CONDUIT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento



ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	3X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA CONDUIT CON ACCESORIOS		correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X10 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA EMT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X12 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA EMT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA O PODER (CABLE 3X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA EMT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL (CABLE 4X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO SOBRE BANDEJA DESTINADA PARA CABLEADO ELÉCTRICO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL (CABLE 4X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA CONDUIT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL (CABLE 4X14 AWG ENCAUCHETADO) POR METRO LINEAL INSTALADO EN TUBERÍA EMT CON ACCESORIOS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ACOMETIDA ELÉCTRICA
143	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CONDUCTORES PRE-AISLADOS PIR-ALU POR METRO CUADRADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CONDUCTORES PRE-AISLADOS PIR-ALU
144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU HASTA 24.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BOMBA DE CONDENSADO
145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - MOTOR EVAPORADORA MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - MOTOR EVAPORADORA
146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - MOTOR CONDENSADOR MINI SPLIT	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - MOTOR CONDENSADOR
147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - ASPA DE VENTILADOR DE CONDENSADORA HASTA DE 26"	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - ASPA DE VENTILADOR
148	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CINTA FOLL X ROLLO DE 10MTS	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CINTA FOLL
149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - EMBOBINADO DE MOTORES ELÉCTRICOS (TODAS LAS CAPACIDADES)	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - EMBOBINADO DE MOTORES
150	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - BARRA DE SOLDADURA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - BARRA DE SOLDADURA
151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TEMPORIZADOR DE 1-10 S	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - TEMPORIZADOR
152	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CARCASA EVAPORADORA	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - CARCASA EVAPORADORA
153	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - RELAY PARA AIRE ACONDICIONADO	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - RELAY PARA AIRE
154	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - SOPORTE PARA AIRE MINI SPLIT HASTA 24.000 BTU	SI	El contratista cumplió a cabalidad con el mantenimiento correctivo otros - SOPORTE PARA AIRE

Página 13 de 13	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma



Intendente jefe WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA

Supervisor Contrato No. 35-7-10015-26.

wilmer.lopez@correo.policia.gov.co

Teléfono: 3134944206



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
CENTRO VACACIONAL EJE CAFETERO

No. GS-2026- **- 074564 -** -DEQUI / CEVEC-ADMON 31.1

La Tebaida Quindío, 13 de agosto 2026

Señor coronel
CARLOS MARIO BUSTAMANTE BERMÚDEZ
Comandante de Departamento de Policía Quindío
Avenida centenario calle 2 norte
Armeria

Asunto: Informe de actividades contrato No. 35-7-10015-26 mes reportado julio 2026

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel, las actividades realizadas en el mes de julio de 2026 en cumplimiento al contrato Nro. 35-7-10015-26 cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDIO", donde se realiza el mantenimiento preventivo, correctivo, que incluyen la limpieza profunda de filtros, turbinas y serpentines tanto en la unidad interna como externa, la revisión del sistema de desagüe, y la comprobación técnica de las presiones de gas refrigerante y conexiones eléctricas para garantizar su buen funcionamiento, garantizando su eficiencia energética, alargar la vida útil del aparato, mejorar la calidad del aire interior y prevenir daños o fallas, asegurando la trazabilidad y cumplimiento de cronogramas establecidos en el contrato, así:

Relación aires acondicionados:

ITEM	Descripción	Cantidad	Valor Unitario sin Iva	Valor Total sin Iva
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA LG TIPO MINI SPLIT 24000 BTU	3	\$ 142.857,1429	\$ 428.571,4286
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC DE 12000 BTU	33	\$ 142.857,1429	\$ 4.714.285,7143
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 9.000 BTU A 110V	10	\$ 142.857,1429	\$ 1.428.571,4286
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - GAS REFRIGERANTE R407A O 410A DUPONT X LIBRA	4	\$ 31.932,7731	\$ 127.731,0924
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA	7	\$ 3.361,3445	\$ 23.529,4118
			TOTAL SIN IVA	\$ 6.722.689,0756
			19%	
			IVA 19%	\$ 1.277.310,9244
			TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 8.000.000



Finalmente, informo a mi coronel que durante el periodo supervisado (del 13/07/2026 al 12/08/2026) el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

Atentamente,

Intendente LUZ ADRIANA CARDONA PEREZ
Coordinadora contrato 35-7-10015-26

Elaboró: IT. LUZ ADRIANA CARDONA PEREZ
COORDINADORA
DEQUI/CEVEC

Revisó: IT. LUZ ADRIANA CARDONA PEREZ
COORDINADORA
DEQUI/CEVEC

Fecha de elaboración: 13/08/2026
Ubicación: D:\CONTRATOS 2026\AIRESACONDICIONADOS\INFORMES

Kilómetro 5 Vereda La Argentina, La Tebaida
Teléfono: 3102220899
dibie.vacacional-cafetero@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Información Pública



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO
RECTORÍA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA ARMENIA

Nro. GS-2026 -

- DEQUI /AREDU-RECR1 - 20.1

Armenia, 24 de julio de 2026

Señor intendente jefe
WILMER JAVIER LOPEZ OSPINA
Supervisor Contrato No. 35-7-10015-26
Avenida Centenario Calle 2 Norte
Armenia Quindío

Asunto: Informe actividades Contrato No. 35-7-10015-26 de 30 abril 2026.

En atención al contrato No. 35-7-10015-26 celebrada en la presente anualidad, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO". Entre la Policía Nacional - Departamento de Policía Quindío y la empresa SCA ELEKTRON CORPORATION SAS, me permito informar al señor suboficial, que a la fecha se ejecutó dicho contrato de la siguiente manera así:


NUSEFA		
BALANCE GENERAL DE PAGOS Y ENTREGAS		
	VALOR EN PESOS	% DEL VALOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
Valor total del contrato u orden de compra.	\$ 2.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 2.000.000,00	100%
valor total facturado	\$ 2.000.000,00	100%
valor facturado pendiente de pago	\$ 2.000.000,00	100%
valor pagado	\$ 0,00	0,00
valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA LG TIPO MINI SPLIT 24000 BTU	2	\$ 170.000,00	\$ 340.000,00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC DE 12000 BTU	2	\$ 170.000,00	\$ 340.000,00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 9.000 BTU A 110V	2	\$ 170.000,00	\$ 340.000,00
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - TERMOSTATO O SENSOR DE TEMPERATURA	1	\$ 135.000,00	\$ 135.000,00
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - GAS	2	\$ 38.000,00	\$ 76.000,00


	REFRIGERANTE R407A O 410A DUPONT X LIBRA			
81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CODO INTERNO PARA CANALETA DE 100 X 45	1	\$ 19.000,00	\$ 19.000,00
89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA) - OTROS REPUESTOS - CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 1KG	3	\$ 250.000,00	\$ 750.000,00
TOTAL				\$ 2.000.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO


SALON JARDIN

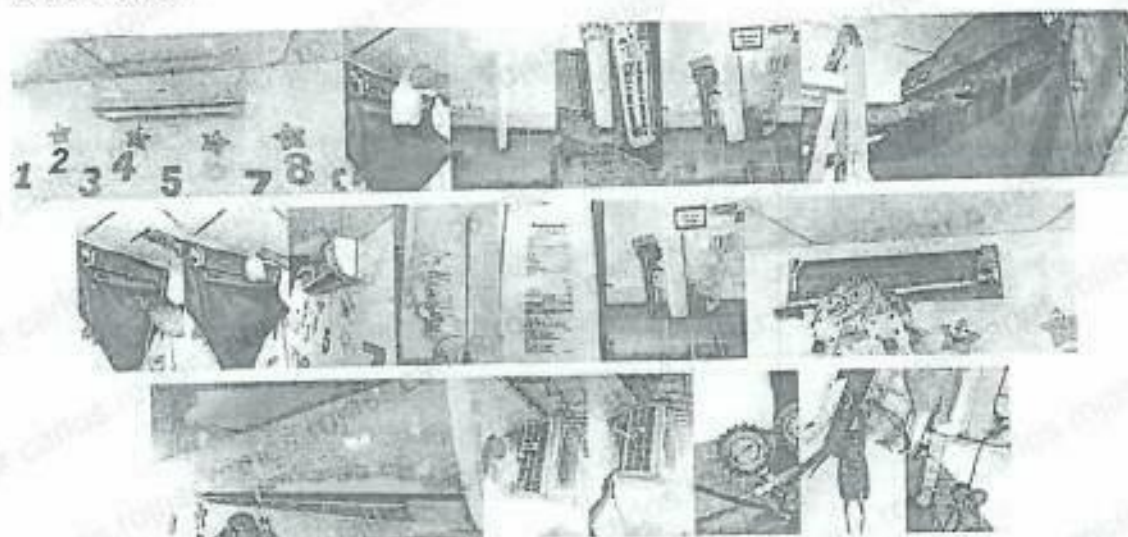

VIVE DIGITAL

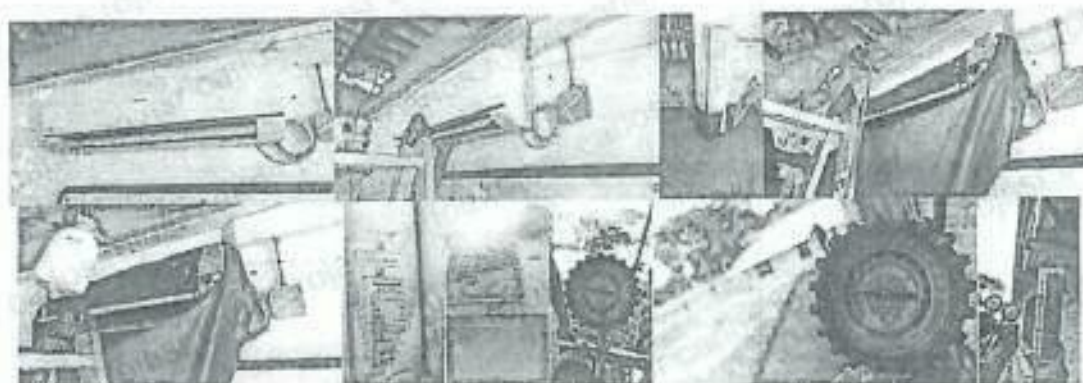

SALA DE SISTEMAS

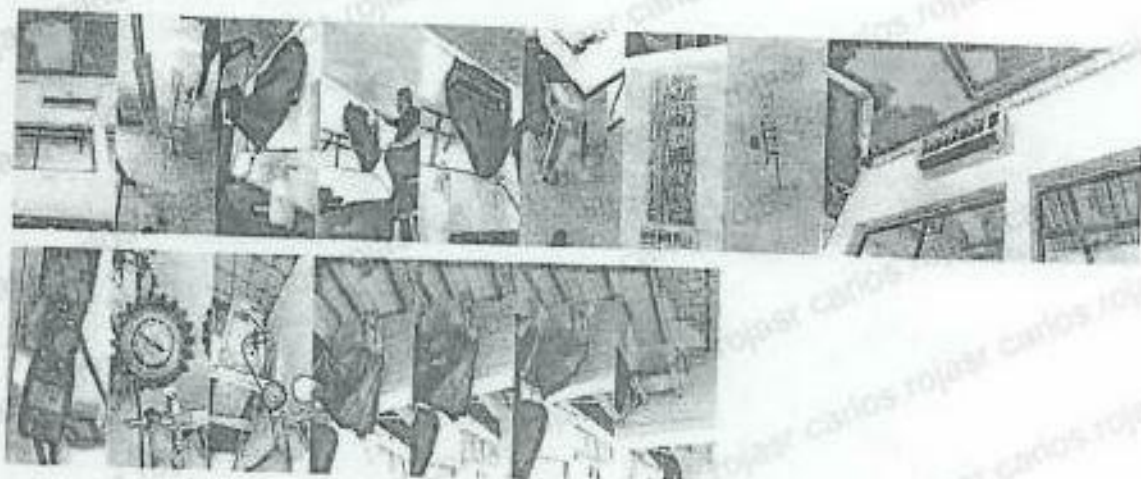

Atentamente,

Teniente **DIEGO ARMANDO HERNANDEZ DIAZ**
Coordinador contrato No 35-7-10015-26

Anexo: SI. (factura)

Elaboró: Intendente jefe Gustavo Osorio U.
Responsable logístico

Revisó: Teniente Diego Armando Hernández
Rector colegio

Fecha de elaboración: 24-07-2026

Ubicación: D:\CnaDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA\LOGISTICA\2626\PROCESOS\LOGISTICA\COMUNICADOS OFICIALES

Corregimiento al Caño Kilómetro 1.5 Vía al Edén
Teléfono 3102167788
dequi.nusefa-rectoria@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2026-068385-DEQUI

INFORME DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CEVEC

1. Cabaña 1, habitación 301:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF01205	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	(8004)070000000000004112906				
Ubicación	Cabaña1, habitación 301.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. El equipo presenta fuga de gas, por esta razón se procedió hacer recargas gas y vacío al equipo para que quede en su óptimo funcionamiento. El asistente técnico del equipo está en malas condiciones.				

Registro fotográfico:





2. Cabaña 1, habitación 302:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	9,000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF0905	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	(8004)070000000000004112907				
Ubicación	Cabaña 1, habitación 302.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Tiene el pin de la persiana roto. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.				

Registro fotográfico:



3. Cabaña 1, habitación 303:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	9.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF090S	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	(80041070000000000004112908.				

Ubicación

Cabaña 1, habitación 303.

Observaciones

Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones. Recarga de gas.

Registro fotográfico:



4. Cabaña 2, habitación 304:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado

Calle 49 # 55-60 Maz CB3 Puerto Espejo, Armurza, Guandía. Email: scs_electrica@scsmafi.com - Celular: 3144100112.

Fecha	06/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF0120S	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)070000000000004112909.				
Ubicación	Cabaña 2, habitación 304.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.				

Registro fotográfico:



5. Cabaña 2, habitación 305:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF0120S	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)070000000000004112910				
Ubicación	Cabaña 2, habitación 305.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones. Recarga de gas.				

Registro fotográfico:






6. Cabaña 2, habitación 306:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF01205	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	(8004)070000000000004112911				
Ubicación	Cabaña 2, habitación 306.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Equipo con fuga. Se procedió a hacer vacío y recarga completa de gas. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.				

Registro fotográfico:

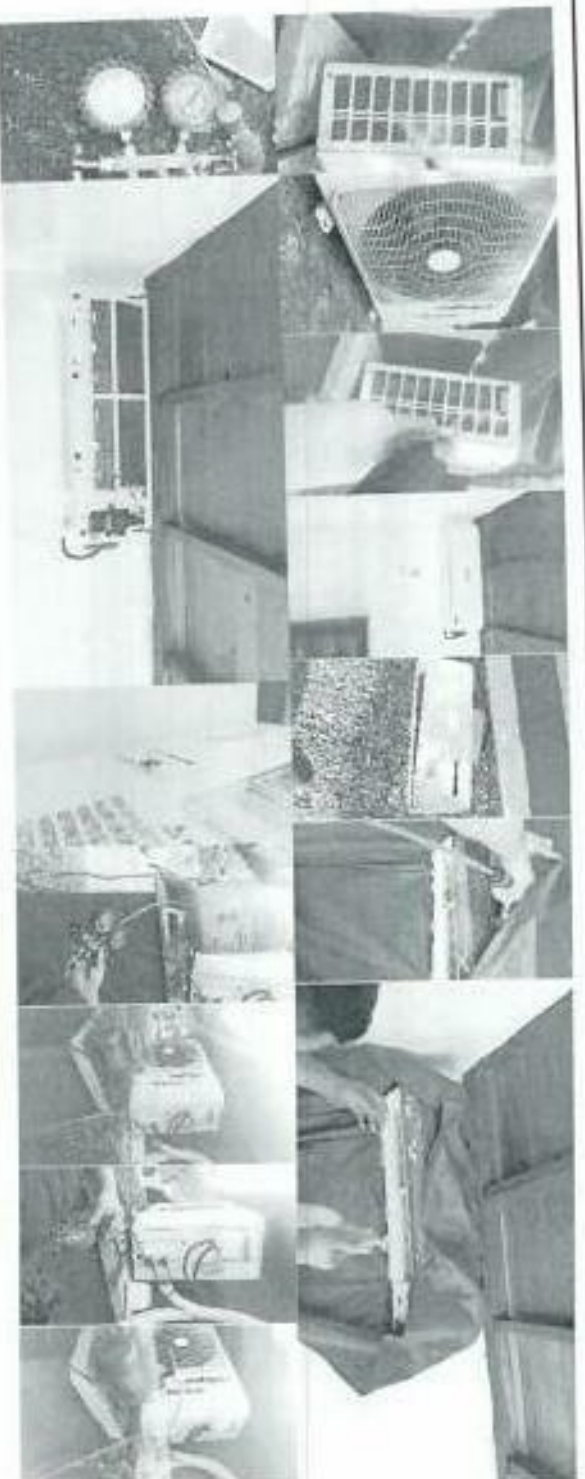


7. Cabaña 3, habitación 307:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	11/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	9.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF0905	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de Inventario	(8004)070000000000004112912				
Ubicación	Cabaña 3, habitación 307.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. El control del equipo está				

Registro fotográfico:

malo. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.

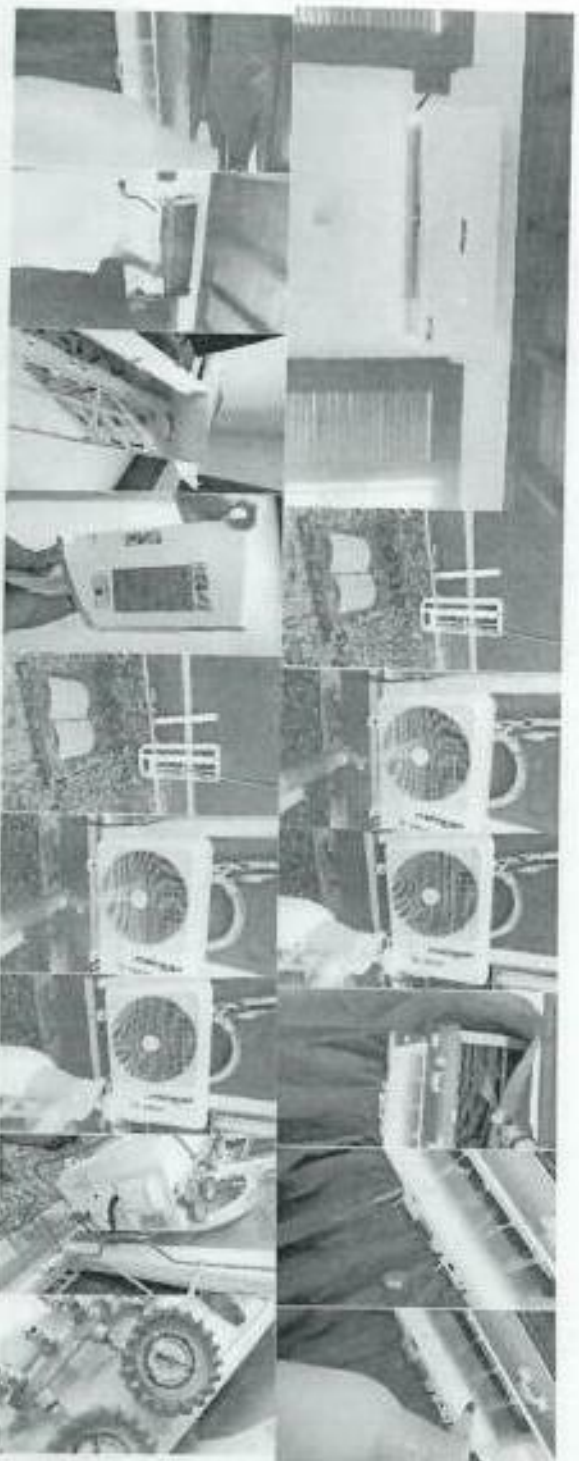

8. Cabaña 3, habitación 308:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	11/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	9.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF0905	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	

N° de inventario	(8004)0700000000004112913
Ubicación	Cabaña 3, habitación 308.
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones. Recarga de gas.

Registro fotográfico:



9. Cabaña 3, habitación 309:

SopORTE Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado

Fecha	11/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	9.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF090S	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	(8004)07000000000004112914				
Ubicación	Cabaña 3, Habitación 309.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. El equipo tenía exceso de polvo en la unidad interior. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.				

Registro fotográfico:



10. Cabaña verde, habitación 105:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	28/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-VS12VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de Inventario	(8004)07000000000004284152				
Ubicación	Cabaña verde, habitación 105.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados, el asistente térmico está en muy mal estado. Recarga de Gas.				

Registro fotográfico:



11. Cabaña verde, habitación 106:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	28/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	11.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	M5AFB-11CRN1-NC1	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)07000000000004724227				
Ubicación	Cabaña verde, habitación 106.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se				

Registro fotográfico:

encuentran en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.



12. Cabaña verde, habitación 109:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	28/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	11.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	MSAFB-11CRN1-NC1	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X

N° de inventario	18004107000000000004724226
Ubicación	Cabaña verde, habitación 109.
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. Recarga de gas.

Registro fotográfico:




13. Cabaña verde, habitación 110:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	28/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante R410A

Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)07000000000004284151				
Ubicación	Cabaña verde, habitación 110.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.				

Registro fotográfico:

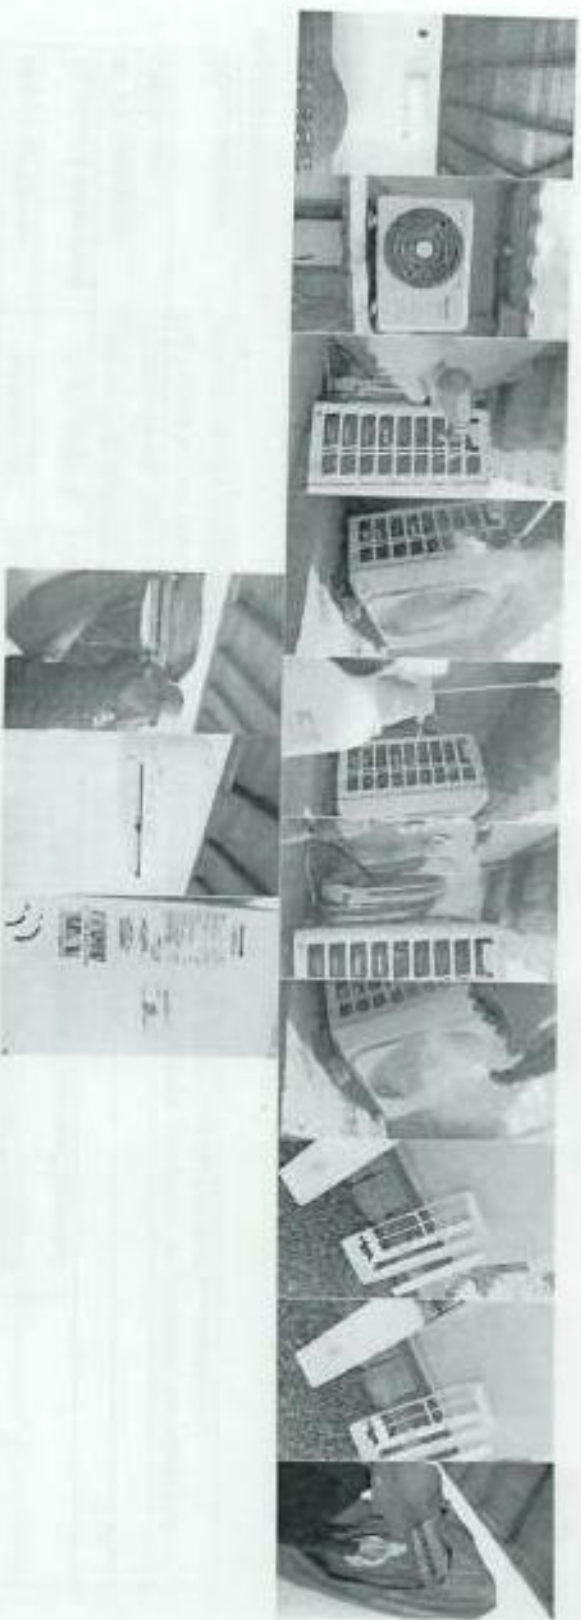

14. Cabaña verde, habitación 104:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	28/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	R410A
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	12.000BTU	X
Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	(8004)07000000000004284150			
Ubicación	Cabaña verde, habitación 104.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.			

Registro fotográfico:



15. Cabaña verde, habitación 103:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	28/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	MSAFB-11CRN1-NC1	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)07000000000004724225				
Ubicación	Cabaña verde, habitación 103.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados.				

Registro fotográfico:



16. Cabaña verde, habitación 112:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	28/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	R410A
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	12.000BTU	X
Modelo o referencia	CS-YS12VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	(8004)070000000000004284154.			
Ubicación	Cabaña verde, habitación 112.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se			

Registro fotográfico:

encuentran en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.




17. Cabaña verde, habitación 102:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	29/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X

Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	(8004)0700000000000004284149			
Ubicación	Cabaña verde, habitación 102.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones. Uno de los pines de la carcasa está rota, esto no afecta su funcionamiento, pero se deja el reporte.			

Registro fotográfico:

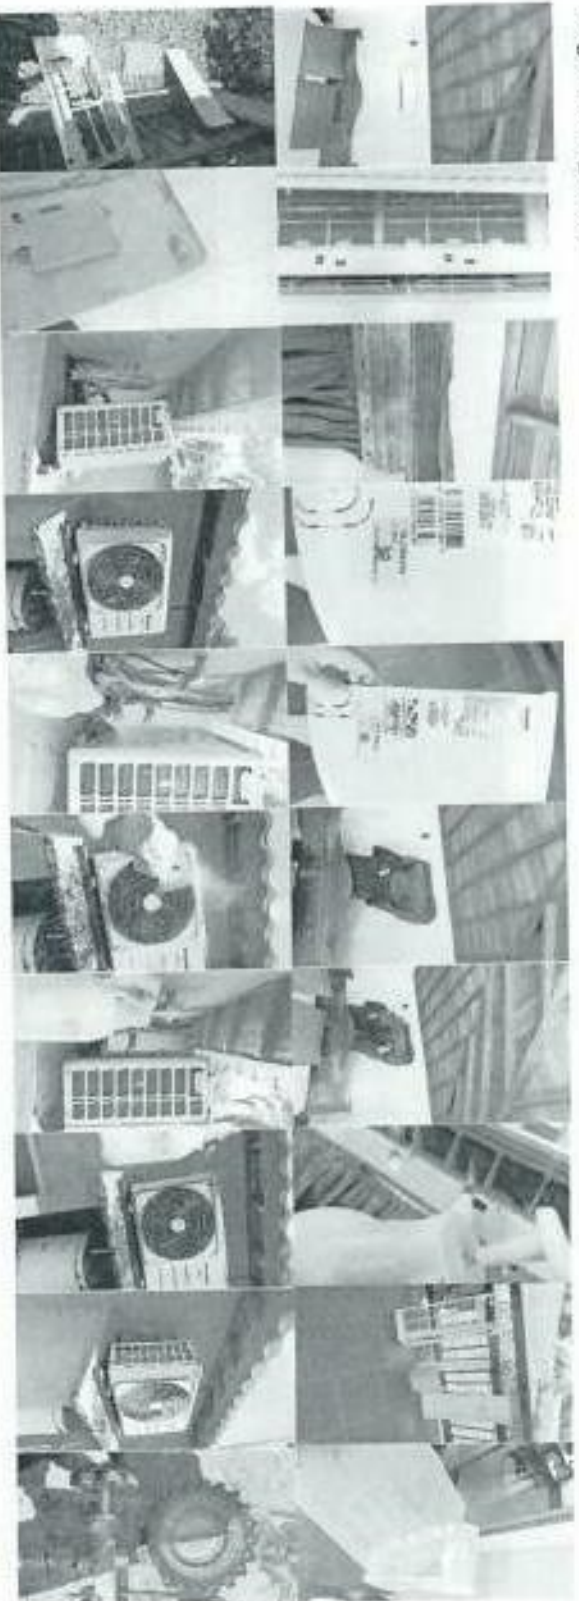

18. Cabaña verde, habitación 101:

SopORTE TéCNICO de Mantenimientos de aire Acondicionado

Fecha	29/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	11 000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	MSAFB-13CRN1-NC1	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)07000000000004284224				
Ubicación	Cabaña verde, habitación 101.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados.				

Registro fotográfico:



19. Cabaña verde, habitación 107:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	29/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de Inventario	(8004)070000000000004284153.				
Ubicación	Cabaña verde, habitación 107.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, se efectuó Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones. Marca error F3 (falta de un sensor), a pesar de que marque el error el equipo funciona y enfría bien.				

Registro fotográfico:



20. Cabaña verde, habitación 108:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	29/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	MSA/FB-11CRN1-NC1	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)070000000000004724228.				
Ubicación	Cabaña verde, habitación 108.				

Observaciones

Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados.

Registro fotográfico:



21. Cabaña roja, habitación 341:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	29/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante
				R410A

Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	MSAFB-11CRM1-NC1	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	[8004]070000000000004724229.				
Ubicación	Cabaña roja, habitación 341.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.				

Registro fotográfico:



22. Cabaña roja, habitación 335:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	29/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	12,000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	MSAFB-11CRM1- NCL	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)07000000000004724231				
Ubicación	Cabaña roja, habitación 335.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados. El asistente técnico del equipo está en malas condiciones.				

Registro fotográfico:



23. Cabaña 4, habitación 310:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	30/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	9,000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF090N	Voltaje	110V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	{8004}07000000000004112915.				
Ubicación	Cabaña 4, habitación 310.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.				

Registro fotográfico:



24. Cabaña 4, habitación 311:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	30/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	9.000BTU	X
Modelo o referencia	EMF090N	Voltaje	110V	Mantenimiento Correctivo

N° de inventario	(8004)07000000000004112916.
Ubicación	Cabaña 4, habitación 311.
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones.
Registro fotográfico:	



25. Cabaña 4, habitación 312:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado

Fecha	30/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	9.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF090N	Voltaje	110V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	{8004}07000000000004112917.				
Ubicación	Cabaña 4, habitación 312.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados.				


Registro fotográfico:



26. Cabaña principal del mayor, habitación 322:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	30/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-YS12VKV	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	(8004)07000000000004284166.				
Ubicación	Cabaña principal del mayor, habitación 322.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, ¡Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados. El aislante térmico del equipo está en malas condiciones. Tiene el pin de la persiana quebrado y no tiene la tapita de la tarjeta del evaporador, esto no afecta su funcionamiento, pero se deja la novedad.				

Registro fotográfico:

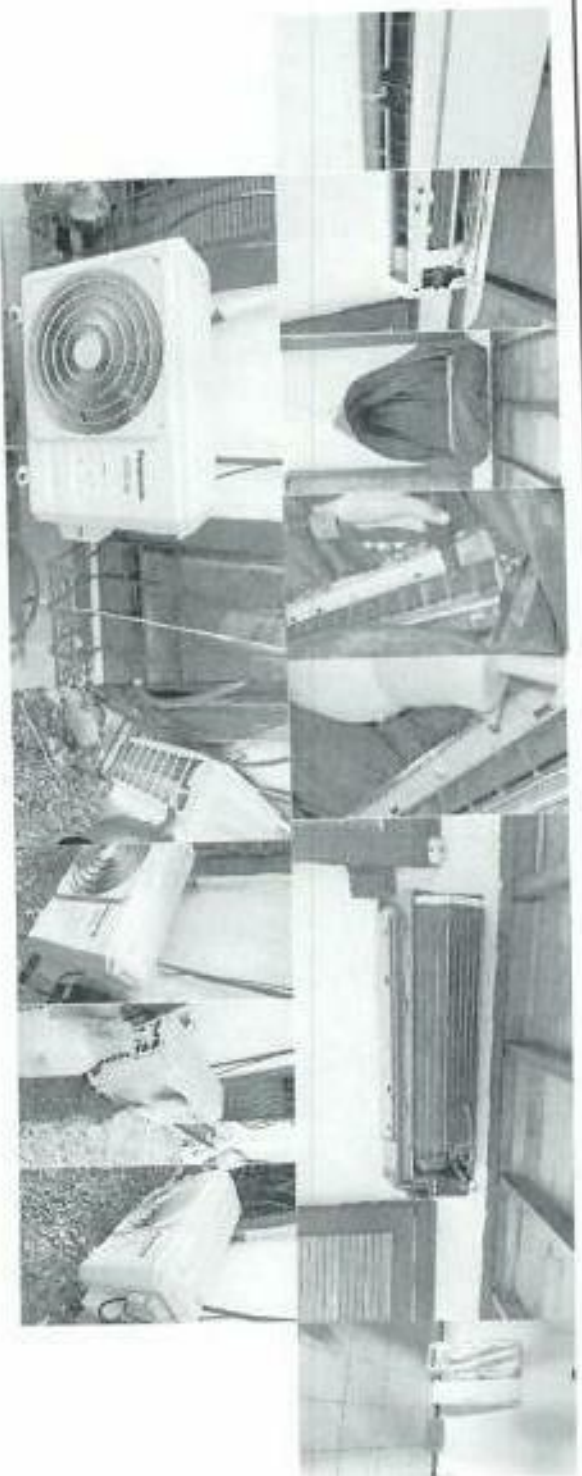

27. Cabaña principal, habitación 224:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	30/07/2026	Tipo de equipo	Mini Split	R410A
Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	12.000BTU	X
Modelo o referencia	MSA-FB-11CRN1-NCI	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	(8004)07000000000004724233.			
Ubicación	Cabaña principal, habitación 224.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados.			

Registro fotográfico:



28. Auditorio centro vacacional:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	05/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	LG	Capacidad BTU/H	24.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	G2A2CA	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)070000000000002918844.				

Ubicación	Auditorio centro vacacional.
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados. En la intervención se evidenció que, en términos generales, el equipo presenta un grado avanzado de desgaste debido al tiempo de uso. Se constató que la persiana no funciona por un anclaje roto, los tres equipos comparten un solo control, existen pines de ajuste fracturados y las carcasas presentan manchas de pintura. Además, el drenaje original fue adaptado con una manguera de bomba de condensado ineficiente, lo que genera desbordamientos e inundaciones en el equipo. Se recomienda habilitar una salida de drenaje con mayor diámetro.

Registro fotográfico:



29. Auditorio centro vacacional:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado

Fecha	05/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	LG	Capacidad BTU/H	24.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	G242CA	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	{8004}070000000000002918845.				
Ubicación	Auditorio centro vacacional.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados. En la intervención se evidenció que, en términos generales, el equipo presenta un grado avanzado de desgaste debido al tiempo de uso. La condensadora no pudo ser tratada con desincrustante porque está ubicada sobre un estanque, las carcasas tienen pines de ajuste rotos y el equipo presenta una infestación de hormigas, bajo nivel de gas refrigerante y alto amperaje. Se recomienda ajustar la carga de refrigerante.				


Registro fotográfico:



30. Auditorio centro vacacional:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	05/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	LG	Capacidad BTU/H	24.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	G242CA	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)07000000000029188843.				
Ubicación	Auditorio centro vacacional.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados. En la intervención se evidenció que, en términos generales, el equipo presenta un grado avanzado de desgaste debido al tiempo de uso. La persiana del equipo presenta fallas en su funcionamiento y se evidenció una alta acumulación de huevos de lagartija. Asimismo, se detectó que la unidad exterior se dispara por protección térmica (termiquero).				


Registro fotográfico:

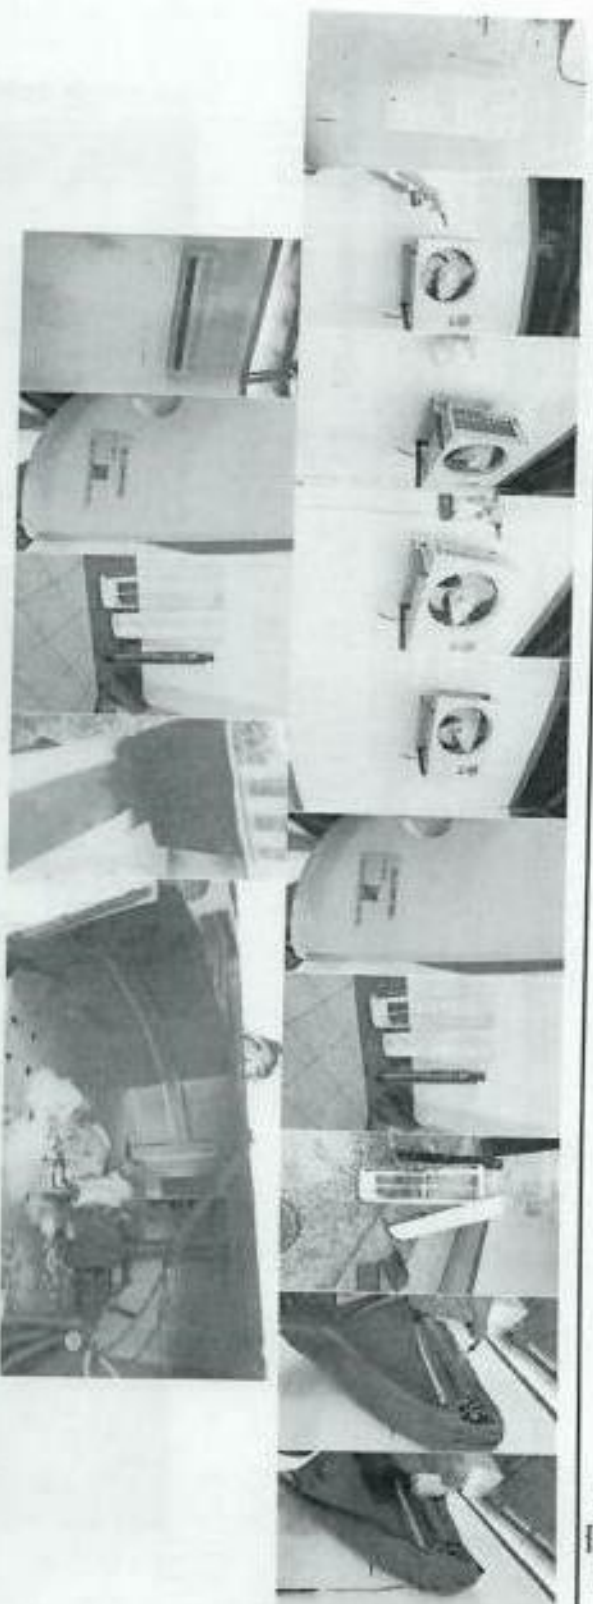

31. Cabaña roja, Habitación 338:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	11.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	MSAFB-11CRN1-NC1	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	[8004]07000000000004724230.				
Ubicación	Cabaña roja, habitación 338.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados.				

Registro fotográfico:

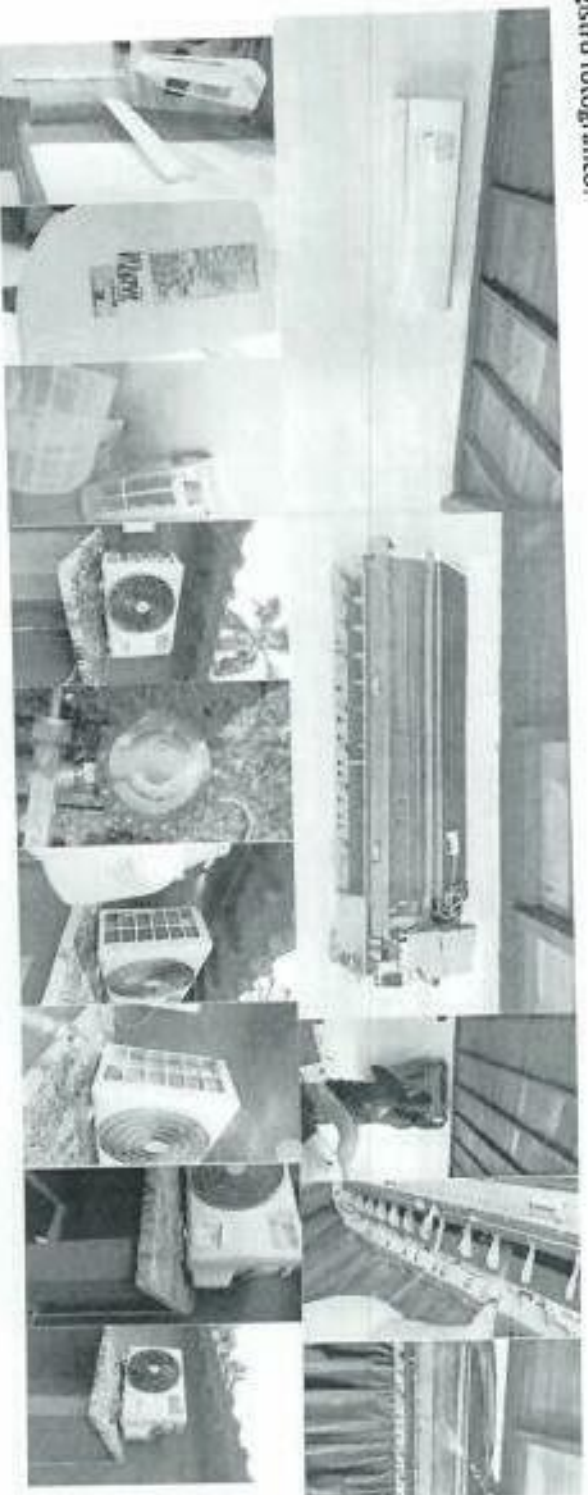

32. Cabaña roja, Habitación 332

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					R410
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	X
Marca de Equipo	MIDEA	Capacidad BTU/H	11.000BTU	Mantenimiento Preventivo	
Modelo o referencia	MSAFB-11CRN1-NC1	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	[8004]07000000000004724232.				

Ubicación	Cabaña roja, habitación 332.
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. En el momento de la intervención el equipo tenía el taco abajo.

Registro fotográfico:



33. Habitación 318:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante
				R410

Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000 BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	{8004}07000000000004284167.				
Ubicación	Habitación 332.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados.				

Registro fotográfico:



34. Habitación 210:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(80064070000000000004284159.				
Ubicación	Habitación 210.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados.				


Registro fotográfico:



35. Habitación 212:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-VS12VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de Inventario	(8004)070000000000004284160.				
Ubicación	Habitación 212.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados.				

Registro fotográfico:

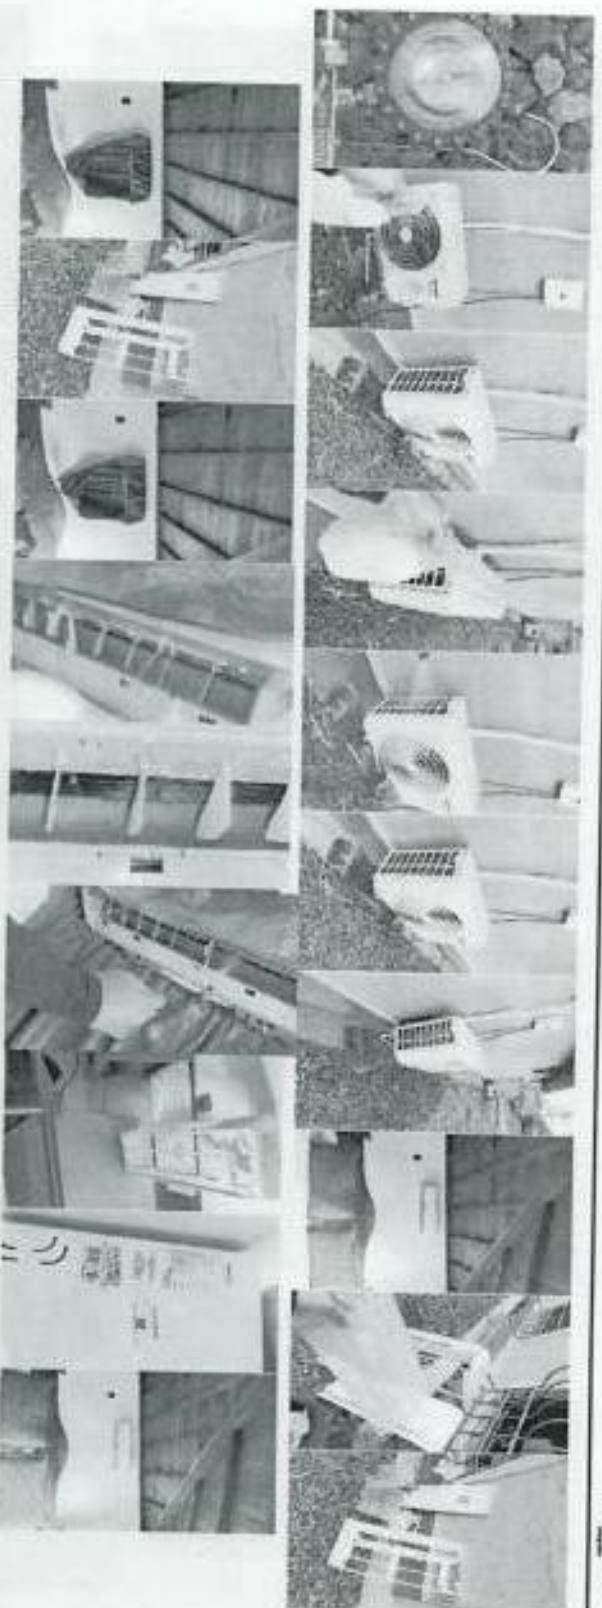

36. Habitación 214:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-V512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004107000000000004284161.				
Ubicación	Habitación 214.				

Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. La unidad interior no tiene la tapa de la tarjeta, esto no afecta su funcionamiento, pero se deja la novedad.

Observaciones

Registro fotográfico:



37. Cabaña 329, gimnasio:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo
				X
				R410

	INVERTER			
Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	(80041070000000000004284170.			
Ubicación	Cabaña 329, gimnasio.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. El equipo marca error (F3) y tiene algunos pines de ajuste rotos.			


Registro fotográfico:



38. Habitación 328:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-YS12VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de Inventario	(8004)07000000000004284169.				
Ubicación	Habitación 328.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. El equipo marca error (F3) y tiene algunos pines de ajuste rotos.				

Registro fotográfico:

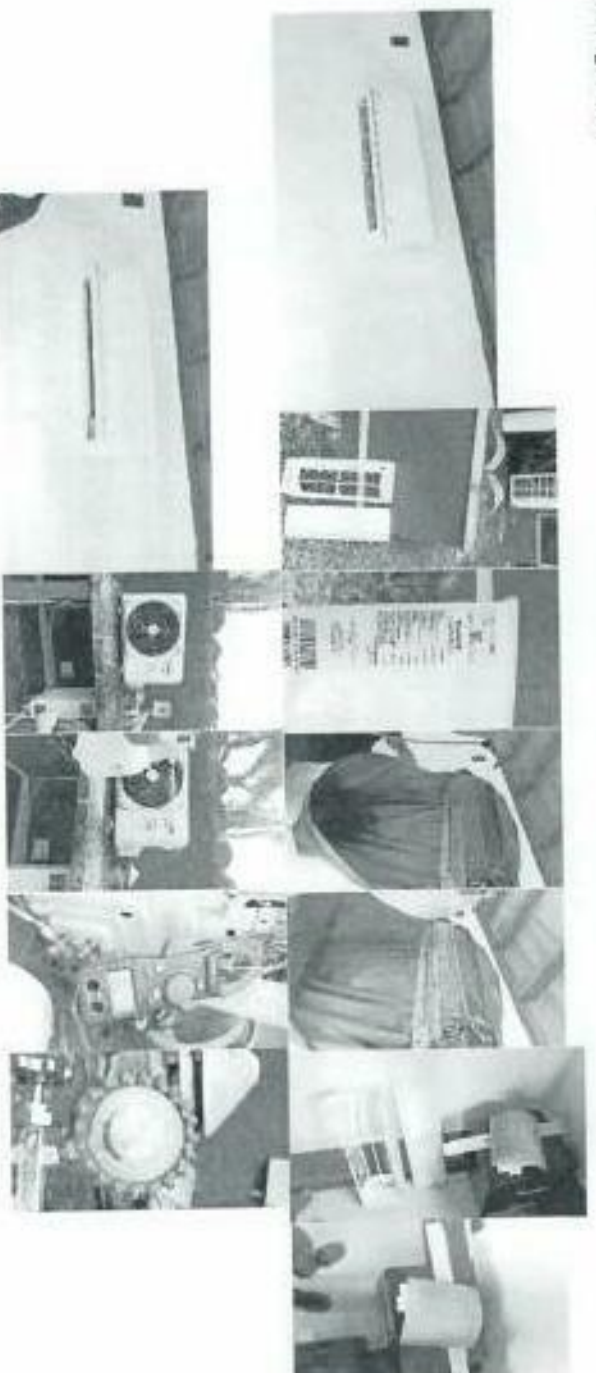

39. Habitación 327:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)070000000000004284168.				
Ubicación	Habitación 327.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados. El equipo marca error (F3) y tiene algunos pines de ajuste rotos.				

Registro fotográfico:



40. Habitación 208:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-VS12VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	(8004)07000000000004284158.				
Ubicación	Habitación 208.				

Observaciones

Registro fotográfico:

Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados. El equipo marca error (F3) y tiene algunos pines de ajuste rotos.



41. Habitación 206:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X

Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	(8004)070000000000004284157.			
Ubicación	Habitación 206.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encuentran en los parámetros adecuados.			

Registro fotográfico:



42. Habitación 204:

Suporte Técnico de Manutenções de ar Condicionado				
Fecha	06/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo X
Modelo o referencia	CS-VS12VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	(8004)070000000000004284156.			
Ubicación	Habitación 204.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, Recarga de gas y las presiones del equipo quedaron en los parámetros adecuados.			

Registro fotográfico:



43. Cabaña amarilla, Habitación 218:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	12/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-VS12VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	(8004)07000000000000428A162.				
Ubicación	Habitación 218, cabaña amarilla.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encontraban fuera de los parámetros adecuados, por lo cual se tuvo que realizar recarga de Gas.				

Registro fotográfico:




44. Cabaña amarilla, habitación 216:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	12/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	(8004)070000000000004284163.				
Ubicación	Habitación 216, cabaña amarilla.				

Observaciones

Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encontraban en los parámetros adecuados.

Registro fotográfico:

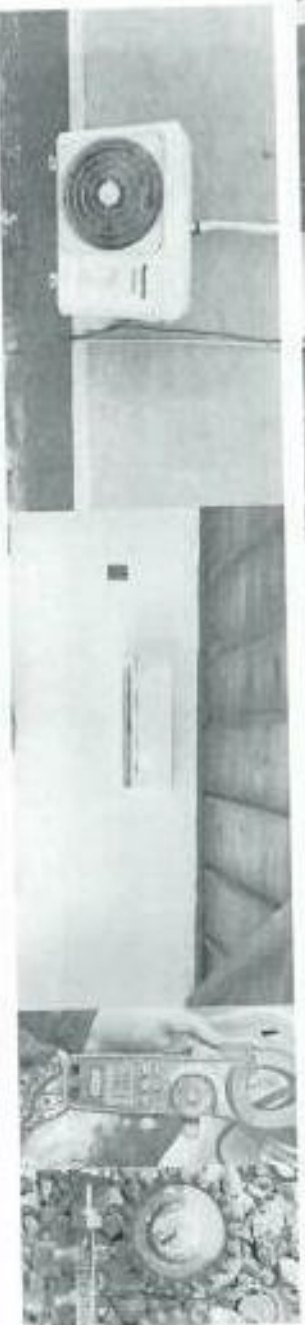

45. Cabaña amarilla, habitación 220:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	12/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12,000BTU	Mantenimiento Preventivo
				X

Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	(8004)070000000000004284164.				
Ubicación	Habitación 220, cabaña amarilla.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encontraban en los parámetros adecuados. El aislante térmico se encuentra en muy malas condiciones.				

Registro fotográfico:




46. Cabaña amarilla, habitación 202:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	12/08/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410
Marca de Equipo	PANASONIC INVERTER	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-Y512VKV-8	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de Inventario	[8004]070000000000004284155.				
Ubicación	Habitación 202, cabaña amarilla.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, las presiones del equipo se encontraban en los parámetros adecuados. El aislante térmico se encuentra en muy malas condiciones.				

Registro fotográfico:



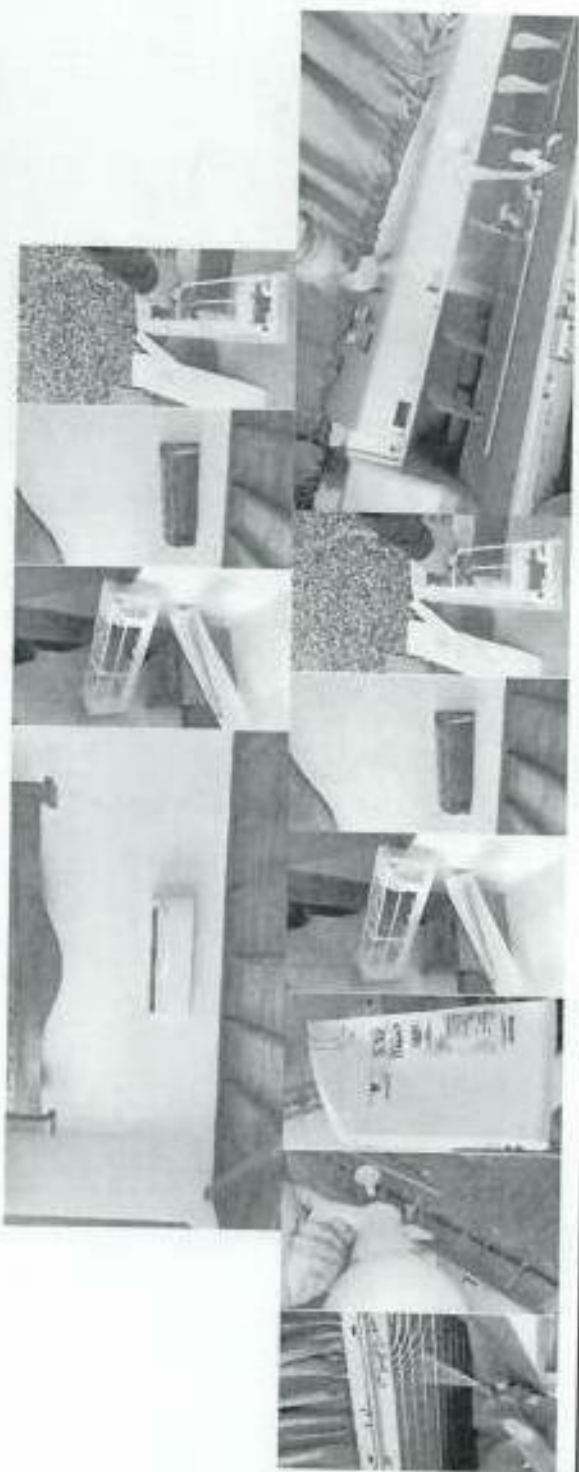

NUSEFA (6 EQUIPOS)

Oficina Jardín:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	24.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000003843408.				
Ubicación	Oficina de Jardín.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. La persiana del equipo está dañada y tiene muchos pines de ajuste de la carcasa rota en general, el equipo estaba bajito de gas refrigerante por esta razón se procedió a realizar recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:






Oficina sala computo vive digital:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/D6/2026	Tipo de equipo	Milnspilt	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	24.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CU-C24PKV	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	8004070000000000003843409.				
Ubicación	Oficina de sala computo vive digital.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. La carcasa tiene varios ajustes rotos y varios pines de ajustes quebrados. Se realizó el correctivo de conexión eléctrica de comunicación. Ajuste y recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:

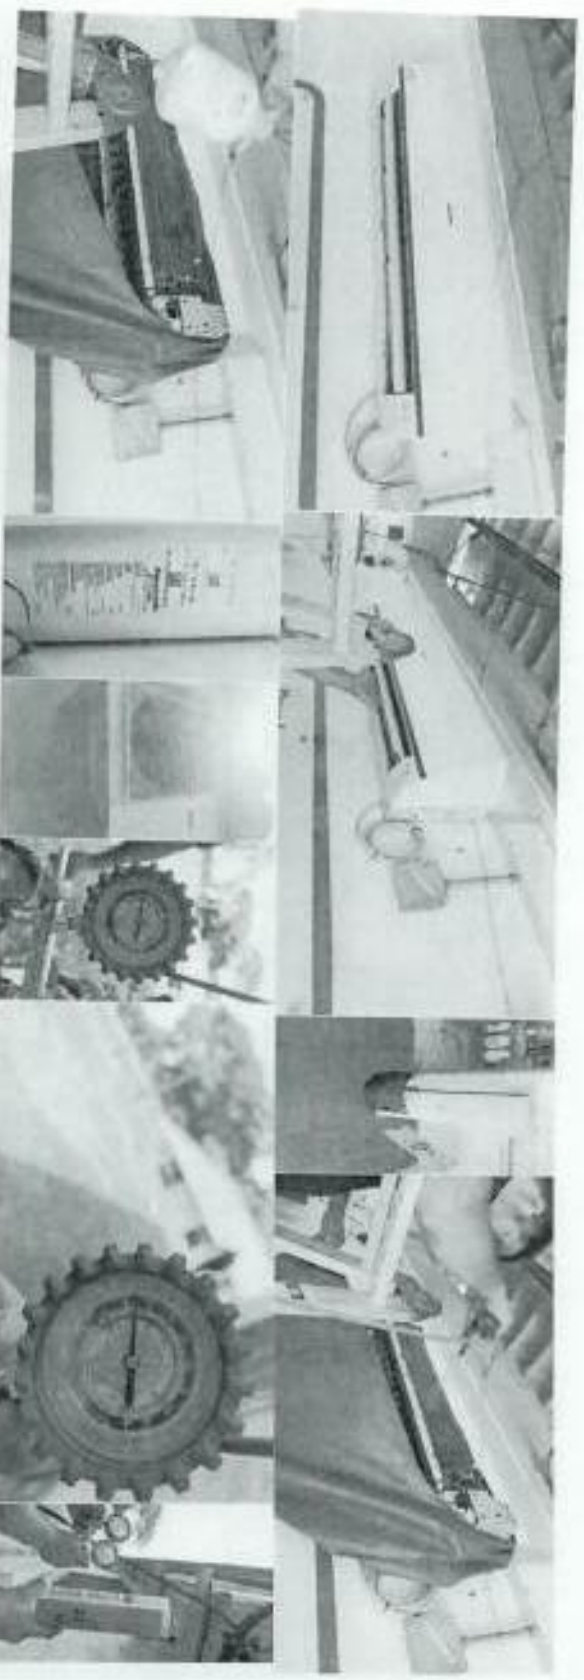


Oficina vive digital:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	PANOSANIC	Capacidad BTU/H	9.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-C9PKV	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000003843410.				
Ubicación	Oficina de vive digital.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Ajuste en la recarga de gas.				



SCA Elektronik
Servicio Técnico y Repuestos
Bogotá, Colombia


Registro fotográfico:

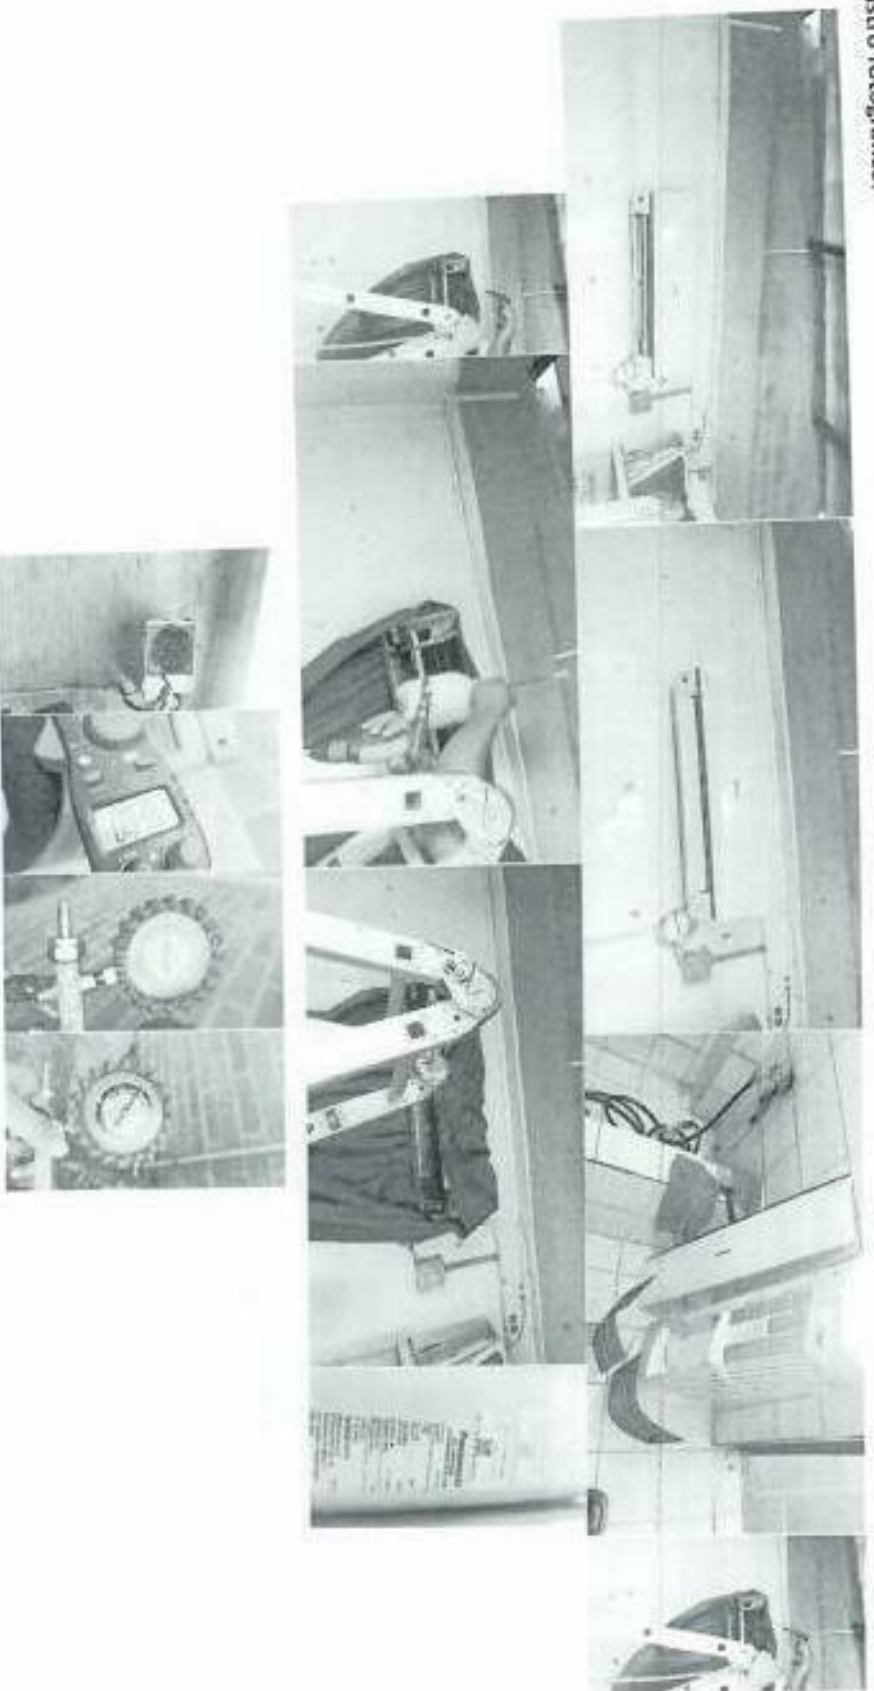

Rack de vive digital:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	9,000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-C9PKV	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000003843543,				
Ubicación	Rack de vive digital.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. (En el inventario sale que está en pueblo tapado, pero el equipo está Armenia-Quindío). Recarga de gas refrigerante. Reparación y ajuste del termostato de temperatura.				


Registro fotográfico:

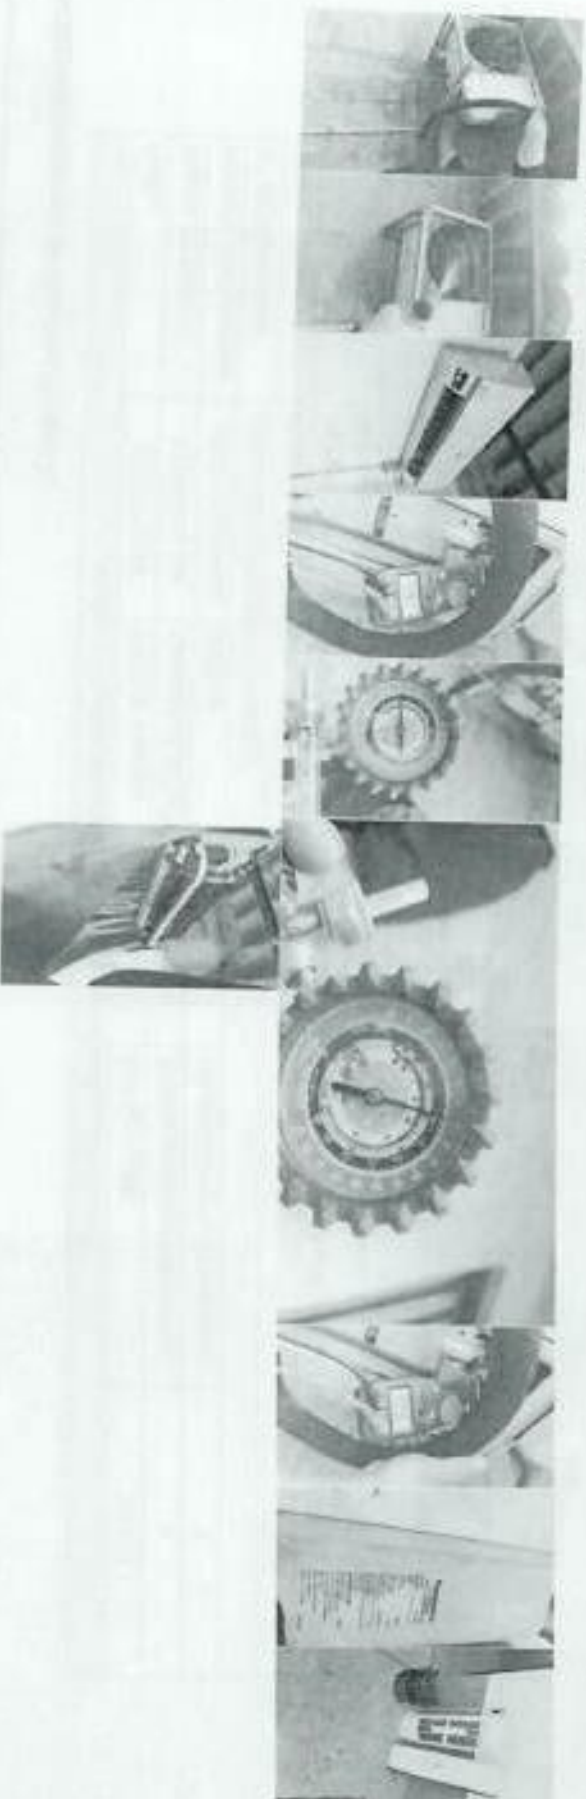

NUSEFA Oficina sala de sistemas Bloque 2:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	ELECTROLUX	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EASC12C3AHLW	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	8004070000000000004064126.				
Ubicación	NUSEFA Oficina de sala de sistemas, bloque 2.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante. Se realizó ajustes a la tarjeta eléctrica.				

Registro fotográfico:

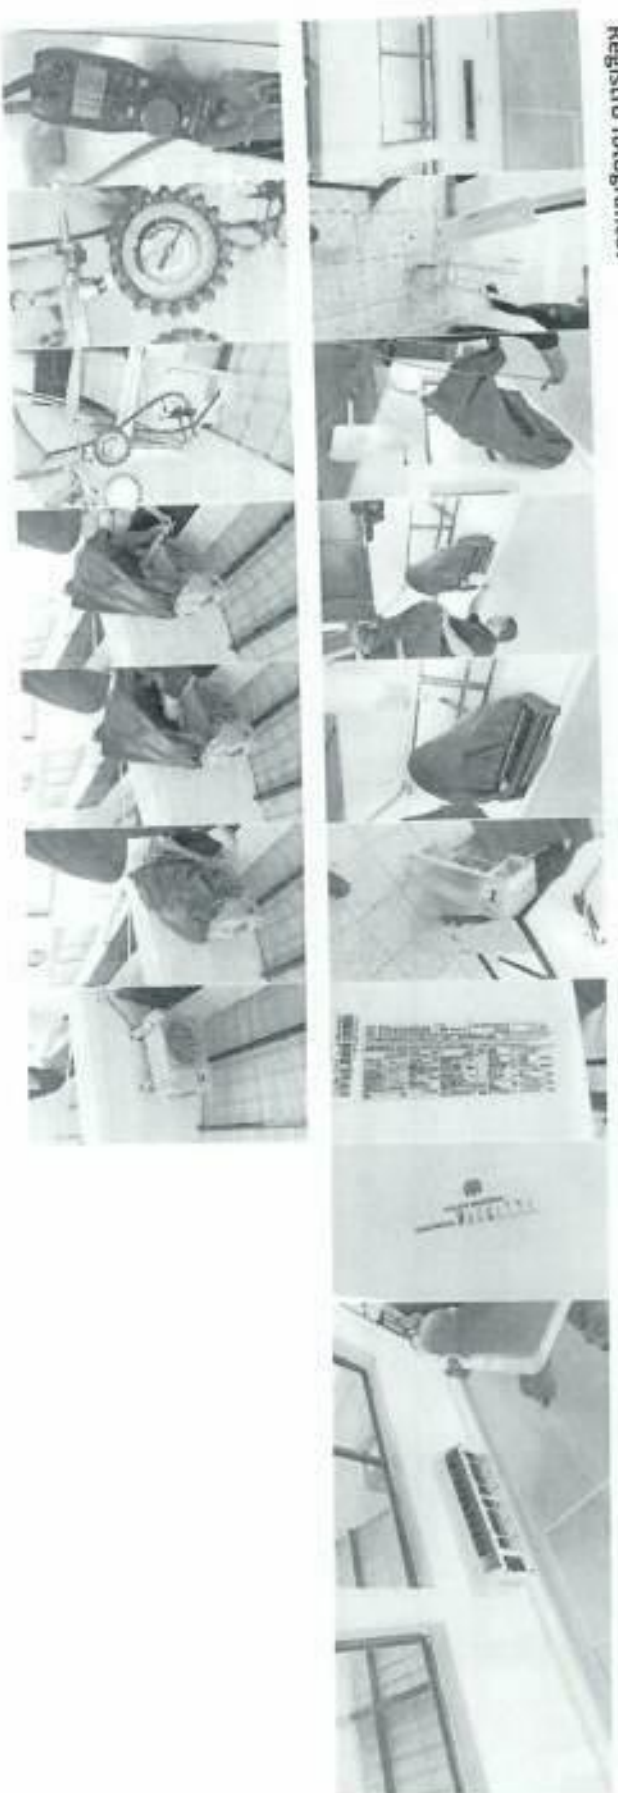

NUSEFA Sala de sistema bloque 2:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	ELECTROLUX	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EASC12C3AHW	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de Inventario	8004070000000000004064127.				
Ubicación	NUSEFA sala de sistemas bloque 2.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. (En el inventario sale que está en pueblo tapado, pero el equipo esta Armenia-Quindío). Recarga gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



INFORME DE MANTENIMIENTO COMANDO DE POLICIA

OFICINA DE COMANDO DE DEPARTAMENTO (4 EQUIPOS)


Aire tipo cassette oficina comando de departamento:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	21/05/2026	Tipo de equipo		Cassette	Refrigerante
Marca de Equipo	LG	Capacidad BTU/H		36.00008TU	R22
Modelo o referencia	LTNC362NLED	Voltaje		220V	X
N° de inventario	800407000000000002918848				
Ubicación	Oficina comando de departamento				
Observaciones	Se realizo el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito; La unidad interior presentaba goteo por condensación debido a la afectación que presentaba el radiador, se realizó el correctivo del radiador de la unidad interior haciendo un enchaquetado para cubrir la parte que estaba dañada y se realizó recarga de gas refrigerante R22 y aplicación de soldadura de plata en algunas partes desgastadas Se evidencia un notable desgaste en amabas unidades. Reparación motor del ventilador. Reparación de la bomba de condensado y ajustes a la tarjeta electrónica.				

Registro fotográfico:




SCA Elektron
Sistemas de Energía y Electrónica
S. de CV

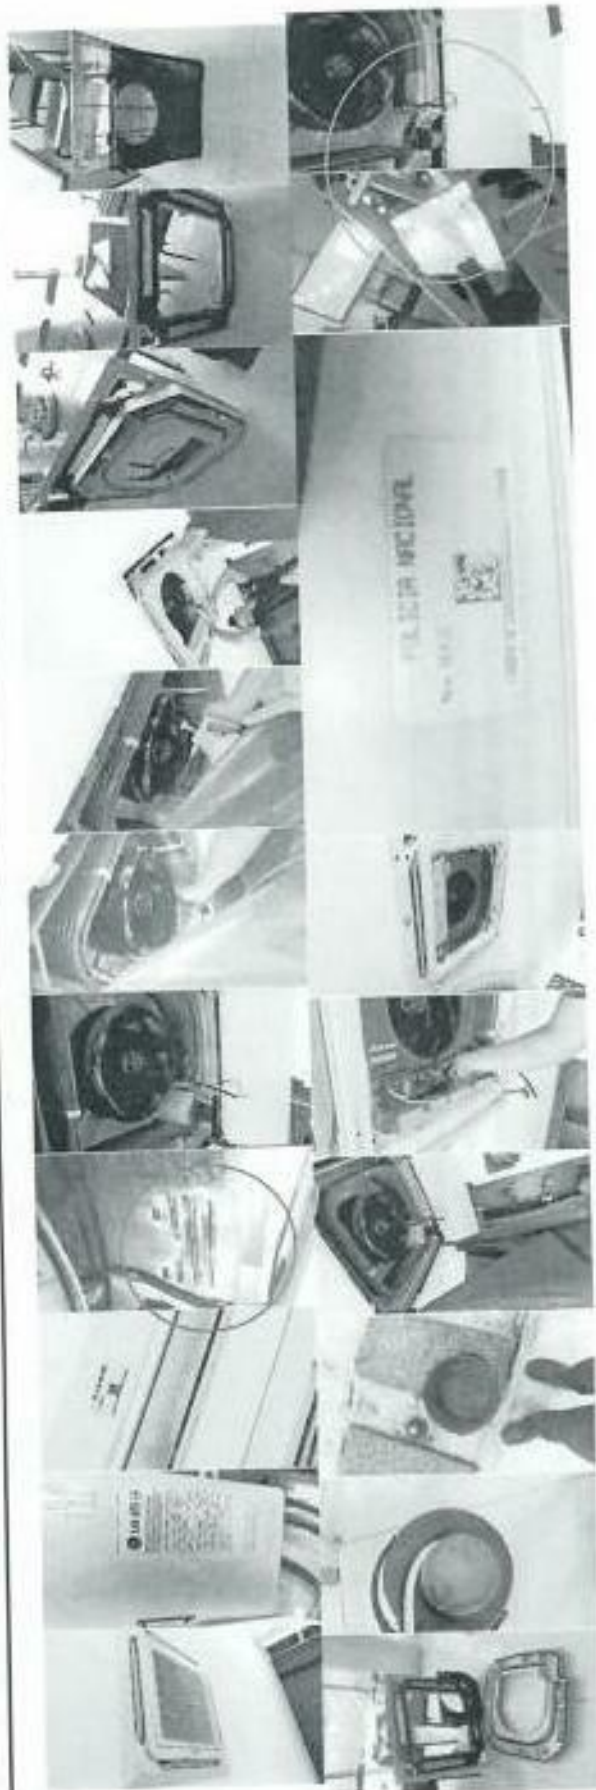



SCA Elektron
Sistemas de Refrigeración y Climatización
S.A. de C.V.

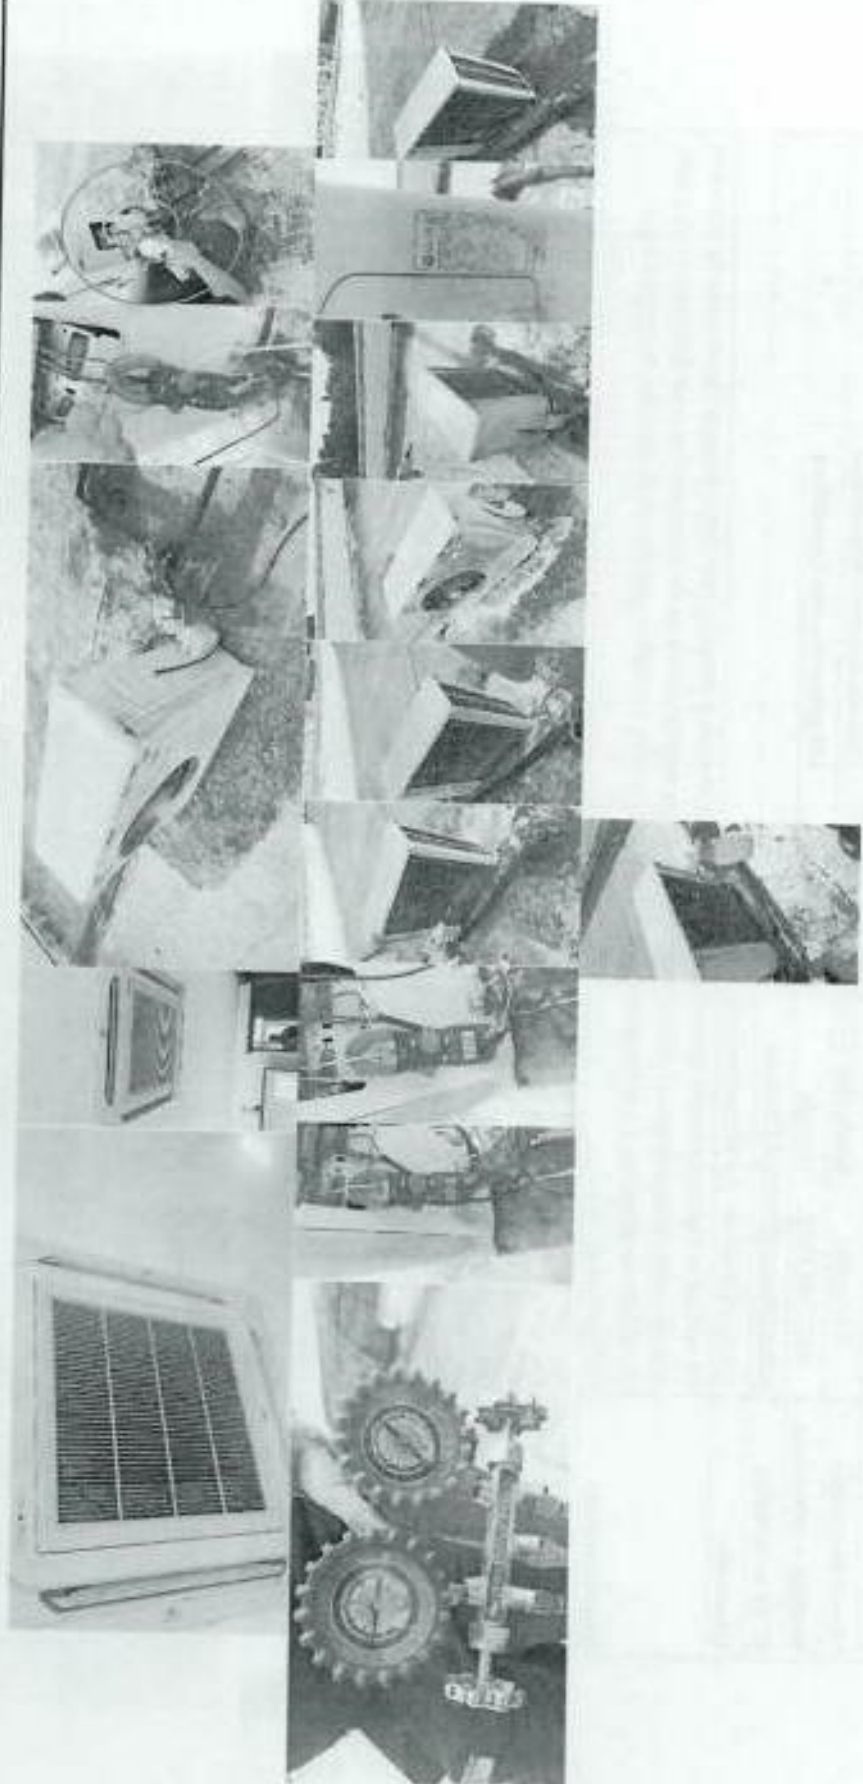




Aire tipo mini Split oficina comando de departamento:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/05/2026	Tipo de equipo	Minisplit	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	Tempstax	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	38TCT012308	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	800407000000000000002861684				
Ubicación	Oficina comando de departamento				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito; Equipo con exceso de suciedad con drenaje obstruido por la misma razón, además de esto la persiana de la unidad interior está rota en la parte de donde se asegura. La manguera del drenaje estaba rota, se realizó el correctivo de esta. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:

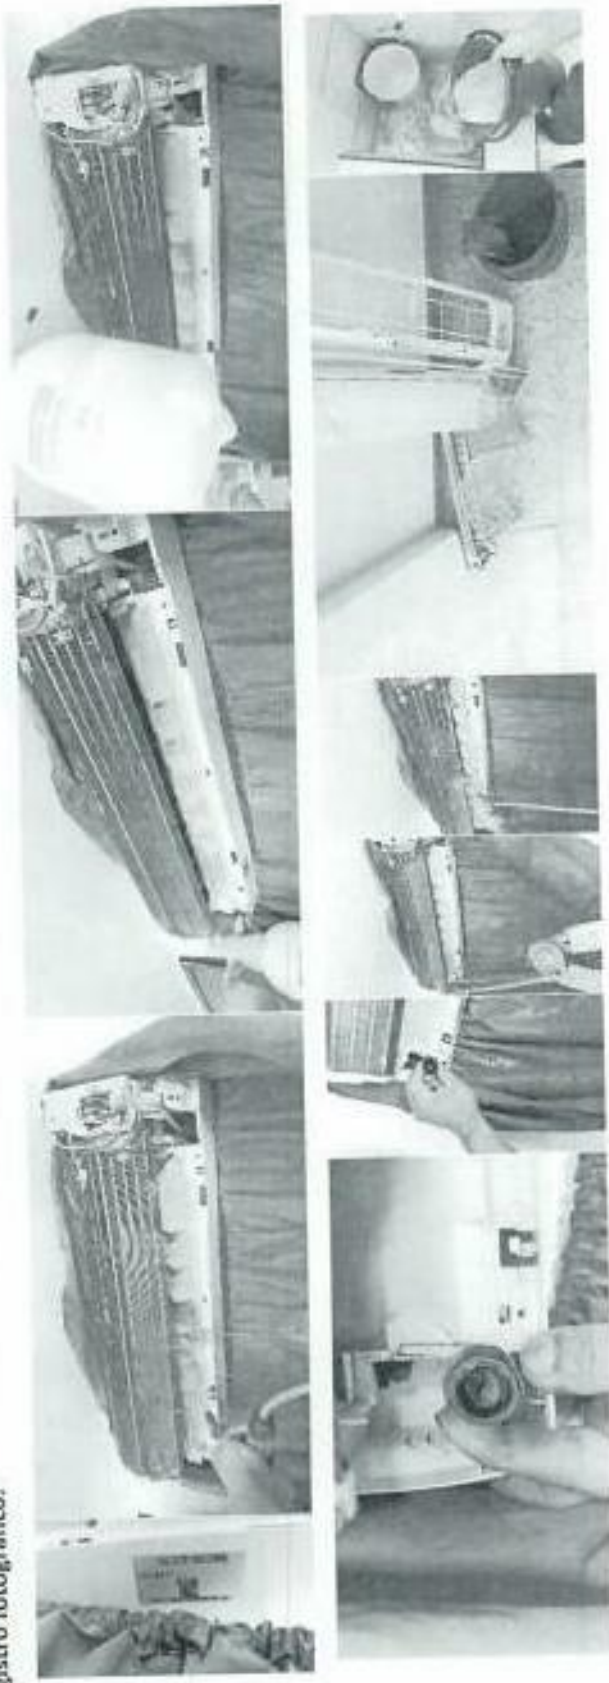



Alire tipo portátil oficina comando de departamento:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/05/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000000004804078				
Ubicación	Oficina comando de departamento (Oficina aparte del Sub. Oficial)				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



Aire tipo portátil oficina comando de departamento:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/05/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	WURDEN	Capacidad BTU/H	14.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	W14CPA/KA-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000000004804066				
Ubicación	Oficina comando de departamento.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



OFICINA DE GUTIC/ CUARTO DE ENLACE Y UPS (3 EQUIPOS)


Aire tipo central (Oficina de Gutic):

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/05/2026	Tipo de equipo	Central	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	YORK	Capacidad BTU/H	33.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	RAEA36FS-ADR	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000000002861683				
Ubicación	Oficina de GUTIC				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, se evidencia un notable desgaste en ambas unidades. Reparación de bomba de condensado. Recarga de gas refrigerante. Reparación sistema eléctrico y contactor bipolar. Pendiente aprobación para habilitar otra rejilla (implica ductería y afectación de cielo raso).				

Registro fotográfico:



SCA Elektron
Instrumentación y Electrónica
1999

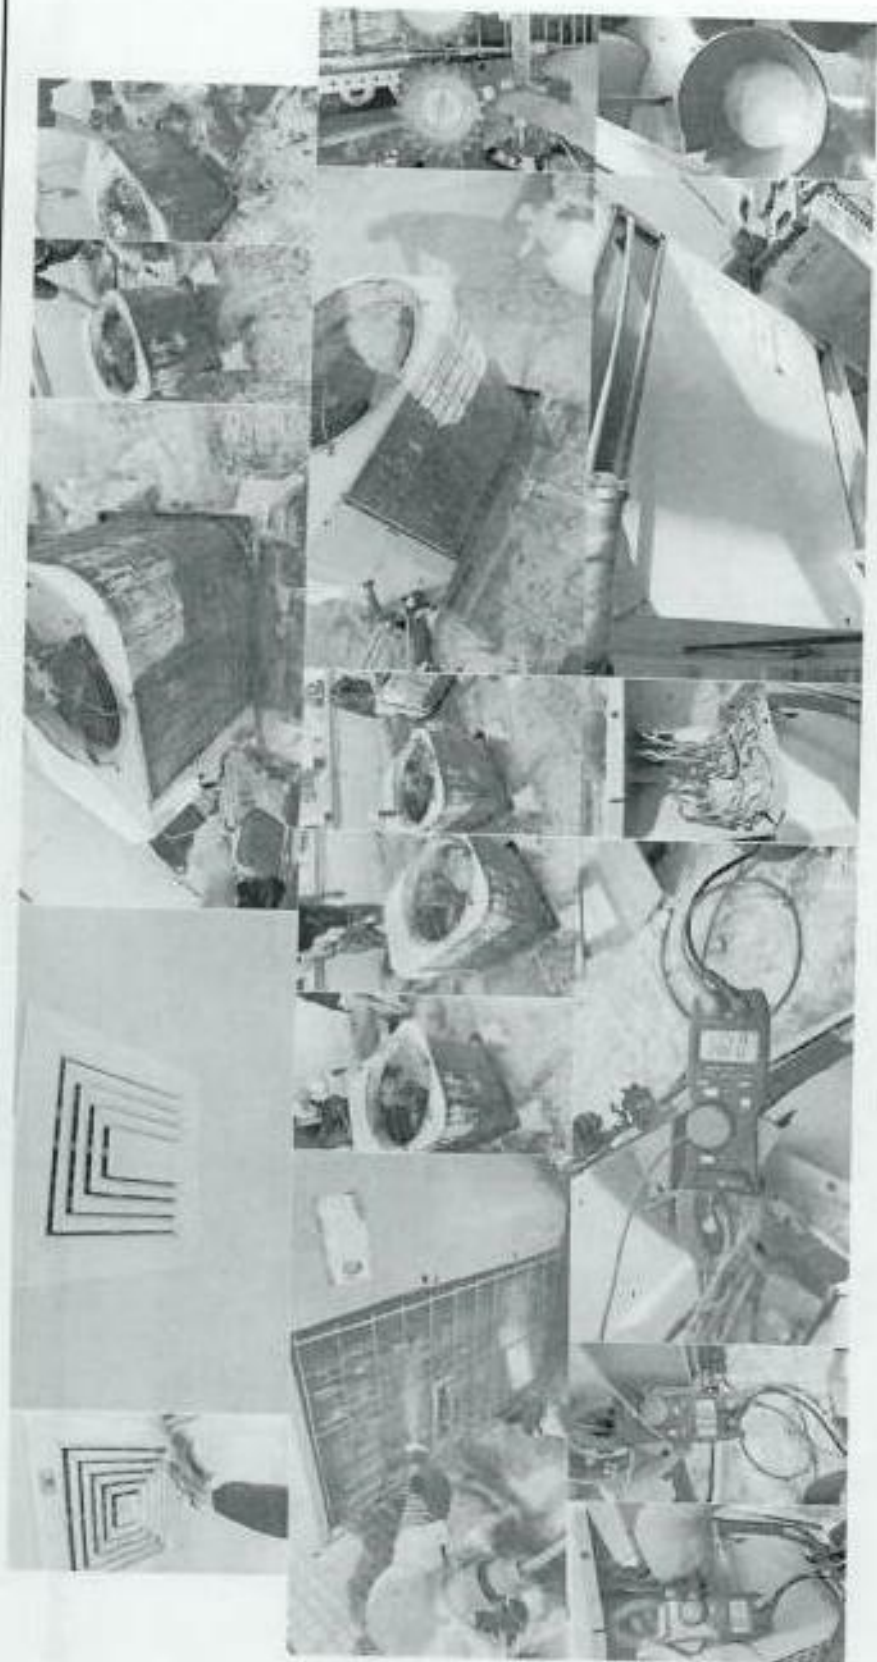



SCA Elektron
Servicios Técnicos y Mantenimiento
en Refrigeración



Aire Mini Split oficina de cuarto de enlace:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	26/05/2026	Tipo de equipo	Mini split	Refrigerante
				R410A



Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	24.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF261E	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	80040700000000000004439267				
Ubicación	Oficina cuarto de enlace				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, se evidencia retorno, por lo tanto, se tomaron presiones y la carga de gas refrigerante estaba bajita, se procedió hacer recarga de gas y la corrección del drenaje.				

Registro fotográfico:




SCA Elektron
Sistemas de Automatización
Pneumática



Aire Mini Split oficina UPS (cuarto de máquinas)

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado						
Fecha	28/05/2026	Tipo de equipo		Mini Split	Refrigerante	
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H		18.000BTU	Mantenimiento Preventivo	
Modelo o referencia	EMF181E	Voltaje		220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000004439268					
Ubicación	Área administrativa, oficina ups (cuarto de máquinas)					
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, se evidencia que la caída del drenaje no tiene la inclinación adecuada y la manguera de desagüe está rota, se procede hacer el correctivo de esta. Recarga de gas refrigerante.					

Registro fotográfico:

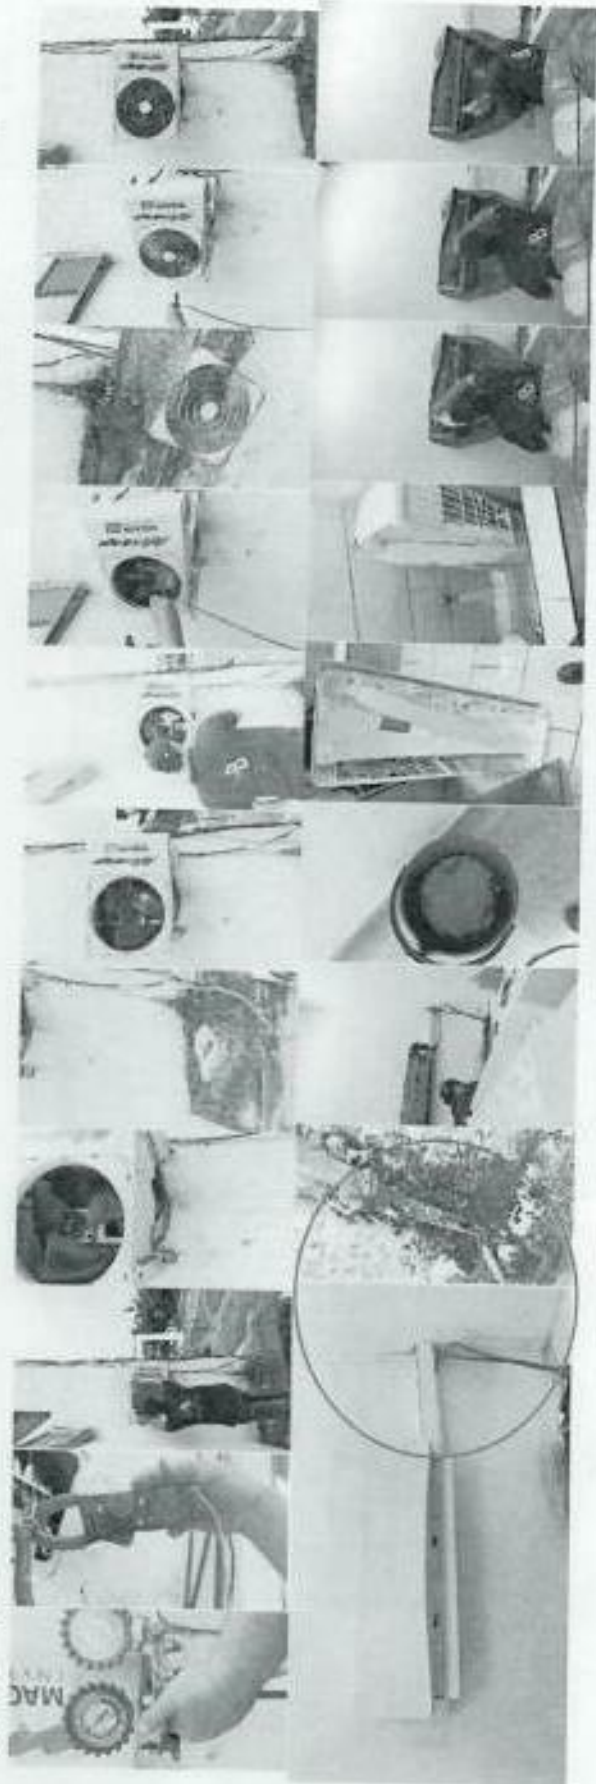



SCA Elektron
Sistemas de Audio y Video
1999-2004



AREA ADMINISTRATIVA, ASUNTOS JURIDICOS, C.A.D (3 EQUIPOS)

Aire Portátil área administrativa C.A.D :

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado						
Fecha	26/05/2026	Tipo de equipo		Portatil	Refrigerante	
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H		8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	
Modelo o referencia	R08CPA/R5-A	Voltaje		115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000000004804077					
Ubicación	Área administrativa					
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas Refrigerante.					
Fotográfico:						

Registro fotográfico:






Aire Portátil área administrativa asuntos jurídicos (C.A.D):

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	26/05/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000000004804081				
Ubicación	Área administrativa asuntos jurídicos				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Equipo con exceso de suciedad y mal configurado. Reparación bomba de condensado. Ajuste tarjeta electrónica, cambio de fusible. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:

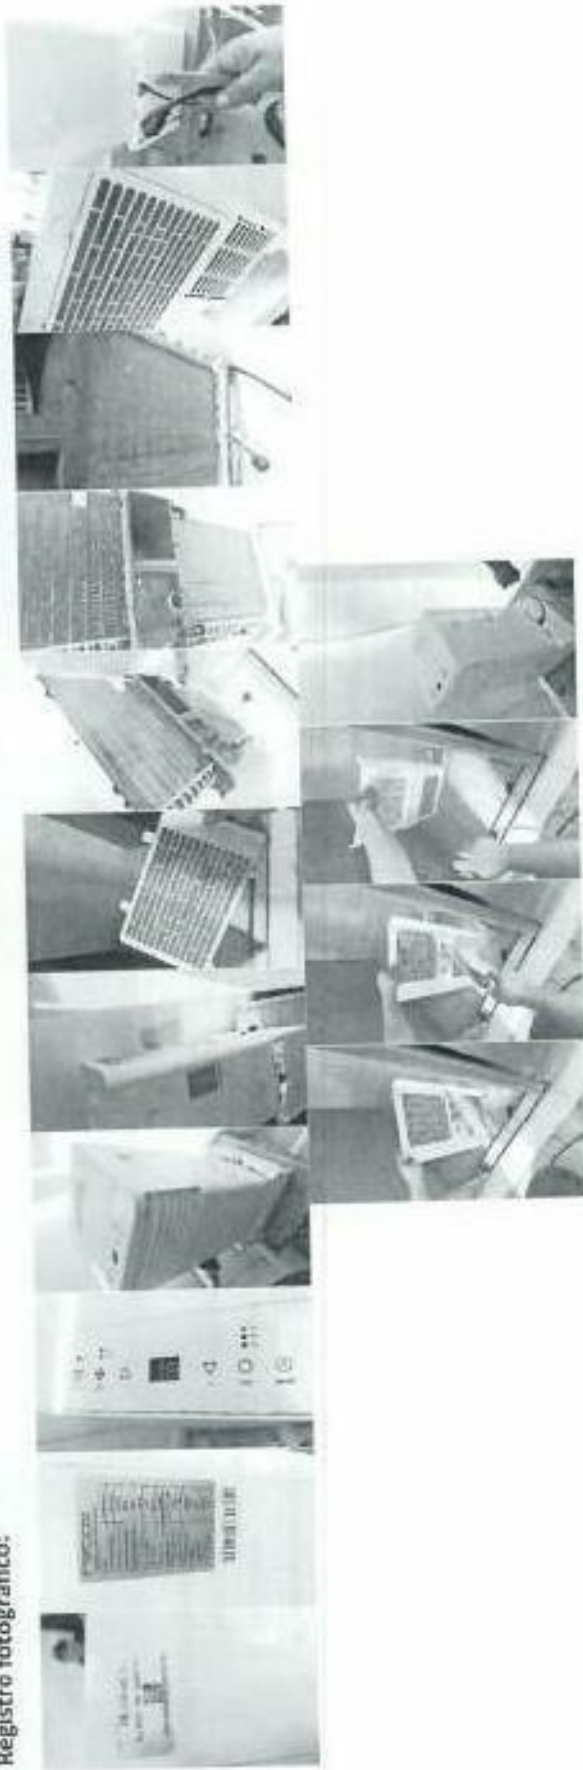

Aire Mini Split cuarto de cámaras (área administrativa, asuntos jurídicos, G.A.D)

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	29/05/2026	Tipo de equipo		Mini Split	Refrigerante
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H		24,000BTU	Mantenimiento Preventivo
Modelo o referencia	EMF261E	Voltaje		220V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	80040700000000000004439271				
Ubicación	Área administrativa, asuntos jurídicos, G.A.D, cuarto de cámaras.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, se realiza correctivo de llaves de condensadora, realización de vacío, recarga completa de gas refrigerante, mantenimiento correctivo a motor de la evaporadora y conexión eléctrica entre unidad interna y externa completa.				
Fotográfico:					

Registro fotográfico:






COMANDO OPERATIVO, BIENES RAICES (2 EQUIPOS)

Aire portátil bienes raíces primer piso:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	28/05/2026	Tipo de equipo	Portatil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000004804076				
Ubicación	Bienes raíces, primer piso.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:

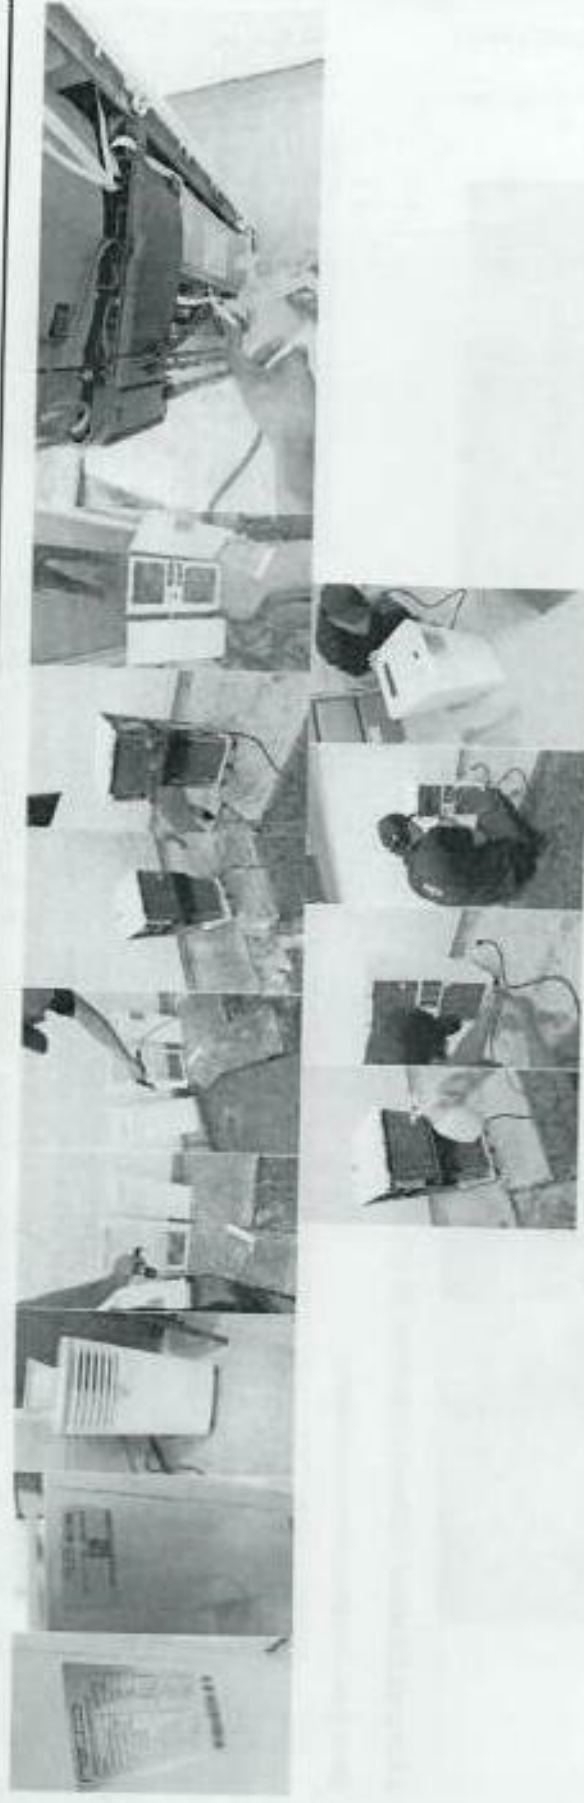

Aire portátil comando operativo segundo piso:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	28/05/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	
Marca de Equipo	WURDEN	Capacidad BTU/H	14.000BTU	Mantenimiento Preventivo	R410A
Modelo o referencia	W14CPA/KA-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	800407000000000004804065				
Ubicación	Comando operativo, segundo piso.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Ajuste de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS (2 EQUIPOS)

Oficina de comunicaciones estratégicas:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	29/05/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	18.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF181E	Volaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	8004070000000000004439269				
Ubicación	Grupo de comunicaciones estratégicas.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito, se evidencia algunas carcass rotas, pines rotos, carcass pegadas por pintura, lo anterior no influye en el funcionamiento, pero se deja el reporte. Reparación bomba de condensado. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



SCA Electron
Soluciones Electrónicas y Técnicas
Integradas






Oficina de radio de policía:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	29/05/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	18.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EMF181E	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	8004070000000000004439270				
Ubicación	Grupo de comunicaciones, oficina radio de la policía.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



SCA Elektron
Soluciones Electrónicas y Servicios
Técnicos

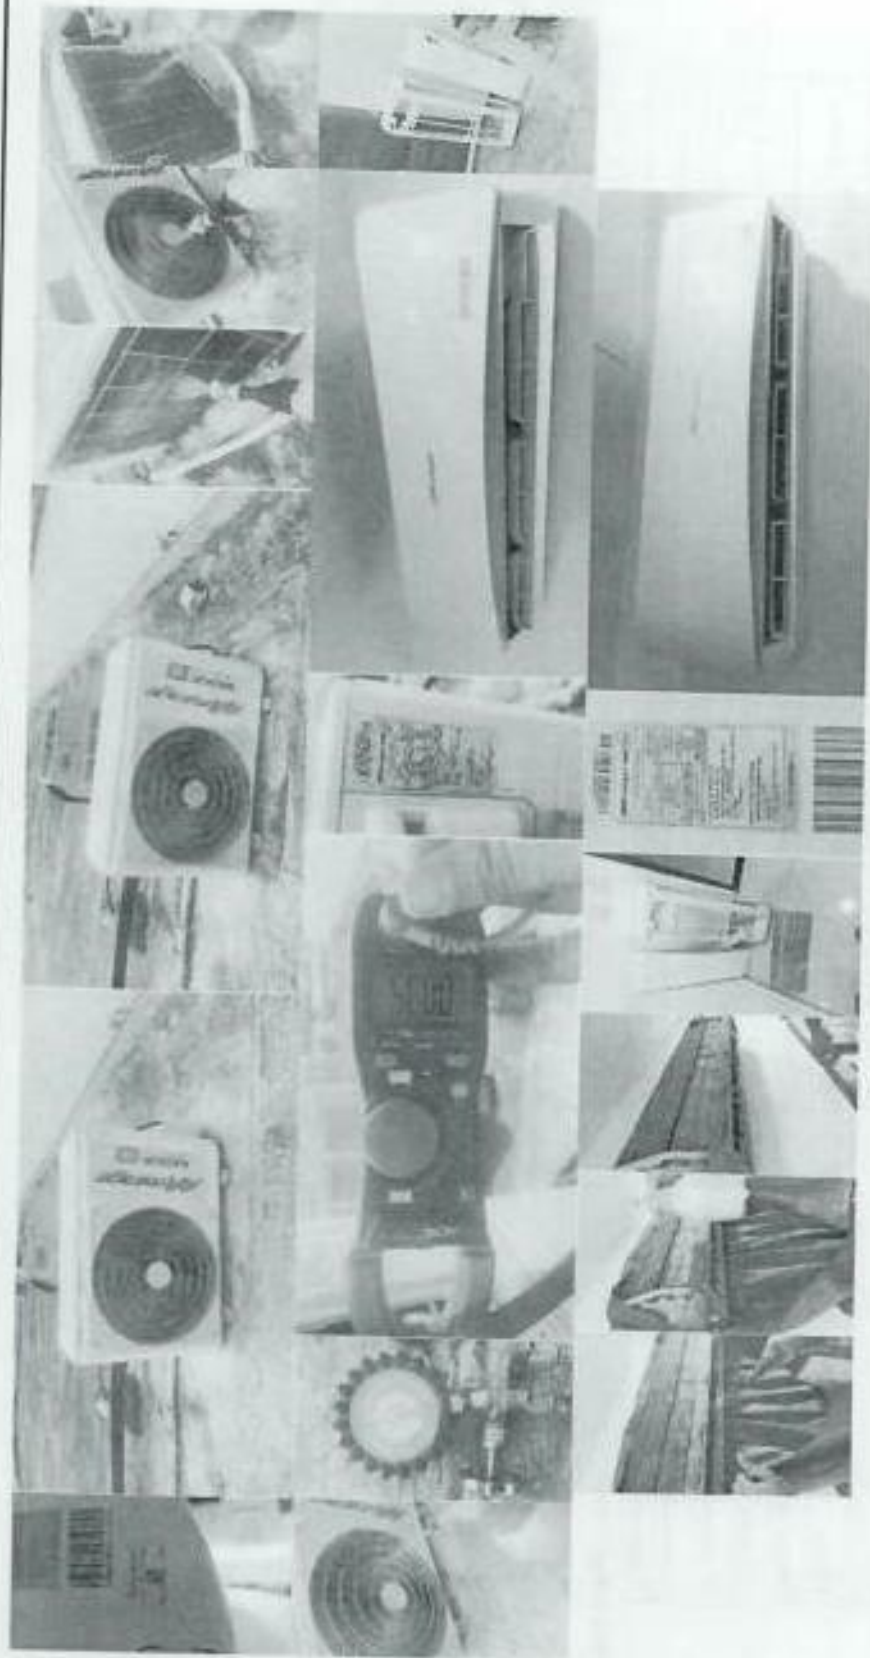

GRUPO DE CONTRATOS-MOVILIDAD (2 EQUIPOS)

Oficina de grupo de contratos:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	09/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	R410A
Marca de Equipo	MIRAGE	Capacidad BTU/H	18.000BTU	X
Modelo o referencia	EMF181E	Voltaje	220V	
N° de inventario	800407000000000000004804071			
Ubicación	Grupo de contratos.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.			


Registro fotográfico:



Oficina de movilidad:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado						
Fecha	09/06/2026	Tipo de equipo		Mini Split	Refrigerante	
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H		8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje		115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	8004070000000000004804080					
Ubicación	Grupo de movilidad.					
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.					
Fotográfico:						

Registro fotográfico:

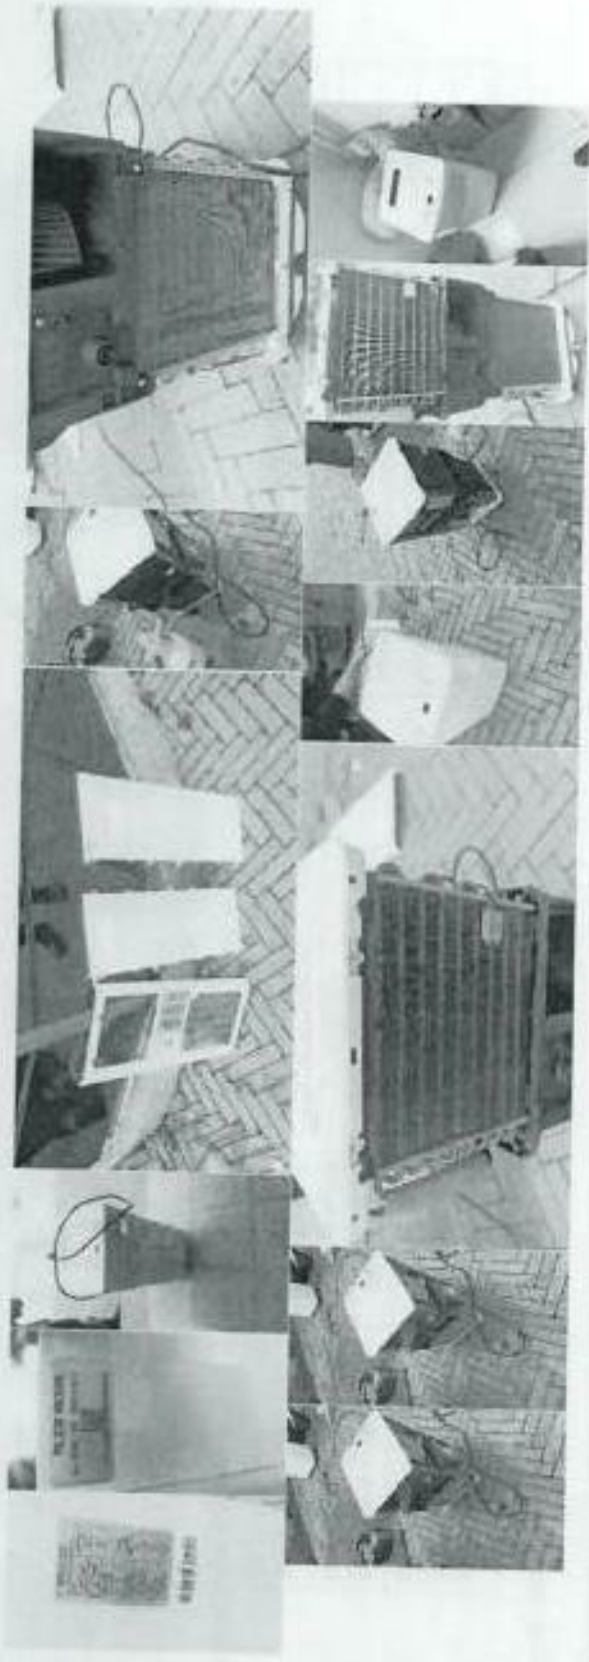

GRUPO FINANCIERO, GRUPO DE INCORPORACIÓN (2 EQUIPOS)

Oficina de grupo financiero:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	09/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	18,000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	8004070000000000004804082				
Ubicación	Grupo Financiero.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



Oficina grupo de incorporación:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	09/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000000004804073				
Ubicación	Grupo de incorporación.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:






GRUPO LOGISTICO, DDHH (2 EQUIPOS)

Oficina grupo logístico, DDHH:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	01/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Preventivo
N° de inventario	800407000000000000004804084			Mantenimiento Correctivo
Ubicación	Grupo de comunicaciones, oficina radio de la policía.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito, se recibió y se entregó con control, la persiana del equipo no funciona en opción abanico. Recarga de gas refrigerante.			


Registro fotográfico:

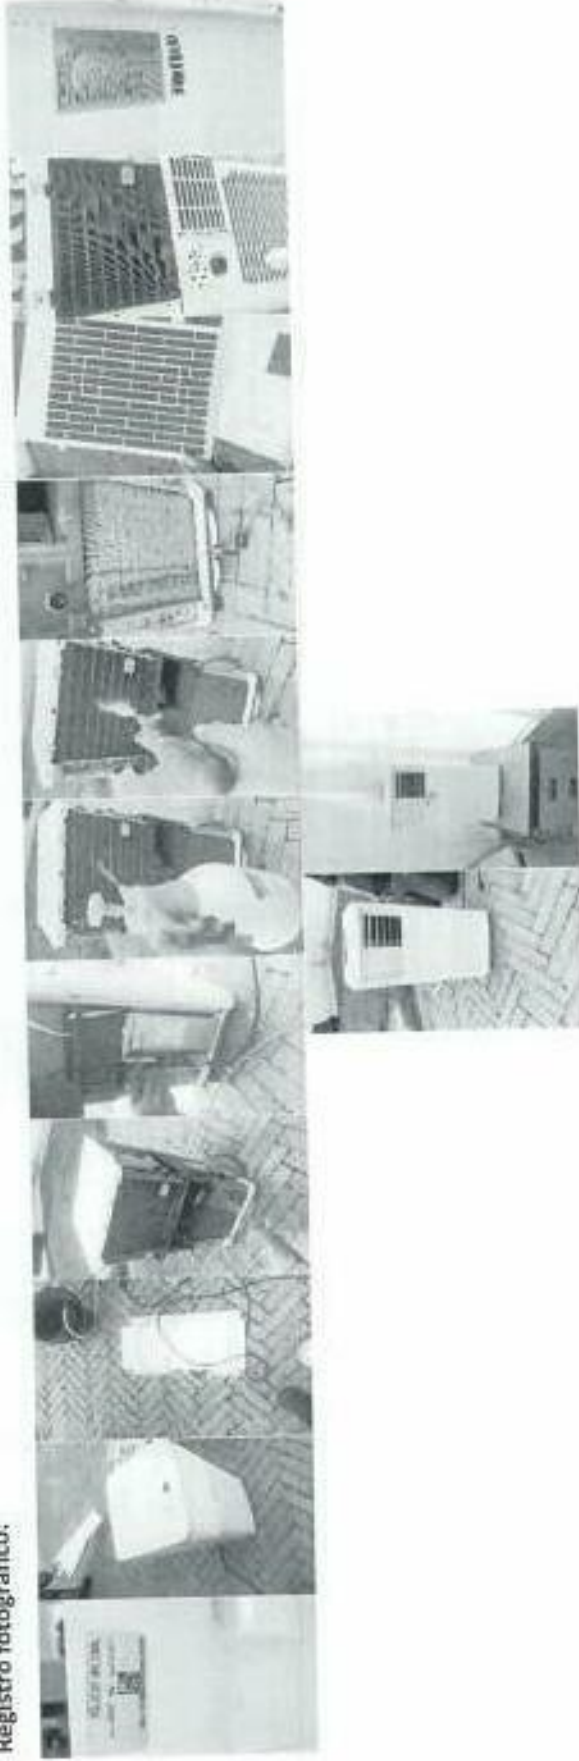

Oficina grupo logística:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	01/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	WURDEN	Capacidad BTU/H	14,000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	W14CPA/KA-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000000004804067				
Ubicación	Oficina Grupo de logística.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito, el quipo tenía pintura en el radiador. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:

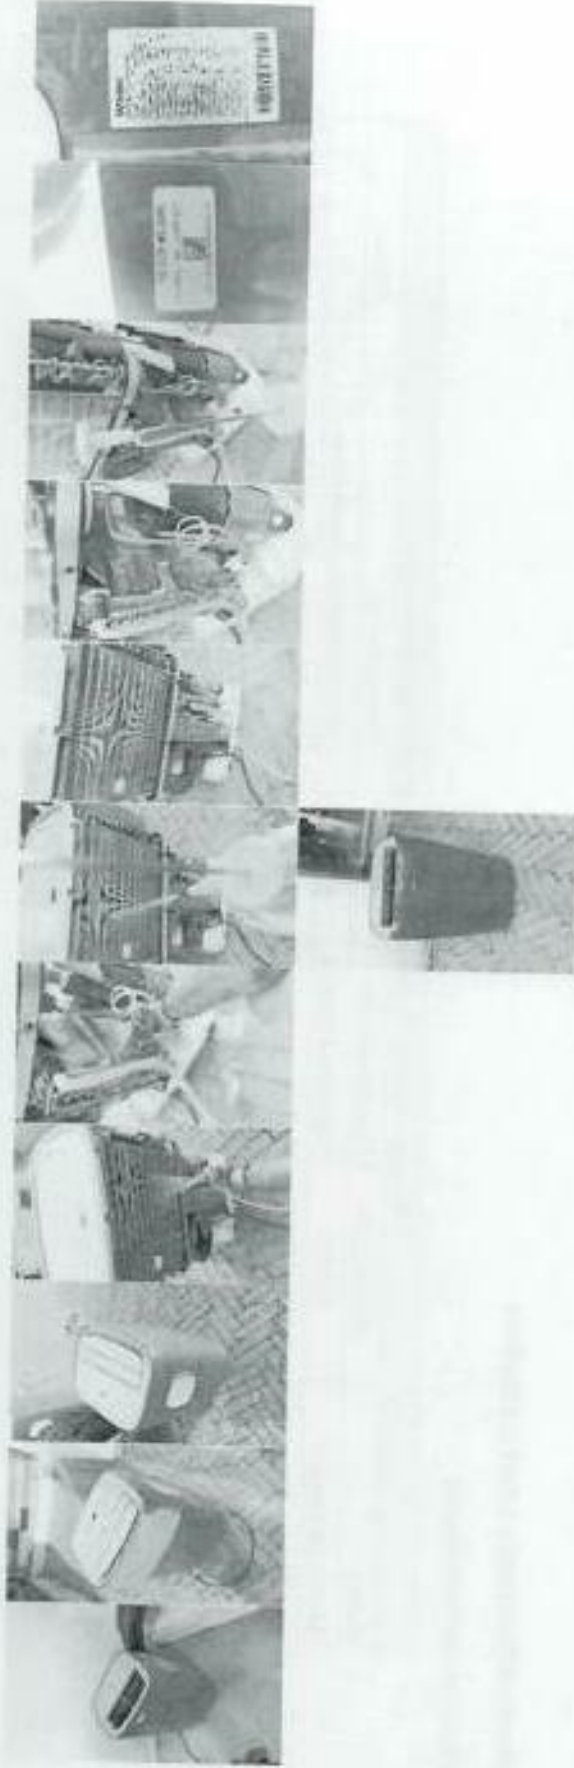



GRUPO INTENDENCIA, CAOFI (2 EQUIPOS)


Oficina grupo intendencia:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	09/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de Inventario	80040700000000000004804083				
Ubicación	Grupo intendencia.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:




SCA Elektron
Industrielle Elektronik & Peripherie
10000 Berlin

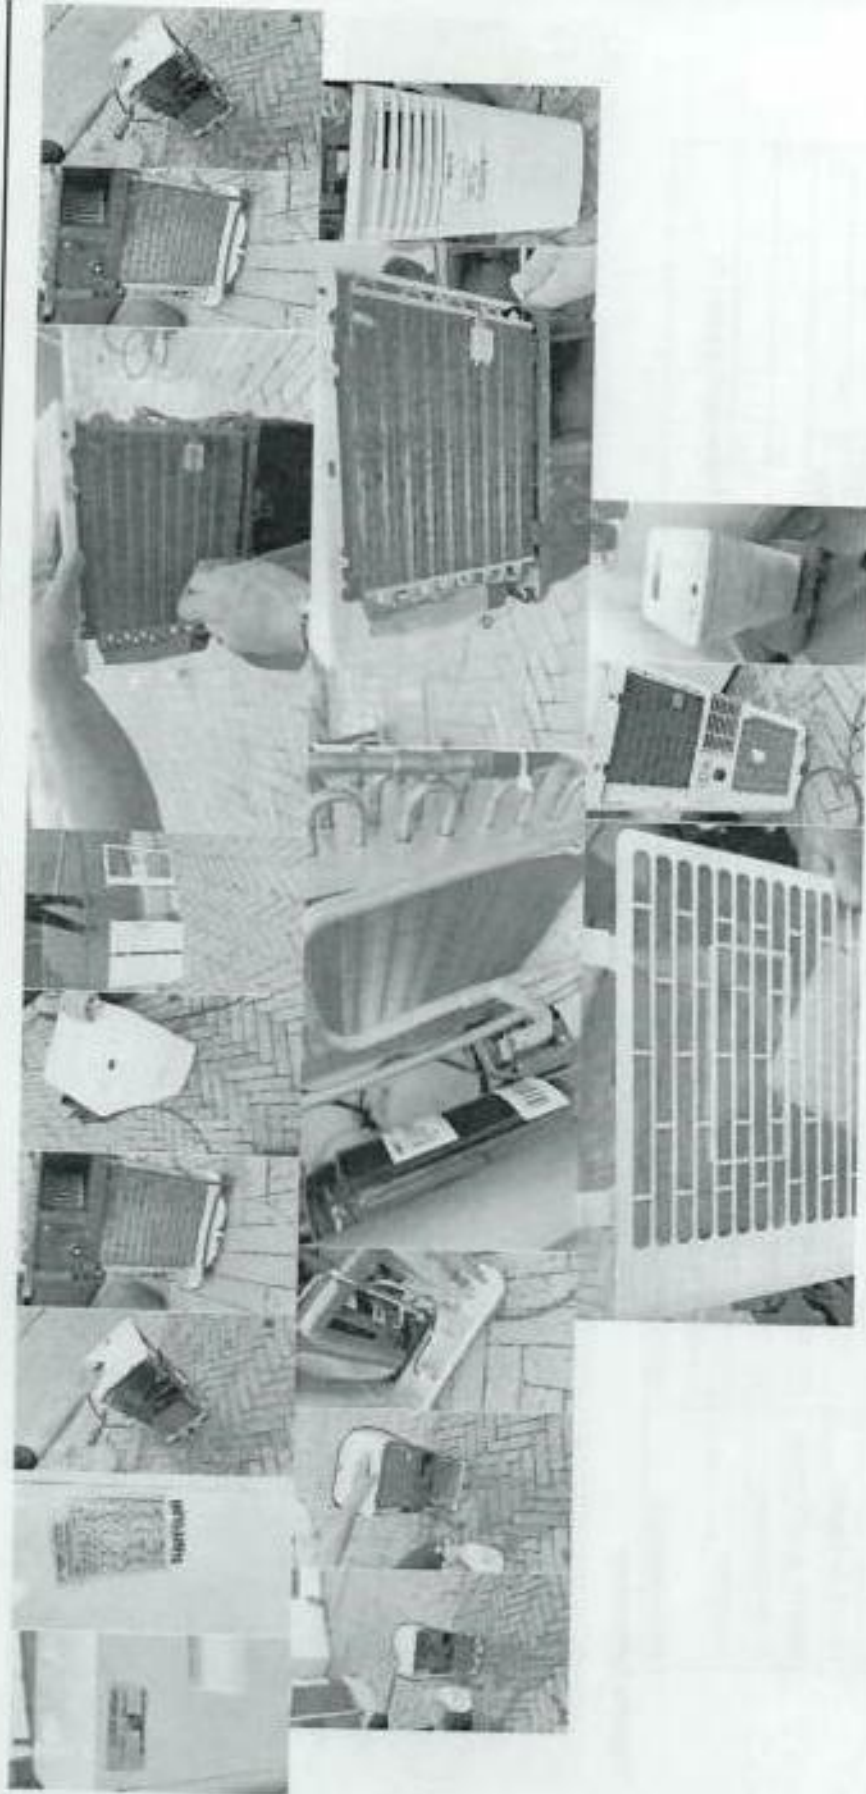

Oficina de CAOFI:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	09/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	SAMSUNG	Capacidad BTU/H	18.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	AR18MVHFCWKN	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000000004097094				
Ubicación	Oficina de CAOFI				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Reparación bomba de condensado. Recarga de gas refrigerante.				


Registro fotográfico:

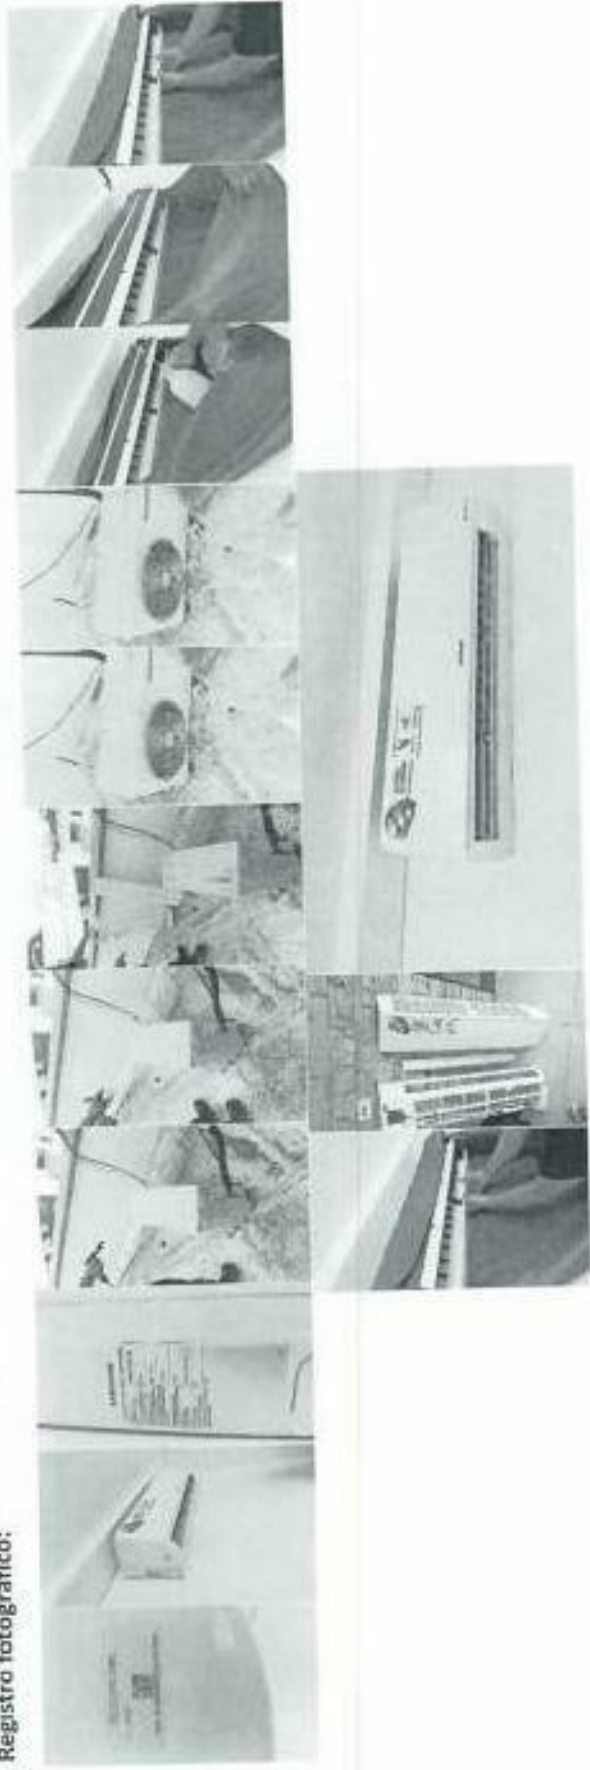

TALENTO HUMANO (3 EQUIPOS)
Oficina talento humana

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	01/06/2026	Tipo de equipo		Portatil	Refrigerante
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H		8.000btu	Mantenimiento Preventivo
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje		115V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventarlo	8004070000000000004804074				
Ubicación	Grupo de comunicaciones, oficina radio de la policía.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito, el equipo se recibió sin control. Recarga de gas refrigerante.				
Fotográfico:					

Registro fotográfico:

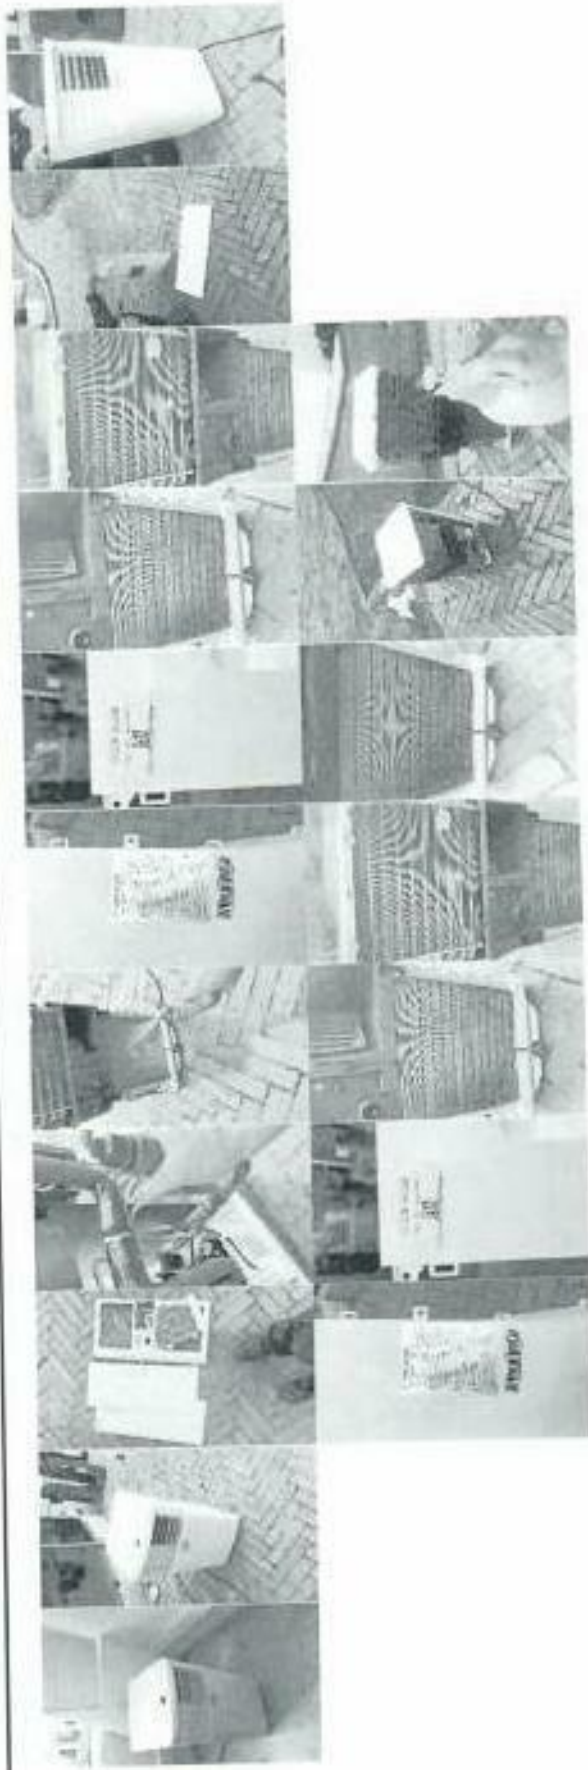

Oficina de talento humano:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	01/06/2026	Tipo de equipo	PORTATIL	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	WURDEN	Capacidad BTU/H	14.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	W14CPA/KA-A	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000000004804068				
Ubicación	Talento humano.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito.				

Registro fotográfico:



Oficina de talento humano:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	01/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	WURDEN	Capacidad BTU/H	14,000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	W14CPA/KA-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000000004804069				
Ubicación	Talento Humano.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL. OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO, PLANEACIÓN (5 EQUIPOS)

Oficina de control disciplinario interno de instrucción

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	05/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8,000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	RO8CPA/RS	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000004804079				
Ubicación	Oficina de control disciplinario interno de instrucción.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



Oficina de unidad de defensa judicial

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	04/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000000004804085				
Ubicación	Oficina de unidad de defensa judicial.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				


Registro fotográfico:



Oficina de control disciplinario interno de Instrucción:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	04/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	Wurden	Capacidad BTU/H	14,000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	W14CPA/KA-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000004804070				
Ubicación	Oficina de control disciplinario interno de instrucción.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:

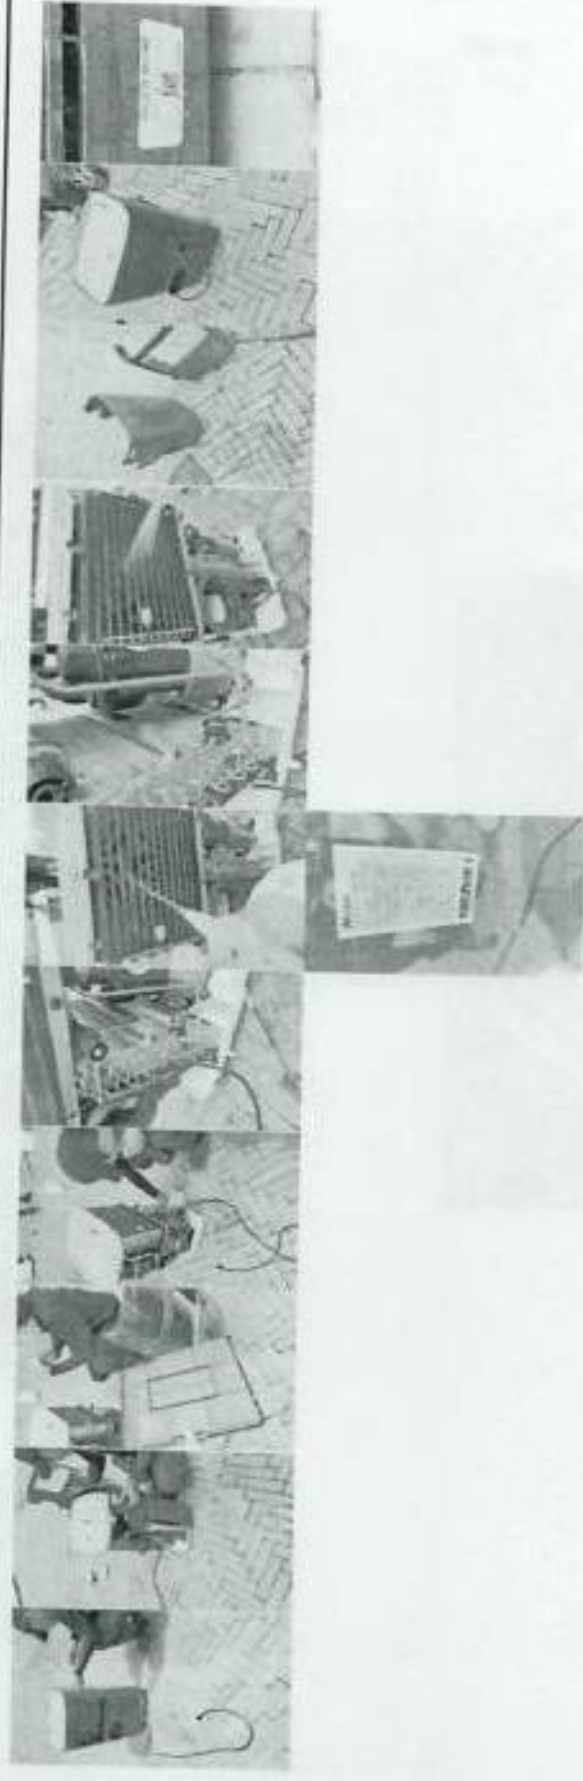

Oficina de planeación:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	04/052026	Tipo de equipo		Portátil	Refrigerante
Marca de Equipo	Wurden	Capacidad BTU/H		14.000BTU	Mantenimiento Preventivo
Modelo o referencia	W14CPA/KA-A	Voltaje		115V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	80040700000000000004804064				
Ubicación	Oficina de planeación.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

fotográfico:

Registro fotográfico:



Oficina de Planeación:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	04/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000004804075				
Ubicación	Oficina de planeación.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



PREVENCIÓN Y EDUCACION CIUDADANA DEQUI/SUBCOMANDO DEQUI (3EQUIPOS):

Oficina de gestión documental:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	12/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	8004070000000000004804072.				
Ubicación	Oficina de gestión documental.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante.				




Registro fotográfico:



Oficina de grupo de gestión comunitaria:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	12/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	LG INVERTER	Capacidad BTU/H	24.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	VM242C7	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	8004070000000000004097097				
Ubicación	Oficina de grupo de gestión comunitaria.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad interior y exterior con éxito. La carcasa grande de la unidad interior estaba pegada con cinta doble faz por daños en los pines y la bomba de condensado estaba obstruida por suciedad y desgasta. Reparación Bomba de condensado. El control del equipo está dañado. Recarga de gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



Callo 49 W 53-50 M25 Q83 Puerto Espejo, Armenia, Quindío. E-mail: gra_elektron@hotmail.com. Cédula: 3148200112




Ubicación

Oficina de gestión documental.

Observaciones

Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Reparación y ajuste bomba de condensado.
Recarga de gas refrigerante.

Registro fotográfico:

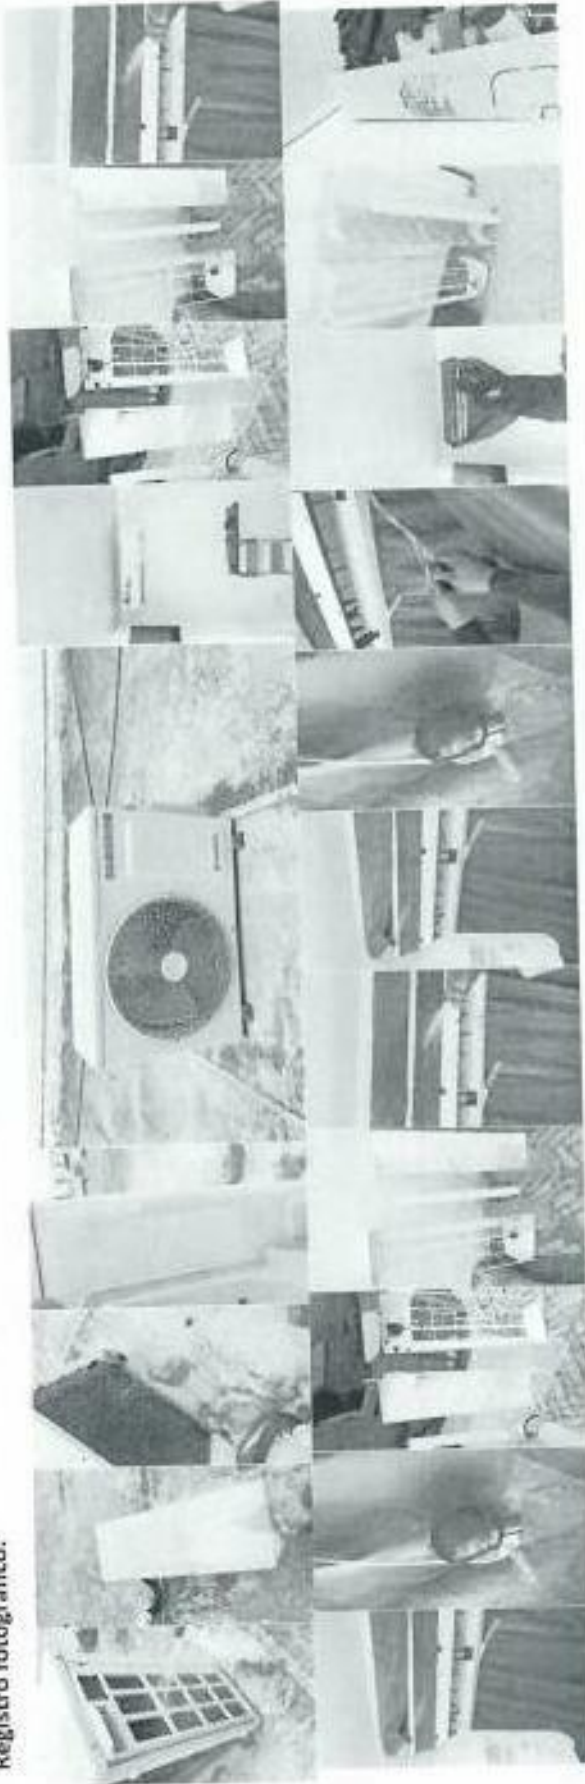

SUB. PUEBLO TAPADO, CIEPS:

Oficina

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	12/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo
				R410A
				X

N° de inventario	8004070000000000004570128
Ubicación	Oficina de gestión documental.
Observaciones	NO SE HA REALIZADO AUN LA INTERVENCIÓN.

Registro fotográfico:

Oficina de centro información estratégico:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	12/06/2026	Tipo de equipo	Portátil	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	RECCO	Capacidad BTU/H	8.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	R08CPA/RS-A	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000004255743.				
Ubicación	Oficina de centro información estratégico.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. (En el inventario sale que está en pueblo tapado, pero el equipo esta Armenia-Quindío). Ajuste de gas refrigerante.				
Firma del técnico:					

Registro fotográfico:

Oficina Jardim:

Registro fotográfico:





Oficina sala computo vive digital:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo	Minisplit	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	24.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CU-C24PKV	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	800407000000000000003843409.				
Ubicación	Oficina de sala computo vive digital.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. La carcasa tiene varios ajustes rotos y varios pines de ajustes quebrados. Se realizó el correctivo de conexión eléctrica de comunicación. Ajuste y recarga de gas refrigerante.				


Registro fotográfico:



Oficina vive digital:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado						
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo		Mini Split	Refrigerante	R22
Marca de Equipo	PANOSANIC	Capacidad BTU/H		9.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	CS-C9PKV	Voltaje		115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	800407000000000000003843410.					
Ubicación	Oficina de vive digital.					
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Ajuste en la recarga de gas.					
Fotográfico:						

Registro fotográfico:

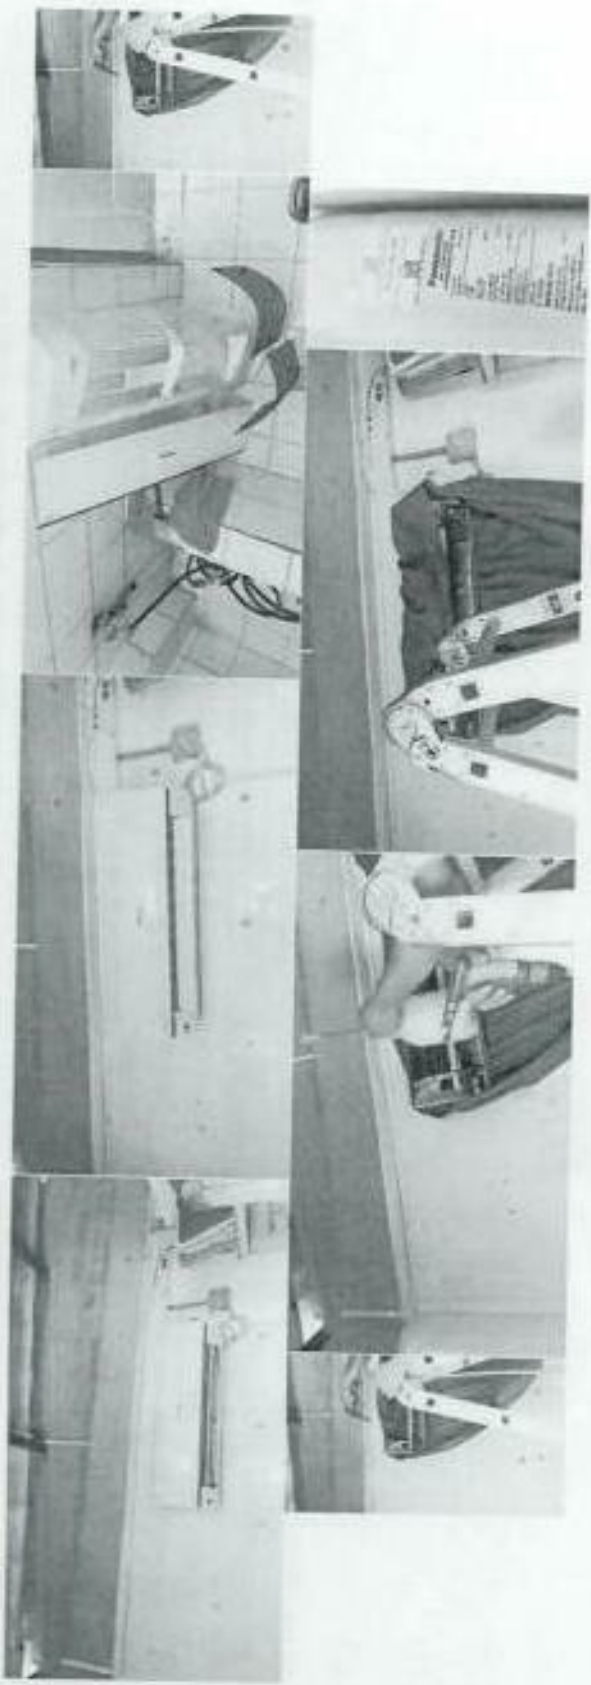




Rack de vive digital:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado				
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante
Marca de Equipo	PANASONIC	Capacidad BTU/H	9,000BTU	Mantenimiento Preventivo
Modelo o referencia	CS-C9PKV	Voltaje	220V	Mantenimiento Correctivo
N° de inventario	800407000000000000003843543.			
Ubicación	Rack de vive digital.			
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. (En el inventario sale que está en pueblo tapado, pero el equipo esta Armenia-Quindío). Recarga de gas refrigerante. Reparación y ajuste del termostato de temperatura.			

Registro fotográfico:

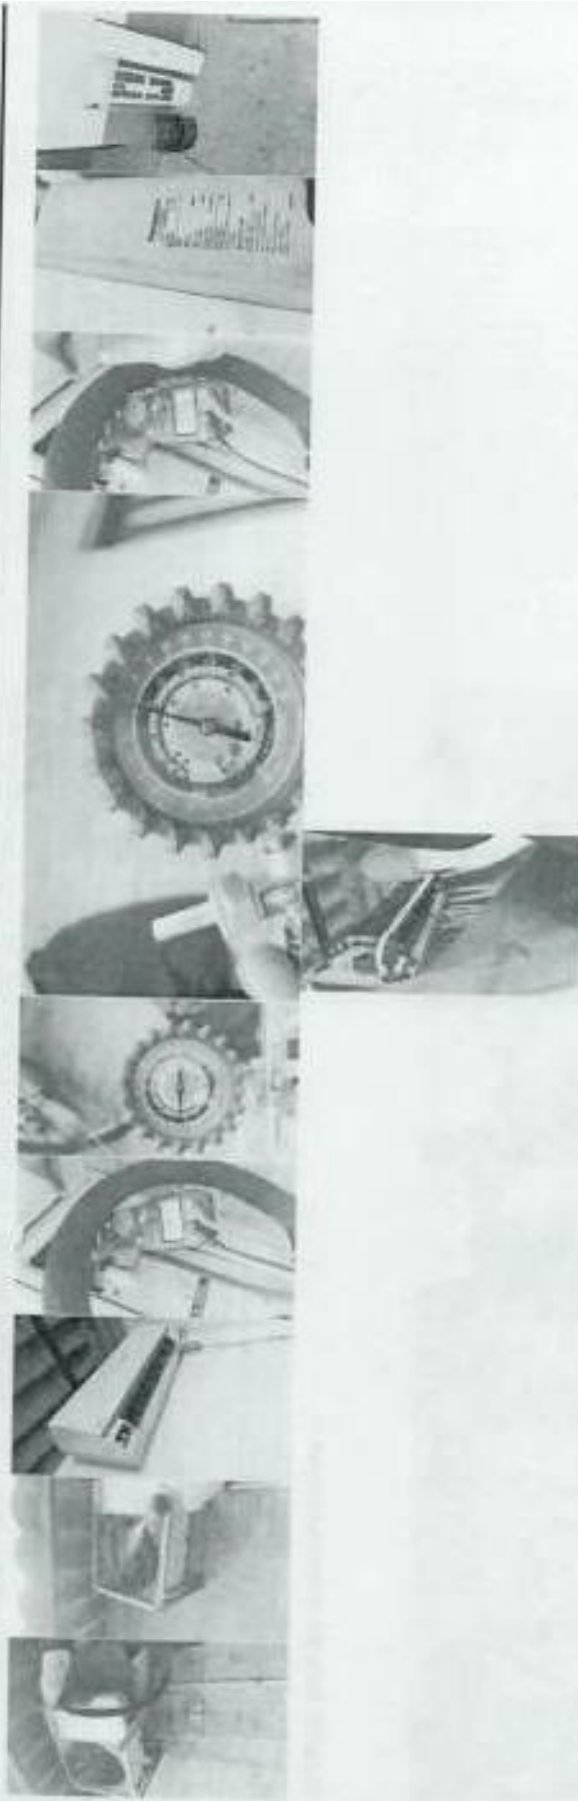

NUSEFA Oficina sala de sistemas Bloque 2:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	ELECTROLUX	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EASC12C3AHLW	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	X
N° de inventario	80040700000000000004064126.				
Ubicación	NUSEFA Oficina de sala de sistemas, bloque 2.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. Recarga de gas refrigerante. Se realizó ajustes a la tarjeta eléctrica.				

Registro fotográfico:



NUSEFA Sala de sistema bloque 2:

Soporte Técnico de Mantenimientos de aire Acondicionado					
Fecha	22/06/2026	Tipo de equipo	Mini Split	Refrigerante	R410A
Marca de Equipo	ELECTROLUX	Capacidad BTU/H	12.000BTU	Mantenimiento Preventivo	X
Modelo o referencia	EASC12C3AHW	Voltaje	115V	Mantenimiento Correctivo	
N° de inventario	80040700000000004064127.				
Ubicación	NUSEFA sala de sistemas bloque 2.				
Observaciones	Se realizó el mantenimiento preventivo de la unidad con éxito. (En el inventario sale que está en pueblo tapado, pero el equipo esta Armenia-Quindío). Recarga gas refrigerante.				

Registro fotográfico:



SCA Elektronik
Innovative Elektronik & Elektronikservice
Kontakt: 030 630 90 90



Calle 40 # 53-50 M+5 C83 Puerto Espejo, Armenia, Quindío Email: scs_elektron@hotmail.com Celular: 314 810 0112

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e38fb3fdb7916caabdc363629b8d9760e92be56fc45f9864009c267a45018d138a12ca638fa18db8d2b5f1d4cf991e4

Número de Factura: SCA-319

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 18/07/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 31/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SCA ELEKTRON CORPORATION S.A.S

Nombre Comercial: SCA ELEKTRON CORPORATION S.A.S

Nit del Emisor: 901201298

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Quindío

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Armero

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 49 53 50 MZ 5 CA 83

Actividad Económica: 4330

Teléfono / Móvil: 3148100112

Correo: sca_elektron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800140986

Departamento: Quindío

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Armero

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV CENTENARIO CALLE 2 NORTE

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: (6)7383980

Correo: sifnacion.facturelektronka@minhacienda.gov.co


Detalles de Producto

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	17	MUSEFA D27NSF MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA AIRE ACONDICIONADO MARCA LG TIPO MINI SPLIT 24000 BTU	NUU	2,00	\$ 142.857,14 \$	0,00 \$	0,00 \$	54.285,71	19,00			\$ 285.714,29
2	18	MUSEFA D27NSF MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC DE 12000 BTU	NUU	2,00	\$ 142.857,14 \$	0,00 \$	0,00 \$	54.285,71	19,00			\$ 285.714,29
3	19	MUSEFA D27NSF MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA AIRE ACONDICIONADO MARCA MORAAGE DE 9.000 BTU A 110V	NUU	2,00	\$ 142.857,14 \$	0,00 \$	0,00 \$	54.285,71	19,00			\$ 285.714,29
4	43	MUSEFA D27NSF MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA OTROS REPUESTOS TERMOSTATO O SENSOR DE TEMPERATURA	NUU	1,00	\$ 113.445,38 \$	0,00 \$	0,00 \$	21.554,62	19,00			\$ 113.445,38
5	63	MUSEFA D27NSF MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA OTROS REPUESTOS GAS REFRIGERANTE R407A O 410A DUPONT X LIBRA	NUU	2,00	\$ 31.932,77 \$	0,00 \$	0,00 \$	12.134,45	19,00			\$ 43.865,55
6	89	MUSEFA D27NSF MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA OTROS REPUESTOS CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 22 LBS	NUU	3,00	\$ 210.084,03 \$	0,00 \$	0,00 \$	119.747,90	19,00			\$ 630.252,10

Notas Finales

#516-01-01-D27;35-7-10015-26;w@ner.bpez@correo.policia.gov.co#
 Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 18/07/2026 07:06:35
 Documento validado por la
 DIAN:
 18/07/2026 07:06:36
 XML Generado por: Solución
 Gratuita DIAN
 800197268
 PDF Generado por:
 Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1664705,9
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1664705,9
IVA	316294,1
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	316294,1
Total neto factura (=)	1981000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1981000

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rate Fuente	0,00
Rate IVA	0,00
Rate SCA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.664.705,90
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.664.705,90
IVA	316.294,10
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	316.294,10
Total neto factura (=)	1.981.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.981.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107912661 Rango desde: 309 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-31

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
 8d8c0ed275eba60dc46dd3c776578a985f37876a66d9d0042effab3229df13a78156927d835fd8ea2cecf793e803058
 Número de Factura: SCA-321
 Fecha de Emisión: 22/07/2026
 Fecha de Vencimiento: 31/07/2026
 Tipo de Operación: 10 - Estándar
 Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SCA ELEKTRON CORPORATION S.A.S
 Nombre Comercial: SCA ELEKTRON CORPORATION S.A.S
 Nit del Emisor: 901201298
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 Actividad Económica: 4322
 País: Colombia
 Departamento: Quindío
 Municipio / Ciudad: Armenia
 Dirección: CL 49 53 50 MZ 5 CA 83
 Teléfono / Móvil: 3148100112
 Correo: sca_elektron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador


Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 800140986
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
 País: Colombia
 Departamento: Quindío
 Municipio / Ciudad: Armenia
 Dirección: AV CENTENARIO CALLE 2 NORTE
 Teléfono / Móvil: (6)7383980
 Correo: sfinacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	81	MUSEFA 027NSP MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA OTROS REQUIESTOS CON O INTERNO PARA CANALIZADA DE 100 X 45	NBJ	1,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.033,61	19,00			\$ 15.966,39

Notas Finales

#\$16-01-01-D27;35-7-10015-26;wimer.lopez@correo.polica.gov.co#\$
 Línea de negocio:



Documento generado en:
22/07/2026 17:34:41
Documento validado por la
DIAN:
22/07/2026 17:34:42
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15966.39
Descuento detalle	0.00
Recargo detalle	0.00
Total Bruto Factura	15966.39
IVA	3033.61
INC	0.00
Bolss	0.00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3033.61
Total neto factura (=)	19000
Descuento Global (-)	0.00
Recargo Global (+)	0.00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.966,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.966,39
IVA	3.033,61
INC	0,00
Bolss	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.033,61
Total neto factura (=)	19.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107912661 Rango desde: 309 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-31

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

9da3e1da113f6f7758e9e371db256f3322a1f425fa90340a5d735cc109ac01010b357436b6211362cf9d021cdad68d3d

Número de Factura: SCA-320

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 18/07/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 31/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SCA ELEKTRON CORPORATION S.A.S

Nombre Comercial: SCA ELEKTRON CORPORATION S.A.S

NIT del Emisor: 901201298

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Quindío

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Armenia

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 49 53 50 M2 5 CA 83

Actividad Económica: 4330

Teléfono / Móvil: 3146100112

Correo: sca_elektron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800140986

Departamento: Quindío

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Armenia

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV CENTENARIO CALLE 2 NORTE

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: (6)7383980

Correo: sifhacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5	DEQUE D27 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA LO TI PO CASSETTE PARA TECH O CAPACIDAD 36000 BT U H 3.6 TONELADAS	NOU	1,00	\$ 138.655,46 \$	0,00 \$	0,00 \$	26.344,54	19,00			\$ 138.655,46
2	6	DEQUE D27 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA TEM TAH TIPO MINI SPLIT CA PACIDAD 12000 BTU H 1. 2 TONELADA	NOU	1,00	\$ 108.403,36 \$	0,00 \$	0,00 \$	20.596,64	19,00			\$ 108.403,36
3	10	DEQUE D27 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA YOR E INTERNACIONAL CAPA CIDAD 33000 BTU H 3.3 TONELADAS	NOU	1,00	\$ 133.613,45 \$	0,00 \$	0,00 \$	25.366,55	19,00			\$ 133.613,45
4	12	DEQUE D27 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA EQUI PO MINI SPLIT DUAL INV ENTER DE 18000 BTU R4 10A 220V	NOU	8,00	\$ 117.647,06 \$	0,00 \$	0,00 \$	178.823,53	19,00			\$ 941.176,47
5	16	DEQUE D27 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA EQUI POS PORTATIL WURZEN W14CPA KAA DE 14000 B TU	NOU	6,00	\$ 142.857,14 \$	0,00 \$	0,00 \$	162.857,14	19,00			\$ 857.142,86

6	17	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA AIRE ACONDICIONADO MARC A LG TIPO MINI SPLIT 24 000 BTU	NOU	3,00	\$	142.857,14 \$	0,00 \$	0,00 \$	81.428,57 19.00	\$	428.571,43
7	19	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA AIRE ACONDICIONADO MARC A MINAGE DE 9.000 BTU A 110V	NOU	14,00	\$	142.857,14 \$	0,00 \$	0,00 \$	386.000,00 19.00	\$	2.000.000,00
8	33	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA MOT OR DEL VENTILADOR CO NSOLA MINI SPLIT 26000 BTU	NOU	1,00	\$	295.798,32 \$	0,00 \$	0,00 \$	56.201,68 19.00	\$	295.798,32
9	36	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA MOT OR DEL VENTILADOR CO NSOLA MINI SPLIT 13000 BTU	NOU	1,00	\$	206.722,69 \$	0,00 \$	0,00 \$	39.377,31 19.00	\$	206.722,69
10	63	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS GAS R407A O 410 A DUPONT X LIBRA	NOU	30,00	\$	31.932,77 \$	0,00 \$	0,00 \$	182.016,81 19.00	\$	957.983,19
11	64	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS VARILLA DE SOLDADURA DE PLAT A	NOU	1,00	\$	3.361,34 \$	0,00 \$	0,00 \$	638,66 19.00	\$	3.361,34
12	70	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS BASES P ARA UNIDAD CONDENSA DOR DE 9000 A 12000 BT U	NOU	1,00	\$	46.238,49 \$	0,00 \$	0,00 \$	8.781,51 19.00	\$	46.238,49
13	72	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS BOMBA D E CONDENSADO	NOU	16,00	\$	294.957,98 \$	0,00 \$	0,00 \$	896.672,27 19.00	\$	4.719.327,73
14	88	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS CARGA D E GAS REFRIGERANTE R 22 1400	NOU	2,00	\$	210.084,09 \$	0,00 \$	0,00 \$	79.831,93 19.00	\$	420.168,97
15	91	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS FUSIBLE DE TARJETA	NOU	2,00	\$	21.008,40 \$	0,00 \$	0,00 \$	7.983,19 19.00	\$	42.016,81
16	103	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS Contac tor bifasico en equip OS TIPO CASSETTE, cen trales y piso techo	NOU	1,00	\$	126.030,42 \$	0,00 \$	0,00 \$	23.049,58 19.00	\$	126.030,42
17	124	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS TARJETA TIPO ESTANDAR PARA E QUIPOS TIPO SPLIT HAS TA 24000 BTU	NOU	1,00	\$	837.815,13 \$	0,00 \$	0,00 \$	159.164,87 19.00	\$	837.815,13
18	126	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS TARJETA TIPO ELECTRONICA PAR A AIRE TIPO CASSETTE	NOU	1,00	\$	977.330,92 \$	0,00 \$	0,00 \$	185.669,08 19.00	\$	977.330,92
19	143	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS BOMBA D E CONDENSADO PARA E QUIPOS DE AIRE ACON DICIONADO DE 9.000 BTU HASTA 24.000 BTU	NOU	4,00	\$	523.529,41 \$	0,00 \$	0,00 \$	397.882,35 19.00	\$	2.094.117,65

20	144	DEQUI 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLU IDO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS MOTOR E VAPORADORA MINE SPLI T	NTU	1,00	\$ 474.769,92	\$	0,00	\$	0,00	\$	90.210,08	19.00	\$	474.769,92
----	-----	---	-----	------	---------------	----	------	----	------	----	-----------	-------	----	------------

Notas Finales

#16-01-01-027;35-7-10015-26;wimer.lpez@correo.policia.gov.co#

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:

18/07/2026 08:16:45

Documento validado por la
DIAN:

18/07/2026 08:16:45

XML Generado por: Solución

Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15809243,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15809243,71
IVA	3003756,29
IvC	0,00
Bolss	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3003756,29
Total neto factura (=)	18813000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 18813000

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete SCA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.809.243,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.809.243,71
IVA	3.003.756,29
IvC	0,00
Bolss	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.003.756,29
Total neto factura (=)	18.813.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 18.813.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0.00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107912661 Rango desde: 309 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-31

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 e53f75e26b4f7decb9211f47f09cf7a73428a7bc83824edd0de09dab0ccad333b3a5211f9e5318e446292d0e78e4
 Número de Factura: SCA-324
 Fecha de Emisión: 13/08/2026
 Fecha de Vencimiento: 31/08/2026
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SCA ELEKTRON CORPORATION S.A.S
 Nombre Comercial: SCA ELEKTRON CORPORATION S.A.S
 Nit del Emisor: 901201298
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
 Actividad Económica: 4322

País: Colombia
 Departamento: Quindío
 Municipio / Ciudad: Armenia
 Dirección: CL 49 53 50 MZ 5 CA 83
 Teléfono / Móvil: 3148100112
 Correo: sca_elektron@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador


Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDÍO
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 800140986
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
 Departamento: Quindío
 Municipio / Ciudad: Armenia
 Dirección: AV CENTENARIO CALLE 2 NORTE
 Teléfono / Móvil: (6)7383980
 Correo: sfinacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	17	CEVIC 027 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA ASRE ACONDICIONADO MARC A LG TIPO MINI SPLIT 24 000 BTU	NTU	3,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.428,57	19,00			\$ 428.571,42
2	18	CEVIC 027 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA ASRE ACONDICIONADO MARC A PANASONIC DE 12000 BTU	NTU	31,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 895.714,29	19,00			\$ 4.714.285,71
3	19	CEVIC 027 MANTENIMIE NTO PREVENTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA ASRE ACONDICIONADO MARC A MURAGE DE 9.000 BTU A 110V	NTU	10,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.428,57	19,00			\$ 1.428.571,43
4	63	CEVIC 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS GAS REF ROGRANTE R410A O 410 A DUPONT 8 LIBRA	NTU	4,00	\$ 31.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.266,91	19,00			\$ 127.731,09
5	64	CEVIC 027 MANTENIMIE NTO CORRECTIVO INCLUI DO MANO DE OBRA OTR OS REPUESTOS VARILLA DE SOLDADURA DE PLAT A	NTU	7,00	\$ 3.381,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.470,59	19,00			\$ 23.529,41

Datos Totales



Documento generado el:
13/08/2026 15:25:11

Documento validado por la
DIAN

13/08/2026 15:25:32
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268

PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6722689.07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6722689.07
IVA	1277310.93
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1277310.93
Total neto factura (=)	8000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.722.689,07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.722.689,07
IVA	1.277.310,93
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.277.310,93
Total neto factura (=)	8.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107912661 Rango desde: 309 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-31

[illegible]



Comprobante en línea
Pago PSE

21 Jul 2026 12:02



Pago exitoso
CUS 498590727

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
21 Jul 2026 12:02

Referencia 2
NI

Número de factura
6024741907

Referencia 3
901201298

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
\$2.108.300

Número de comprobante
TR260721120257TeBPRn

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
**** 1481



SCA Elektron
Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Integrados

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito YEISON ADRIAN VANEGAS MUÑOZ, identificado con Cédula de ciudadanía nro. 1096645626 expedida en Filandia, Quindío, certifico que la sociedad SCA ELEKTRON CORPORATION SAS identificada con NIT. 901201298-9, en mi condición de Representante legal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Armenia, Quindío; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Armenia, Quindío, a los 13 días del mes de Agosto de 2026

Yeison Adrian Vanegas Muñoz

[Firma manuscrita]

YEISON ADRIAN VANEGAS MUÑOZ

Representante Legal

Celular: 314 810 0112

SCA ELEKTRON CORPORATION SAS NIT 901201298-9

Calle 49 # 53-50 Mz5 C83 Barrio Puerto Espejo, Armenia, Quindío

Email: sca_elektron@hotmail.com

3. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141003529086



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección especial

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 0 1 2 9 8

9

República y Adjuntos de Envío

1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/si-municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SCA ELEKTRON CORPORATION S.A.S

36. Nombre comercial

SCA ELEKTRON

37. Dgla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Quindío

40. Ciudad/Municipio

Armenia

0 0 1

41. Dirección principal

CL 49 - 53 - 50 MZ 5 CA 83

42. Correo electrónico agurtejulo07@men.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 6 9 3 6 7 9 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

Ocupación

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Cn-Sig

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimiento

3 3 1 2

2 0 1 6 0 7 2 8

4 3 2 2

2 0 1 6 0 7 2 8

4 3 3 0 8 1 3 0

1

1

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	1	4	4	2	4	6	5	2	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogene

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	57. Modo	58. CPC
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Si ☒ NO ☐

60. No. de Folios 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

384. Nombre CABALLERO MAHECHA ANDERSON ANDRES

385. Cargo Analista I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141003529086



4151770712489964,0020 0000141003529086

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 0 1 2 9 8

6. DV

9

12. Dirección especial
Resguardos y Admisión de Firmas

14. Puerto electrónico

1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Sin personería jurídica

65. Consorcios

66. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados.

67. Sociedades y organizaciones extranjeras

68. Beneficiarios

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 8, 0 7, 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8, 0 7, 2 8	
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 2 2 7 5 8 0	
78. Departamento	6 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 , 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 , 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 , 0 %
87. Extranjero privado	0 , 0 %

Vigencia	
80. Desde	2 0 1 8, 0 7, 2 8
81. Hasta	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4, 0 4, 0 2		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Madre o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la madre o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

Página 3 de 4 Hoja 3

4. Número de formulario

141003529086

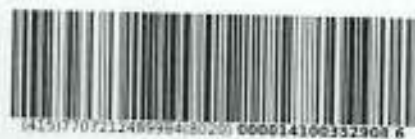

4151707212489964-80200 000014100352908 6

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección nacional
Impuestos y Aduanas de América

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 0 1 2 9 8 9

1

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 4 0 3 2 2

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

1 0 9 8 6 4 5 8 2 6

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

VANEGAS

105. Segundo apellido

MUÑOZ

106. Primer nombre

YEISON

107. Otros nombres

ADRIAN

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141003529086



1415770721248990100201 0000141003529086

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 0 1 2 9 8

6. DV

9

12. Dirección sectorial

Impuestos y Aduanas de Armería

14. Buzón electrónico

1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2
162. Nombre del establecimiento SCA ELEKTRON	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armería 0 0 1
165. Dirección CL 49 53 50 MZ 5 CA 83	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 9 3 3 4 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 5 2 6
168. Teléfono 3 2 0 6 9 3 6 7 9 8	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2
162. Nombre del establecimiento SCA ELEKTRON RISARALDA	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Dosquebradas 1 7 0
165. Dirección DG 23 21 T 12 BRR LA PRADERA	
166. Número de matrícula mercantil 6 9 7 0 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 1 1 2
168. Teléfono 3 2 0 6 9 3 6 7 9 8	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Certificación Bancaria

Martes, 21 de julio de 2026

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SCA ELEKTRON CORPORATION SAS** identificado(a) con NIT. **901201298** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	756-000314-81	2019/05/30	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


LIDER EN LA OFERTA DE PRODUCTOS
LIDER EN LA OFERTA DE SERVICIOS
BANCOLOMBIA S.A.

 **Bancolombia**