



Bogotá, 17 de junio de 2026

Señores:
MINISTERIO DEL TRABAJO
Dirección Territorial Meta

REFERENCIA: INFORME TECNICO CONTRATO: IPMC-MT-01 DE 2026

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LAS INSPECCIONES MUNICIPALES.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista, deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los quince (15) aires acondicionados de la Dirección Territorial del Meta, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de los equipos y su ubicación:

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

ITEM	CODIGO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1035253	VILLAVICENCIO	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MODELO VS 182C7 BTU 18000 MARCA LG
2	1035252	VILLAVICENCIO	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT VS 182C7 INVERTER MARCA LG 24000 BTU
3	1035256	VILLAVICENCIO	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MODELO VS 182C7 BTU 18000 MARCA LG
4	1035255	VILLAVICENCIO	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MODELO VS 182C7 BTU 18000 MARCA LG
5	1035254	VILLAVICENCIO	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MODELO VS 182C7 BTU 18000 MARCA LG
6	1035257	VILLAVICENCIO	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MODELO VS 182C7 BTU 18000 MARCA LG
7	1008172	VILLAVICENCIO	AIRE ACONDICIONADO LG INVERTER 18000 BTU 220 V, REF. VM182CE
8	1008174	VILLAVICENCIO	AIRE ACONDICIONADO LG INVERTER 18000 BTU 220 V, REF. VM182CE
9	1008169	PUERTO GAITAN	AIRE ACONDICIONADO LG INVERTER 18000 BTU 220 V, REF. VM182CE
10	1008176	GRANADA	AIRE ACONDICIONADO MABE MINISPLIT 18.000 BTU.
11	1008177	GRANADA	AIRE ACONDICIONADO MABE MINISPLIT 18.000 BTU
12	1035330	PUERTO LOPEZ	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU, INVERTER A 110V
	1035329	PUERTO LOPEZ	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU, INVERTER A 110V
14	1035328	CUMARAL	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12BTU SERIE QP 60 HZ INVERTER 220V
15	1035331	CUMARAL	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU A 220V INVERTER.
TOTAL AIRES ACONDICIONADOS: 15			

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato, se realizaron las siguientes actividades, relacionadas en cada una de las actas de trabajo relacionadas a continuación:

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 08

CLIENTE: MINISTERIO DE TRABAJO	NIT:	DIA:	MES:	AÑO: 2026
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO	PREVENTIVO	CORRECTIVO ☒	GRAL

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	Mini SPLIT	VS 182	1035253	18.000 BTU	
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
10	10	10	10	10	10	FUGA	FUGA	2	2	1	1	1	1

OBSERVACIONES:

EL AIRE PRESENTA FUGA DE GAS REFRIGERANTE - DAÑO TUBERIA POROCIADA
RECOMENDACION: CAMBIO DE TUBERIA Y CARGA DE GAS

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JOHN ALEXANDER R</u>	Firma: <u>German Avila Rodriguez</u>
cédula: <u>86 669 187</u>	cédula: <u>79839403</u>

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 01

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>22</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO ☒ PREVENTIVO _____	CORRECTIVO ☒	GRAL. _____	

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>HINI SPLIT</u>	<u>VM 24 ZC</u>	<u>1035252</u>	<u>24000 BTU</u>	<u>GLORO PIVS</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>6.5</u>	<u>10.5</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>90</u>	<u>125</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>

OBSERVACIONES:

SE REALIZO MANTENIMIENTO MAS CARGA DE REFRIGERANTE
RECOMENDACION UBICACION DE MANEJADORA EUTAR
LIMEDA 3.

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JOHN ALEXANDER P</u>	Firma: <u>German Avila Rodriguez</u>
cédula: <u>86069187</u>	cédula: <u>29839403</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

📍 Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396
📞 3103432186 - 3103709556 📧 celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 04

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: _____	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____	PREVENTIVO _____	CORRECTIVO _____	GRAL _____

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>HIVI SPLIT</u>	<u>SU 12-2</u>	<u>1035 254</u>	<u>12.000 BTU</u>	<u>PAGA DUEÑA</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAJE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>9.5</u>	<u>9.5</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>R410</u>	<u>R410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO REALIZADO AIRE OK

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>HOW ALEXANDER P</u>	Firma: <u>German Avila Rodriguez</u>
cédula: <u>86 069 187</u>	cédula: <u>79839403</u>

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 05

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>22</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____	PREVENTIVO _____	CORRECTIVO _____	GRAL _____

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>AWI SPLIT</u>	<u>VS 12.2</u>	<u>1035253</u>	<u>12.000 BTU</u>	<u>GRUPO 6 ACT</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAJE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>9.5</u>	<u>9.5</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>R410</u>	<u>R410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

OBSERVACIONES:

AIRE MANTENIMIENTO OK

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JOHN ALEXANDER B</u>	Firma: <u>German Avila Rodriguez</u>
cédula: <u>B6 069 187</u>	cédula: <u>Supervisor Contrato</u> <u>79839403</u>



ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 02

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>22</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____	PREVENTIVO <u>X</u>	CORRECTIVO _____	GRAL _____

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>Mini SPLIT</u>	<u>SW 122</u>	<u>1035256</u>	<u>12.000</u>	<u>P1PND</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>10.5</u>	<u>10.5</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>R410</u>	<u>R410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO AIRE OK

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JUAN ALEXANDER R</u>	Firma: <u>German Aida Rodriguez</u>
cédula: <u>86 069 187</u>	cédula: <u>79839403</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

📍 Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396
📞 3103432186 - 3103709556 ✉ celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



7

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 07

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>22</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____ PREVENTIVO _____	CORRECTIVO <u>X</u>	GRAL _____	

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>Hiwi split</u>	<u>SW 18.2</u>	<u>1008972</u>	<u>18.000 BTU</u>	<u>SALA DE SISTEMAS</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>10.5</u>	<u>10.5</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>80</u>	<u>135</u>	<u>R410</u>	<u>R410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>L</u>	<u>L</u>	<u>L</u>	<u>L</u>

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARGA DE GAS R410
RECOMENDACION CAMBIO DE MOTOR BO-BLOWER
EL AIRE SONA MUCHO

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JUAN ALEXANDER R</u>	Firma: <u>German Avila Rodriguez</u>
cédula: <u>86 069 187</u>	cédula: <u>Supervisor Contrato</u> <u>79839403</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

🏠 Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396
📞 3103432186 - 3103709556 ✉ clinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



NIT: 900.224.737-6

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 06

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>22</u>	MES: <u>65</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____	PREVENTIVO _____	CORRECTIVO _____	GRAL. _____

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>MINISPLIN</u>	<u>SD 242 S</u>	<u>1008174</u>	<u>24.000</u>	<u>AUDITORIO</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>12.5</u>	<u>12.5</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>75</u>	<u>135</u>	<u>R410</u>	<u>R410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>

OBSERVACIONES:

REALIZO MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE
AIRE SEI ENTREGA OX

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JOHN ALEXANDER L</u>	Firma: <u>German Avila Rodriguez</u>
cédula: <u>86 069 187</u>	cédula: <u>29839403</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia (601)-6594396
3103432186 - 3103709556 clinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 03

CLIENTE: <u>MANISTEAL DE TRADAYO</u>	NIT: _____	DIA: <u>22</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____	PREVENTIVO _____	CORRECTIVO _____	GRAL _____

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>Mini split</u>	<u>VS 12.2</u>	<u>1035255</u>	<u>12.000 BTU</u>	<u>AUX ADMINISTRATIVO</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>9.5</u>	<u>9.5</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>135</u>	<u>123</u>	<u>R410</u>	<u>R410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>

OBSERVACIONES:

AIRE CON MANTENIMIENTO

OK

TÉCNICO:

Firma: ALON ALEXANDER R

cédula: 86 069 187

RECIBE:

Firma: German Arib Rodriguez

cédula: 29 839 403

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

📍 Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396
📞 3103432186 - 3103709556 ✉ celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 10

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>27</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____	PREVENTIVO <u>X</u>	CORRECTIVO _____	GRAL _____

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>Mitsubishi</u>	<u>DW 18.2</u>	<u>1008169</u>	<u>18.00 BTU</u>	<u>MT. ATENCION</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>15.0</u>	<u>15.0</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>90</u>	<u>135</u>	<u>R410</u>	<u>R410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>+</u>	<u>+</u>	<u>+</u>	<u>+</u>

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO A.A. CARGA DE GAS R410
NO SE REALIZO NINGUN MOVIMIENTO ELECTRICO
FUNCION A.A. = DK

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JOHN ALEJANDER R</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
cédula: <u>86 069 187</u>	cédula: <u>86 80.225.630</u>



ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 12

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>28</u>	MES: <u>05</u>	ANO: <u>2016</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO: _____	PREDICTIVO _____ PREVENTIVO <u>X</u> CORRECTIVO <u>X</u>	GRAL _____		

DESCRIPCION EQUIPOS					
MARCA	TIPO	MODELO	SERIE PLACA	CAPACIDAD	UBICACION
1.	<u>HIM 3P/1.1H</u>	<u>MHT 096</u>	<u>100 B1 77</u>	<u>12.000</u>	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVA</u>
2.					<u>GRANDBA</u>
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO													
AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
9.5	9.5	115	115	135	135	4/10	4/10	2	2	L	L	L	L

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO A.R.
CAMBIO DE CAPACITOR MARCHA Y AERANQUE
A.A FUNCION OK

OJO HACER PRUNTO ELECTRICO INDEPENDIENTE

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JOAN ALEXANDER R</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
cédula: <u>86 089 187</u>	cédula: <u>140414.681 de GDA</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos
Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia (601)-659-4396
3103432186 -3103709556 celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. _____

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>28</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____	PREVENTIVO _____	CORRECTIVO _____	GRAL. _____

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>MINI SPLIT</u>	<u>MT09CA</u>		<u>12.000</u>	<u>INSPECTOR DE TRABAJO</u>
2.					<u>GRADERA</u>
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>9.5</u>	<u>9.5</u>	<u>115</u>	<u>115</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>4.10</u>	<u>4.10</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO A.A

SE REALIZO CAMBIO DE CAPASITOR 30. MC Y DE ARRANQUE
A.A FUNCIONA OK

OJO HACER PUNTOS ELECTRICOS INDEPENDIENTES

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JAH ALEXANDER R</u>	Firma: <u>Javier Díaz</u>
cédula:	cédula: <u>86039218N</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

Carretera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia (601)-6594396
3103432186 - 3103709556 celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 11

CLIENTE: MINISTERIO DE TRABAJO	NIT:	DÍA: 27	MES: 05	AÑO: 2021
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO	PREVENTIVO ☒	CORRECTIVO	GRAL

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	HIVISPLITA		HGM 1802	1200 BTU	ATENCIÓN AL USUARIO
2.					SEDE PUEBLO LOPEZ
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAJE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
16.5	16.5	115	115	100	135	R410	R410	2	2	1	1	1	1

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO A.A. RECARGA DE GAS R410
EL EQUIPO FUNCIONA OK

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>Alexander R</u>	Firma: <u>Supremo</u>
cédula: <u>86 069 187</u>	cédula: <u>40417263</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396
3103432186 - 3103709556 ✉ celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 14

CLIENTE: MINISTERIO DE TRABAJO	NIT:	DIA: 01	MES: 08	AÑO: 2026
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO	PREVENTIVO ☒	CORRECTIVO	GRAL.

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	MINISITA	MD 24.2		24.000 BTU	ATENCIÓN USUARIO
2.					SEDE (UMABA)
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
145	145	220	220	135	135	410	410	2	2	1	1	1	1

OBSERVACIONES:


SE REALIZO MANTENIMIENTO A A OK

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JUAN ALEXANDER D</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
cédula: 86 069 187	cédula: 79.911.932 Bto

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia (601)-6594396
3103432186 - 3103709556 celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

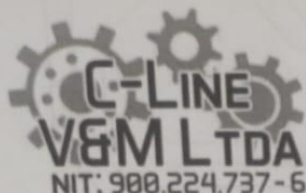

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. _____

CLIENTE: MINISTERIO DE TRADUCCIÓN	NIT: _____	DIA: 01	MES: 06	AÑO: 2020
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____ PREVENTIVO <u>A</u>	CORRECTIVO _____	GRAL. _____	

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	MINI SPLIT	MD 12-B		12.000 BTU	OFICINA SEDE CUMBER
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
7.5	7.5	220	220	135	135	410	410	2	2	1	1	1	1

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO A.A. REALIZADO OK


TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JOHN ALEXANDER</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
cédula: <u>86 069 122</u>	cédula: <u>39.01.932 56</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia (601) 6594396
3103432186 - 3103709556 celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos


REGISTRO FOTOGRAFICO

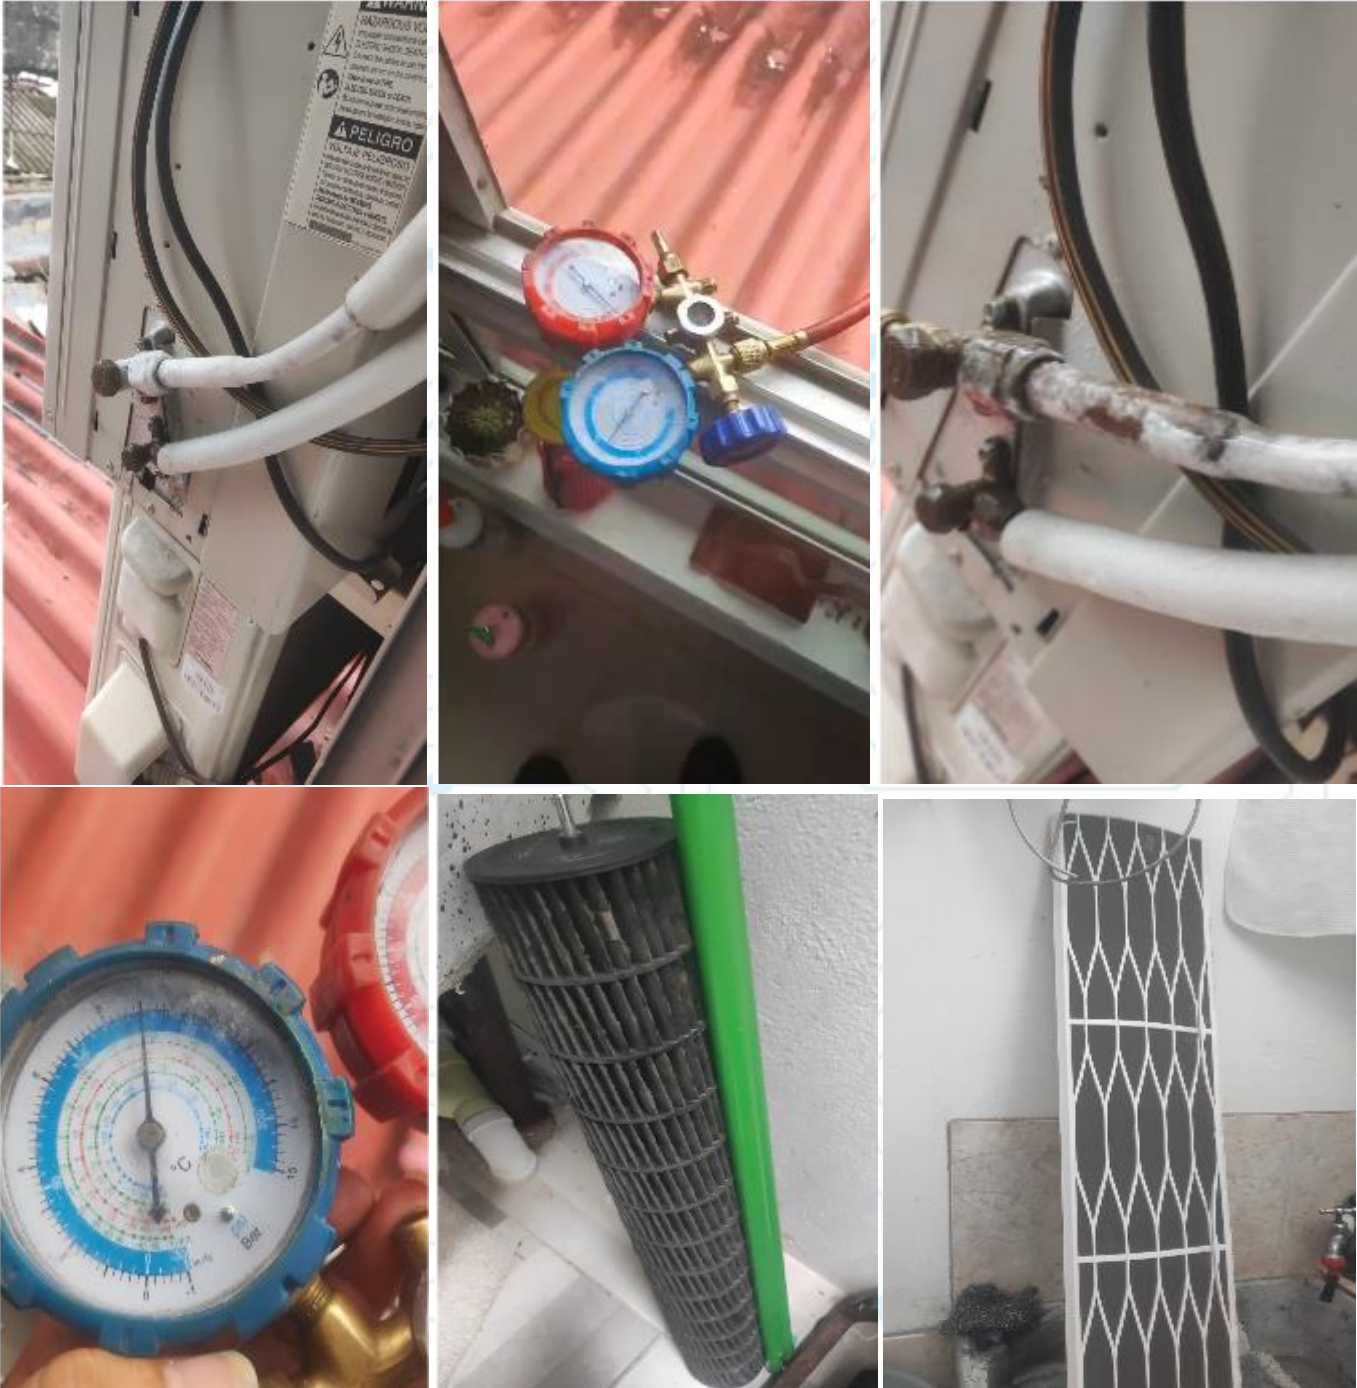

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

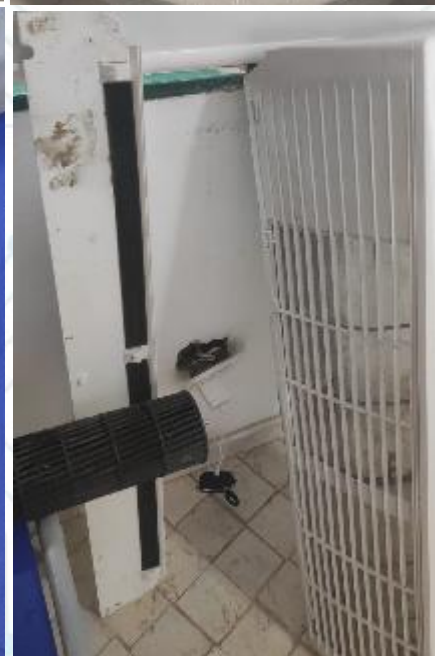

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



CORRECTIVOS POR REALIZAR

Habiendo realizado la rutina de mantenimiento preventivo a los aires acondicionados antes descritos se encontraron los siguientes equipos por reparar:

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

**C-LINE
V&M LTDA**
NIT: 900.224.737-6

①

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 08

CLIENTE: MINISTERIO DE TRABAJO		NIT:		DIA:		MES:		AÑO: 2026	
TIPO DE MANTENIMIENTO		PREDICTIVO		PREVENTIVO		CORRECTIVO ☒		GRAL	

DESCRIPCION EQUIPOS					
MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	Mini SPLIT	VS 182	1035253	18.000 Btu	
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO													
AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
10	10	10	10	10	10	FUGA	FUGA	2	2	1	1	1	1

OBSERVACIONES:

EL AIRE PRESENTA FUGA DE GAS REFRIGERANTE - DAÑO TUBERIA POROCIADA

RECOMENDACION: CAMBIO DE TUBERIA Y CARGA DE GAS

TÉCNICO: Firma: <u>Jhon Alexander R</u> cédula: <u>86 669 187</u>	RECIBE: Firma: <u>German Avila Rodriguez</u> SUPERVISOR contrato cédula: <u>79839403</u>
--	---

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos
 Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 07

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>22</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____ PREVENTIVO _____	CORRECTIVO <u>X</u>	GRAL _____	

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>Mitsubishi</u>	<u>SW 18.2</u>	<u>1008972</u>	<u>18.000 BTU</u>	<u>SALA DE SISTEMAS</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAJE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>10.5</u>	<u>10.5</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>80</u>	<u>135</u>	<u>R410</u>	<u>R410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>L</u>	<u>L</u>	<u>L</u>	<u>L</u>

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARGA DE GAS R410
RECOMENDACION CAMBIO DE MOTOR BO+ BLOWER
EL AIRE SONA MUCHO

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JUAN ALEXANDER R</u>	Firma: <u>German Avila Rodriguez</u>
cédula: <u>86 069 187</u>	cédula: <u>79839403</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

📍 Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396
📞 3103432186 - 3103709556 ✉ celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 01

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>22</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO <u>X</u> PREVENTIVO _____	CORRECTIVO <u>X</u>	GRAL. _____	

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE, PLACA	CAPACIDAD	UBICACIÓN
1.	<u>Mini Split</u>	<u>VM 24 ZC</u>	<u>1035252</u>	<u>24000 BTU</u>	<u>GLOBO PIVS</u>
2.					
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>10.5</u>	<u>10.5</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>90</u>	<u>125</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>

OBSERVACIONES:

SE REALIZO MANTENIMIENTO MAS CARGA DE REFRIGERANTE
RECOMENDACION UBICACION DE MANEJADORA EVITAR
LIMEDA 3.

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JOHN ALEXANDER P</u>	Firma: <u>German Avila Rodriguez</u>
cédula: <u>86069187</u>	cédula: <u>29839403</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396
📞 3103432186 - 3103709556 ✉ celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. 12

CLIENTE: <u>MIMIPERO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>28</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2016</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____	PREVENTIVO <u>X</u>	CORRECTIVO <u>X</u>	GRAL. _____

DESCRIPCION EQUIPOS					UBICACION
MARCA	TIPO	MODELO	SERIE PLACA	CAPACIDAD	
1.	<u>Him split</u>	<u>MHT 09C</u>	<u>100 B172</u>	<u>12.000</u>	<u>AUXILIAR ADMINISTR</u>
2.					<u>GRANDDA</u>
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO											
AMPERAGE		VOLTAJE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN	VENTILADOR
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>9.5</u>	<u>9.5</u>	<u>115</u>	<u>115</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>L</u>	<u>L</u>

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO A.R.
CAMBIO DE CAPACITOR MACCHA Y AERANQUE
A.A FUNCION OK

NO HACER PRUNTO ELECTRICO INDEPENDIENTE

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JOHN ALEXANDER R</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
cédula: <u>86 089 187</u>	cédula: <u>40414.681 de 6da</u>

ACTA DE MANTENIMIENTOS Nro. _____

CLIENTE: <u>MINISTERIO DE TRABAJO</u>	NIT: _____	DIA: <u>20</u>	MES: <u>05</u>	AÑO: <u>2026</u>
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREDICTIVO _____	PREVENTIVO _____	CORRECTIVO _____	GRAL _____

DESCRIPCION EQUIPOS

MARCA	TIPO	MODELO	SERIE PLACA	CAPACIDAD	UBICACION
1.	<u>MINIEMPAJA</u>	<u>4MT09CA</u>		<u>12.000</u>	<u>INSPECTOR DE TRABAJO</u>
2.					<u>GLADERA</u>
3.					
4.					

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

AMPERAGE		VOLTAGE		PSI		REFRIGERANTE		FILTROS		SERPENTIN		VENTILADOR	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
<u>9.5</u>	<u>9.5</u>	<u>115</u>	<u>115</u>	<u>135</u>	<u>135</u>	<u>4.10</u>	<u>4.10</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>	<u>↓</u>

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO A.A

SE REALIZO CAMBIO DE CAPASITOR 30. MC Y DE ARRANQUE
A.A FUNCIONA OK

OJO HACER PUNTOS ELECTRICOS INDEPENDIENTES

TÉCNICO:	RECIBE:
Firma: <u>JUAN ALEXANDER R</u>	Firma: <u>JAVIER DIAZ</u>
cédula:	cédula: <u>86078181</u>

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos

Carrera 22 N° 19-40 Edificio Palo Alto piso 9 Bogotá - 111411 - Colombia ☎ (601)-6594396
📞 3103432186 - 3103709556 ✉ celinevym@gmail.com

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos



Sin otro particular.

ATENTAMENTE:


WILSON ENRIQUE CELY TORRES

REPRESENTANTE LEGAL.

Distribución, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos