

Código			FORMATO	
07-07.7-F-019-v.9			Acta de Reunión	
Fecha de emisión				
22	08	2018		

TEMA GENERAL:	Segunda Visita Call Center		
OBJETIVO:	Validación de subsanaciones		
LUGAR	Avenida carrera 7 # 32-83 Piso 5, oficina 501 y 502.	FECHA / HORA	27 de febrero de 2026 / 2:00 –3:00 p.m

CONTROL DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN			
ASISTENTES	AGENDADOS SI / NO	ÁREA	FIRMA
JAIME GIOVANNI VASQUEZ SASTOQUE	SI	SECRETARIA DE SALUD	Jaime Vasquez S.
LUIS ALBERTO VALENCIA MOLINA	SI	SECRETARIA DE SALUD	LUIS ALBERTO VALENCIA MOLINA Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO VALENCIA MOLINA
ANDRES FELIE GUERRERO CARDOZO	SI	ETB	ANDRES FELIE GUERRERO CARDOZO Firmado digitalmente por ANDRES FELIE GUERRERO CARDOZO

REUNIÓN AGENDADA POR	
NOMBRE: CESAR RAMIRO, GRANADOS SANCHEZ	ÁREA: SDS

Según la agenda programada para el día de hoy, 27 de febrero de 2025, se llevó a cabo la visita al Call Center ubicado en la Avenida Carrera 7 # 32-83, piso 5, con el fin de realizar las pruebas de conmutación de los canales instalados en la sede.

Durante esta visita se contó con el acompañamiento por parte de la Secretaría Distrital de Salud y de los ingenieros Jaime Vasquez y Luis Valencia quienes pudieron evidenciar las pruebas realizadas.

✚ Se adjunta evidencias de las pruebas realizadas:

- Prueba 1 Canal 300 MB UP 60 MB UP

Código			FORMATO		
07-07.7-F-019-v.9			Acta de Reunión		
Fecha de emisión					
22	08	2018			

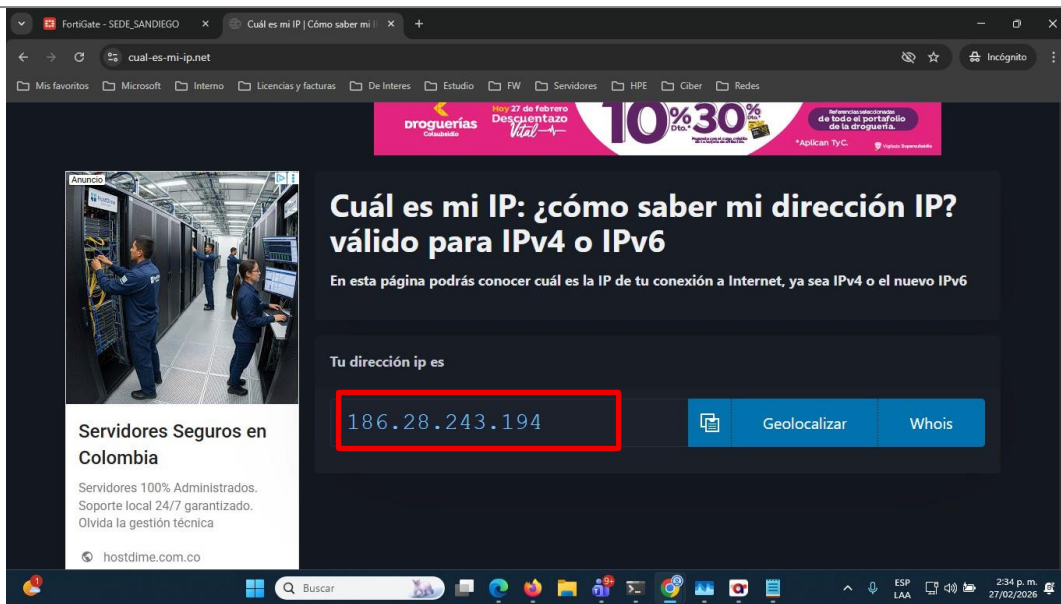


Ilustración No.2

- Prueba 2 Canal 300 MB DOWN 60 MB UP (Se ve el cambio en la ip publica)

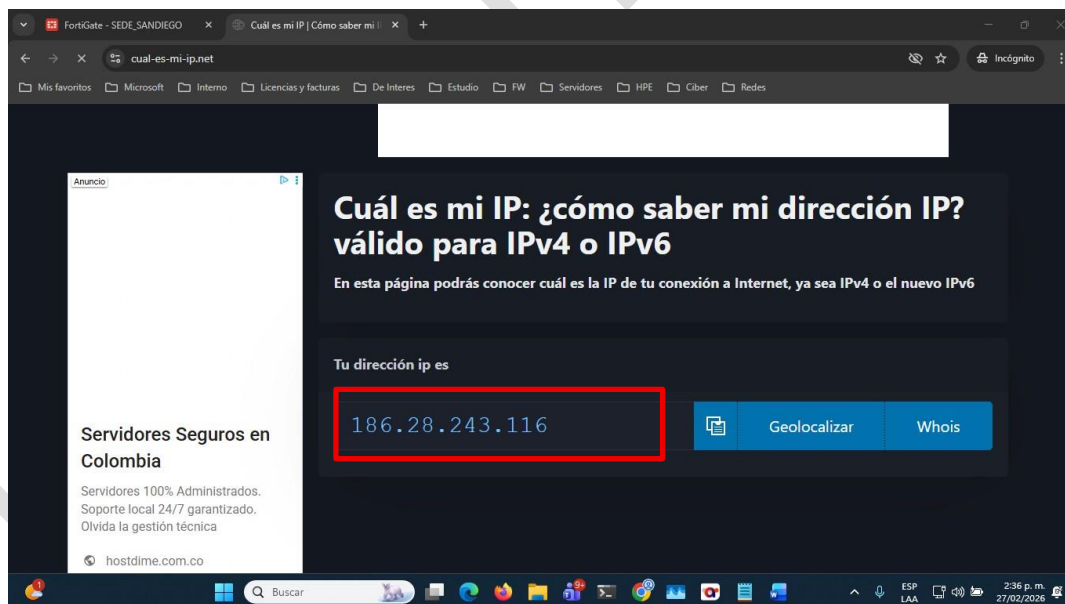


Ilustración No.3

Código			FORMATO	
07-07.7-F-019-v.9				
Fecha de emisión			Acta de Reunión	
22	08	2018		

- Prueba 3 Canal 300 MB UP 60 MB UP (Se vuelve a conectar el canal de 300 MB y conmuta nuevamente por la ip publica del mismo)

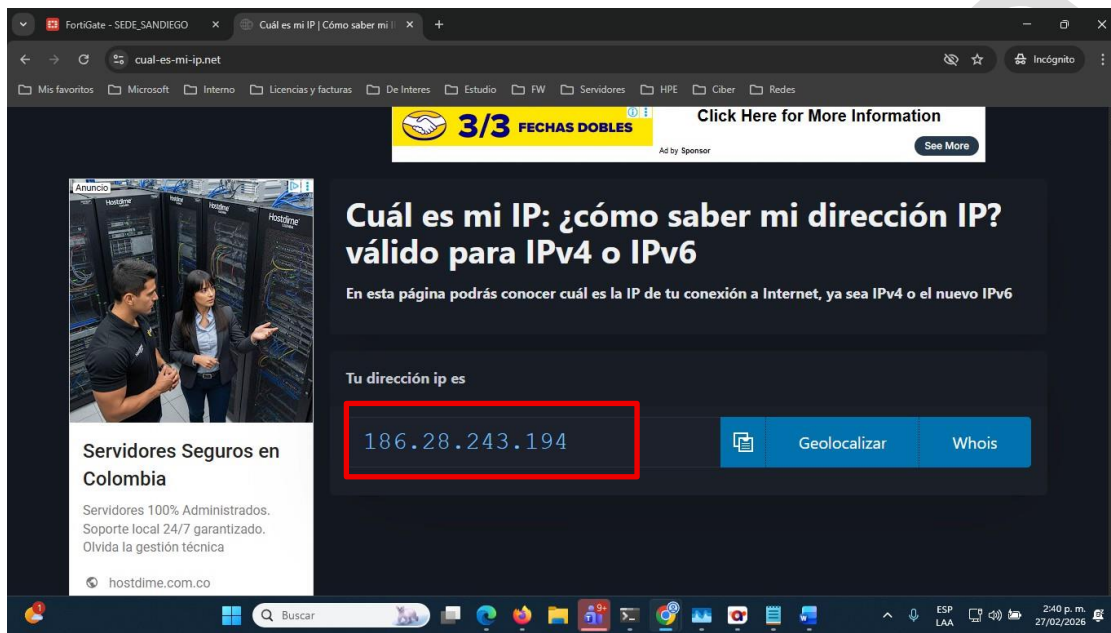


Ilustración No.3

- Prueba conmutación con llamada activa
- Prueba 1: Llamada activa saliendo por el canal de 300 MB



Ilustración No.4

Código			FORMATO	
07-07.7-F-019-v.9				
Fecha de emisión				
22	08	2018		
			Acta de Reunión	

- Prueba 2 Se cae la interfaz del canal de 300MB, la llamada se mantiene y sale por el canal de 60MB, Se ve el cambio en la ip publica

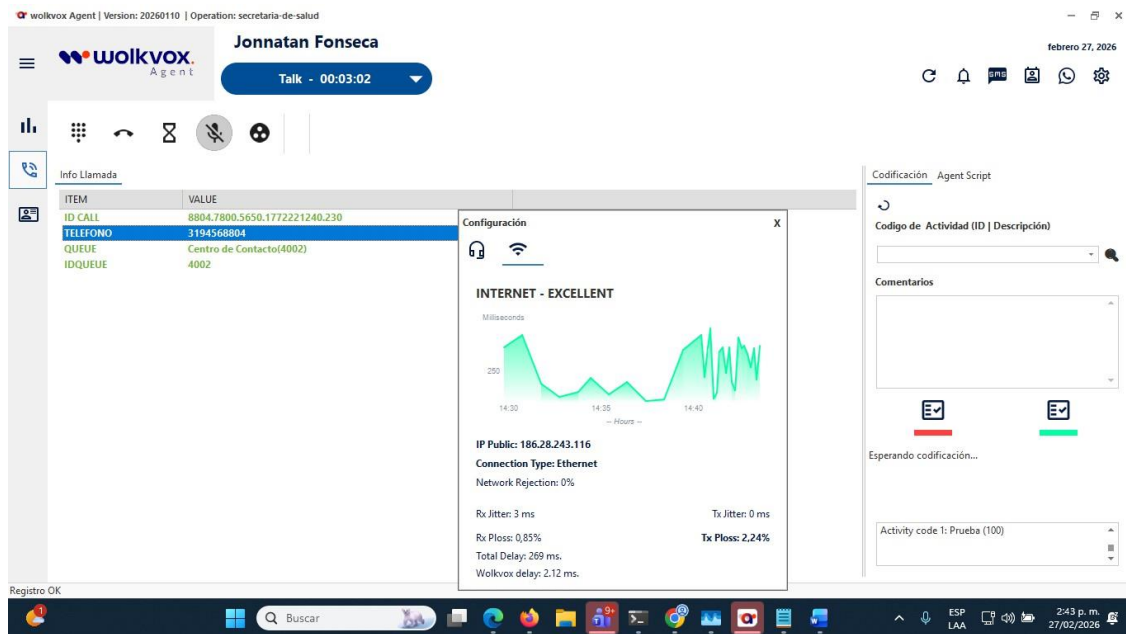


Ilustración No.5

Código			FORMATO	
07-07.7-F-019-v.9				
Fecha de emisión				
22	08	2018		
			Acta de Reunión	

- Prueba 3 Se sube la interfaz del canal de 300MB, la llamada se mantiene y se retoma la comunicación por el canal de 300MB(Vuelve la ip publica)

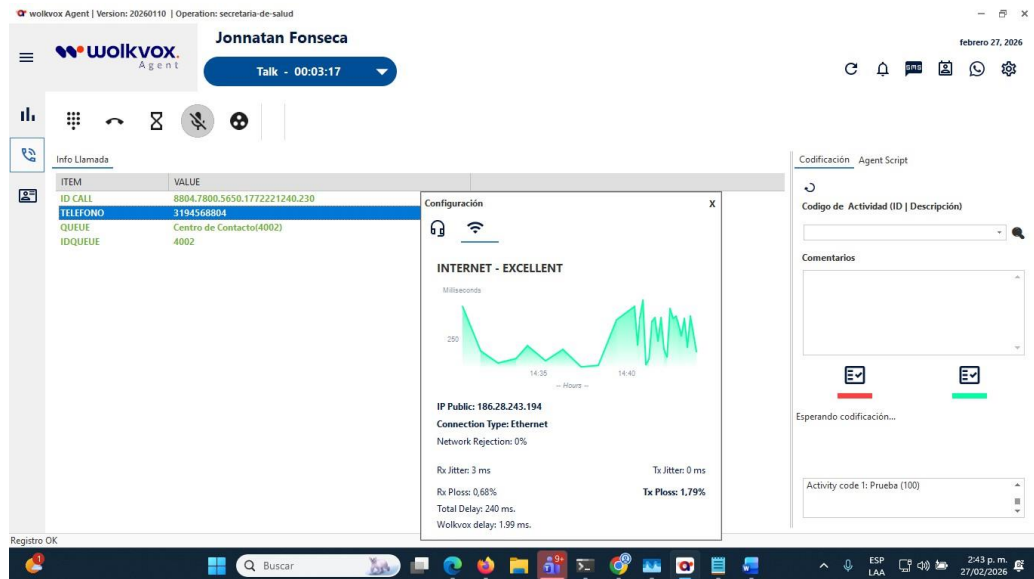


Ilustración No.6