

Anexo Técnico – Necesidades del Aeropuerto Internacional el Edén.

En el marco de la necesidad de adecuación y dotación de los espacios asignados a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Edén de Armenia, se realizó la revisión de los requerimientos operativos informados por la Regional Eje Cafetero mediante comunicación del 16 de abril de 2026, con el propósito de establecer las necesidades de mobiliario y elementos complementarios requeridos para garantizar la adecuada operación del Puesto de Control Migratorio (PCM).

- El mobiliario actual fue donado por la Gobernación del Quindío en el año 2017 y actualmente presenta obsolescencia. Esta condición limita la disponibilidad de puestos de trabajo adecuados para el personal operativo y administrativo, razón por la cual se requiere complementar la dotación existente con mobiliario que cumpla condiciones ergonómicas, funcionales y acordes con los requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La Aerocivil entregó dos espacios destinados para la operación del PCM, los cuales cuentan con infraestructura física disponible; no obstante, requieren la dotación del mobiliario necesario para su puesta en funcionamiento.

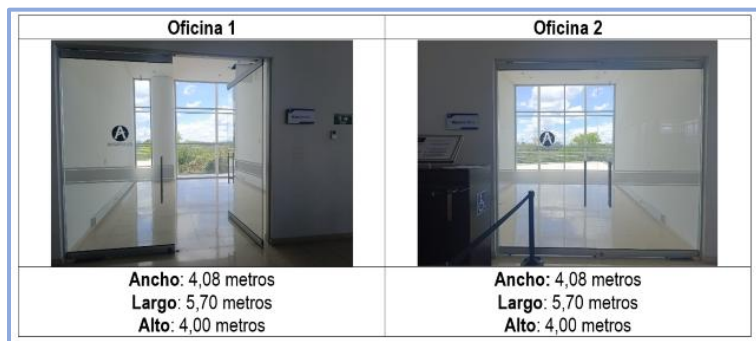


Ilustración 1. Oficinas dispuestas en el Aeropuerto Internacional El Edén

- Por lo anterior, se evidencia que los espacios cuentan con condiciones técnicas básicas para operación, por lo cual la necesidad identificada se concentra principalmente en la dotación mobiliaria y elementos complementarios. Los espacios cuentan con infraestructura complementaria instalada, incluyendo sistema de climatización y cableado estructurado para corriente normal y regulada.

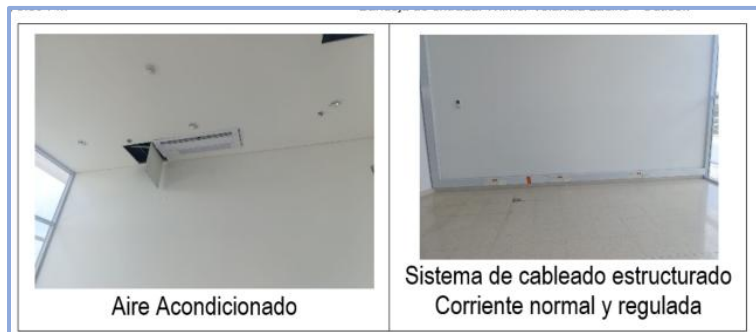


Ilustración 2. Dotación técnica actual en el Aeropuerto Internacional El Edén.

- Adicionalmente, dentro de la dotación requerida se contemplan las estaciones de monitoreo del sistema Biomig, derivado de la incorporación de un contratista de soporte técnico en sitio, quien requiere condiciones adecuadas de puesto de trabajo para garantizar la continuidad operativa del sistema.


Cant.	Elemento	Justificación Técnica	
7	Puestos de trabajo en L	Puesto de trabajo en L que Incluyan archivador metálico de 3 cajones de acuerdo a las especificaciones técnicas de SST.	
17	Sillas Ergonómicas	Con espaldar ajustable, apoyo lumbar, inclinación de 90° a 130°, soporte de 100-150 kg y ideal para el clima de la región. Conforme a las especificaciones técnicas de SST. Son necesarias para los 7 puestos de trabajo y los 10 filtros de atención (4 Emigración + 6 Inmigración).	
5	Sillas Interlocutoras	Estructura estable en tubería cold rolled, diseñadas para salas de juntas o trabajos breves, necesarias para la atención al usuario cuando se presentan alertas en el sistema o trámites a ciudadanos inadmitidos.	
20	Separadores de fila	Necesarios para la organización de las filas del Biomig y la atención preferencial.	
1	Nevera mediana	Destinada al bienestar y servicio de los funcionarios durante sus jornadas ya que toman sus alimentos en sitio entre vuelos.	
1	Sofá cama	Para el descanso del personal entre vuelos.	
3	Cortinas Enrollables Solar Screen	Que permitan controlar el paso de la luz, el bloqueo de rayos solares (aislamiento térmico). Resistentes a la humedad y el uso constante. Son necesarias dadas las altas temperaturas de la zona. Medidas: 1 Cortina de 2,48 de ancho x 4,00 de alto 1 Cortina de 0,66 de ancho x 4,00 de alto 1 Cortina de 4,08 de ancho x 4,00 de alto	

Tabla 1. Solicitud de necesidades del PCM internacional el Edén.

Con base en la identificación de las necesidades descritas anteriormente, se realizó la evaluación presupuestal correspondiente para incorporar estos requerimientos al proyecto denominado "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA UAEMC (TUNJA, IBAGUÉ, PROVIDENCIA Y ARMENÍA)".

Para la estructuración de la estimación presupuestal se consideraron únicamente los elementos necesarios para habilitar la operación funcional del PCM del Aeropuerto Internacional El Edén, teniendo en cuenta que los espacios destinados para su funcionamiento ya cuentan con infraestructura eléctrica, climatización y cableado estructurado instalado.

A continuación, se presenta el presupuesto definido para atender las necesidades del PCM del Aeropuerto Internacional El Edén:

4. ADECUACIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN						
4.01				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN L SUPERFICIE EN TABLEX, DE 3CMS DE ESPESOR, BASES TUBULARES CUADRADA DE 2" X 2" METÁLICA PARA SUPERFICIE DE TRABAJO; INCLUYE 2 NIVELADORES, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. ANCHO: 80 CM, LARGO: 150+ 100 CM, ALTURA: 70 CM - 73 CM INCLUYE ARCHIVADOR METALICO 3 CAJONES 69X37X50CM BLANCO	UND	7.00
4.02				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA BLACKOUT BLANCO DE 2.50X4 METROS	UND	1.00
4.03				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA BLACKOUT BLANCO DE 0.7X4 METROS	UND	1.00
4.04				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA BLACKOUT BLANCO DE 2.10X4 METROS	UND	2.00
Subtotal						
5. SUMINISTROS AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN						
5.01				SUMINISTRO DE SOFACAMA PLEGABLE DE TRES PUESTOS FINLEY NEGRO EN POLOPROPILENO MARCA JUST HOME MEDIDAS 165X69X75 CON ENTREGA EN DOMICILIO DEL CFSM IBAGUE	UND	1.00
5.02				SUMINISTRO SILLA ESCRITORIO ERGONOMICA NEGRO CON CABECERO	UND	17.00
5.03				SUMINISTRO SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES SIN BRAZOS PAÑO NEGRO	UND	5.00
5.04				SUMINISTRO POSTE SEPARADOR DE FILA NEGRO - CINTA NEGRA X 2 UNIDADES	UND	20.00
5.05				SUMINISTRO NEVERA MONOPUERTA 205 LITRO NETOS	UND	1.00
Subtotal						

Tabla 2. Presupuesto de necesidades del PCM internacional el Edén.

De acuerdo con lo anterior, los elementos contemplados corresponden al alcance identificado por la Regional Eje Cafetero para garantizar la operación del PCM del Aeropuerto Internacional El Edén, fortaleciendo las condiciones laborales del personal, la atención a los usuarios y la continuidad operativa de los sistemas tecnológicos asociados al proceso migratorio.