




VISTA FRONTAL

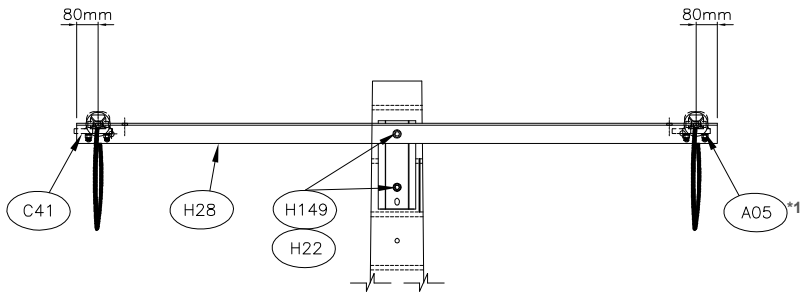


VISTA LATERAL

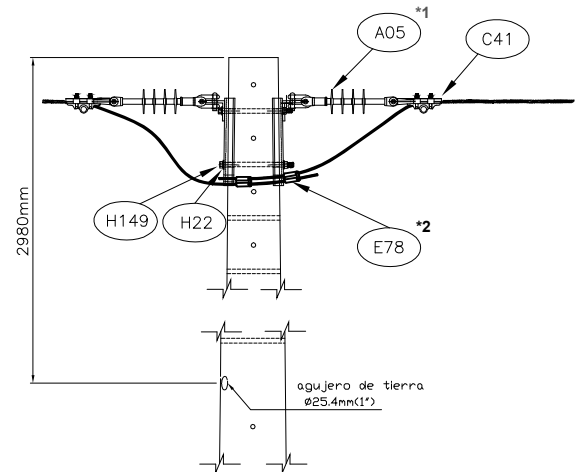

VISTA PLANTA

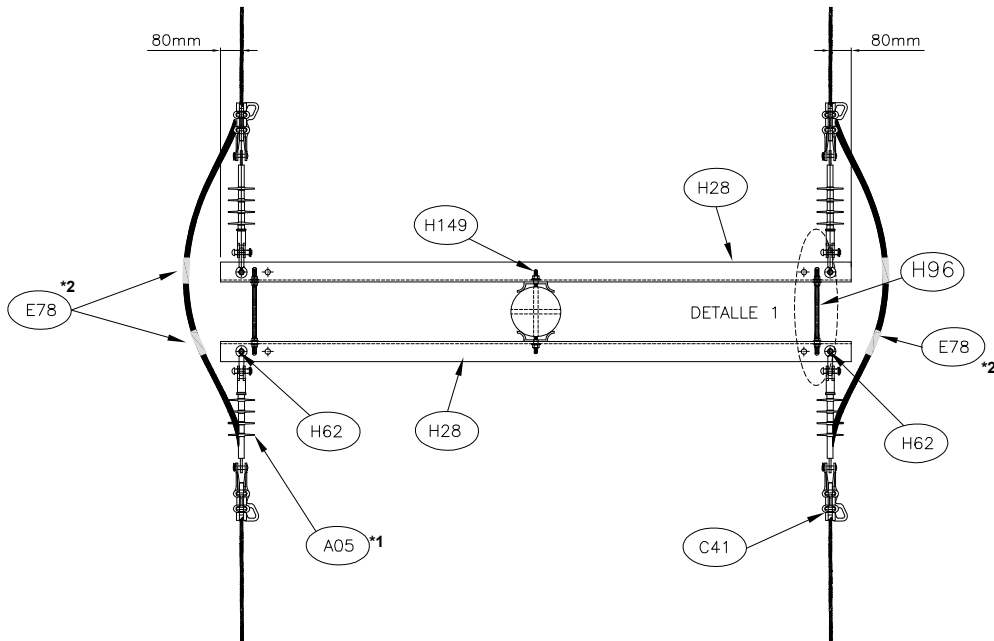

DETALLE 1 VISTA PLANTA

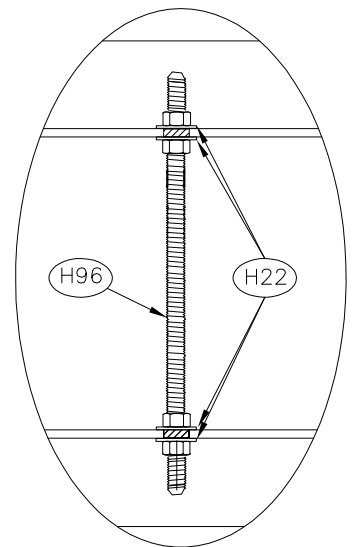

Notas:

*1 Aislamiento según tensión y condiciones ambientales

*2 Para zona de baja contaminación se acepta un solo conector cuña

Electricaribe



**ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO
ANCLAJE HASTA 60° 13.2 kV**

ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	ABR. 2016	W.Sanchez
Última Revisión	ABR. 2016	A.Giraldo
NORMA	MT 326	
REV.	HOJA	1/2

LISTADO DE MATERIALES

MT 336-13,2 KV.

H28	551265	CRUCETA ANGULAR METÁLICA 1400 mm	u	2
H96	551282	PERNO ROSCA CORRIDA ACERO GALVANIZADO C 5/8" x12"	u	2
H22	440944	ARANDELA PLANA REDONDA 5/8"	u	12
H62	551418	GRILLATE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg	u	4
A05	OPCION *1	AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSIÓN	u	4
C41	OPCION *2	GRAPA DE RETENCIÓN RECTA	u	4
E78	OPCION *3	CONECTOR CUÑA ACSR O AAAC	u	4(2)*
H149	437651	TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8" x 12"	u	2

* Para zona de baja contaminación se acepta un solo conector cuña

A continuación se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:

1	441249	AI SLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSIÓN ANSI DS 15 70 KN.	u	4
	458540	AI SLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSIÓN ANSI DS 28 70 KN.	u	4
2	450950	GRAPA DE RETENCION RECTA 4/0 AWG - 266,8 MCM	u	4
	450949	GRAPA DE RETENCION RECTA 1/0 AWG	u	4
3	437596	CONECTOR CUÑA ACSR (P-1/0/D-1/0) O AAAC (P-123,3/D-123,3)	u	4(2)*
	525791	CONECTOR CUÑA ACSR (P-4/0/D-4/0) O AAAC (P-246,9/D-246,9)	u	4(2)*

Este listado no incluye los materiales para el sistema de puesta a tierra, remitase a las normas de SPT

* Para zona de baja contaminación se acepta un solo conector cuña