




VISTA LATERAL

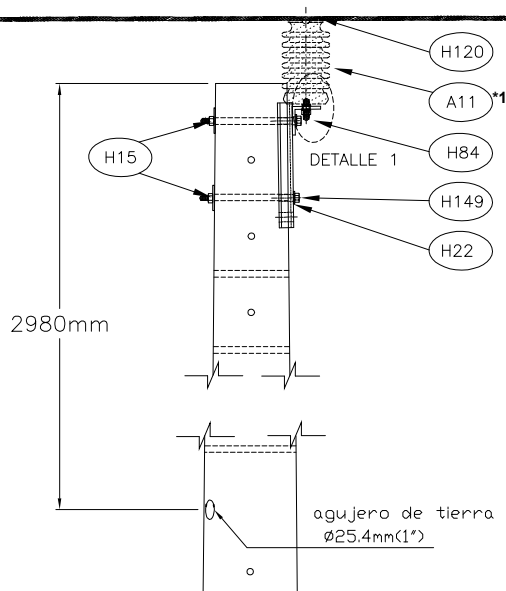


DETALLE 1 FIJACION AISLADOR

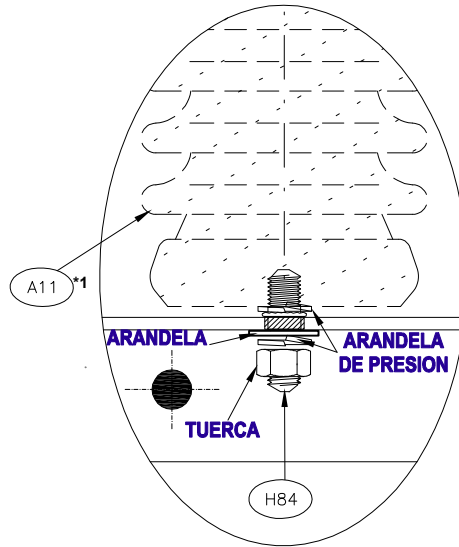


VISTA FRONTAL

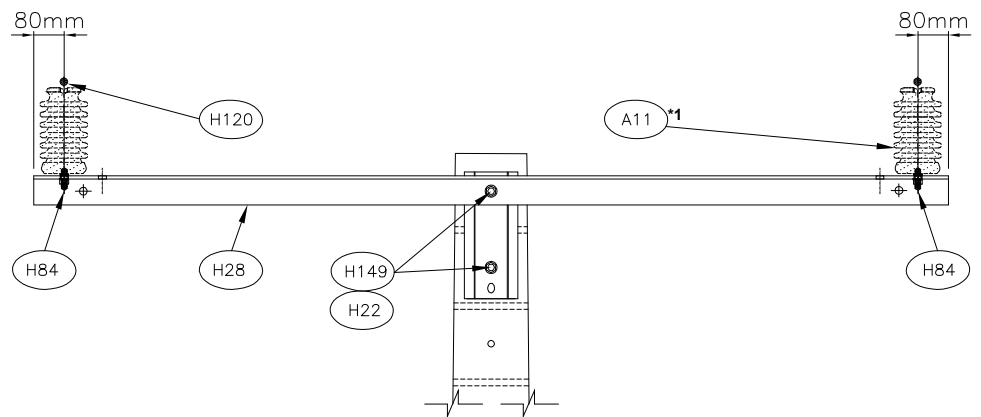

VISTA PLANTA

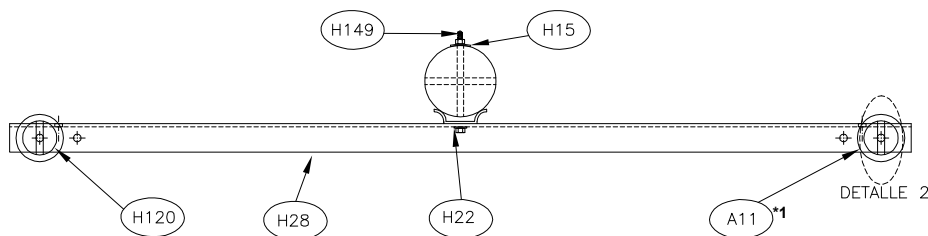

DETALLE 2 PREFORMADA Z

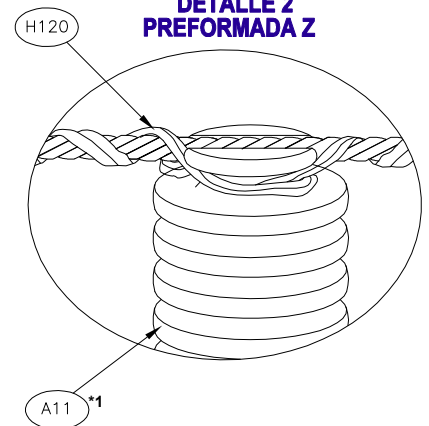

Notas:

*1 Aislamiento segun tensión y condiciones ambientales

LISTADO DE MATERIALES

MT 322-13,2 kV.

SIMBOLO	CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
H28	551265	CRUCETA ANGULAR METALICA 1400 mm	u	1
H22	440944	ARANDELA PLANA REDONDA 5/8"	u	2
H15	441264	ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16"	u	2
H84	437655	PERNO CORTO AC.GALVANIZ 3/4"-3/4"X3"	u	2
A11	OPCION *1	AISLADOR TIPO POSTE	u	2
H120	OPCION *2	RETENCION PREF."Z"	u	2
H149	437651	TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8" x 12"	u	2

A continuación se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:

OPCION	CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1	436991	AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2KV(ANSI-57-1)	u	2
	930954	AISLADOR COMPUESTO HIBRIDO 13,2 kV.	u	2
2	437707	RETENCION PREF."Z" AIS.57/1-3 ACSR 1/0 AWG (AAAC 123.3 MCM)	u	2
	525794	RETENCION PREF."Z" AIS.57/1-3 ACSR 4/0 AWG (AAAC 246.9 MCM)	u	2
	808064	RETENCION PREF."Z" ACSR 1/0 AWG (AAAC 123.3 MCM) AISL. HIBRIDO	u	2
	808063	RETENCION PREF."Z" ACSR 4/0 AWG (AAAC 246.9 MCM) AISL. HIBRIDO	u	2

Este listado no incluye los materiales para el sistema de puesta a tierra, remitase a las normas de SPT