

TABLERO TG DE ILUMINACION Y TOMAS DESHIDRATACION 12 CIRCUITOS TRIFASICO 3F 5H 208/120V


EQUIPO / POT (VA)	TOMA 120V	LUMINARIA RC048B LED 40S 865 W59L59 LA	LUMINARIA DE EMERGENCIA Autonoma	Potencia (VA)	Corriente (A) L1	Corriente (A) L2	Corriente (A) L3	Calibre Conductor (AWG)	Protección	DESCRIPCION
180		40	6							
1		*17*		*680*	*5,67*			*#12*	*1X20A*	*ILUMINACION*
3		*18*		*720*		*6,00*		*#12*	*1X20A*	*ILUMINACION*
5				*500*			*4,17*	*#12*	*1X20A*	*tablero porteria*
7				*0*	*0,00*			*#12*	*1X20A*	
9				*0*		*0,00*		*#12*	*1X20A*	
11				*0*			*0,00*	*#12*	*1X20A*	
2				*0*	*0,00*			*#12*	*1X20A*	
4				*0*		*0,00*		*#12*	*1X20A*	
6				*0*			*0,00*	*#12*	*1X20A*	
8				*0*	*0,00*			*#12*	*1X20A*	
10				*0*		*0,00*		*#12*	*1X20A*	
12				*0*			*0,00*	*#12*	*1X20A*	
TOTAL	***0***	***35***	***0***	***1900***	***5,67***	***6,00***	***4,17***			

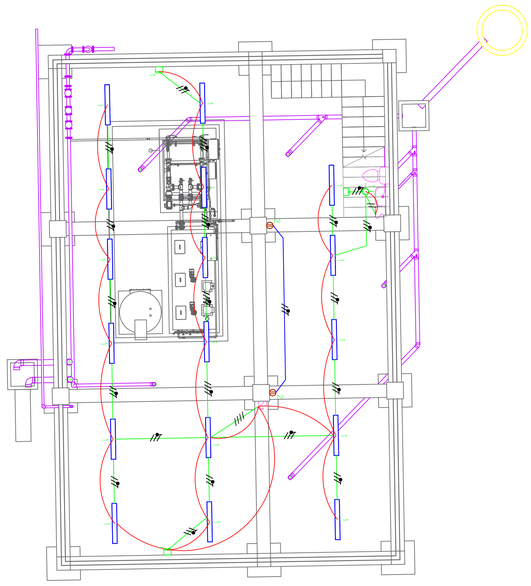


DESHIDRATACION LUCES Y TOMAS PRIMER PISO

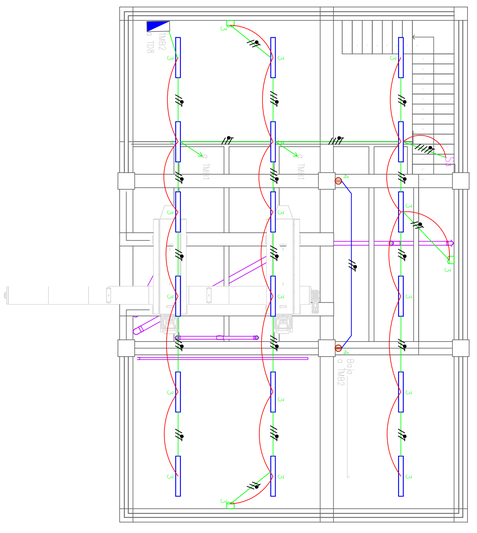


DESHIDRATACION LUCES Y TOMASSEGUNDO PISO

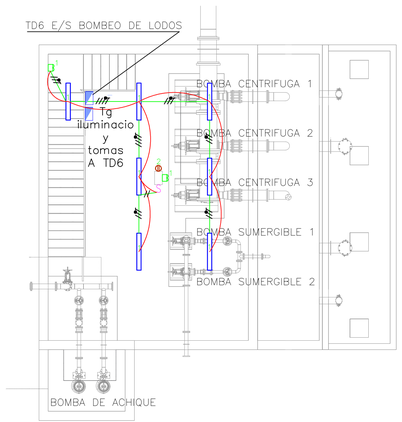

TD6 E/S BOMBEO DE LODOS
TOMAS Y LUCES

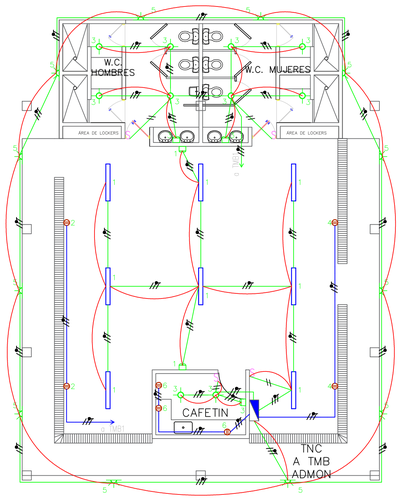

TRABAJADORES DE PLANTA
TOMAS Y LUCES



TD5 E/S SOPLADORES
TOMAS Y LUCES

TABLERO TG DE ILUMINACION Y TOMAS LODOS 6 CIRCUITOS BIFASICO 3F 5H 208/120V


EQUIPO / POT (VA)	TOMA 120V	LUMINARIA RC048B LED 40S 865 W59L59 LA	LUMINARIA DE EMERGENCIA Autonoma	Potencia (VA)	Corriente (A) L1	Corriente (A) L2	Calibre Conductor (AWG)	Protección	DESCRIPCION
180		40	6						
1		*7*		*280*	*2,33*		*#12*	*1X20A*	*ILUMINACION*
3				*0*		*0,00*	*#12*	*1X20A*	*ILUMINACION*
5	*2*			*500*	*0,00*		*#12*	*1X20A*	*TOMAS*
2				*0*		*2,00*	*#12*	*1X20A*	
4				*0*	*0,00*		*#12*	*1X20A*	
6				*0*		*0,00*	*#12*	*1X20A*	
TOTAL	***2***	***7***	***0***	***780***	***2,33***	***2,00***			

TABLERO TG DE ILUMINACION Y TOMAS TRABAJADORES CIRCUITOS TRIFASICO 3F 5H 208/120V

EQUIPO / POT (VA)	TOMA 120V	LUMINARIA RC048B LED 40S 865 W59L59 LA	LUMINARIA 12WX774 lm Incrustada	LUMINARIA 18YD LED40S865V6 18.18W Incrustada	LUMINARIA DE EMERGENCIA Autonoma	AIRE ACONDICION ADO 36000 BTU	AIRE ACONDICION ADO 24000 BTU	Potencia (VA)	Corriente (A) L1	Corriente (A) L2	Corriente (A) L3	Calibre Conductor (AWG)	Protección	DESCRIPCION
180		40	12	18	6	3665	*2411*							
1		*8*						*320*	*2,67*			*#12*	*1X20A*	*ILUMINACION*
3			*8*					*96*		*0,80*		*#12*	*1X20A*	*ILUMINACION*
5				*12*				*500*			*4,17*	*#12*	*1X20A*	*ILUMINACION*
7								*0*	*0,00*			*#12*	*1X20A*	
9								*0*		*0,00*		*#12*	*1X20A*	
11								*0*			*0,00*	*#12*	*1X20A*	
2	*2*							*360*	*3,00*			*#12*	*1X20A*	
4	*2*							*360*		*3,00*		*#12*	*1X20A*	
6	*3*							*540*			*2,60*	*#12*	*1X20A*	
8								*0*	*0,00*			*#12*	*1X20A*	
10								*0*		*0,00*		*#12*	*1X20A*	
12								*0*			*0,00*	*#12*	*1X20A*	
TOTAL	***7***	***8***	***8***	***12***	***0***	***0***	***0***	***2176***	***5,67***	***3,80***	***6,76***			

TABLERO TG DE ILUMINACION Y TOMAS SOPLADORES 6 CIRCUITOS BIFASICO 3F 5H 208/120V

EQUIPO / POT (VA)	TOMA 120V	LUMINARIA RC048B LED 40S 865 W59L59 LA	LUMINARIA DE EMERGENCIA Autonoma	Potencia (VA)	Corriente (A) L1	Corriente (A) L2	Calibre Conductor (AWG)	Protección	DESCRIPCION
180		40	6						
1		*6*		*240*	*2,00*		*#12*	*1X20A*	*ILUMINACION*
3				*0*		*0,00*	*#12*	*1X20A*	*ILUMINACION*
5				*500*	*0,00*		*#12*	*1X20A*	*TOMAS*
2				*0*		*2,00*	*#12*	*1X20A*	
4				*0*	*0,00*		*#12*	*1X20A*	
6				*0*		*0,00*	*#12*	*1X20A*	
TOTAL	***0***	***6***	***0***	***740***	***2,00***	***2,00***			

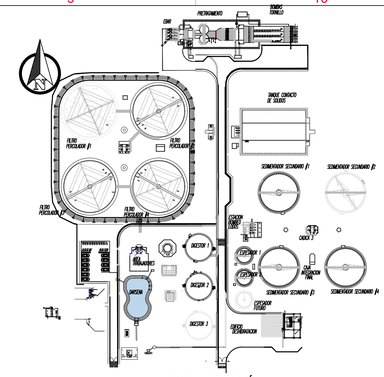
PATIO
PORTERIA
BAÑO CONDUCTO DE SOLDOS
FLUJO PISCILAGO #1
FLUJO PISCILAGO #2
FLUJO PISCILAGO #3
SEMIDIQUE SECUNDARIO #1
SEMIDIQUE SECUNDARIO #2
SEMIDIQUE SECUNDARIO #3
SEMIDIQUE SECUNDARIO #4
CAPTACION FLUJO
CAPTACION FLUJO
CAPTACION FLUJO