
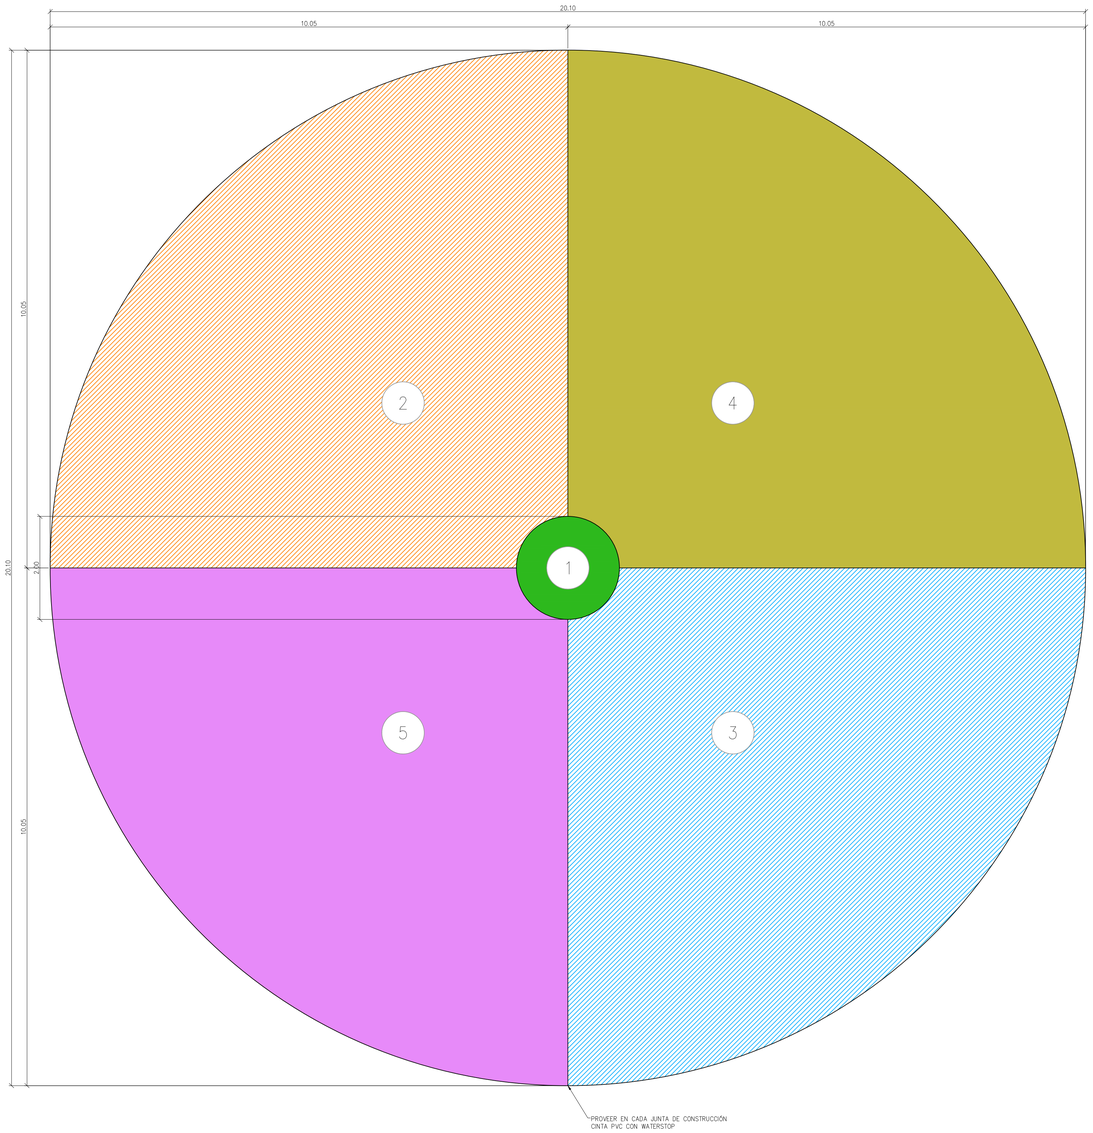


PLANTA UBICACION DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y ORDEN DE FUNDICIÒN


1:50

CONVENCIONES:


- PRIMERA FASE.
- SEGUNDA FASE.
- TERCERA FASE.
- CUARTA FASE.
- QUINTA FASE.
- 10 — NUMERO QUE IDENTIFICA SECUENCIA CONSTRUCTIVA

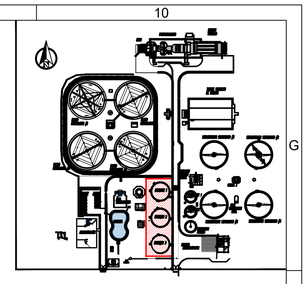

LOCALIZACIÒN GENERAL

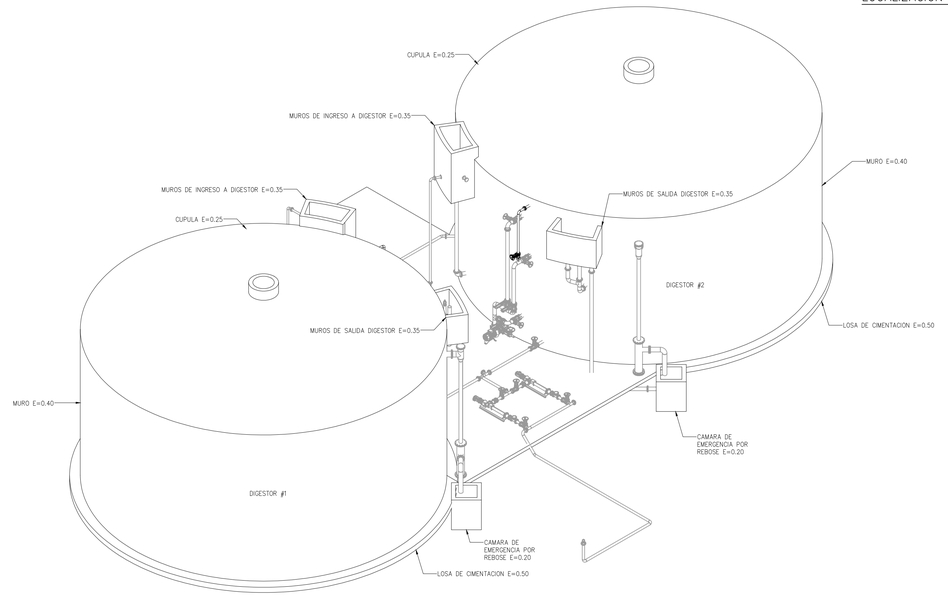

ISOMETRIA DIGESTORES

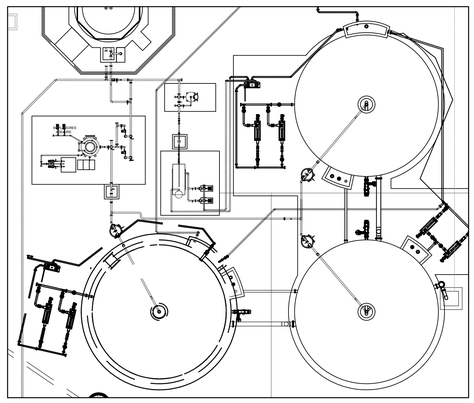

UBICACION DIGESTORES

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

–CONCRETO	f'c=35MPa (5.000 PSI) (NTC 121 y NTC 321)
– ACERO CORRUGADO	fy=420MPa (60.000 PSI) (NTC 248)
– ALAMBRON	fy=515MPa (73.500 PSI) (NTC 1907)
–RECUBRIMIENTO	75mm C.7.7 NSR–10
– CLASE EXPOSICIÓN	0,45 A/C NSR–10 Tabla C.4.3.1
– SUPERVISIÓN TÉCNICA	A.1.3.9, TITULO I NSR–10
– ESPECTRO DE DISEÑO	NSR–10
– ZONA	ALUVIAL–300
– CIMENTACION	SUPERFICIAL
– CAPACIDAD SUELO	156 MPa
– LIMPIEZA	LIMPIEZA MECANICA SSPC SP6
– PINTURA	ANTICORROSIVO EPÓXICO (3.0mil) ACABADO ESMALTE POLIURETANO (30mil)

NOTAS:

TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA NSR–10 Y EN ESPECIAL, SU SECCION F.2.13.2

NOTA:

1. CUALQUIER AJUSTE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS REFUERZOS, DIMENSIONES, ELEMENTOS Y CONEXIONES DEBE SER CONSULTADA CON EL INGENIERO CALCULISTA.

2. ELEVACIONES INDICADAS PISOS ESTRUCTURALES VER PLANOS ARQUITECTONICOS PARA ACABADOS DE PISO

3. LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CUYO SUMINISTRO E INSTALACIÓN SE REALIZA POR PARTE DE SU FABRICANTE, EL DISEÑADOR SE DEBE LIMITAR A ESPECIFICAR EN SUS PLANOS, MEMORIAS O ESPECIFICACIONES, EL GRADO DE DESEMPEÑO DEBE CUMPLIR TAMBIEN EN ESTOS CASOS LO INDICADO EN A.1.3.6.5. GRADO DE DESEMPEÑO REQUERIDO SUPERIOR.

DESIGNACION DEL REFUERZO

3	#5	–	535	@0.30	CC
CANTIDAD DE VARILLAS	DIAMETRO DE VARILLA (VER CUADRO)		DESIGNACION DE VARILLA PARA SU CORTE Y FIGURACION SEGUN CUADRO DE HIERRO	ESPACIAMIENTO (EN m) DE VARILLAS	POSICION DE LA VARILLA

A&B ARRIBA Y ABAJO	AS AMBOS SENTIDOS	CC CADA CARA	AC AMBAS CARAS	CE CARA EXTERNA	CI CARA INTERNA

DESIGNACION DE REFUERZO ACI–318:	#3	#4	#5	#6	#7	#8
DESIGNACION DE REFUERZO ESTANDAR R.O.	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"	Ø 3/4"	Ø 7/8"	Ø 1"

ESC: 1:40

AQUA OCCIDENTE	GERENCIA OPERATIVA	ESPECIALIDAD: DISEÑOS ESTRUCTURALES	Diseñó: ING. ANDRÉS HINCAPIE M.P. 76202-71217 VLL	Aprobó: ING.HECTOR SAAVEDRA 76237-75326 VLL	Registro digital: PTAR-EST-071-D.dwg	Plano N°: 001	ADVERTENCIA: SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm. EL PLANO NO ESTA A ESCALA	3	DESC-4	FECHA-4	REV_POR-4
			Revisó: ING. MYRIAM ROMERO M.P. 76237-09214 VLL	Fecha: MAYO/2025	Escala: INDICADA	Unidades: METROS	Consecutivo: 005	2	DESC-3	FECHA-3	REV_POR-3
								1	DESC-2	FECHA-2	REV_POR-2
								0	DESC-1	FECHA-1	REV_POR-1
								N°	MODIFICACIONES	FECHA	POR

PROYECTO: REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS E INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS - PTAR - DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMIRA EN EL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LOS CORREGIMIENTOS GUAYABAL Y BARRANCAS

CONTENIDO: -071-D. PLANTA UBICACION DE JUNTAS DE CONSTRUCCION Y ORDEN DE FUNDICIÓN

S-80