

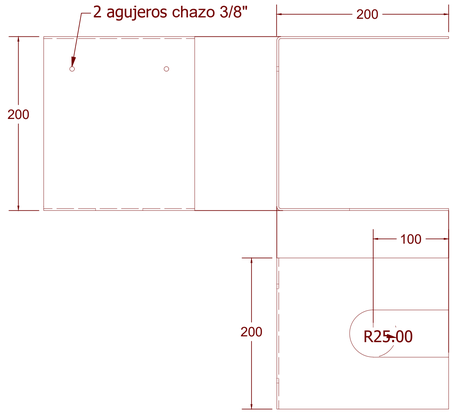


Axonometría de montaje de soporte

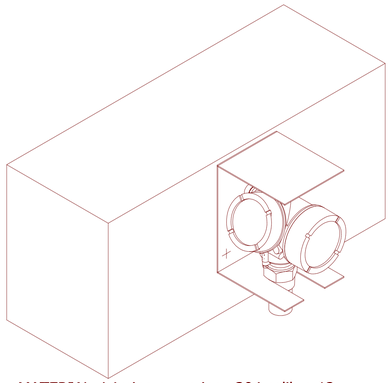


MATERIAL: Lámina acero inox 304 calibre 12


SOPORTE Z PARA SENSOR NIVEL TIPO RADAR

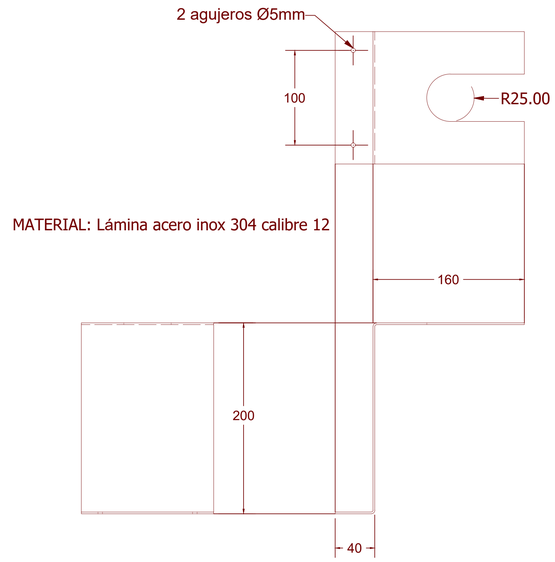


MATERIAL: Lámina acero inox 304 calibre 12

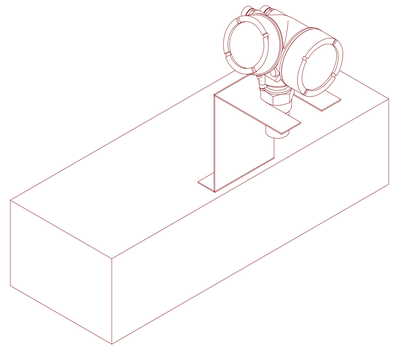

Axonometría de montaje de soporte

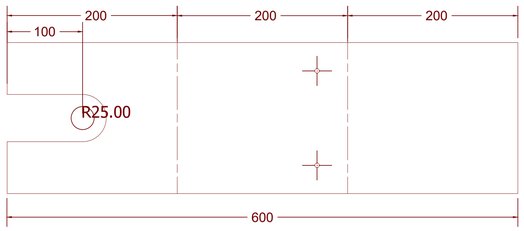

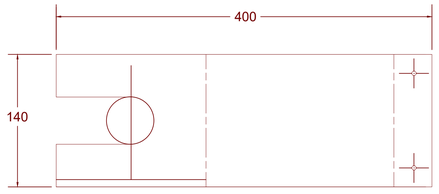

Dimensiones en mm excepto donde se indique otra unidad

ELEMENTOS			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPCIÓN
1	1	Lámina 304 calibre 12	material: acero inoxidable
2	2	Chazo expansivo 3/8	material: acero inoxidable

UNIDADES EN mm

ELEMENTOS			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPCIÓN
1	1	Lámina 304 calibre 12	material: acero inoxidable
2	2	Chazo expansivo tipo camisa1/4x1 3/8	material: acero inoxidable

NO.ORED
NPLANO

AQUA OCCIDENTE

GERENCIA OPERATIVA

ESPECIALIDAD: DISEÑOS INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Revisó: ING. MYRIAM ROMERO M.P. 76237-09214 VLL

Diseñó: ING. IVON SINISTERRA M.P.171021-0553122 VLL

Aprobó: ING. HECTOR SAAVEDRA M.P. 76237-75326 VLL

Fecha: MAYO/2025

Registro digital: PTAR-INS-106-D.dwg

Escala: SIN

Unidades: METROS

Plano N°: 001

Consecutivo: 001

ADVERTENCIA: SI ESTA BARRA NO MIDE 2 cm EL PLANO NO ESTA A ESCALA

N°	MODIFICACIONES	FECHA	POR
4			
3			
2			
1			

PROYECTO: REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS E INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS - PTAR - DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMIRA EN EL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LOS CORREGIMIENTOS GUAYABAL Y BARRANCAS

CONTENIDO: MONTAJES TIPICOS DE EQUIPOS SENSOR DE NIVEL TIPO RADAR

IN24