
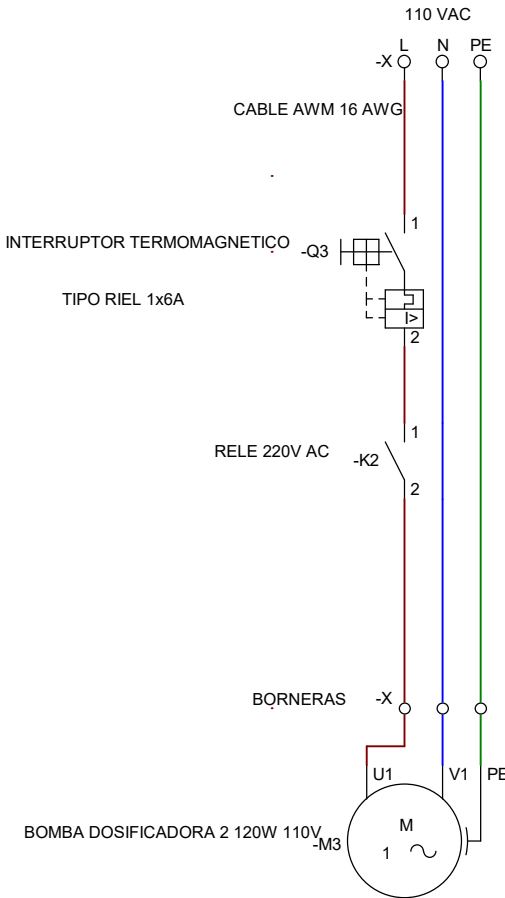
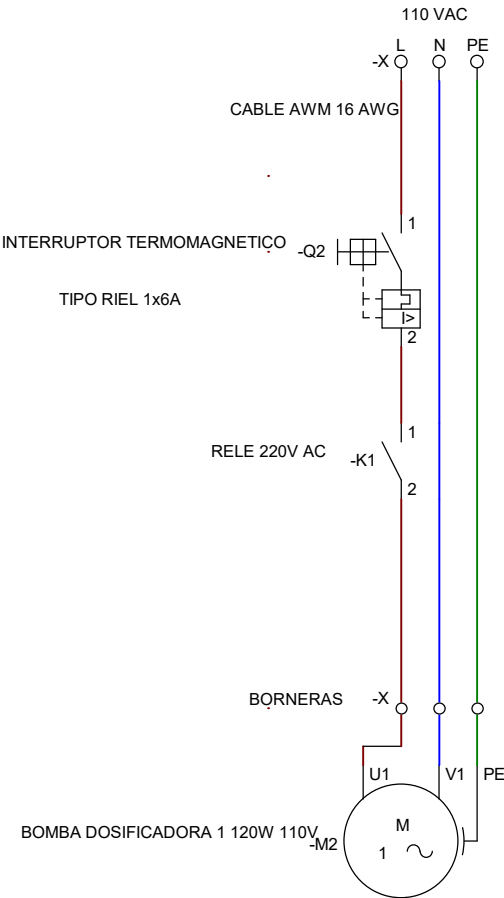
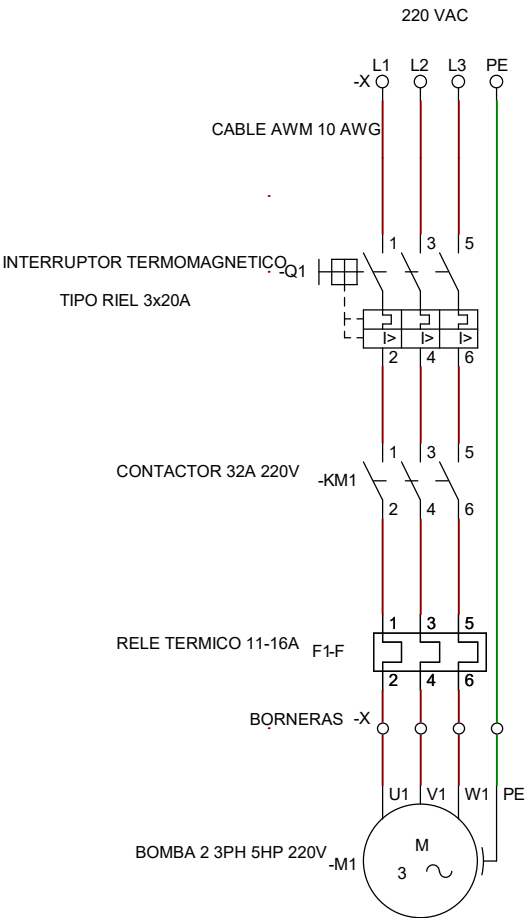


EL TABLERO DEBE CONTAR CON:
BARRAJE DE 100A
Y TOTALIZADOR DE 40A

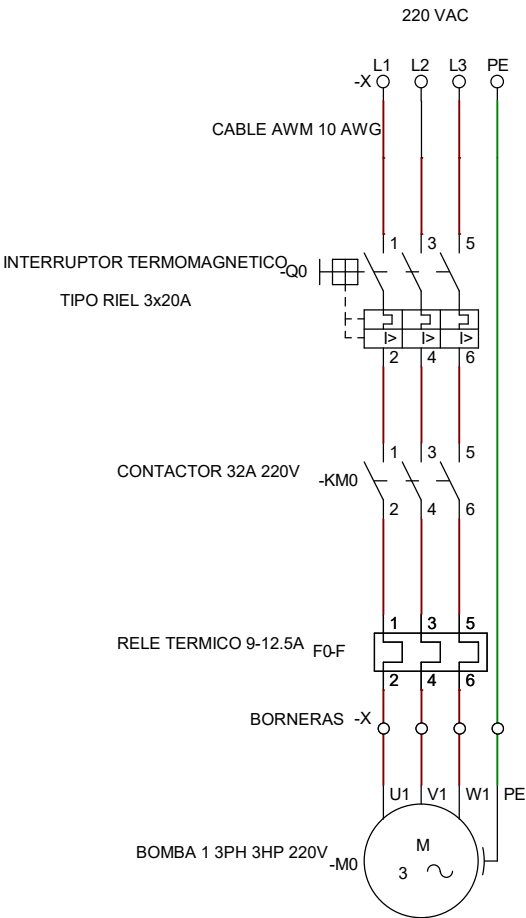

	Fecha	Nombre	Firmas	Entidad	Título	CIRCUITO DE POTENCIA TRATAMIENTO DE AGUA	Fecha	Núm:
Dibujado							Archivo:	
Comprobado								