

[illegible]

II. CALIFICACIÓN DEL TALLER DE MONTAJE Y CONTROL DE EQUIPOS 1						
III. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS						
TALLERES	CÁMARA EN VÍ		INSPECCIÓN VISUAL	REDESIGNACIÓN		
TALLER Nº 01	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
TALLER Nº 02	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
	200	250	30	AIRTE		
TOTAL	4000	13000	3000	ESPE		

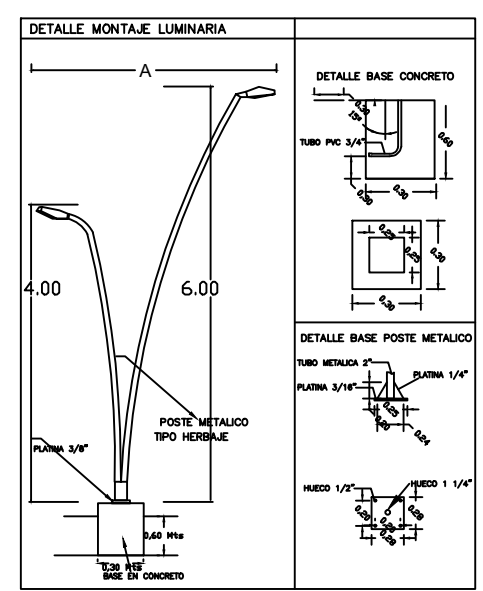
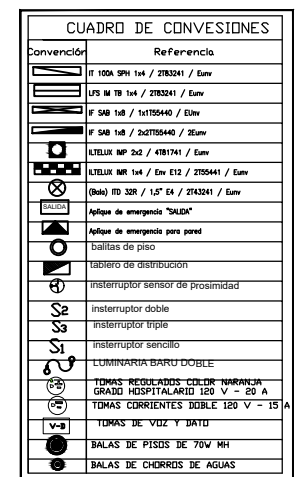
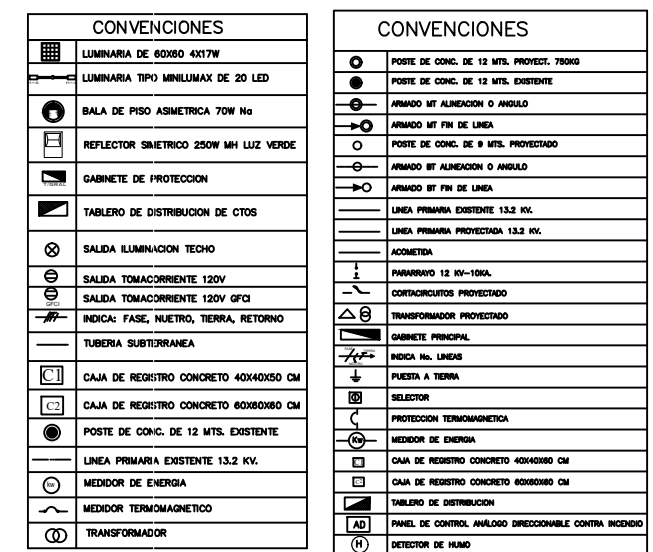
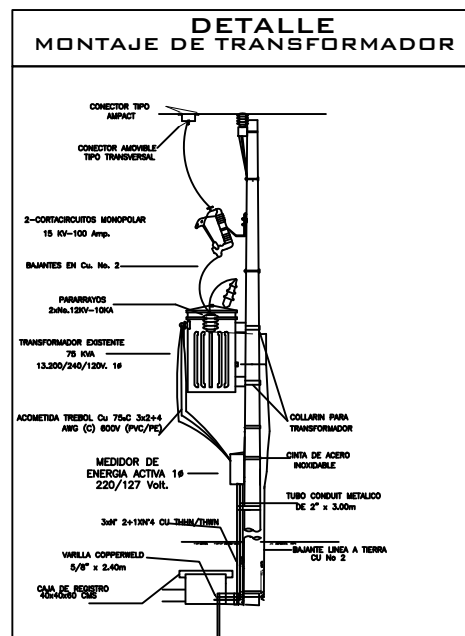


DIAGRAMA DE GABINETE CONTROL ILUMINACION

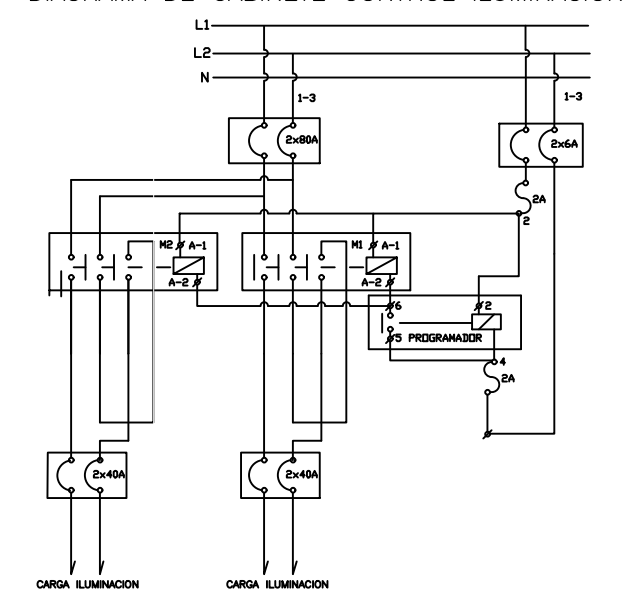


DIAGRAMA UNIFILAR

