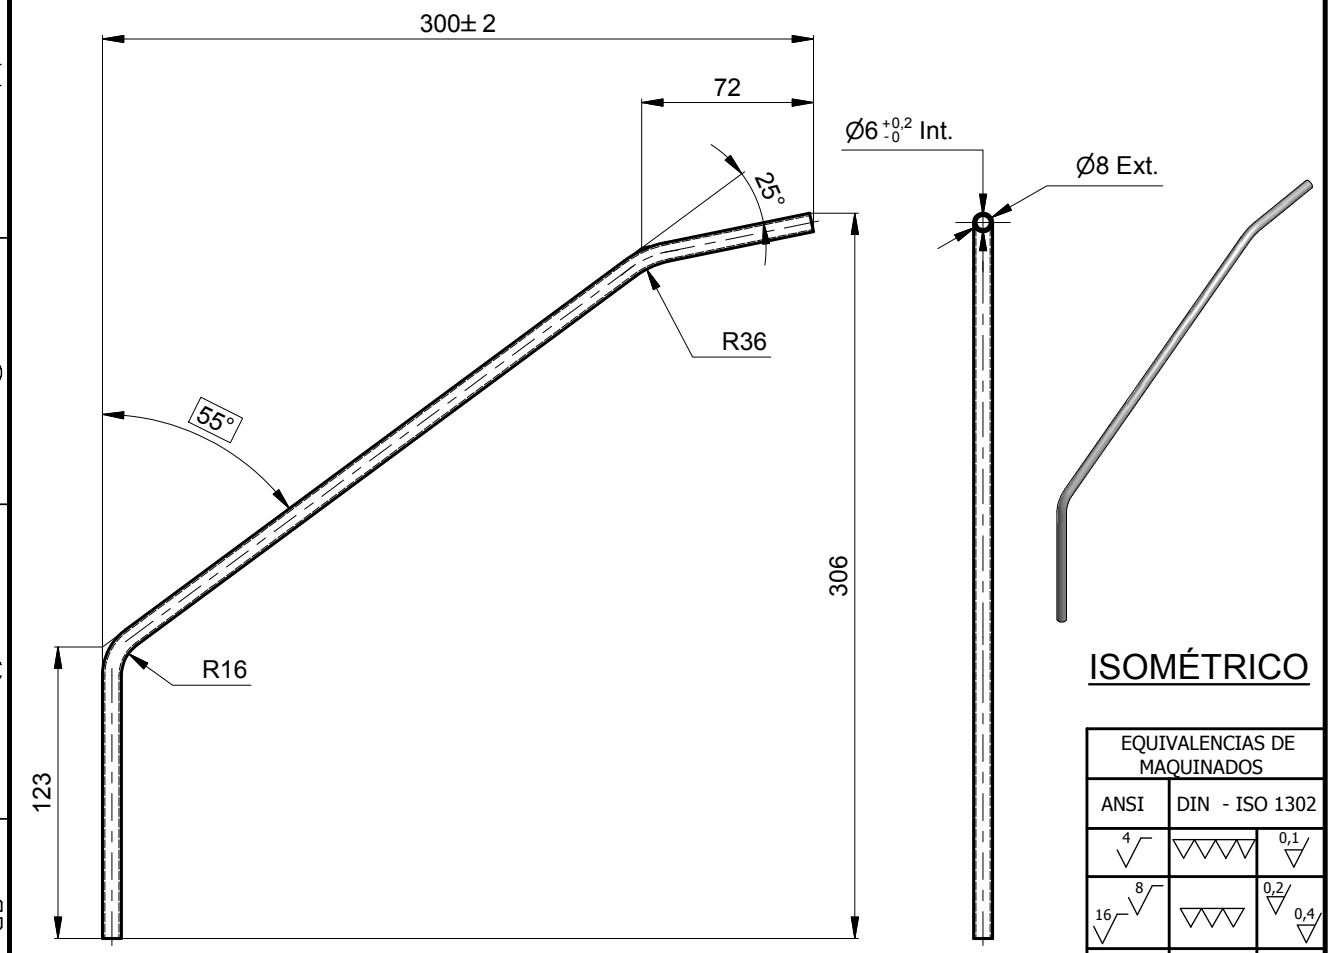


ISOMÉTRICO

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

Material:	Tubin A269 TP316L 5/16"x0,035"
Tratamiento:	NO APLICA
Dureza:	
Protección:	NO APLICA
Ensayos:	METROLOGÍA

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy V. 2009-05-26	Dimensiones en:	Milímetros (mm)
Revisó	ASMECON 2011-05-28	Escala	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2011-05-28	1:3	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema:	TELECABINAS MC
Subsistema:	MECANISMO DE PUERTAS
Equipo:	APERTURA Y CIERRE
Descripción:	BRAZO DE VALIDACIÓN

ÁREA DE INGENIERÍA

Rev.

A4	001356	1 Hoja:	1 De:

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457