

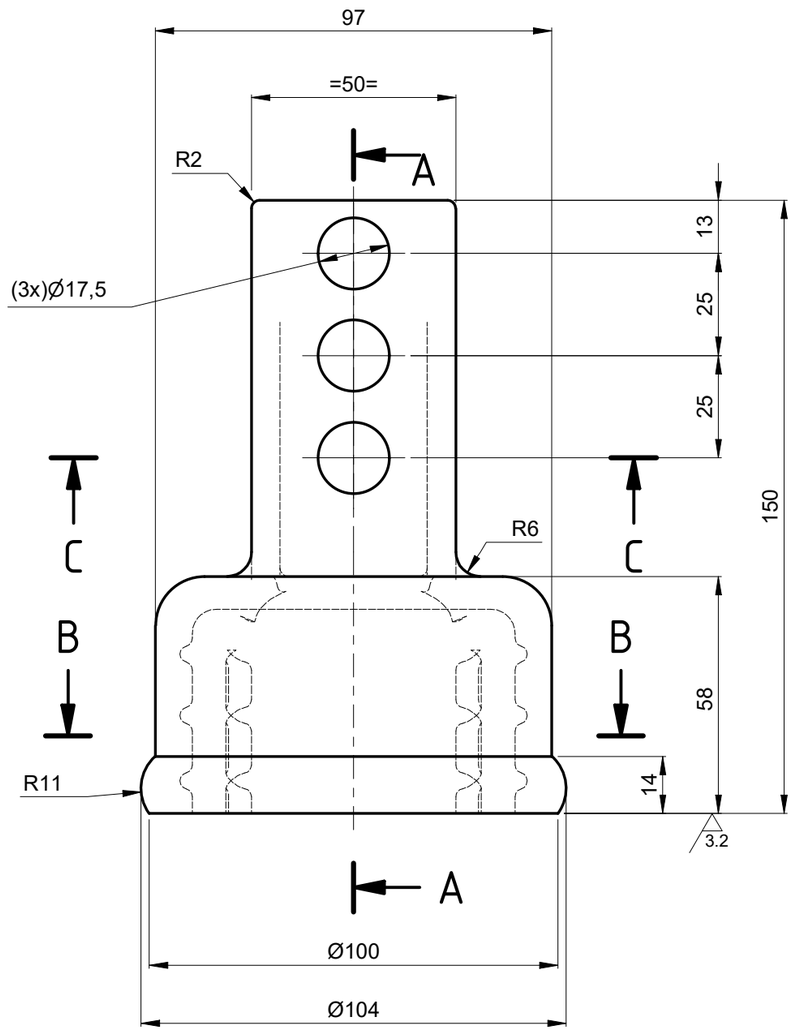
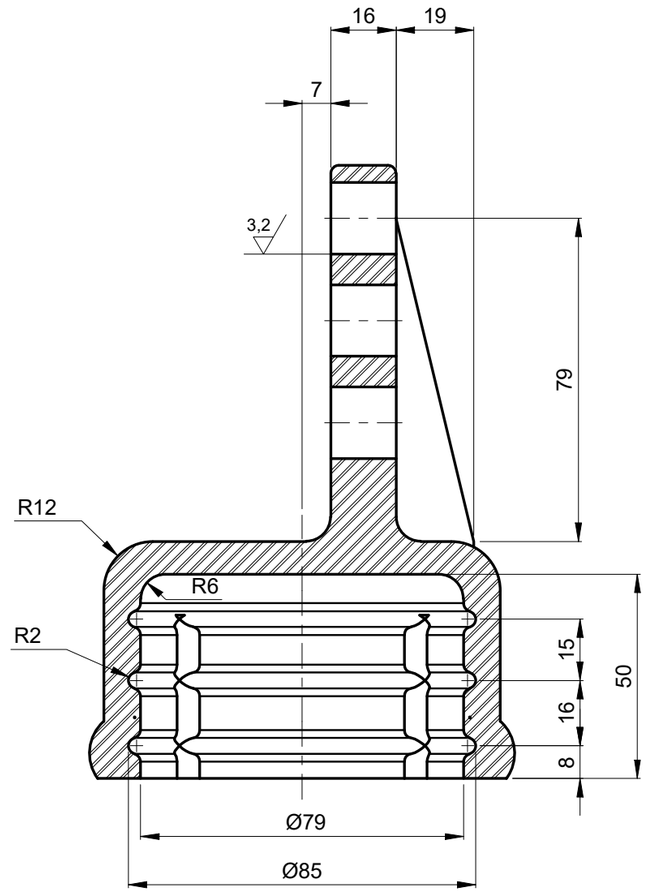




Sección A-A
( 1 : 1.5 )

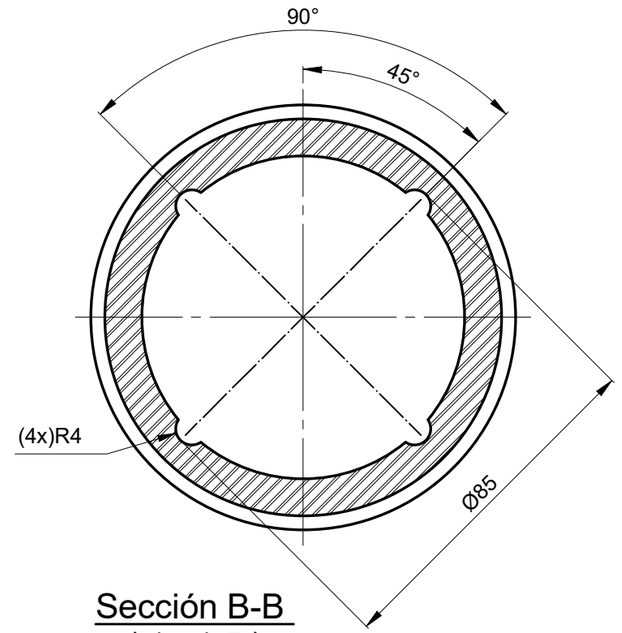



Sección B-B
( 1 : 1.5 )

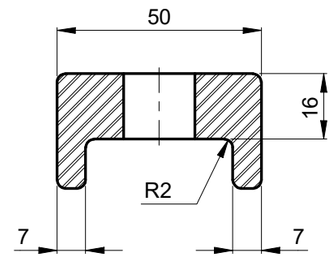


Sección C-C
( 1 : 1.5 )

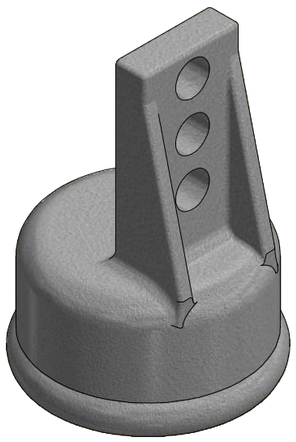

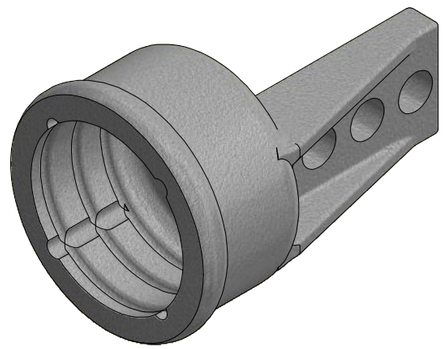

Isométrico

3.2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS | | Material: | AA 356-T6 | VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m | | | | | |
| ANSI | DIN - ISO 1302 | Tratamiento: | Temple y envejecido | De / Hasta | 0 a 6 | 6 a 30 | 30/120 | 120/400 | 400/1000 | 1000/2000 | 2000/4000 | + 4000 |
| | | | | Maquinado | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2,0 | ±3,0 |
| | | | | Elastómero | ±0,2 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2,0 | ±3,0 | ±4,0 | ±6,0 |
| 4 | 0,1 | Dureza: | (111 ± 2) HV | Elaboró: | Jimmy A. Vega 2019-08-21 | | Dimensiones en: Milímetros (mm) | | | | | |
| 8 16 32 | 0,2 0,4 0,8 | Certificados: | Metrología (100% Suministro), Material | Revisó: | Marlon Vega 2019-08-26 | | Escala | | Proyección | | | |
| | | | | Aprobó: | Metro de Medellìn 2019-08-27 | | 1:1.5 | | | | | |
| 63 125 | 1,6 3,2 | | | Instalación: | INFRAESTRUCTURA | | | | | | | |
| | | | | Sistema: | CATENARIA | | | | | | | |
| 250 500 | 6,3 12,5 | | | Subsistema: | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | |
| | | | | Equipo: | ESTRUCTURA SECCIONADOR | | | | | | | |
| | | | | Descripción: | BASE METÁLICA SUP. AISLADOR APOYO 3KV FIJO/MÓVIL | | | | | | | |
| DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS | | | | Rev. | A3 | 000783 | | Cod. | | | | |
| | | | | | 1013072 | | | | 3 | 5 | | |
| | | | | | Código SAP | Requerimiento No. | | Reemplaza a. | | Hoja: | De: | |

| Rev. | Coord. | Modificaciones | Vo.Bo. | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ÁREA DE I+D+i

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

smecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

Formato A3 (297x420) según DIN (476 / 823) ISO 5457