


Sección Conjunto
Esc.: (1.25 : 1)

Isométrico

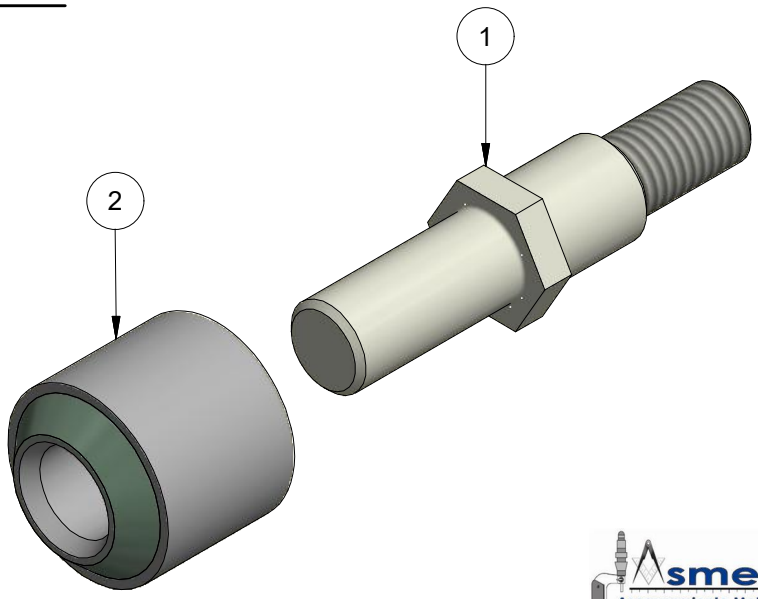

Parte	Cant	Descripción	Norma o Plano	Material
2	1	Buje para pasador acople compresor	A4-001283 H1	Ver Plano
1	1	Pasador acople compresor	A4-001282 H1	AISI 4140

LISTA DE PARTES

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS

ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	VER TABLA
Tratamiento:	VER PLANO
Dureza:	
Protección:	
Ensayos:	Metrología

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy A. Vega	2010-11-10	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
Revisó	Marlon Vega	2010-11-11	Escala: S/E	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín	2017-04-24		

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema:	SISTEMAS AUXILIARES VHPAS
Subsistema:	AIRE COMPRIMIDO
Equipo:	SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO
Descripción:	BUJE PASADOR ACOPLE COMPRESOR CONJUNTO

ÁREA DE INGENIERÍA

B
Rev.

A4	001283	1 Hoja:	2 De:
Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457