



INFORME FINAL DEL CONTRATISTA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9611852 DE 2026
PROCESO DE CONTRATACIÓN NRO. MC-ARC-CGDAA-010-2026

OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST).”

CONTRATISTA:

CONSORCIO SST ARAUCA
R/L GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
NIT. 902082851

CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
REGIONAL ARAUCA

SUPERVISOR DESIGNADO:

EDYD GUSTAVO GÓMEZ FRANCO

ARAUCA – ARAUCA 25 DE AGOSTO DE 2026



INTRODUCCION

El servicio nacional de aprendizaje -SENA, enfocado en garantizar la calidad de la formación, el adecuado funcionamiento de las instalaciones físicas y la seguridad integral de aprendices, instructores, funcionarios y visitantes de las diferentes sedes en la regional Arauca, busca fortalecer las condiciones de infraestructura relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST).

Por lo anterior, ha sido necesaria adquisición, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de diversos elementos esenciales para la gestión del riesgo y la atención de emergencias, tales como: señalización de seguridad, cintas de demarcación, lámparas de emergencia, sistemas de alarma, detectores de humo, bandas antideslizantes, equipos de comunicación para brigadas y demás componentes técnicos que garantizan la seguridad de las sedes del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.

En este sentido se dispuso el proceso necesario para la adquisición de los productos que permiten y coadyuvan al desarrollo de este objetivo.

El proyecto es nombrado con el OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST). Con número de proceso, MC-ARC-CGDAA-010-2026 es ofertado y finalmente contratado por el CONSORCIO SST ARAUCA representado legalmente por GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO, para ejecución del contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.9611852 el cual tiene asignado un recurso con el valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000,00) M/CTE



1. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

El Sena adelanto el proceso de selección del contrato mediante la modalidad de Selección de mínima cuantía por medio del secop II, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la oficina de jurídica encargados del area de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al CONSORCIO: SST ARAUCA representado legalmente por GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.116.793.764 expedida en la ciudad de Arauca.

1.2 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATO

Teniendo en cuenta la Aceptación de oferta al proceso de selección de mínima cuantía nro. MC-ARC-CGDAA-010-2026, se procedió a la suscripción del contrato de Compra venta No. CO1.PCCNTR.9611852 de 2026 entre el servicio nacional de aprendizaje – Sena y el contratista CONSORCIO SST ARAUCA representado legalmente por GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO.



IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

2.1 ASPECTOS LEGALES

CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9611852 de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO SST ARAUCA R/L GINA ALEXANDRA VELASQUEZ NIT: 902082851
SUPERVISOR:	EDYD GUSTAVO GÓMEZ FRANCO
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST).
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO:	23 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	22 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA TERMINACION	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En Arauca, mediante documento de fecha 23 de julio de 2026, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, la entidad emitió acta de inicio del contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.9611852 de 2026.



2.2 GARANTIAS

Póliza de legalización anexo 0

En cumplimiento de las Cláusulas contractual se constituyó POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N°- 475 47 994000079250 anexo 0 de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA por la cual se legaliza el contrato de compraventa con fecha de expedición del (10/07/2026) y aprobadas por la entidad, el día 14 de julio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, cuya cobertura se discrimina a continuación:

PÓLIZA N° 475 47 994000079250	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 16.000.000	08/07/2026	09/10/2028
Calidad del bien	\$ 16.000.000	08/07/2026	09/04/2027

Imagen secop II



DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por NESTOR EDUARDO FIGUEROA GARDONA 14-07-2026 15:23

Id de la garantía CO1.WRT.20221221

Referencia de la garantía 475-47-994000079250 ANEXO 0

Estado Aceptada

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Número de póliza 475-47-994000079250 ANEXO 0

Tomador CONSORCIO SST ARAUCA

Beneficiario SENA REGIONAL ARAUCA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	16.000.000,00 COP	9/10/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16.000.000,00 COP	9/04/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

Seguridad que protege, confianza que respalda



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1 SEGÚN ACTA DE INICIO

En cumplimiento de las obligaciones se constituye POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N°- 475 47 994000079250 anexo 1 en ajuste según acta de inicio al contrato CO1.PCCNTR.9611852 DEL 2026, la garantía fue constituida mediante la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA por la cual se amplían las vigencias con fecha de expedición del (27/07/2026) y aprobadas por la entidad, el día 27 de julio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, cuya cobertura se discrimina a continuación:

PÓLIZA N° 475 47 994000079250	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 16.000.000	23/07/2026	24/10/2028
Calidad del bien	\$ 16.000.000	23/07/2026	24/04/2027

Imagen secop II

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobada por NESTOR EDUARDO FIGUEROA GARDONA 27-07-2026 17:18

Id de la garantía CO1.WRT.20325909

Referencia de la garantía 475-47-994000079250 ANEXO 1

Estado Aceptada

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Número de póliza 475-47-994000079250 ANEXO 1

Tomador CONSORCIO SST ARAUCA

Beneficiario SENA REGIONAL ARAUCA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	16.000.000,00 COP	24/10/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16.000.000,00 COP	24/04/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

Seguridad que protege, confianza que respalda



2.3 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe, no se generaron multas ni sanciones.

2.4 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIADOS

INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 1%

SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE ARAUCA SAS ZOMAC 99%

PERIODO: **JULIO 2026**

RAZON SOCIAL	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
PLANILLA	6033595166
TIPO PLANILLA	SOI
TOTAL, VALOR	\$ 634.500

RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE ARAUCA SAS ZOMAC
PLANILLA	6034069931
TIPO PLANILLA	SOI
TOTAL, VALOR	\$432.000

PERIODO: **AGOSTO 2026**

RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE ARAUCA SAS ZOMAC
PLANILLA	6034073856
TIPO PLANILLA	SOI
TOTAL, VALOR	\$429.600

RAZON SOCIAL	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS
PLANILLA	6035537120
TIPO PLANILLA	SOI
TOTAL VALOR	\$646.700



2. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Documentos generados en la ejecución del contrato:

Durante la ejecución del contrato de COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.9611852 de 2026 se generó la siguiente documentación que serán adjuntados como documentación anexa:

Modificaciones y/o adiciones al contrato

Durante el periodo de ejecución reportado en el presente informe NO se generó adiciones o modificaciones al contrato.

Suspensiones y reinicios:

Durante la ejecución del contrato de COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.9611852 de 2026 NO se generaron suspensiones y reinicios.

VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

En cumplimiento de las obligaciones del contrato de COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.9611852 de 2026, el CONSORCIO SST ARAUCA a través de la empresa INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS vinculó el siguiente personal para actividades establecidas de manera contractual para instalación de los equipos correspondientes tales como: detectores de humo, lámparas de emergencia y alarmas de emergencia

NOMBRE DEL TRABAJADOR	NUMERO DE IDENTIFICACION	ARL	EPS	PENSION	FECHA INICIO
EDWIN GEOVANY GOMEZ CORREDOR	1,116,786,904	SURA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	29/08/2026
ERIK ANDRES ALVAREZ DIAZ	1,116,783,598	SURA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	29/08/2026
MAURICIO ORTIZ POLO	1082896554	SURA	COOSALUD	PORVENIR	29/08/2026
CESAR NIETE	1116868573	SURA	NUEVA EPS	PROTECCION SA	29/08/2026



El desarrollo del contrato se estructuró bajo un componente, con un listado de productos para entrega como se muestra a continuación y distribuido por municipio y por sede respectivamente:

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!



	Señalización emergencia (ruta de evacuación flecha a la derecha) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad),Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	12
	Señalización (ruta de evacuación flecha a la Izquierda indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20 cm *30 cm	unidad	12
	Señalización (ruta de evacuación flecha a la derecha indicando salida a la puerta) Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo (10 horas de luminosidad), Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior Exterior Tamaño: 20cm *30 cm	unidad	12
	Señalización riesgo eléctrico Numero de Voltaje. Señal adhesivo Riesgo eléctrico para interiores. textos en impresión digital. Ideal para interiores Dimensiones mínimas 12 x 5 cm VARIADAS (Cantidadpor cada volteja se define con el supervisor) 100V 110V 120V 220V	unidad	202

siaraucasas@gmail.com

28 No. 16-48 Barrio guarataros
2321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!



	<p>Tablero de Registro de Seguridad</p> <p>Producto: Tablero para registro de días sin accidentes y lesiones</p> <p>Material: Lámina rígida acrílica</p> <p>Dimensiones: 50 cm x 70 cm</p> <p>Color predominante: Verde con blanco y logo SENA</p> <p>Uso: Interior</p> <p>Descripción general</p> <p>Tablero informativo utilizado para registrar diariamente la cantidad de días sin lesiones incapacitantes y sin accidentes de trabajo en el área o dependencia. Incluye áreas designadas para escritura con marcador borrable y espacio superior para personalización institucional (nombre del área).</p> <p>Especificaciones técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material base: Lámina de acrílico rígido. • Dimensiones totales: 50 cm de ancho x 70 cm de alto. • Impresión fija: o Título superior: "TABLERO REGISTRO DE SEGURIDAD". o Texto central: "HA TRABAJADO" § Espacio para número de días (marcación borrable). § "DÍAS SIN LESIONES INCAPACITANTES" § Segundo espacio para número de días (marcación borrable). § "DÍAS SIN ACCIDENTES DE TRABAJO" o Mensaje inferior: "SU FAMILIA LO NECESITA – ¡AYÚDENOS A CONSEGUIR EL OBJETIVO!" • Áreas para marcación: Dos recuadros blancos para escritura con marcador borrable. • Área personalizable: Espacio superior para colocar nombre del área o dependencia. 	unidad	1
--	--	--------	---



2	MANTA CONTRA FUEGO	<p>Manta contra fuego / Fire Blanket</p> <p>2. Descripción Elemento de seguridad elaborado en tejido ignífugo, diseñado para sofocar incendios pequeños mediante la eliminación del oxígeno al cubrir completamente la fuente de fuego.</p> <p>3. Especificaciones Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Fibra de vidrio resistente al calor. • Dimensiones: 1.2 m x 1.8 m • Color del estuche: Rojo. • Método de activación: Extracción rápida mediante cintas inferiores. <p>4. Usos Recomendados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incendios iniciales en cocinas institucionales. • Fuego en la ropa de una persona. • Pequeños conatos generados por aceites, grasas o materiales sólidos. • Laboratorios, talleres y áreas con riesgo térmico. <p>5. Modo de Uso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalar las dos cintas inferiores. 2. Extraer completamente la manta. 3. Proteger las manos detrás de la manta y cubrir totalmente el fuego. 4. Mantenerla puesta hasta lograr la sofocación. 6. Señalización Incluida 	unidad	6
2	Señalización Punto de Encuentro (Lamina)	Señalización punto de encuentro. Lámina hojala calibre 0,18mm, revestimiento en pintura electrostática por ambas caras y vinilo fotoluminiscente de alto brillo Color verde y blanco (10 horas de luminosidad) con base para sujetar el letrero Uso Interior y Exterior Tamaño: 30 X 60 CM	unidad	1



3	Señalización Punto de Encuentro (piso)	<p>CARACTERÍSTICAS: Señalización de punto de encuentro aplicada sobre piso de concreto mediante remarcación con pintura industrial de alta visibilidad, apta para exteriores. Debe complementarse con pintura de tráfico pesado para garantizar resistencia a abrasión y tránsito constante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Tipo de superficie: Piso de concreto Tipo de pintura: Industrial (visibilidad en baja iluminación) Pintura de tráfico pesado (alta resistencia al desgaste)</p> <p>Colores: Verde y blanco (uso exterior) Dimensiones: 1,50 m x 1,60 m Acabado: Antideslizante Resistencia: A rayos UV, humedad y tránsito peatonal o vehicular ligero Aplicación: Señalización de punto de encuentro en exteriores</p> <p>INCLUYE: Preparación de superficie, aplicación de pintura fotoluminiscente y pintura de tráfico pesado, materiales y mano de obra, herramientas, limpieza final y acabado seco.</p>	unidad	1
4	Cinta de seguridad peligro X 100mts "Peligro No Pase"	Cinta plástica para demarcación - Cinta Seguridad Peligro X 100 Metros " Peligro No Pase "	unidad	6
5	Cinta adhesiva de demarcación (33 metros)	CINTA SEÑALIZACIÓN ADHESIVA AMARILLO/NEGRO Rollo de 33 m de cinta delimitadora amarilla / negro• Cinta de PVC• Adhesivo acrílico base solvente• Elongación de 130% antes de romperse• Ideal para marcar áreas de tráfico y riesgo	unidad	10
6	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscentes y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad	5



7	Radios de comunicación	<p>RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL UHF (16 CANALES)</p> <p>1. Descripción general Equipo portátil de radiocomunicación bidireccional UHF, adecuado para brigadistas, personal operativo y actividades de emergencia. Permite una comunicación clara, estable y segura en interiores y exteriores, con funciones avanzadas para operación continua.</p> <p>2. Especificaciones técnicas</p> <p>Dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 5 cm • Alto: 11 cm • Largo: 3 cm <p>Características operativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Intercomunicador portátil UHF • Cantidad de canales: 16 canales programables • Alcance: Hasta 6 km (dependiendo del entorno y condiciones del terreno) • Rango de frecuencia: 400 – 470 MHz • Sistema de privacidad: 50 CTCSS / 105 DCS • Función VOX: Sí (operación manos libres) • Aviso de voz: Sí • Alarma de emergencia: Sí • Programación por PC: Compatible (requiere cable) • Carga inteligente: Sí • Ahorro de batería: Sí • Alerta de bajo voltaje: Sí • Temporizador de tiempo de espera: Sí • Indicador LED: Sí • Antena: Tipo SMA de alto rendimiento <p>Batería</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Ion Litio • Capacidad: 1500 mAh • Voltaje: 3.7 V • Autonomía: Prolongada (según uso) • Proporciona comunicaciones claras y seguras en cualquier entorno. 	unidad	15
---	------------------------	---	--------	----



8	Megáfono 30W incluye batería y cargador	<p>Megáfono 9" 30W con USB-SD Sirena y Batería FUNCIÓN: Hablar-Sirena-Reproductor USB/SD Micrófono de Mano con Control Volumen Entrada Auxiliar 3.5mm Switch de Hablar en Manija y Micrófono Potencia: 30W Max. 15W RMS Rango de Voz: 500M-700M Alimentación: Batería PB-506 Manija de Mano o Correa de Hombro Tiempo de Operación: 3 a 10 Horas Tiempo de Carga: 3 Horas Dimensión: 023cmxL34.5cm</p>	unidad	2
9	Tensiómetro Brazo Monitor Presión Arterial Digital Batería Recargable USB	<ul style="list-style-type: none"> • Medición de presión sistólica/diastólica y frecuencia cardíaca. • Registra mediciones de hasta 2 usuarios (cada uno hasta 99 memorias). • Detección de arritmias. • Precisión en presión arterial: ± 3 mmHg (presión estática). • Precisión en frecuencia cardíaca: $\pm 5\%$. • Brazaletes de talla Universal. • Indicador de batería baja. • Este modelo cuenta con Una batería de litio recargable de 700 mAh de capacidad y UND voltaje de 3.7V <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitor de presión arterial de brazo • Cable de carga USB. • Brazaletes adaptable. • Manual de instrucciones en español. 	unidad	1
10	Baterías de Detectores de humo alarma incendio	<p>CARACTERÍSTICA: Compra de baterías para los detectores de humo alarma de incendio. ESPECIFICACIONES: Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años</p>	unidad	135



11	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra Detector de humo autónomo de doble alimentación, equipo con alarma de humo por ionización alimentada por CA (120 V) con batería de respaldo de 9V. Utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociadas con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas fotoeléctricas pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO, calor y/o sensor relé.</p> <p>ESPECIFICACIONES: Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión a la red eléctrica Tipo de Alarma: Sonora / Lumínica Normativa / Certificación: Cumple con la norma UL127 / NFPA 72 Tiempo de Respuesta: Menos de 60 segundos Temperatura de Trabajo / Humedad: 40°F a 100°F (4°C a 38°C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas Vida útil del sensor: mínimo 10 años</p> <p>INCLUYE: Equipo configurado para medir humo, batería, manual y tornillos.</p>	unidad	5
----	----------------------------	--	--------	---





12	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del detector de humo suministrado, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación sonora y lumínica, y confirmación de interconexión cuando corresponda. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la NFPA 72.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación del equipo utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica (si aplica) Prueba de alarma sonora / lumínica Prueba de interconexión entre dispositivos (si aplica) Verificación de montaje correcto conforme a NFPA 72 Registro fotográfico de la instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	5
13	COMPRA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON CAPACIDAD REMOTA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Lámpara de emergencia con capacidad de cabezal remoto. Carcasa termoplástica moldeada por inyección en grado comercial, resistente al impacto y al fuego. Batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-Cd, voltaje dual 120V. La lámpara es capaz de proporcionar luz por más de 90 minutos durante una interrupción eléctrica. Incluye cabezales ajustables y accesorios necesarios.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Material: Termoplástico de alta resistencia, equipo certificado UL 924 Batería: 3.6V Ni-Cd, recargable, ciclo de recarga ≥ 300 veces Tiempo de duración: ≥ 90 minutos Fuente de Luz: Tecnología LED de alta eficiencia Certificación: UL 924 Adecuación: Apta para lugares húmedos interiores (32°F a 122°F / 0°C a 50°C) Cabezal remoto compatible: 3.6V / 2W (cuando corresponda)</p> <p>INCLUYE: Unidad de lámpara de emergencia, batería incorporada, cabezales ajustables, accesorios de fijación y manual del fabricante.</p>	unidad	5



14	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica de lámparas de emergencia LED con capacidad remota, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación de autonomía y montaje de cabezales remotos cuando aplique. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la norma UL 924.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente. Fijación segura utilizando tornillería adecuada. Conexión eléctrica a la red 120V. Prueba de iluminación y verificación de autonomía de la batería. Instalación y orientación de cabezales remotos (si aplica). Revisión del funcionamiento de la batería de respaldo. Registro fotográfico del proceso. Acta de instalación y puesta en funcionamiento.</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	5
15	COMPRA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con potencia total de 40W y 10 mensajes de emergencia pregrabados. Permite adicionar módulos de alarma adicionales según necesidad de cobertura. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión eléctrica a 120V y montaje en superficie adecuada.</p> <p>Mando de activación 5 botones tipo industrial inalámbrico: Permite activar 4 tipos de emergencia y desactivar el sistema. Incluye lámina de señalización personalizada con el nombre y color representativo de cada emergencia.</p> <p>Ejemplos de los mensajes de emergencia incluidos: Atención brigadistas, favor atender una emergencia, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, por favor actúe con calma y diríjase al punto de encuentro. Atención emergencia, se ha presentado un derrame o fuga, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, se ha presentado un incendio o explosión, recuerden el protocolo de seguridad. Atención, la alarma ha sido desactivada.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Potencia de sonido: 40W Cantidad de mensajes: 10 pregrabados Alimentación: 120V AC con batería interna de respaldo Luz rotatoria incluida Expandible con módulos adicionales según requerimiento</p>	unidad	1

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

Seguridad que protege, confianza que respalda



16	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del sistema de alarma de emergencia industrial, incluyendo montaje y fijación del módulo sonoro, instalación de la luz rotatoria, conexión eléctrica, configuración de mensajes pregrabados y sincronización del mando inalámbrico de 5 botones. La instalación se realizará conforme a las instrucciones del fabricante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:</p> <p>Instalación en el punto definido por el área competente Fijación segura del módulo sonoro y de la luz rotatoria Conexión eléctrica a la red 120V Configuración y prueba de los 10 mensajes pregrabados Emparejamiento y verificación del mando de 5 botones Prueba de funcionamiento completo del sistema (sonido, mensajes y rotativa) Prueba de alcance del control inalámbrico Registro fotográfico del proceso de instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, configuración del sistema, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	1
----	---	---	--------	---





Sede APE (Calle 24 19-17 Barrio Cordoba) Municipio de Arauca

17	Señalización Punto de Encuentro (piso)	<p>CARACTERÍSTICAS: Señalización de punto de encuentro aplicada sobre piso de concreto mediante remarcación con pintura industrial de alta visibilidad, apta para exteriores. Debe complementarse con pintura de tráfico pesado para garantizar resistencia a abrasión y tránsito constante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Tipo de superficie: Piso de concreto Tipo de pintura: Industrial (visibilidad en baja iluminación) Pintura de tráfico pesado (alta resistencia al desgaste)</p> <p>Colores: Verde y blanco (uso exterior) Dimensiones: 1,50 m x 1,60 m Acabado: Antideslizante Resistencia: A rayos UV, humedad y tránsito peatonal o vehicular ligero Aplicación: Señalización de punto de encuentro en exteriores</p> <p>INCLUYE: Preparación de superficie, aplicación de pintura fotoluminiscente y pintura de tráfico pesado, materiales y mano de obra, herramientas, limpieza final y acabado seco.</p>	unidad	1
----	---	--	--------	---





18	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra Detector de humo autónomo de doble alimentación, equipo con alarma de humo por ionización alimentada por CA (120 V) con batería de respaldo de 9V. Utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociadas con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas fotoeléctricas pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO, calor y/o sensor relé.</p> <p>ESPECIFICACIONES: Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión a la red eléctrica Tipo de Alarma: Sonora / Lumínica Normativa / Certificación: Cumple con la norma UL127 / NFPA 72 Tiempo de Respuesta: Menos de 60 segundos Temperatura de Trabajo / Humedad: 40°F a 100°F (4°C a 38°C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas Vida útil del sensor: mínimo 10 años</p> <p>INCLUYE: Equipo configurado para medir humo, batería, manual y tornillos.</p>	unidad	3
----	----------------------------	--	--------	---





19	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del detector de humo suministrado, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación sonora y lumínica, y confirmación de interconexión cuando corresponda. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la NFPA 72.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación del equipo utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica (si aplica) Prueba de alarma sonora / lumínica Prueba de interconexión entre dispositivos (si aplica) Verificación de montaje correcto conforme a NFPA 72 Registro fotográfico de la instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	3
20	COMPRA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON CAPACIDAD REMOTA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Lámpara de emergencia con capacidad de cabezal remoto. Carcasa termoplástica moldeada por inyección en grado comercial, resistente al impacto y al fuego. Batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-Cd, voltaje dual 120V. La lámpara es capaz de proporcionar luz por más de 90 minutos durante una interrupción eléctrica. Incluye cabezales ajustables y accesorios necesarios.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Material: Termoplástico de alta resistencia, equipo certificado UL 924 Batería: 3.6V Ni-Cd, recargable, ciclo de recarga ≥ 300 veces Tiempo de duración: ≥ 90 minutos Fuente de Luz: Tecnología LED de alta eficiencia Certificación: UL 924 Adecuación: Apta para lugares húmedos interiores (32°F a 122°F / 0°C a 50°C) Cabezal remoto compatible: 3.6V / 2W (cuando corresponda)</p> <p>INCLUYE: Unidad de lámpara de emergencia, batería incorporada, cabezales ajustables, accesorios de fijación y manual del fabricante.</p>	unidad	3



21	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica de lámparas de emergencia LED con capacidad remota, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación de autonomía y montaje de cabezales remotos cuando aplique. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la norma UL 924.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación segura utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica a la red 120V Prueba de iluminación y verificación de autonomía de la batería Instalación y orientación de cabezales remotos (si aplica) Revisión del funcionamiento de la batería de respaldo Registro fotográfico del proceso Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	3
----	--	--	--------	---





22	COMPRA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con potencia total de 40W y 10 mensajes de emergencia pregrabados. Permite adicionar módulos de alarma adicionales según necesidad de cobertura. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión eléctrica a 120V y montaje en superficie adecuada.</p> <p>Mando de activación 5 botones tipo industrial inalámbrico: Permite activar 4 tipos de emergencia y desactivar el sistema. Incluye lámina de señalización personalizada con el nombre y color representativo de cada emergencia.</p> <p>Ejemplos de los mensajes de emergencia incluidos: Atención brigadistas, favor atender una emergencia, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, por favor actúe con calma y diríjase al punto de encuentro. Atención emergencia, se ha presentado un derrame o fuga, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, se ha presentado un incendio o explosión, recuerden el protocolo de seguridad. Atención, la alarma ha sido desactivada.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Potencia de sonido: 40W Cantidad de mensajes: 10 pregrabados Alimentación: 120V AC con batería interna de respaldo Luz rotatoria incluida Expandible con módulos adicionales según requerimiento Control inalámbrico industrial de 5 botones Uso interior, grado industrial</p> <p>INCLUYE: Módulo principal de alarma, luz rotatoria, batería interna, accesorios de montaje, mando inalámbrico de 5 botones y manual del fabricante.</p>	unidad	1
----	--	---	--------	---



23	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del sistema de alarma de emergencia industrial, incluyendo montaje y fijación del módulo sonoro, instalación de la luz rotatoria, conexión eléctrica, configuración de mensajes pregrabados y sincronización del mando inalámbrico de 5 botones. La instalación se realizará conforme a las instrucciones del fabricante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en el punto definido por el área competente Fijación segura del módulo sonoro y de la luz rotatoria Conexión eléctrica a la red 120V Configuración y prueba de los 10 mensajes pregrabados Emparejamiento y verificación del mando de 5 botones Prueba de funcionamiento completo del sistema (sonido, mensajes y rotativa) Prueba de alcance del control inalámbrico Registro fotográfico del proceso de instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, configuración del sistema, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	1
Sede Escuela de Gastronomía (Calle 1 # 1-30 Barrio Matevenado) Municipio de Arauca				
24	Señalización Punto de Encuentro (piso)	<p>CARACTERÍSTICAS: Señalización de punto de encuentro aplicada sobre piso de concreto mediante remarcación con pintura industrial de alta visibilidad, apta para exteriores. Debe complementarse con pintura de tráfico pesado para garantizar resistencia a abrasión y tránsito constante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Tipo de superficie: Piso de concreto Tipo de pintura: Industrial (visibilidad en baja iluminación) Pintura de tráfico pesado (alta resistencia al desgaste)</p> <p>Colores: Verde y blanco (uso exterior) Dimensiones: 1,50 m x 1,60 m Acabado: Antideslizante Resistencia: A rayos UV, humedad y tránsito peatonal o vehicular ligero Aplicación: Señalización de punto de encuentro en exteriores</p> <p>INCLUYE: Preparación de superficie, aplicación de pintura fotoluminiscente y pintura de tráfico pesado, materiales y mano de obra, herramientas, limpieza final y acabado seco.</p>	unidad	1



25	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra Detector de humo autónomo de doble alimentación, equipo con alarma de humo por ionización alimentada por CA (120 V) con batería de respaldo de 9V. Utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociadas con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas fotoeléctricas pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO, calor y/o sensor relé.</p> <p>ESPECIFICACIONES: Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión a la red eléctrica Tipo de Alarma: Sonora / Lumínica Normativa / Certificación: Cumple con la norma UL127 / NFPA 72 Tiempo de Respuesta: Menos de 60 segundos Temperatura de Trabajo / Humedad: 40°F a 100°F (4°C a 38°C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas Vida útil del sensor: mínimo 10 años</p> <p>INCLUYE: Equipo configurado para medir humo, batería, manual y tornillos.</p>	unidad	2
26	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del detector de humo suministrado, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación sonora y lumínica, y confirmación de interconexión cuando corresponda. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la NFPA 72.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación del equipo utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica (si aplica) Prueba de alarma sonora / lumínica Prueba de interconexión entre dispositivos (si aplica) Verificación de montaje correcto conforme a NFPA 72 Registro fotográfico de la instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	2



27	COMPRA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON CAPACIDAD REMOTA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Lámpara de emergencia con capacidad de cabezal remoto. Carcasa termoplástica moldeada por inyección en grado comercial, resistente al impacto y al fuego. Batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-Cd, voltaje dual 120V. La lámpara es capaz de proporcionar luz por más de 90 minutos durante una interrupción eléctrica. Incluye cabezales ajustables y accesorios necesarios.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Material: Termoplástico de alta resistencia, equipo certificado UL 924 Batería: 3.6V Ni-Cd, recargable, ciclo de recarga ≥ 300 veces Tiempo de duración: ≥ 90 minutos Fuente de Luz: Tecnología LED de alta eficiencia Certificación: UL 924 Adecuación: Apta para lugares húmedos interiores (32°F a 122°F / 0°C a 50°C) Cabezal remoto compatible: 3.6V / 2W (cuando corresponda)</p> <p>INCLUYE: Unidad de lámpara de emergencia, batería incorporada, cabezales ajustables, accesorios de fijación y manual del fabricante.</p>	unidad	2
28	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica de lámparas de emergencia LED con capacidad remota, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación de autonomía y montaje de cabezales remotos cuando aplique. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la norma UL 924.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación segura utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica a la red 120V Prueba de iluminación y verificación de autonomía de la batería Instalación y orientación de cabezales remotos (si aplica) Revisión del funcionamiento de la batería de respaldo Registro fotográfico del proceso Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	2



29	COMPRA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con potencia total de 40W y 10 mensajes de emergencia pregrabados. Permite adicionar módulos de alarma adicionales según necesidad de cobertura. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión eléctrica a 120V y montaje en superficie adecuada.</p> <p>Mando de activación 5 botones tipo industrial inalámbrico: Permite activar 4 tipos de emergencia y desactivar el sistema. Incluye lámina de señalización personalizada con el nombre y color representativo de cada emergencia.</p> <p>Ejemplos de los mensajes de emergencia incluidos: Atención brigadistas, favor atender una emergencia, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, por favor actúe con calma y diríjase al punto de encuentro. Atención emergencia, se ha presentado un derrame o fuga, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, se ha presentado un incendio o explosión, recuerden el protocolo de seguridad. Atención, la alarma ha sido desactivada.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Potencia de sonido: 40W Cantidad de mensajes: 10 pregrabados Alimentación: 120V AC con batería interna de respaldo Luz rotatoria incluida Expandible con módulos adicionales</p>	1
----	--	--	---





30	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del sistema de alarma de emergencia industrial, incluyendo montaje y fijación del módulo sonoro, instalación de la luz rotatoria, conexión eléctrica, configuración de mensajes pregrabados y sincronización del mando inalámbrico de 5 botones. La instalación se realizará conforme a las instrucciones del fabricante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en el punto definido por el área competente Fijación segura del módulo sonoro y de la luz rotatoria Conexión eléctrica a la red 120V Configuración y prueba de los 10 mensajes pregrabados Emparejamiento y verificación del mando de 5 botones Prueba de funcionamiento completo del sistema (sonido, mensajes y rotativa) Prueba de alcance del control inalámbrico Registro fotográfico del proceso de instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, configuración del sistema, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>		1
Sede Granja el Alcaravan (Municipio de Arauquita/ vereda campo alegre)				





31	Señalización Punto de Encuentro (piso)	<p>CARACTERÍSTICAS: Señalización de punto de encuentro aplicada sobre piso de concreto mediante remarcación con pintura industrial de alta visibilidad, apta para exteriores. Debe complementarse con pintura de tráfico pesado para garantizar resistencia a abrasión y tránsito constante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Tipo de superficie: Piso de concreto Tipo de pintura: Industrial (visibilidad en baja iluminación) Pintura de tráfico pesado (alta resistencia al desgaste)</p> <p>Colores: Verde y blanco (uso exterior) Dimensiones: 1,50 m x 1,60 m Acabado: Antideslizante Resistencia: A rayos UV, humedad y tránsito peatonal o vehicular ligero Aplicación: Señalización de punto de encuentro en exteriores</p> <p>INCLUYE: Preparación de superficie, aplicación de pintura fotoluminiscente y pintura de tráfico pesado, materiales y mano de obra, herramientas, limpieza final y acabado seco.</p>	unidad	1
----	---	--	--------	---





32	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra Detector de humo autónomo de doble alimentación, equipo con alarma de humo por ionización alimentada por CA (120 V) con batería de respaldo de 9V. Utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociadas con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas fotoeléctricas pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO, calor y/o sensor relé.</p> <p>ESPECIFICACIONES: Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión a la red eléctrica Tipo de Alarma: Sonora / Lumínica Normativa / Certificación: Cumple con la norma UL127 / NFPA 72 Tiempo de Respuesta: Menos de 60 segundos Temperatura de Trabajo / Humedad: 40°F a 100°F (4°C a 38°C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas Vida útil del sensor: mínimo 10 años</p> <p>INCLUYE: Equipo configurado para medir humo, batería, manual y tornillos.</p>	unidad	5
33	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del detector de humo suministrado, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación sonora y lumínica, y confirmación de interconexión cuando corresponda. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la NFPA 72.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación del equipo utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica (si aplica) Prueba de alarma sonora / lumínica Prueba de interconexión entre dispositivos (si aplica) Verificación de montaje correcto conforme a NFPA 72 Registro fotográfico de la instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	5
34	COMPRA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON CAPACIDAD REMOTA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Lámpara de emergencia con capacidad de cabezal remoto. Carcasa termoplástica moldeada por inyección en grado comercial, resistente al impacto y al fuego. Batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-Cd, voltaje dual 120V. La lámpara es capaz de proporcionar luz por más de 90 minutos durante una</p>	unidad	5



		<p>interrupción eléctrica. Incluye cabezales ajustables y accesorios necesarios.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:</p> <p>Material: Termoplástico de alta resistencia, equipo certificado UL 924 Batería: 3.6V Ni-Cd, recargable, ciclo de recarga $\geq$ 300 veces Tiempo de duración: $\geq$ 90 minutos Fuente de Luz: Tecnología LED de alta eficiencia Certificación: UL 924 Adecuación: Apta para lugares húmedos interiores (32°F a 122°F / 0°C a 50°C) Cabezal remoto compatible: 3.6V / 2W (cuando corresponda)</p> <p>INCLUYE: Unidad de lámpara de emergencia, batería incorporada, cabezales ajustables, accesorios de fijación y manual del fabricante.</p>		
35	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica de lámparas de emergencia LED con capacidad remota, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación de autonomía y montaje de cabezales remotos cuando aplique. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la norma UL 924.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación segura utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica a la red 120V Prueba de iluminación y verificación de autonomía de la batería Instalación y orientación de cabezales remotos (si aplica) Revisión del funcionamiento de la batería de respaldo Registro fotográfico del proceso Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	5



36	COMPRA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Compra de Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con potencia total de 40W y 10 mensajes de emergencia pregrabados. Permite adicionar módulos de alarma adicionales según necesidad de cobertura. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión eléctrica a 120V y montaje en superficie adecuada.</p> <p>Mando de activación 5 botones tipo industrial inalámbrico: Permite activar 4 tipos de emergencia y desactivar el sistema. Incluye lámina de señalización personalizada con el nombre y color representativo de cada emergencia.</p> <p>Ejemplos de los mensajes de emergencia incluidos: Atención brigadistas, favor atender una emergencia, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, por favor actúe con calma y diríjase al punto de encuentro. Atención emergencia, se ha presentado un derrame o fuga, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, se ha presentado un incendio o explosión, recuerden el protocolo de seguridad. Atención, la alarma ha sido desactivada.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:</p> <p>Potencia de sonido: 40W Cantidad de mensajes: 10 pregrabados Alimentación: 120V AC con batería interna de respaldo Luz rotatoria incluida Expandible con módulos adicionales según requerimiento Control inalámbrico industrial de 5 botones Uso interior, grado industrial</p> <p>INCLUYE:</p> <p>Módulo principal de alarma, luz rotatoria, batería interna, accesorios de montaje, mando inalámbrico de 5 botones y manual del fabricante.</p>	unidad	1
----	--	---	--------	---



37	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del sistema de alarma de emergencia industrial, incluyendo montaje y fijación del módulo sonoro, instalación de la luz rotatoria, conexión eléctrica, configuración de mensajes pregrabados y sincronización del mando inalámbrico de 5 botones. La instalación se realizará conforme a las instrucciones del fabricante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en el punto definido por el área competente Fijación segura del módulo sonoro y de la luz rotatoria Conexión eléctrica a la red 120V Configuración y prueba de los 10 mensajes pregrabados Emparejamiento y verificación del mando de 5 botones Prueba de funcionamiento completo del sistema (sonido, mensajes y rotativa) Prueba de alcance del control inalámbrico Registro fotográfico del proceso de instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, configuración del sistema, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	1
----	---	--	--------	---

Sede Saravena (Carrera 16a # 28-11 Barrio 6 de octubre) Municipio de Saravena

38	Señalización Punto de Encuentro (piso)	<p>CARACTERÍSTICAS: Señalización de punto de encuentro aplicada sobre piso de concreto mediante remarcación con pintura industrial de alta visibilidad, apta para exteriores. Debe complementarse con pintura de tráfico pesado para garantizar resistencia a abrasión y tránsito constante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Tipo de superficie: Piso de concreto Tipo de pintura: Industrial (visibilidad en baja iluminación) Pintura de tráfico pesado (alta resistencia al desgaste)</p> <p>Colores: Verde y blanco (uso exterior) Dimensiones: 1,50 m x 1,60 m Acabado: Antideslizante Resistencia: A rayos UV, humedad y tránsito peatonal o vehicular ligero Aplicación: Señalización de punto de encuentro en exteriores</p> <p>INCLUYE: Preparación de superficie, aplicación de pintura fotoluminiscente y pintura de tráfico pesado, materiales y mano de obra, herramientas, limpieza final y acabado seco.</p>	unidad	1
----	---	--	--------	---



39	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra Detector de humo autónomo de doble alimentación, equipo con alarma de humo por ionización alimentada por CA (120 V) con batería de respaldo de 9V. Utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociadas con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas fotoeléctricas pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO, calor y/o sensor relé.</p> <p>ESPECIFICACIONES: Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión a la red eléctrica Tipo de Alarma: Sonora / Lumínica Normativa / Certificación: Cumple con la norma UL127 / NFPA 72 Tiempo de Respuesta: Menos de 60 segundos Temperatura de Trabajo / Humedad: 40°F a 100°F (4°C a 38°C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas Vida útil del sensor: mínimo 10 años</p> <p>INCLUYE: Equipo configurado para medir humo, batería, manual y tornillos.</p>	unidad	5
40	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del detector de humo suministrado, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación sonora y lumínica, y confirmación de interconexión cuando corresponda. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la NFPA 72.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación del equipo utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica (si aplica) Prueba de alarma sonora / lumínica Prueba de interconexión entre dispositivos (si aplica) Verificación de montaje correcto conforme a NFPA 72 Registro fotográfico de la instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	5



41	COMPRA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON CAPACIDAD REMOTA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Lámpara de emergencia con capacidad de cabezal remoto. Carcasa termoplástica moldeada por inyección en grado comercial, resistente al impacto y al fuego. Batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-Cd, voltaje dual 120V. La lámpara es capaz de proporcionar luz por más de 90 minutos durante una interrupción eléctrica. Incluye cabezales ajustables y accesorios necesarios.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Material: Termoplástico de alta resistencia, equipo certificado UL 924 Batería: 3.6V Ni-Cd, recargable, ciclo de recarga ≥ 300 veces Tiempo de duración: ≥ 90 minutos Fuente de Luz: Tecnología LED de alta eficiencia Certificación: UL 924 Adecuación: Apta para lugares húmedos interiores (32°F a 122°F / 0°C a 50°C) Cabezal remoto compatible: 3.6V / 2W (cuando corresponda)</p> <p>INCLUYE: Unidad de lámpara de emergencia, batería incorporada, cabezales ajustables, accesorios de fijación y manual del fabricante.</p>	unidad	5
42	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica de lámparas de emergencia LED con capacidad remota, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación de autonomía y montaje de cabezales remotos cuando aplique. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la norma UL 924.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación segura utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica a la red 120V Prueba de iluminación y verificación de autonomía de la batería Instalación y orientación de cabezales remotos (si aplica) Revisión del funcionamiento de la batería de respaldo Registro fotográfico del proceso Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	5



43	COMPRA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con potencia total de 40W y 10 mensajes de emergencia pregrabados. Permite adicionar módulos de alarma adicionales según necesidad de cobertura. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión eléctrica a 120V y montaje en superficie adecuada.</p> <p>Mando de activación 5 botones tipo industrial inalámbrico: Permite activar 4 tipos de emergencia y desactivar el sistema. Incluye lámina de señalización personalizada con el nombre y color representativo de cada emergencia.</p> <p>Ejemplos de los mensajes de emergencia incluidos: Atención brigadistas, favor atender una emergencia, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, por favor actúe con calma y diríjase al punto de encuentro. Atención emergencia, se ha presentado un derrame o fuga, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, se ha presentado un incendio o explosión, recuerden el protocolo de seguridad. Atención, la alarma ha sido desactivada.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Potencia de sonido: 40W Cantidad de mensajes: 10 pregrabados Alimentación: 120V AC con batería interna de respaldo Luz rotatoria incluida Expandible con módulos adicionales según requerimiento Control inalámbrico industrial de 5 botones Uso interior, grado industrial</p> <p>INCLUYE: Módulo principal de alarma, luz rotatoria, batería.</p>	unidad	1
----	--	--	--------	---





44	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del sistema de alarma de emergencia industrial, incluyendo montaje y fijación del módulo sonoro, instalación de la luz rotatoria, conexión eléctrica, configuración de mensajes pregrabados y sincronización del mando inalámbrico de 5 botones. La instalación se realizará conforme a las instrucciones del fabricante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en el punto definido por el área competente Fijación segura del módulo sonoro y de la luz rotatoria Conexión eléctrica a la red 120V Configuración y prueba de los 10 mensajes pregrabados Emparejamiento y verificación del mando de 5 botones Prueba de funcionamiento completo del sistema (sonido, mensajes y rotativa) Prueba de alcance del control inalámbrico Registro fotográfico del proceso de instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, configuración del sistema, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	1
Sede Tame (Carrera 15 # 37-97 Barrio la Auracarias) Municipio de Tame				
45	Señalización Punto de Encuentro (piso)	<p>CARACTERÍSTICAS: Señalización de punto de encuentro aplicada sobre piso de concreto mediante remarcación con pintura industrial de alta visibilidad, apta para exteriores. Debe complementarse con pintura de tráfico pesado para garantizar resistencia a abrasión y tránsito constante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Tipo de superficie: Piso de concreto Tipo de pintura: Industrial (visibilidad en baja iluminación) Pintura de tráfico pesado (alta resistencia al desgaste)</p> <p>Colores: Verde y blanco (uso exterior) Dimensiones: 1,50 m x 1,60 m Acabado: Antideslizante Resistencia: A rayos UV, humedad y tránsito peatonal o vehicular ligero Aplicación: Señalización de punto de encuentro en exteriores</p> <p>INCLUYE: Preparación de superficie, aplicación de pintura fotoluminiscente y pintura de tráfico pesado, materiales y mano de obra, herramientas, limpieza final y acabado seco.</p>	unidad	1



46	COMPRA DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra Detector de humo autónomo de doble alimentación, equipo con alarma de humo por ionización alimentada por CA (120 V) con batería de respaldo de 9V. Utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociadas con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas fotoeléctricas pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO, calor y/o sensor relé.</p> <p>ESPECIFICACIONES: Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión a la red eléctrica Tipo de Alarma: Sonora / Lumínica Normativa / Certificación: Cumple con la norma UL127 / NFPA 72 Tiempo de Respuesta: Menos de 60 segundos Temperatura de Trabajo / Humedad: 40°F a 100°F (4°C a 38°C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas Vida útil del sensor: mínimo 10 años</p> <p>INCLUYE: Equipo configurado para medir humo, batería, manual y tornillos.</p>	unidad	5
47	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del detector de humo suministrado, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación sonora y lumínica, y confirmación de interconexión cuando corresponda. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la NFPA 72.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en punto definido por el área competente Fijación del equipo utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica (si aplica) Prueba de alarma sonora / lumínica Prueba de interconexión entre dispositivos (si aplica) Verificación de montaje correcto conforme a NFPA 72 Registro fotográfico de la instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	5



48	COMPRA DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON CAPACIDAD REMOTA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Lámpara de emergencia con capacidad de cabezal remoto. Carcasa termoplástica moldeada por inyección en grado comercial, resistente al impacto y al fuego. Batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-Cd, voltaje dual 120V. La lámpara es capaz de proporcionar luz por más de 90 minutos durante una interrupción eléctrica. Incluye cabezales ajustables y accesorios necesarios.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:</p> <p>Material: Termoplástico de alta resistencia, equipo certificado UL 924 Batería: 3.6V Ni-Cd, recargable, ciclo de recarga $\geq$ 300 veces Tiempo de duración: $\geq$ 90 minutos Fuente de Luz: Tecnología LED de alta eficiencia Certificación: UL 924 Adecuación: Apta para lugares húmedos interiores (32°F a 122°F / 0°C a 50°C) Cabezal remoto compatible: 3.6V / 2W (cuando corresponda)</p> <p>INCLUYE: Unidad de lámpara de emergencia, batería incorporada, cabezales ajustables, accesorios de fijación y manual del fabricante.</p>	unidad	5
49	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica de lámparas de emergencia LED con capacidad remota, incluyendo ubicación, fijación, conexión eléctrica (si aplica), pruebas de funcionamiento, verificación de autonomía y montaje de cabezales remotos cuando aplique. La instalación debe realizarse conforme a los lineamientos del fabricante y la norma UL 924.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:</p> <p>Instalación en punto definido por el área competente Fijación segura utilizando tornillería adecuada Conexión eléctrica a la red 120V Prueba de iluminación y verificación de autonomía de la batería Instalación y orientación de cabezales remotos (si aplica) Revisión del funcionamiento de la batería de respaldo Registro fotográfico del proceso Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.</p>	unidad	5



50	COMPRA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS: Compra de Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con potencia total de 40W y 10 mensajes de emergencia pregrabados. Permite adicionar módulos de alarma adicionales según necesidad de cobertura. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión eléctrica a 120V y montaje en superficie adecuada.</p> <p>Mando de activación 5 botones tipo industrial inalámbrico: Permite activar 4 tipos de emergencia y desactivar el sistema. Incluye lámina de señalización personalizada con el nombre y color representativo de cada emergencia.</p> <p>Ejemplos de los mensajes de emergencia incluidos: Atención brigadistas, favor atender una emergencia, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, por favor actúe con calma y diríjase al punto de encuentro. Atención emergencia, se ha presentado un derrame o fuga, recuerden el protocolo de seguridad. Atención emergencia, se ha presentado un incendio o explosión, recuerden el protocolo de seguridad. Atención, la alarma ha sido desactivada.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Potencia de sonido: 40W Cantidad de mensajes: 10 pregrabados Alimentación: 120V AC con batería interna de respaldo Luz rotatoria incluida Expandible con módulos adicionales según requerimiento Control inalámbrico industrial de 5 botones Uso interior, grado industrial</p> <p>INCLUYE: Módulo principal de alarma, luz rotatoria, batería interna, accesorios de montaje, mando inalámbrico de 5 botones y manual del fabricante.</p>	unidad	1
51	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA	<p>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: Instalación técnica del sistema de alarma de emergencia industrial, incluyendo montaje y fijación del módulo sonoro, instalación de la luz rotatoria, conexión eléctrica, configuración de mensajes pregrabados y sincronización del mando inalámbrico de 5 botones. La instalación se realizará conforme a las instrucciones del fabricante.</p> <p>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: Instalación en el punto definido por el área competente Fijación segura del módulo sonoro y de la luz rotatoria Conexión eléctrica a la red 120V Configuración y prueba de los 10 mensajes pregrabados Emparejamiento y verificación del mando de 5 botones Prueba de funcionamiento completo del sistema (sonido, mensajes y rotativa) Prueba de alcance del control inalámbrico Registro fotográfico del proceso de instalación Acta de instalación y puesta en funcionamiento</p> <p>INCLUYE: Mano de obra técnica especializada, herramientas necesarias,</p>	unidad	1



		configuración del sistema, pruebas funcionales, registro fotográfico y entrega de acta de instalación.		
--	--	--	--	--

4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE CUMPLIERON LOS BIENES ENTREGADOS

1. Se dio cumplimiento con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos.
2. Se dio entrega de los bienes pactados en el objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, anexo a la invitación y en la propuesta presentada.
3. Se dio cumplimiento a la Constitución oportuna de la póliza con el amparo de los riesgos solicitados.
4. Se presentó oportunamente la documentación completa requerida por la Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.
5. Se dio cumplimiento a preservar y cumplir con toda la normatividad vigente en el territorio nacional y de buenas prácticas ambientales referente al objeto del contrato.
6. Se dio cumplimiento al 100% de todas y cada una de las obligaciones generales y específicas del contratista.
7. Cumplimiento a las Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, anexando a los documentos para liquidación del contrato:
 - Certificado de implementación del SG-SST firmado por el Representante Legal y el responsable del SG-SST.
 - Fotocopia de la cédula de ciudadanía, Certificado Vigente del Curso de SG-SST de 50 horas o su actualización y/o Curso de 20 horas, y licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo del profesional Responsable del SG-SST.
 - Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitida por la ARL.
8. Se presentó relación del personal que ingreso a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL
9. Cumplimiento a las obligaciones ambientales del contratista
- 1) entregando al momento del suministro en medio digital a la supervisión del contrato, las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de todos los productos químicos, expedidas por el fabricante, comercializador o importador, conforme a lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Las FDS deben cumplir los siguientes criterios:
 - Estar en idioma español.
 - Incluir los 16 ítems establecidos en la Resolución 773 de 2021.
 - Tener una fecha de emisión no mayor a cinco (5) años.



Se anexa FDS de las baterías tal como lo solicita en el documento estudio previo al proceso.

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El lugar de ejecución del contrato correspondio a las siguientes direcciones:

- Centro de Gestión y desarrollo Agroindustrial de Arauca: Carrera 20 No. 28-163 Barrio Libertadores, municipio de Arauca
- Escuela de Gastronomía: Cll. 1ª N° 1-130 Vía Aeropuerto, municipio de Arauca
- Sede APE municipio de Arauca
- Centro de Gestión y desarrollo Agroindustrial de Arauca, municipio de Arauquita, Vereda campo alegre kilómetro 2 granja el alcaraván
- Centro de Gestión y desarrollo Agroindustrial de Arauca, Sede Saravena: Carrera 16ª No. 29-28 Barrio Seis de Octubre, municipio de Saravena.
- Centro de Gestión y desarrollo Agroindustrial de Arauca, Sede Tame en el municipio de Tame: calle 15 No. 37-97.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 80.000.000,00	
VALOR ANTICIPO	\$0	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$0
VALOR EJECUTADO		\$80.000.000,00
SUMAS IGUALES	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00



CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que el objeto de la aceptación de oferta se cumplió a cabalidad, las partes procedieron en fecha catorce (14) de septiembre de 2026 a llevar a cabo su recibido a satisfacción, para lo cual se realizó reunión en las instalaciones del SENA Regional Arauca, la señora GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.793.764 expedida en Arauca, en calidad de Representante legal CONSORCIO SST ARAUCA NIT.902082851, en calidad de EL CONTRATISTA, y EDYD GUSTAVO GÓMEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 96190708 de Tame, en su calidad de supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.9611852 de 2026, para dejar constancia, por medio de acta de recibo final, que los bienes relacionados fueron entregados y recibidos conforme a lo estipulado en el objeto contractual y las respectivas fichas técnicas.

Firma

Nombres y Apellidos

C.C./

CEL. 3112321015

Arauca – Arauca


GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
1.116.793.764 DE ARAUCA

ANEXOS:

- REGISTRO FOTOGRAFICO
- INFORME Y SOPORTES SST
- FDS CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
- CERTIFICACION BANCARIA
- CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES
- SEGURIDAD SOCIAL
- RUT
- FACTURA DE VENTA

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com

Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros

Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!



REGISTRO FOTOGRAFICO



EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!





SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD



EMAIL: ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!

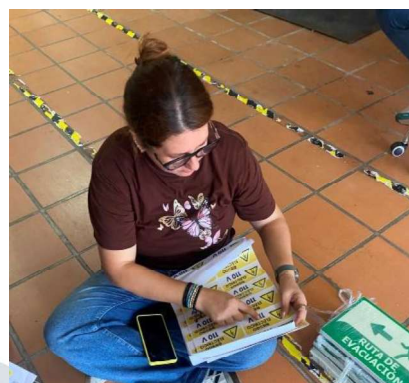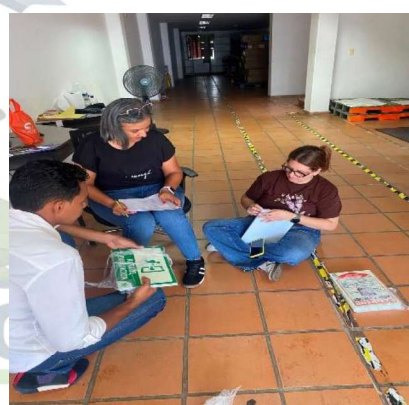

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!



MANTA CONTRA FUEGO



CINTA DE SEGURIDAD PELIGRO X 100MTS "PELIGRO NO PASE"



CINTA ADHESIVA DE DEMARCAACION (33 METROS)



EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!



CINTA PARA DEMARCAR Y SEÑALIZAR ESCALERAS, CORREDORES FOTOLUMINISCENTE Y ANTIDESLIZANTES.



RADIOS DE COMUNICACIÓN



EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015


Seguridad que protege, confianza que respalda



MEGAFONO 30W INCLUYE BATERIA Y CARGADOR



TENSIOMETRO BRAZO MONITOR PRESION ARTERIAL DIGITAL BATERIA RECARGABLE USB

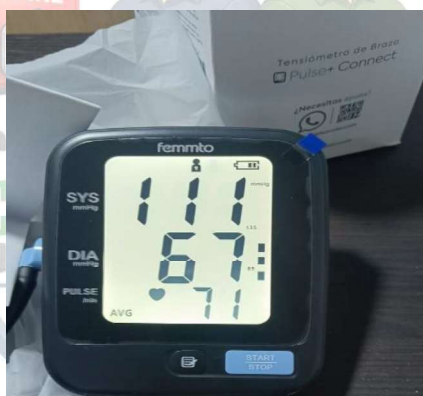

BATERIAS DE DECTECTORES DE HUMO ALARMA INCENDIO



EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

Seguridad que protege, confianza que respalda



DETECTORES DE HUMO



LÁMPARA DE EMERGENCIA LED



SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA



EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

Seguridad que protege, confianza que respalda



TODAS LAS SEDES TIENEN DE MANERA PERSONALIZADA LA SEÑALIZACION Y GRABACIÓN DE MENSAJES DE ALERTA SEGÚN SOLICITUD DE LA ENTIDAD

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

Seguridad que protege, confianza que respalda



TODAS LAS ALARMAS FUERON PERSONALIZADAS SEGÚN LA SEDE A LA QUE SE INSTALARON

**REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y EQUIPOS
INSTALADOS
SENA SEDE PRINCIPAL
ALARMAS DE EMERGENCIA**




EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!



SEDE APE (Calle 24 19-17 Barrio Córdoba) Municipio de Arauca

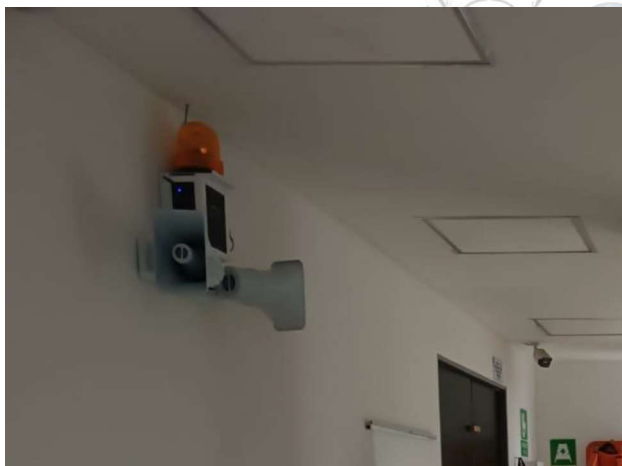

SEDE ESCUELA DE GASTRONOMÍA (CALLE 1 # 1-30 BARRIO MATEVENADO) MUNICIPIO DE ARAUCA



EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015


¡Seguridad que protege, confianza que respalda!



SEDE TAME (CARRERA 15 # 37-97 BARRIO LA AURAUCA)
MUNICIPIO DE TAME



SEDE SARAVERA (CARRERA 16A # 28-11 BARRIO 6 DE OCTUBRE)
MUNICIPIO DE SARAVERA

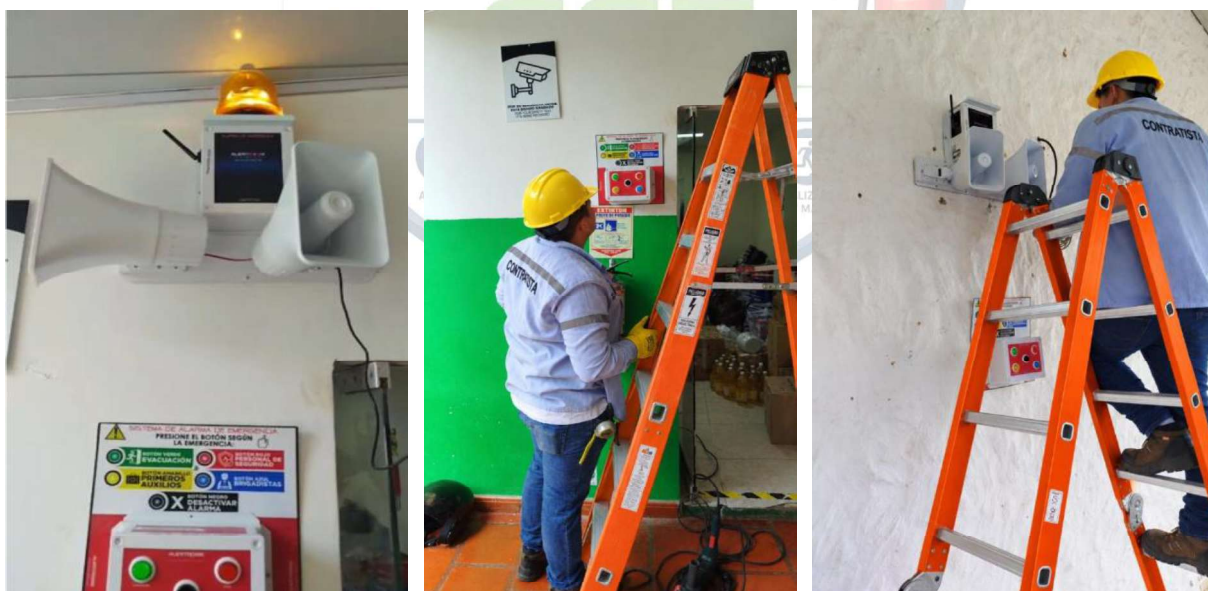

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
 Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
 Cel. 3112321015

Seguridad que protege, confianza que respalda



SEDE GRANJA EL ALCARAVAN (MUNICIPIO DE ARAUQUITA/ VEREDA CAMPO ALEGRE)




INSTALACION DE EQUIPOS DETECTORES DE HUMO Y LAMPARAS DE EMERGENCIA DISTINTAS SEDES







EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!

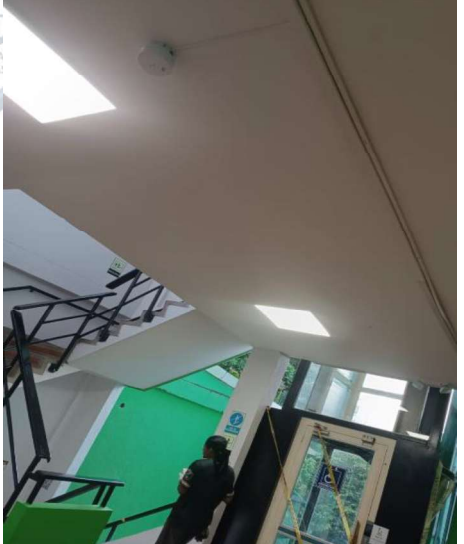

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!

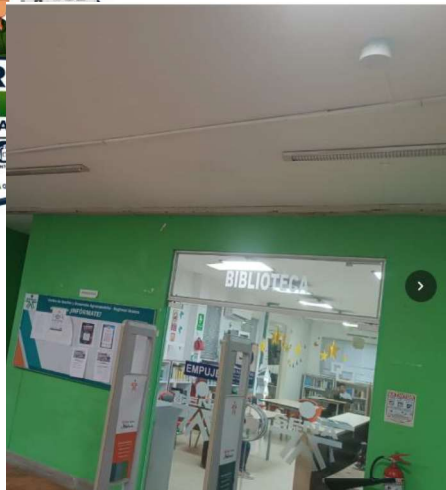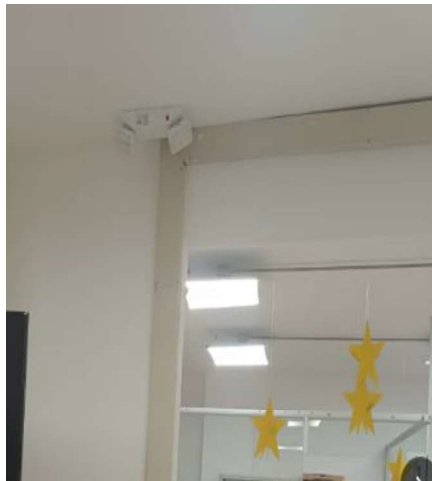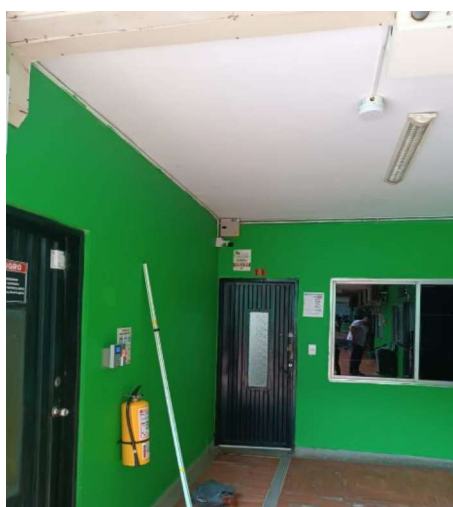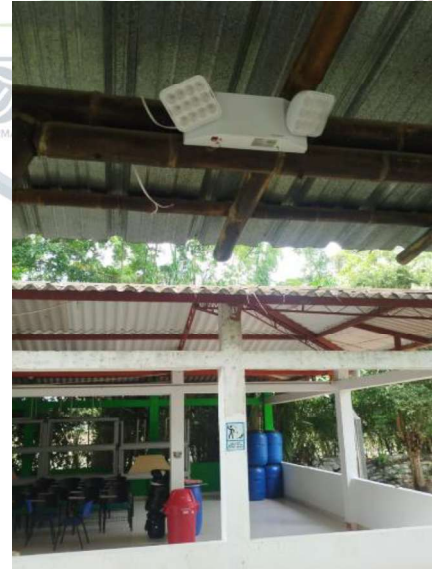


EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!



EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!

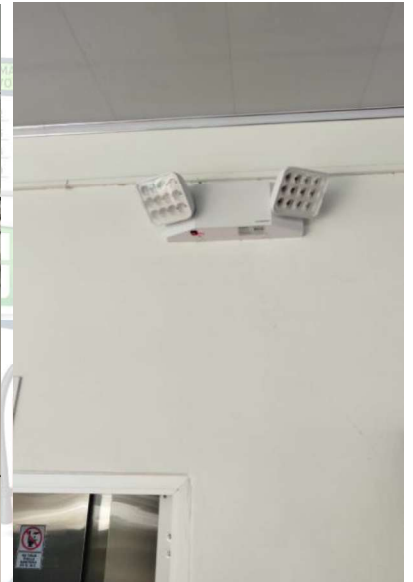

EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!



EMAIL. ssiaraucasas@gmail.com
Carrera 28 No. 16-48 Barrio guarataros
Cel. 3112321015

¡Seguridad que protege, confianza que respalda!