THE NEXT COMPANY S.A.S

Control Intregrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO No E 8435

El día 6 de AGOSTO del 2026 se realizó un servicio integral de lavado y desinfección de 4 tanques aéreos de plástico PVC 2000 litros de agua potable en

COMUNIDAD DE CUIDADO GOLONDRINAS FUNDACIÓN CAFAMI
NIT: 830.147.561.3
VEREDA BUENAVISTA
CIUDAD: LA MESA- CUNDINAMARCA
VENCE: 6 de FEBRERO del 2027

Realizando DESINFECCION bacteriana contra algas, bacterias, hongos y algunos virus, aplicando hipoclorito de sodio 5.25% cloro activo como desinfectante final

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRODUCTO UTILIZADO	
Desinfectante	(Hipoclorito de Sodio) NaClO
Dosificación	200 ml/lt
Formulación	Solución acuosa 400 ppm (1.5 ml/lt)
Superficie	Lisas: piel, metal. Cerámica etc.
	Rugosas: Calzado, madera, cemento.
Caracteristicas	Hipoclorito de Sodio 15 % Cloro Activo es un desinfectante y antiséptico para uso interno y externo, indicado para el efectivo control de bacterias, algas, hongos y algunos virus en: Instalaciones, utensilios, equipos no corrosivo para metales plásticos o cauchos, no es inflamable Altamente soluble en agua, incluso en agua duras, es compatible con detergentes iónicos e incompatible con los aniónicos.

PROCEDIMIENTO
Se identifican y realizan todas las acciones de seguridad para ingreso o acceso al tanque, Verifican que el tanque esté aislado y todos los conductos de salida estén cerrados. Se retira la presencia de residuos sólidos, vegetales, lodo etc. Con ayuda de cepillo y escoba se procede a realizar barrido de toda la superficie del tanque desde lo más limpio hacia lo más sucio, garantizando la limpieza de todas las áreas. Se enjuaga varias veces hasta que no queden residuos ni trazas Se procede a la desinfeccion de paredes piso y tapa por aspersión de acuerdo a la dosificación especificada. Despues de 30 minutos, se Verifica que todas las tuberías de salida estén bien cerradas Llenar el tanque con agua potable,se revisan condiciones de pH y cloro residual

RESULTADOS CONDICIONES DE PH Y CLORO	
PH	**CLORO**

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025

***Para garantizar su validez, debe llevar sello seco, codigo QR y sello holográfico.**

Cordialmente,

CAMPO ELIAS VARGAS
Gerente Comercial

THE NEXT COMPANY S.A.S.
NIT. 800236985-5

3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: tnc@tnextcompany.com
Carrera 48 A No. 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No 6 B -47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

Albor Químicos	FICHA TÉCNICA **HIPOCLORITO DE SODIO 5%** 19301
FABRICANTE: QUIMICOS ALBOR LTDA.	
PRESENTACIONES	LOTE
Frasco en PEAD por galón (4L)	No asignado
Frasco en PEAD por garrafa (20L)	No asignado

Uso	El Hipoclorito de sodio 5% Albor es una solución acuosa germicida, para uso exclusivo en el laboratorio para desinfección de áreas y superficies, de tipo exclusivamente institucional.
Componentes	Hipoclorito de sodio
Almacenamiento	Almacenar a temperatura de +5 a +30°C, en recipiente bien cerrado, en sitio seco y ventilado.
Vida útil	Catorce (14) meses después de ser fabricado, bajo condiciones de almacenamiento recomendadas. (Ver fecha de vencimiento en etiqueta).
Precauciones y advertencias	El Hipoclorito de sodio 5% Albor es corrosivo. Debe manejarse con precaución y evitar su contacto con los ojos o la piel.
Eliminación	Los productos químicos han de eliminarse siguiendo la normatividad nacional.
ESPECIFICACIONES	
Apariencia	Líquido verdoso pálido traslúcido
Olor	Característico
Densidad 20° C	1.06 – 1.14 g/cm^3
Solubilidad	Agua 20° C

Los datos suministrados en este documento se basan en nuestro actual conocimiento, siendo una guía y no exime la responsabilidad de comprobar nuestros productos respecto a su aptitud para los usos destinados.

En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, establecimientos comerciales, hospitales, colegios , cárceles , centros comerciales, e instalaciones que conglomeren público se debe realizar la limpieza y desinfección periódica de los tanques de almacenamiento de agua potable de acuerdo con los requisitos contenidos en el **Decreto 1575 de 2007.**

Es necesario el mantenimiento preventivo de tal manera que se mitigue la posible alteración de la calidad del agua que en algún momento pudiera poner en riesgo la

Contamos con concepto favorable en Bogotá y Cundinamarca por lo que todos nuestros procesos se encuentran avalados y controlados. Garantizando a nuestros aliados su entera satisfacción

"SEGURIDAD, CREDIBILIDAD Y CONFIANZA"

LAVADO Y DESINFECCION

TANQUES

DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE

THE NEXT COMPANY S.A.S

Cra. 48 A No. 72 C-18 sur, Bogotá D.C
Cra. 4 No. 6b-47 mesitas Cundinamarca


PBX: 6372463
CELS: 3107874320 - 313 825 5292
E-MAIL: tnc@tnextcompany.com

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

THE NEXT COMPANY S.A.S

¡Tenga en Cuenta!

- Debe disponer de un tanque de almacenamiento de agua potable que garantice el abastecimiento del líquido para un dia de servicio.
- Los tanques para almacenamiento de agua potable deben limpiarse y desinfectarse, como mínimo, cada seis meses y siempre después de una reparación.
- Se debe garantizar las buenas condiciones de funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de las redes

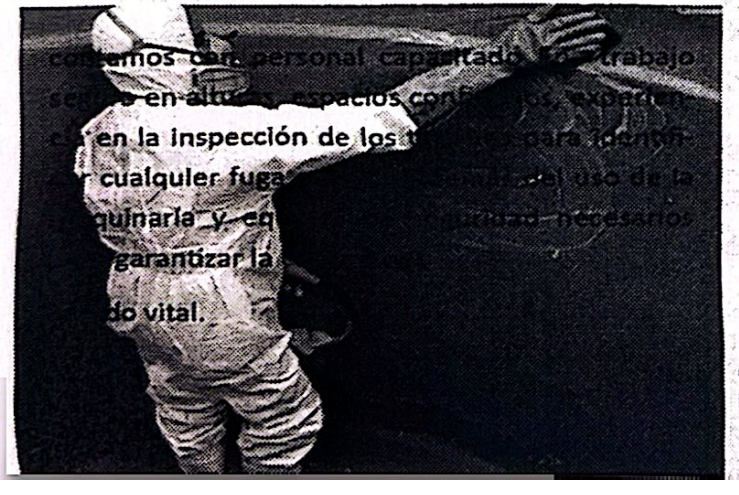

ANTES DEL SERVICIO

El agua es valiosa y no merece tirarse! Antes del servicio cierre el paso del agua para gastar el agua del tanque. si detecta malos olores, presencia de color o turbiedad en el agua No consumir.



los tanques deben estar provistos de tapas y cierres herméticos para prevenir la presencia de animales, polvo o microorganismos que contaminen el agua y dañen su calidad y pureza.

El técnico constatara el cumplimento de requisitos de seguridad, que deberán cumplirse en todo momento



DURANTE EL SERVICIO

INSPECCION Y DIAGNÓSTICO: Se revisan las condiciones físicas y funcionamiento del tanque.

Se informa a la comunidad la intervención a reali-



Limpieza o lavado Se retira la presencia de residuos solidos, vegetales, lodo etc. con ayuda del cepillo y escoba se procede a realizar el barrido de toda la superficie del tanque, garantizando la limpieza de todas las áreas



Enjuagar varias veces hasta que no queden residuos. Eliminar el agua y los residuos.



Desinfección. Se aplica la s para la desinfección de pare pisos y tapa; esta debe estar cada por un ingeniero químic pendiendo la capacidad del t de acuerdo con la tabla de d ción (hipoclonto de sodio al 5 ppm "1.35 ml/lt")

DESPUES DEL SERVICIO

- Verificar que todas las tuberías de estén bien cerradas.
- Llenar el Tanque con agua potable,
- Revisar condiciones de pH, cloro r al



Trabajamos bajo estricto protocolos de seguridad

Contamos con todos los elementos de protección personal