INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE No.CD/26-1141 DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICISEIS (08/05/2026), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YOPAL.

El presente documento se desarrolla con el fin de presentar el informe parcial de supervisión de las actividades realizadas entre el 15 de mayo y el 28 de mayo de 2026, correspondientes al contrato de prestación de servicios **No. CD/26-1141 del 08 de mayo de 2026**, celebrado con la empresa CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YOPAL, *cuyo objeto es el* SUMINISTRO, MANTENIMIENTO, RECARGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.


N° CONTRATO	**CD/26-1141**		
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YOPAL		
OBJETO	SUMINISTRO, MANTENIMIENTO, RECARGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.		
VALOR INICIAL	SESENTA Y DOS MILLONES DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($62.002.570).		
VALOR ADICIÓN	N/A		
VALOR TOTAL	SESENTA Y DOS MILLONES DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($62.002.570).		
PRORROGA	N/A		
PLAZO	TRES (03) MESES		
CDP	561 DE 17/03/2026		
RP	561 DE 07/05/2026		
FECHA DE INICIO	15 DE MAYO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2026		

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2026 y el 28 de mayo de 2026, el contratista ha dado inicio a la ejecución de las obligaciones contractuales establecidas en el objeto del contrato No. CD/26-1141. La gestión desarrollada se ha fundamentado en las siguientes actividades parciales

1. SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS PARA EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2 DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD, INCLUYE ANILLO DE SERVICIO Y CAMBIO DE ETIQUETAS.

Ejecución de la actividad: El contratista dio cumplimiento parcial a las actividades de mantenimiento y recarga de un total de 53 extintores de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 libras de capacidad; este proceso integral incluyó la verificación de la integridad del agente extintor, la instalación del anillo de servicio y la actualización de las etiquetas de identificación y vigencia, conforme a los estándares técnicos y la normativa vigente.

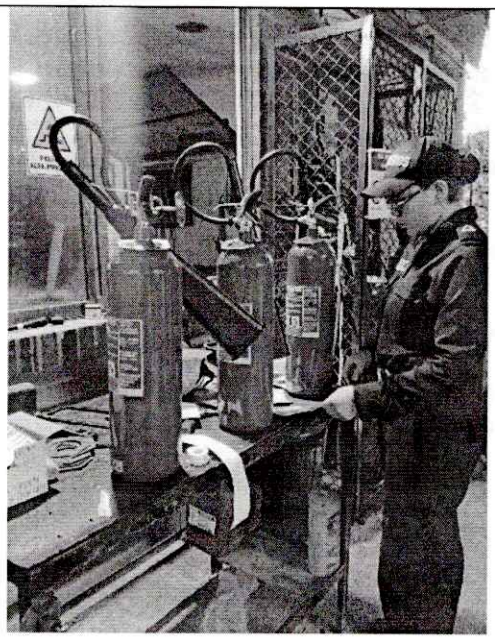

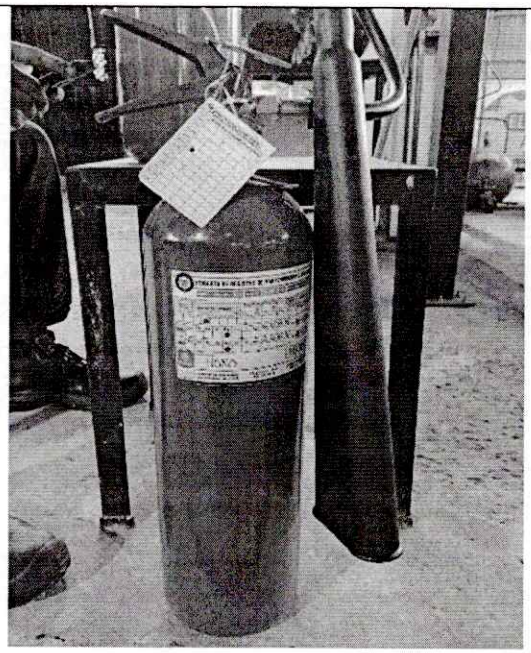


Foto 1 y 2. Mantenimiento y recarga a 53 extintores tipo CO2 10 Libras, verificando la integridad del cilindro y el correcto funcionamiento de cada una de sus partes, realizada en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Yopal, dirección Calle 24 N° 17 – 30.

2. SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC DE 20 LIBRAS DE CAPACIDAD, CAMBIO DE ANILLO DE SERVICIO Y ETIQUETAS.

Ejecución de la actividad: El contratista dio cumplimiento a las actividades de mantenimiento y recarga de 19 extintores multipropósito ABC de 20 libras, este procedimiento incluyó la verificación integral del estado físico de los cilindros y la comprobación del correcto funcionamiento de cada uno de sus componentes mecánicos. Asimismo, se realizó la instalación del anillo de servicio y el cambio de etiquetas de identificación y vigencia, asegurando así su operatividad para la respuesta ante emergencias conforme a los estándares técnicos establecidos.

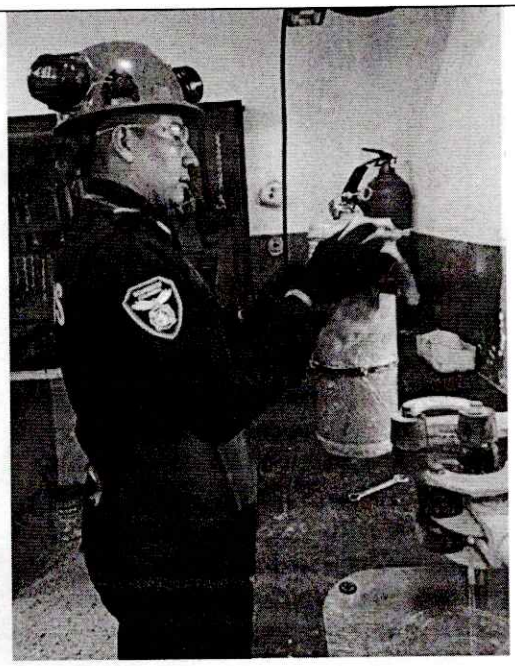




Foto 3 y 4. Mantenimiento y recarga a 19 extintores tipo ABC 20 Libras, verificando la integridad del cilindro y el correcto funcionamiento de cada una de sus partes, realizada en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Yopal, dirección Calle 24 N° 17 – 30.

3. SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC DE 10 LIBRAS, CAMBIO DE ANILLO DE SERVICIO Y ETIQUETAS.

Ejecución de la actividad: El contratista dio cumplimiento a las actividades de mantenimiento y recarga de 24 extintores multipropósito ABC de 20 libras, este procedimiento incluyó la verificación integral del estado físico de los cilindros y la comprobación del correcto funcionamiento de cada uno de sus componentes mecánicos. Asimismo, se realizó la instalación del anillo de servicio y el cambio de etiquetas de identificación y vigencia, asegurando así su operatividad para la respuesta ante emergencias conforme a los estándares técnicos establecidos.





Foto 5 y 6. Mantenimiento y recarga a 24 extintores tipo ABC 10 Libras, verificando la integridad del cilindro y el correcto funcionamiento de cada una de sus partes, realizada en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Yopal, dirección Calle 24 N° 17 – 30.

4. SUMINISTRO DE EXTINTORES DE CO2 DE 10 LIBRAS 17

Ejecución de la actividad: El contratista dio cumplimiento a la actividad mediante el suministro de 17 extintores de CO2 de 10 libras, verificando que cada unidad se entregara con su respectiva carga, precintos de seguridad y accesorios en perfecto estado.

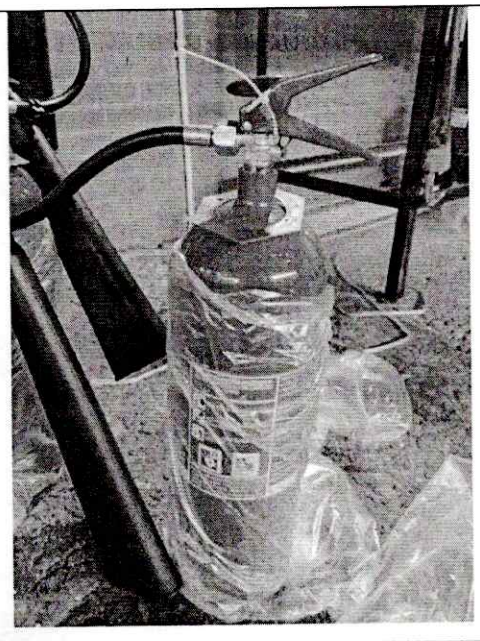




Foto 7 y 8. Suministro de 17 extintores de CO2 de 10 libras, por el Cuerpo de Bomberos de Yopal.

5. SUMINISTRO DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC PQS DE 20 LIBRAS

Ejecución de la actividad: El contratista dio cumplimiento a la actividad mediante el suministro de 10 extintores de CO2 de 10 libras, verificando que cada unidad se entregara con su respectiva carga, precintos de seguridad y accesorios en perfecto estado.

En constancia de lo anterior,

Dario Hernandez Santacoloma
Médico Reg. 85-625-10
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Res. 0337 - 2023

Dario Hernandez S.
HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA
Médico Especialista SST
Supervisor

Dario Hdez
Aprobó: HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA
Cargo: Médico Esp. SST

Revisó: CARMEN IRAIDA SALCEDO GUTIÉRREZ
Cargo Profesional Especializada SST

Elaboró: CARMEN IRAIDA SALCEDO GUTIÉRREZ
Cargo: Profesional Especializada SST