


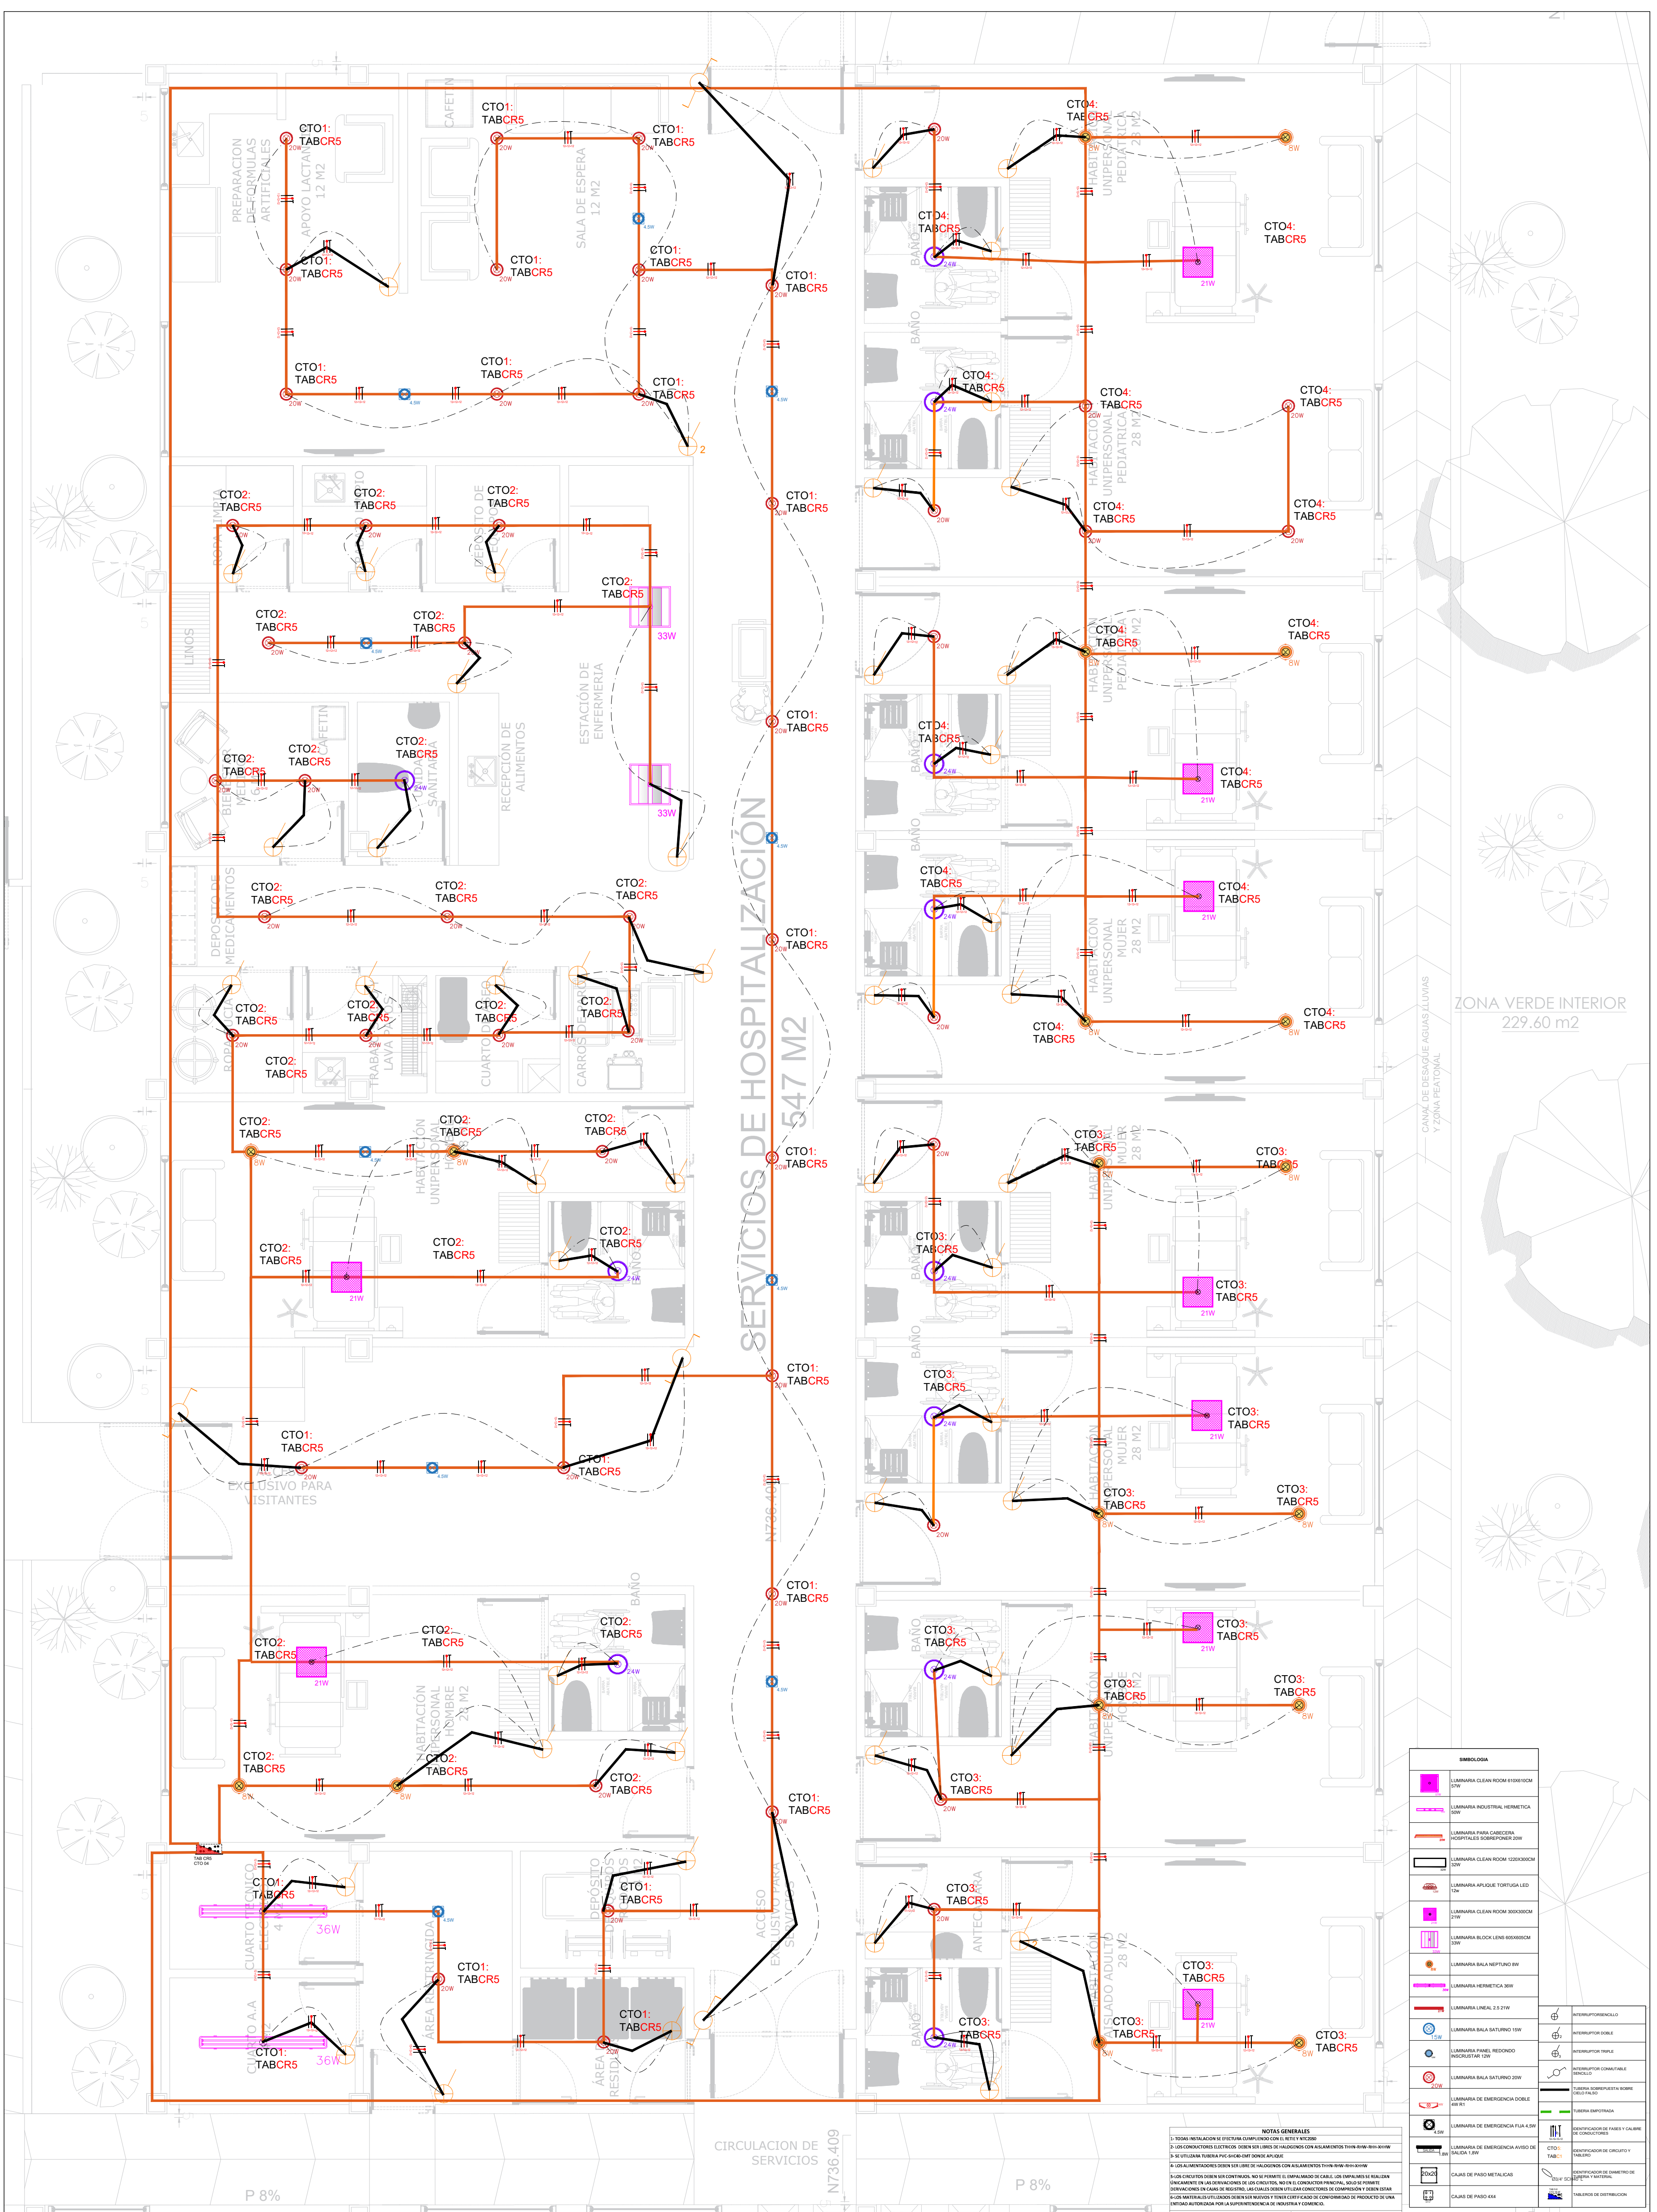

SIMBOLOGIA	
	LUMINARIA CLEAN ROOM 610X610CM 20W
	LUMINARIA INDUSTRIAL HERMETICA 20W
	LUMINARIA PARA CUBIERTA HOSPITAL 20W
	LUMINARIA CLEAN ROOM 120X120CM 20W
	LUMINARIA APPLIQUE TORTUGA LED 15W
	LUMINARIA CLEAN ROOM 300X300CM 21W
	LUMINARIA BLOCK LENS 605X605CM 32W
	LUMINARIA BALA REPTURON 8W
	LUMINARIA HERMETICA 36W
	LUMINARIA LINEAL 2.5 27W
	LUMINARIA BALA SATURON 15W
	LUMINARIA PANEL REDONDO 160X160CM 20W
	LUMINARIA BALA SATURON 20W
	LUMINARIA DE EMERGENCIA DOBLE 40W RFI
	LUMINARIA DE EMERGENCIA FLUX 4.5W
	LUMINARIA DE EMERGENCIA AYUDA DE SALIDA 1.8W
	CAJAS DE PASO METALICAS
	CAJAS DE PASO 40X4
	INTERRUPTOR BENCILLO
	INTERRUPTOR DOBLE
	INTERRUPTOR TRIPLE
	INTERRUPTOR COMANDABLE SENCILLO
	TUBERA SOROPUNTA SOBRE CUBIERTA
	TUBERA EMPUNTA
	IDENTIFICADOR DE FASES Y CALIBRE DE CONDUCTORES
	IDENTIFICADOR DE CABLES Y TUBERIAS
	IDENTIFICADOR DE DIAMETRO DE TUBERIA Y MATERIAL
	TUBERIAS DE DISTRIBUCION

NOTAS GENERALES

- 1- TODA INSTALACION DE ESTRUCTURA CUMPLIENDO CON EL RETE Y VIGAS
- 2- LOS CONDUCTORES ELECTRICOS DEBEN SER LINEALES Y HANGUENDOS CON ALIGAMENTOS THIN 8X6-8X6-8X6
- 3- SE UTILIZARA TUBERIA PVC SCHED 40MM DONDE APLIQUE
- 4- LOS ALIMENTADORES DEBEN SER LIBRE DE HANGUENDOS CON ALIGAMENTOS THIN 8X6-8X6-8X6
- 5- LOS CONDUCTORES DEBEN SER CONTINUOS, NO SE PERMITE EL EMPALME DE CABLES. LOS EMPALMES SE REALIZAN UNICAMENTE EN LAS DERIVACIONES DE LOS CIRCUITOS, NOTAS EL CONECTOR PRINCIPAL, NO SE PERMITE DERIVACIONES EN CAJAS DE PASO, LAS CAJAS DEBEN VERIFICAR CONDICIONES DE COMPROBACION Y DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACION Y TENER ETIQUETAS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
- 6- CUALQUIER DISCREPANCIA ENTRE NOTAS Y PLANOS, SEDEMA SE ACLARARA POR EL INGENIERO SUPERVISOR DEL PROYECTO.