TRAMPA DE GRASA CON MEDIDAS MINIMAS

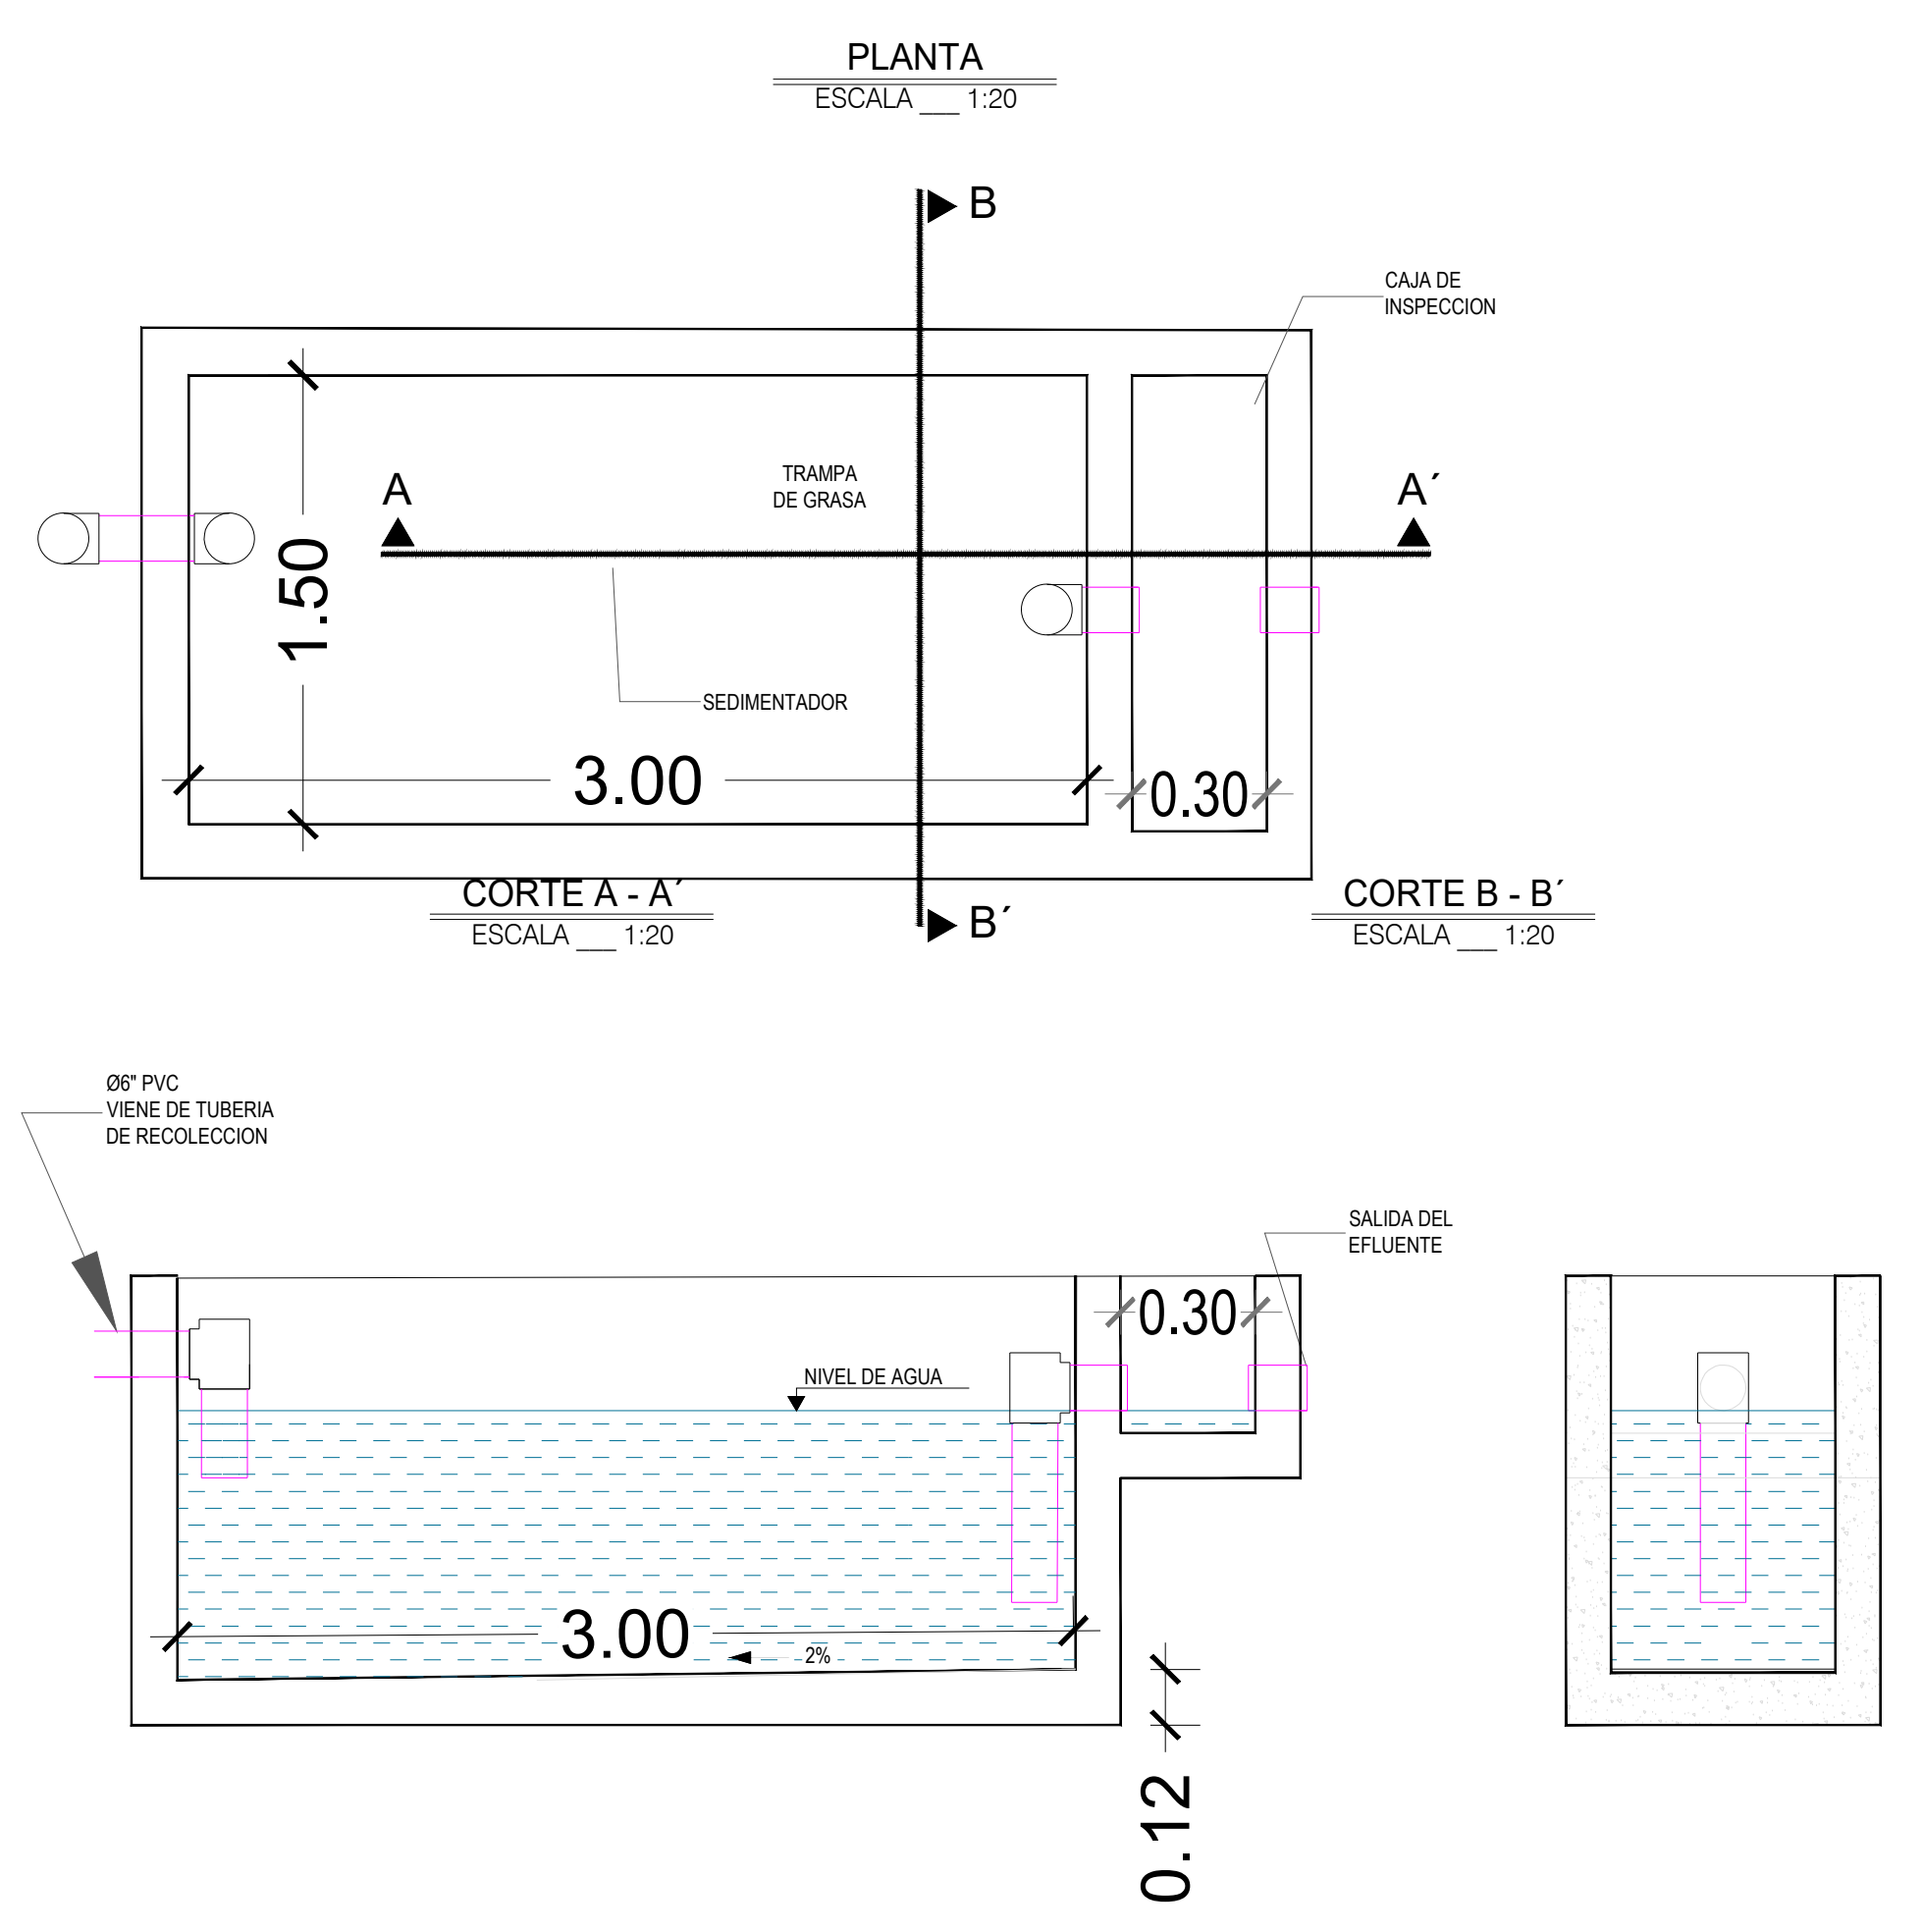

TRAMPA DE GRASA CON MEDIDAS MINIMAS

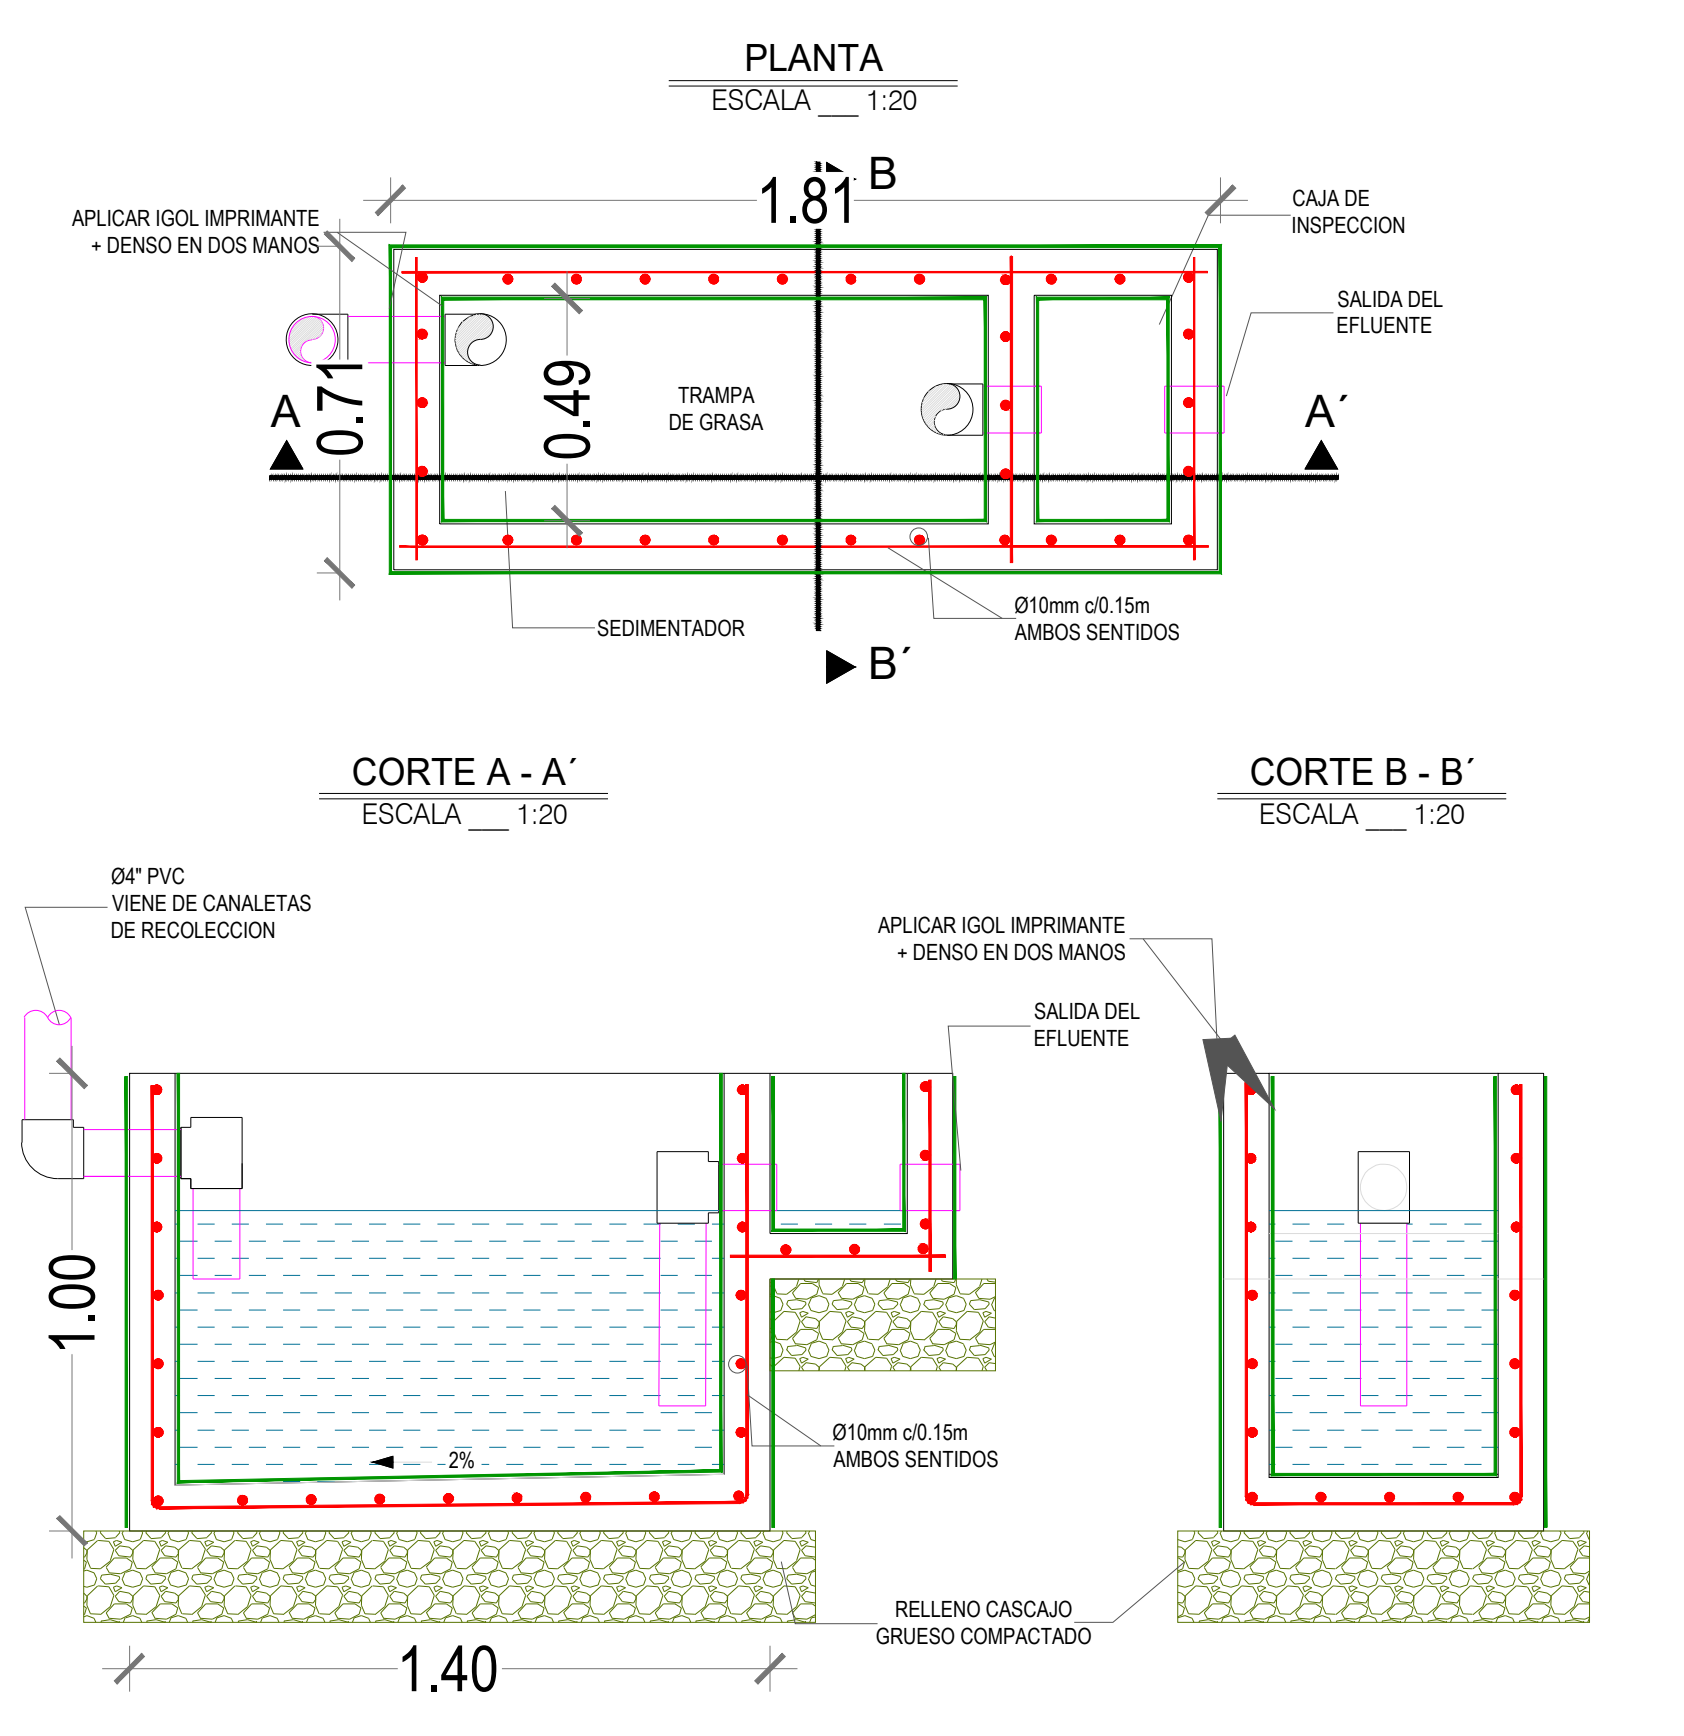
PLANTA
ESCALA ___ 1:20
1.81
B
B´
A
A´
APLICAR IGOL IMPRIMANTE + DENSO EN DOS MANOS
CAJA DE INSPECCION
SALIDA DEL EFLUENTE
0.71
0.49
TRAMPA DE GRASA
SEDIMENTADOR
Ø10mm c/0.15m AMBOS SENTIDOS
CORTE A - A´
ESCALA ___ 1:20
CORTE B - B´
ESCALA ___ 1:20
Ø4" PVC VIENE DE CANALETAS DE RECOLECCION
APLICAR IGOL IMPRIMANTE + DENSO EN DOS MANOS
SALIDA DEL EFLUENTE
1.00
2%
Ø10mm c/0.15m AMBOS SENTIDOS
RELLENO CASCAJO GRUESO COMPACTADO
1.40

NOTAS

* HORMIGON f´c=280 Kg/cm²
ACERO fy=4200 Kg/cm²

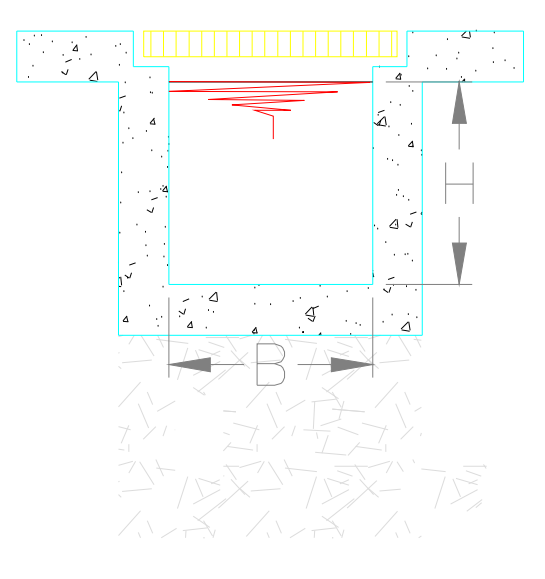

CANAL TIPO	B(m)	H(m)
I	0.20	0.25
II	0.30	0.70
III	0.30	0.80
IV	0.40	0.3
V	0.60	0.30
VI	0.25	0.30
VII	0.50	0.30

ESQUEMA DE CARCAMO CON REJILLA
ESCALA ______ SIN

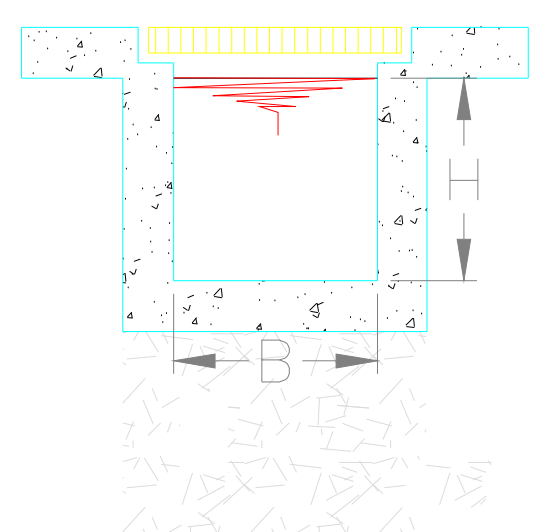

CANAL TIPO	B(m)	H(m)
I	0.30	0.10
II	0.20	0.30
III	0.40	0.50
IV	0.30	0.45
V	0.50	0.90
VI	0.30	0.40
VII	0.50	0.40
IX	1.00	0.30

ESQUEMA DE CARCAMO CON REJILLA
ESCALA ______ SIN

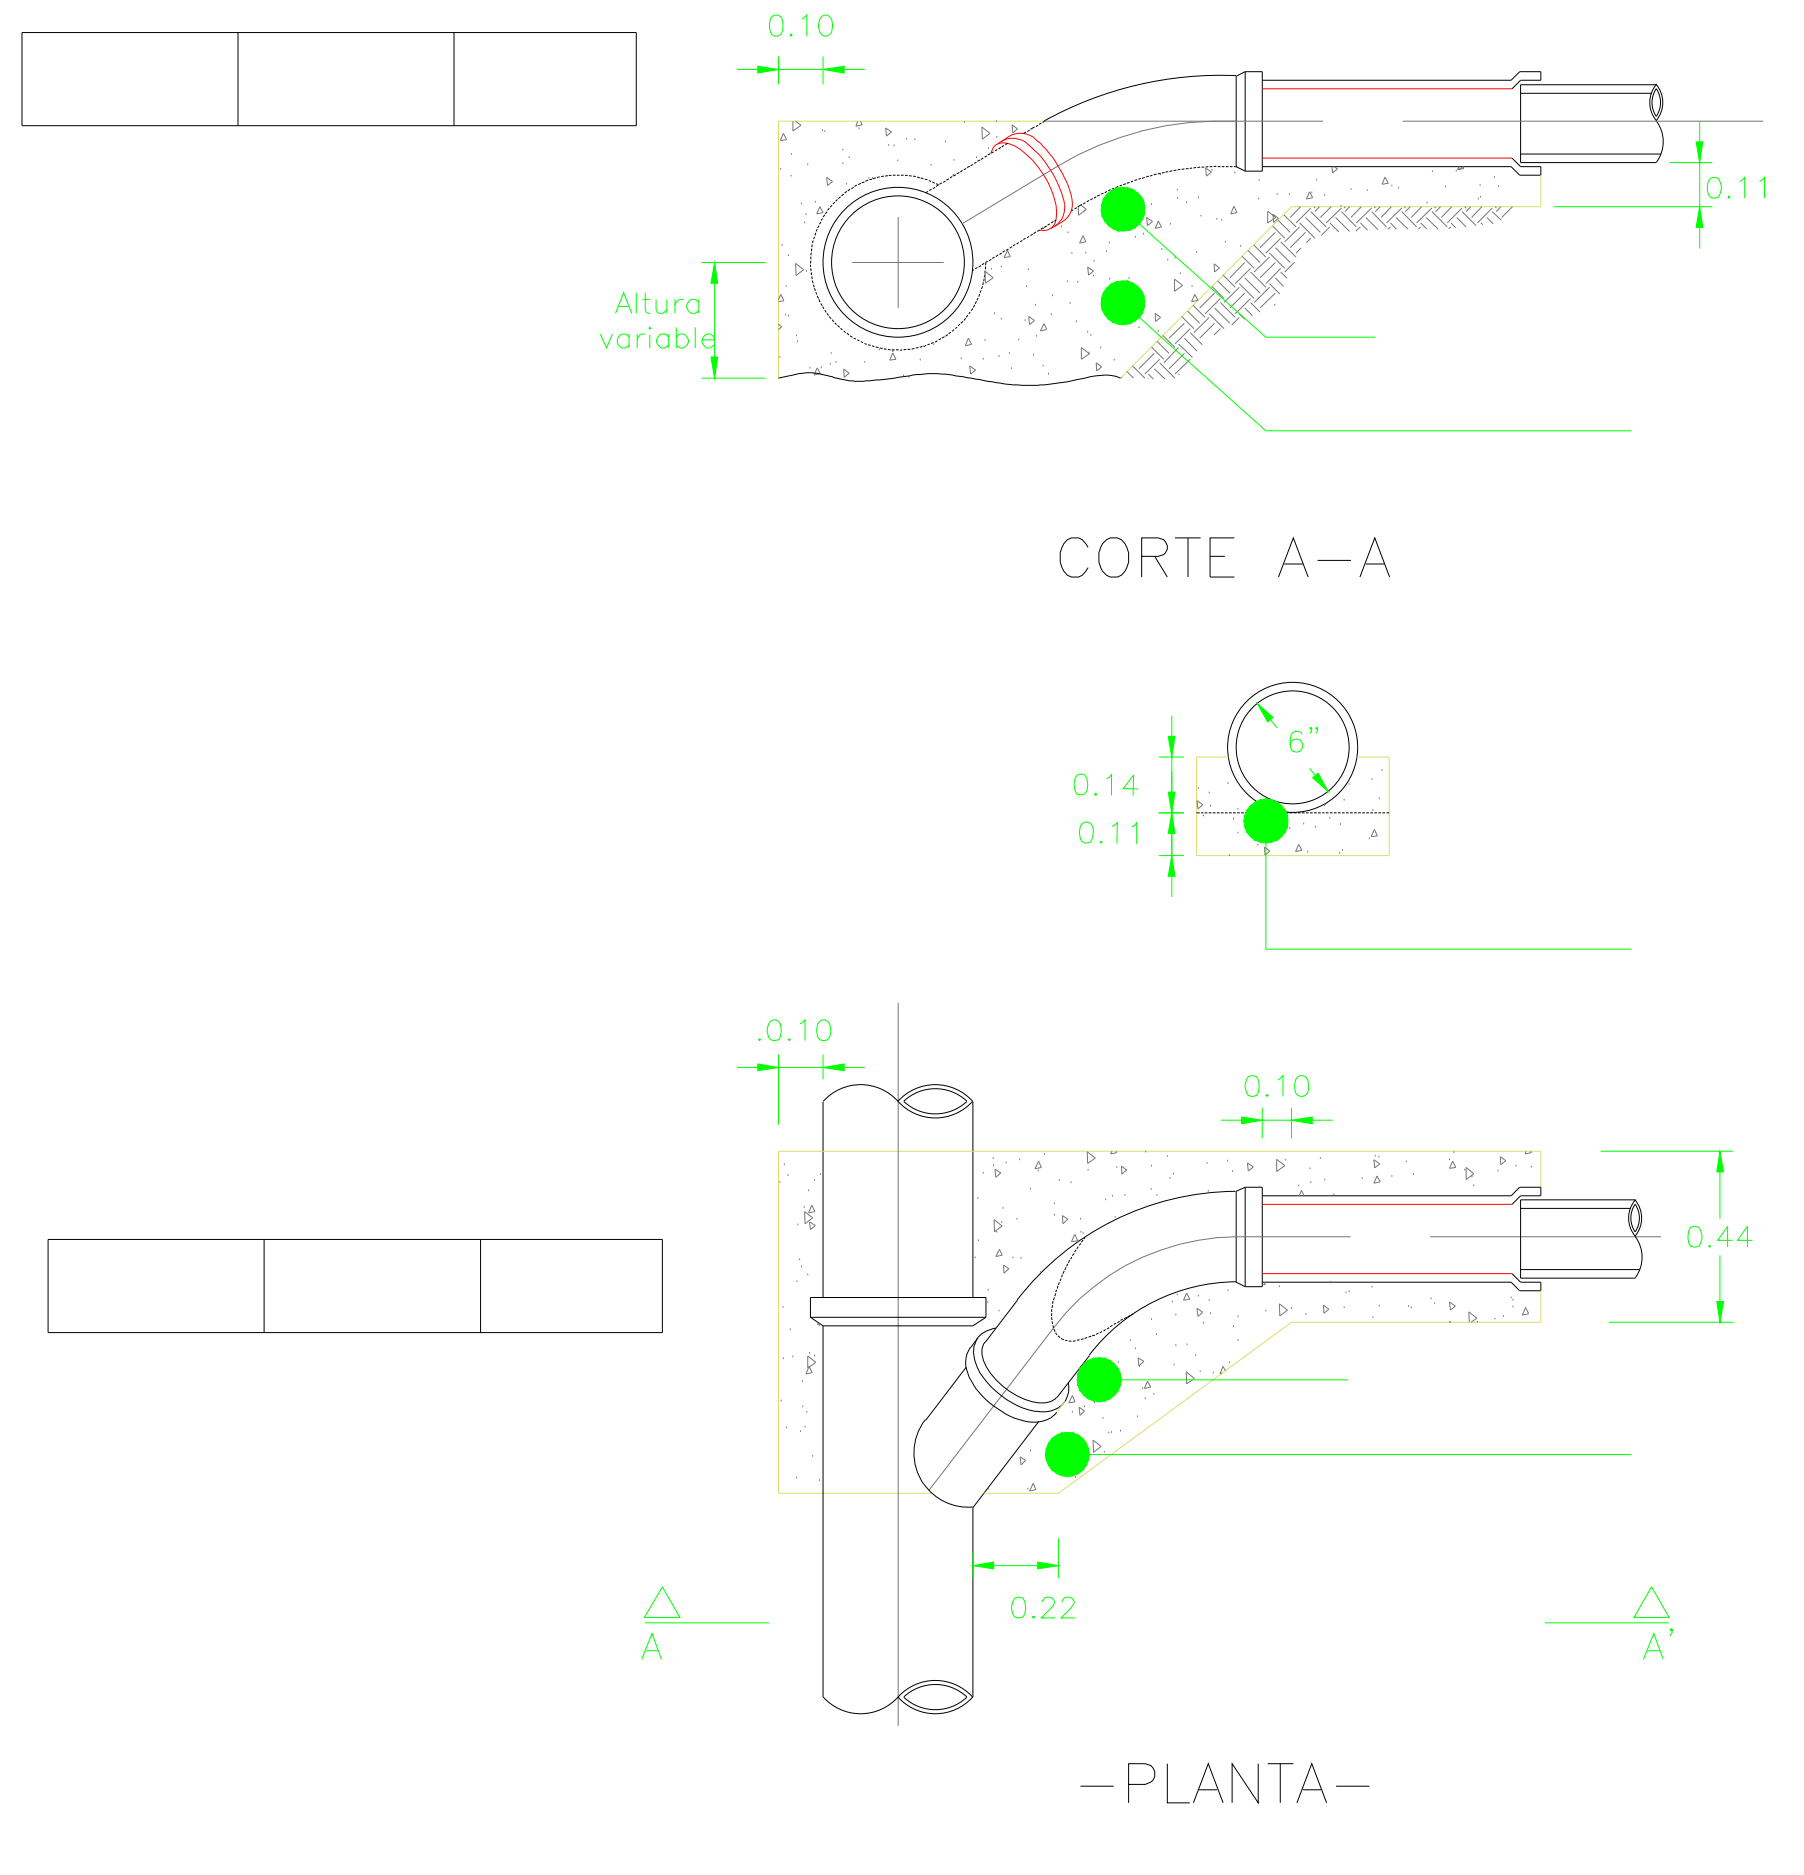

CONEXION DOMICILIARIA CON YEE
NORMA NS–068–3V–E.A.A.B
ESCALA ______ SIN

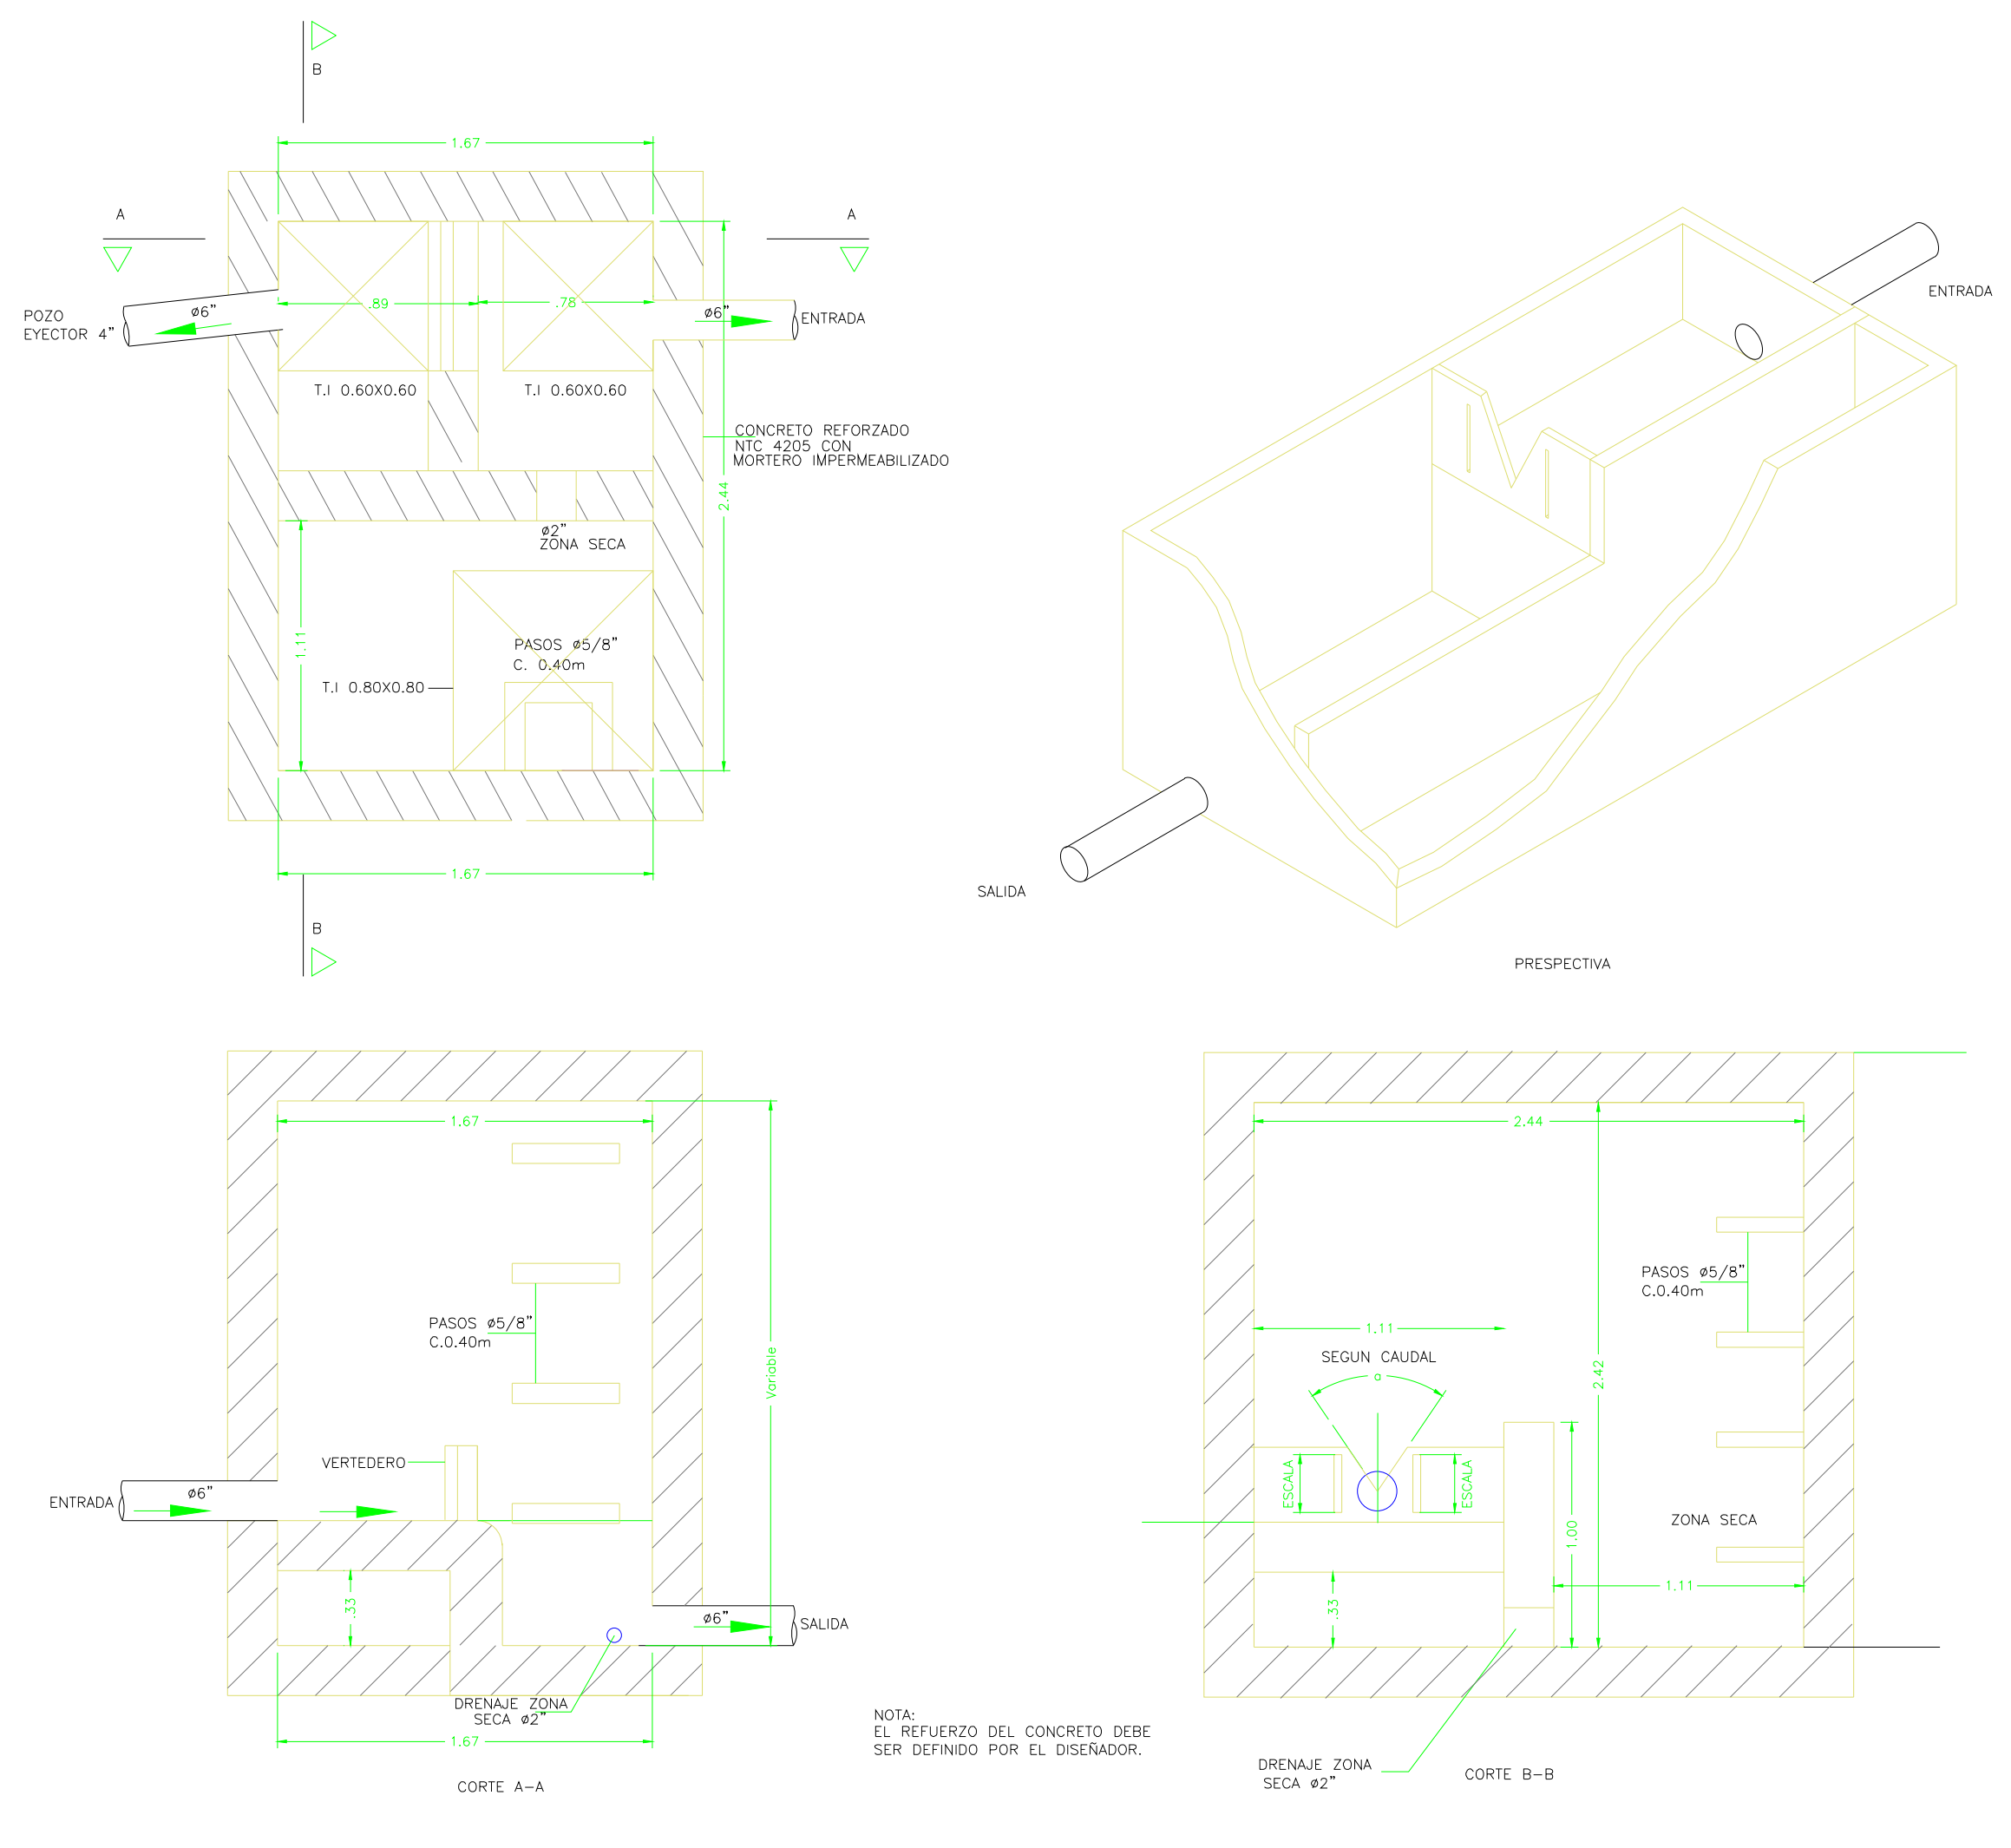

DETALLE TOMA DE MUESTRAS
ESCALA ______ SIN

DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE

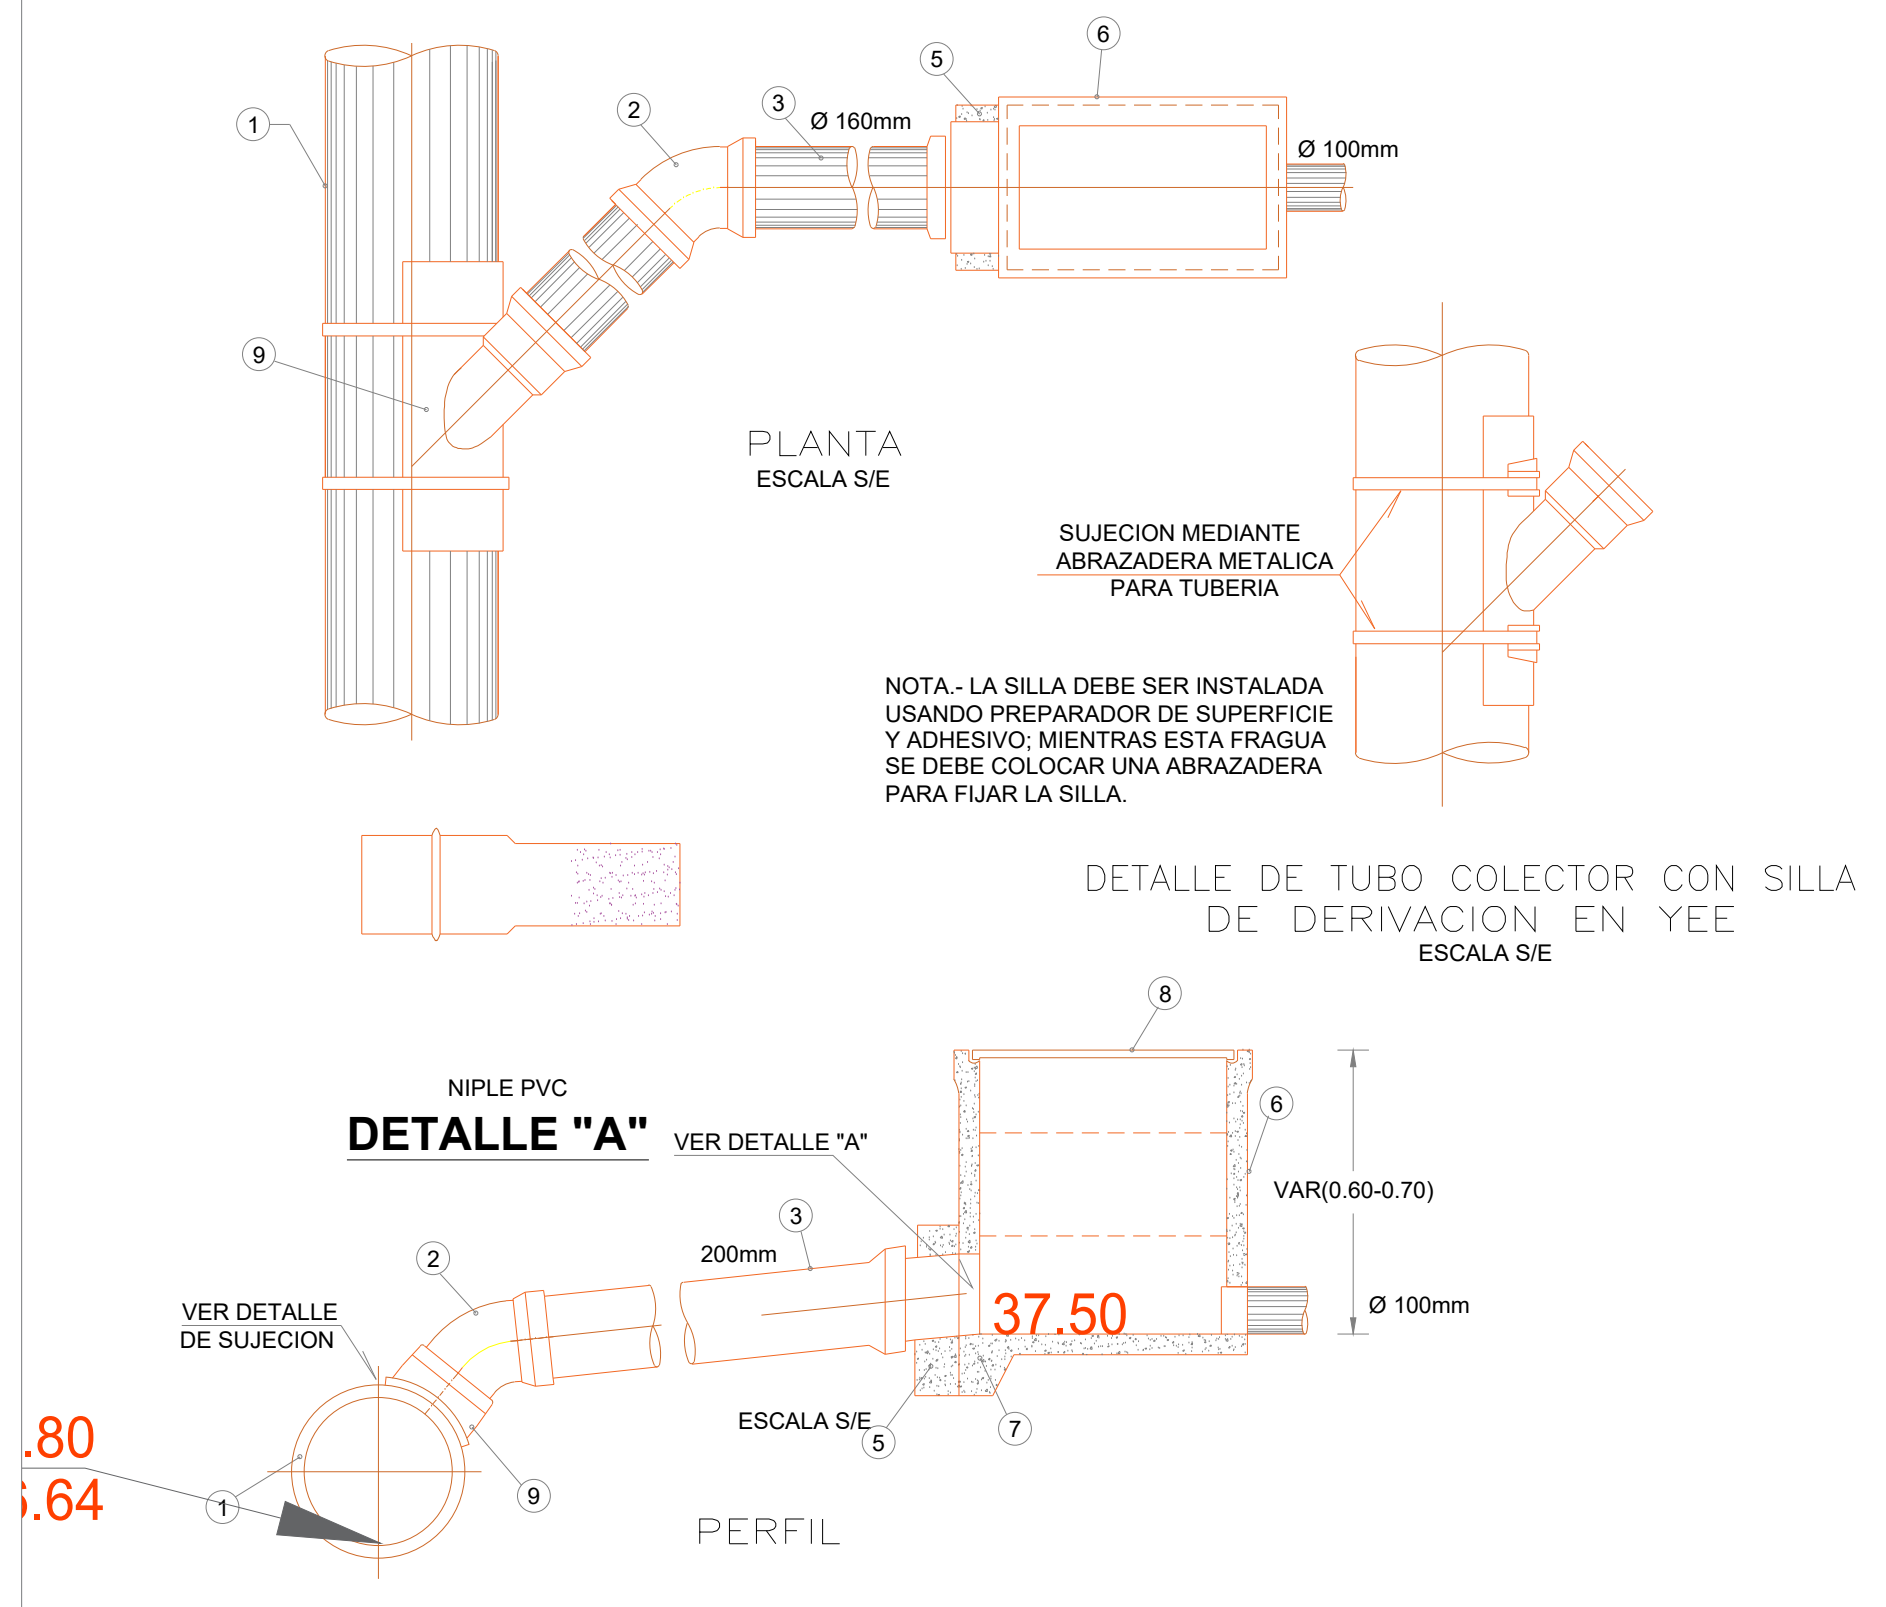

NOTA.- LA SILLA DEBE SER INSTALADA USANDO PREPARADOR DE SUPERFICIE Y ADHESIVO; MIENTRAS ESTA FRAGUA SE DEBE COLOCAR UNA ABRAZADERA PARA FIJAR LA SILLA.

DETALLE DE TUBO COLECTOR CON SILLA DE DERIVACION EN YEE
ESCALA S/E

LEYENDA

- ① TUBERIA MATRIZ PVC- U DN 200 MM
- ② CODO DE PVC, DN 200 MM
- ③ TUBERIA DE DESCARGA DE PVC- U, DN 200 MM
- ⑤ ANCLAJE DE CONCRETO f'c=140kg/cm2
- ⑥ CUERPO DE CAJA DE REGISTRO
- ⑦ BASE DE CAJA DE REGISTRO
- ⑧ TAPA DE CAJA DE REGISTRO
- ⑨ SILLA PVC DN 200-200 MMx200 INC ANILLO

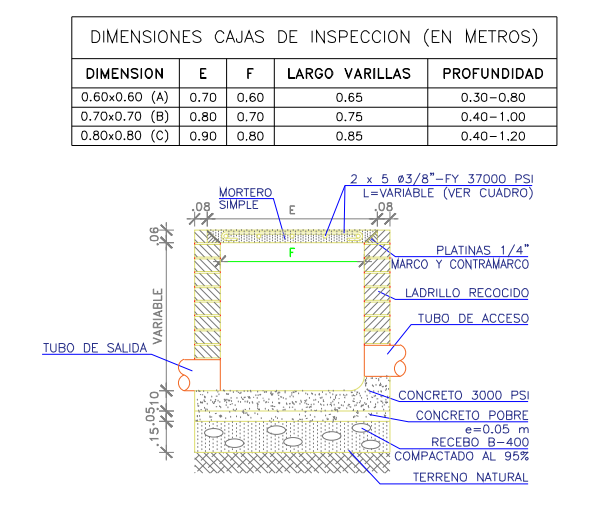

DETALLE CAJA DE INSPECCION
ESCALA ______ 1:20

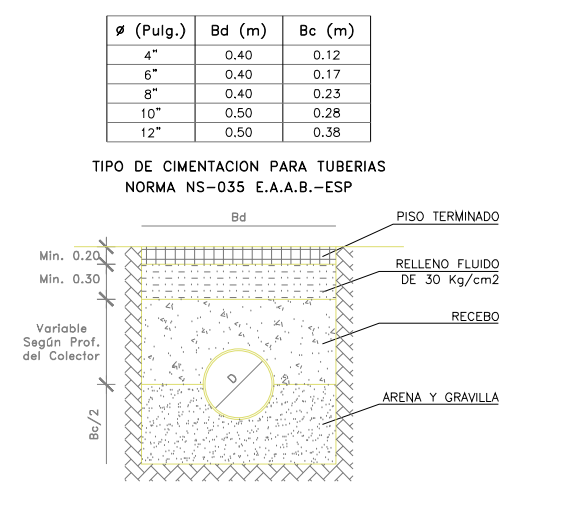

DET. CIMENTACION PARA TUBERIAS
ESCALA ______ SIN

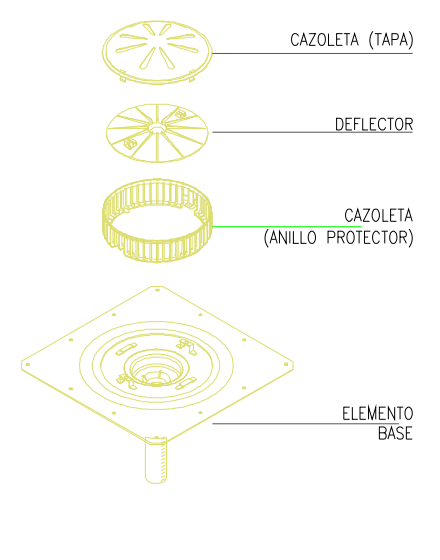

DETALLE DE TRAGANTE
ESCALA ______ SIN

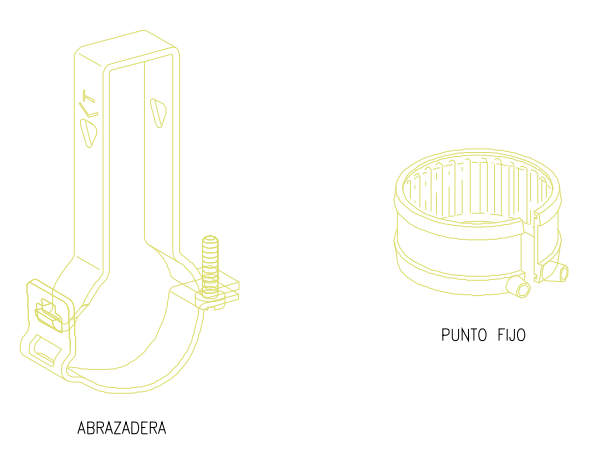

DETALLE DE ABRAZADERA
ESCALA ______ SIN

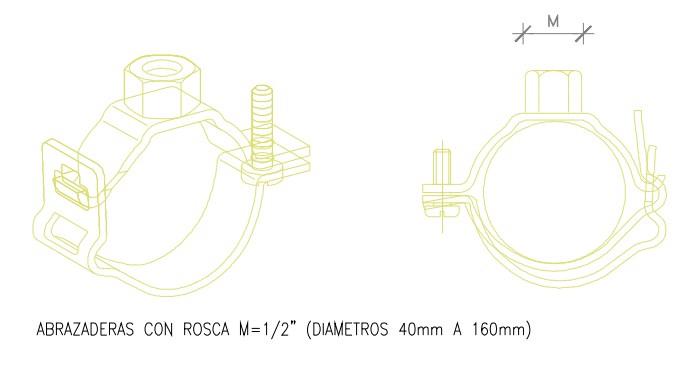

DETALLE DE ABRAZADERA DE ROSCA
ESCALA ______ SIN

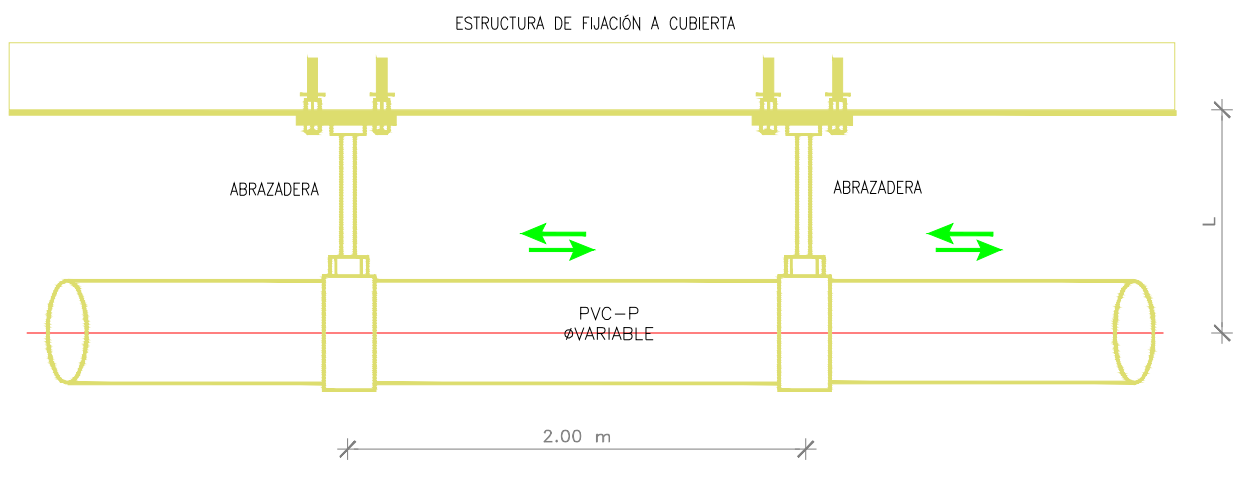

ESQUEMA DE COLECTOR COLGANTE
ESCALA ______ SIN

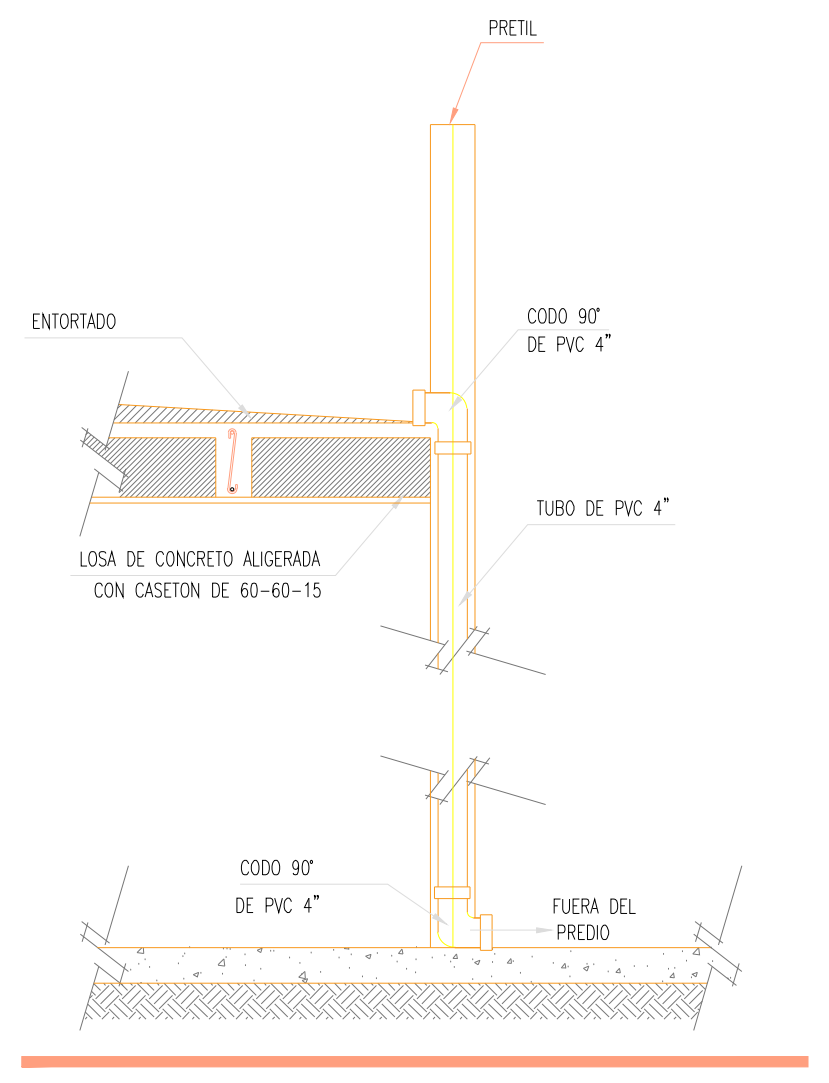

DETALLE DE BAJANTE PLUVIAL DET-04
ESCALA 1:25

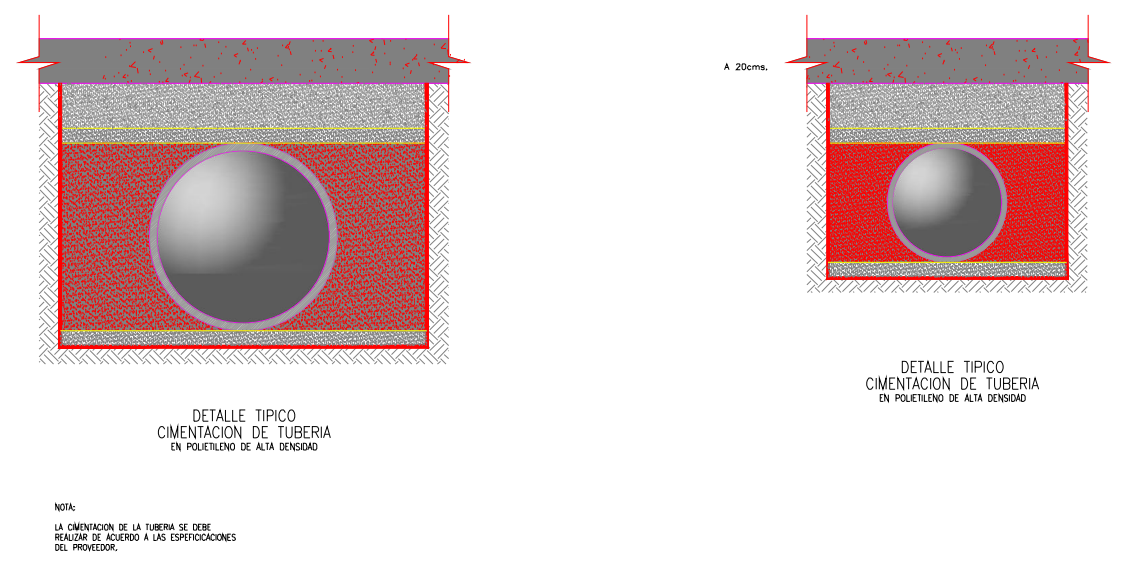

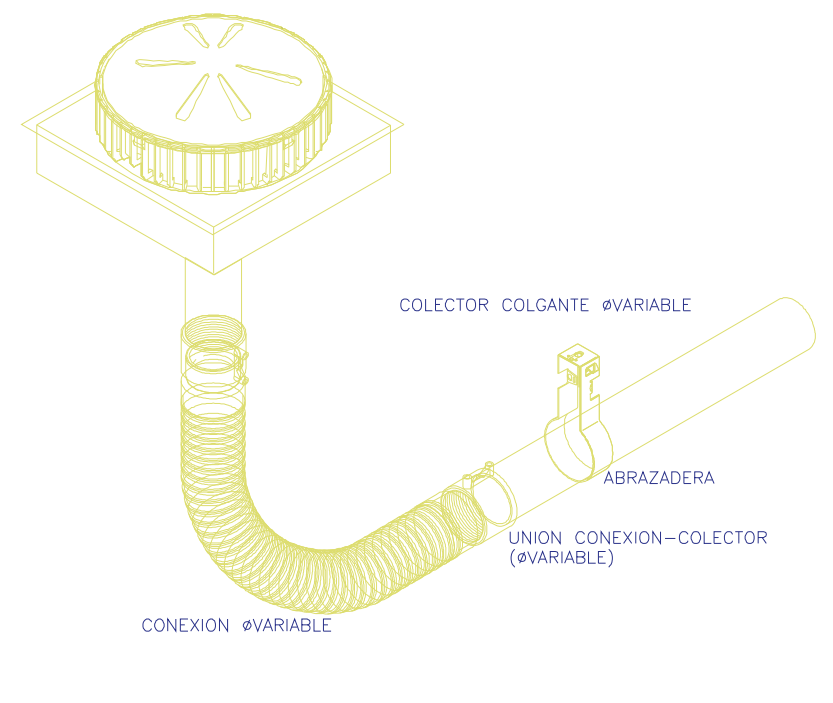

DETALLE DE TRAGANTE Y CONEXION A COLECTOR
ESCALA ______ SIN

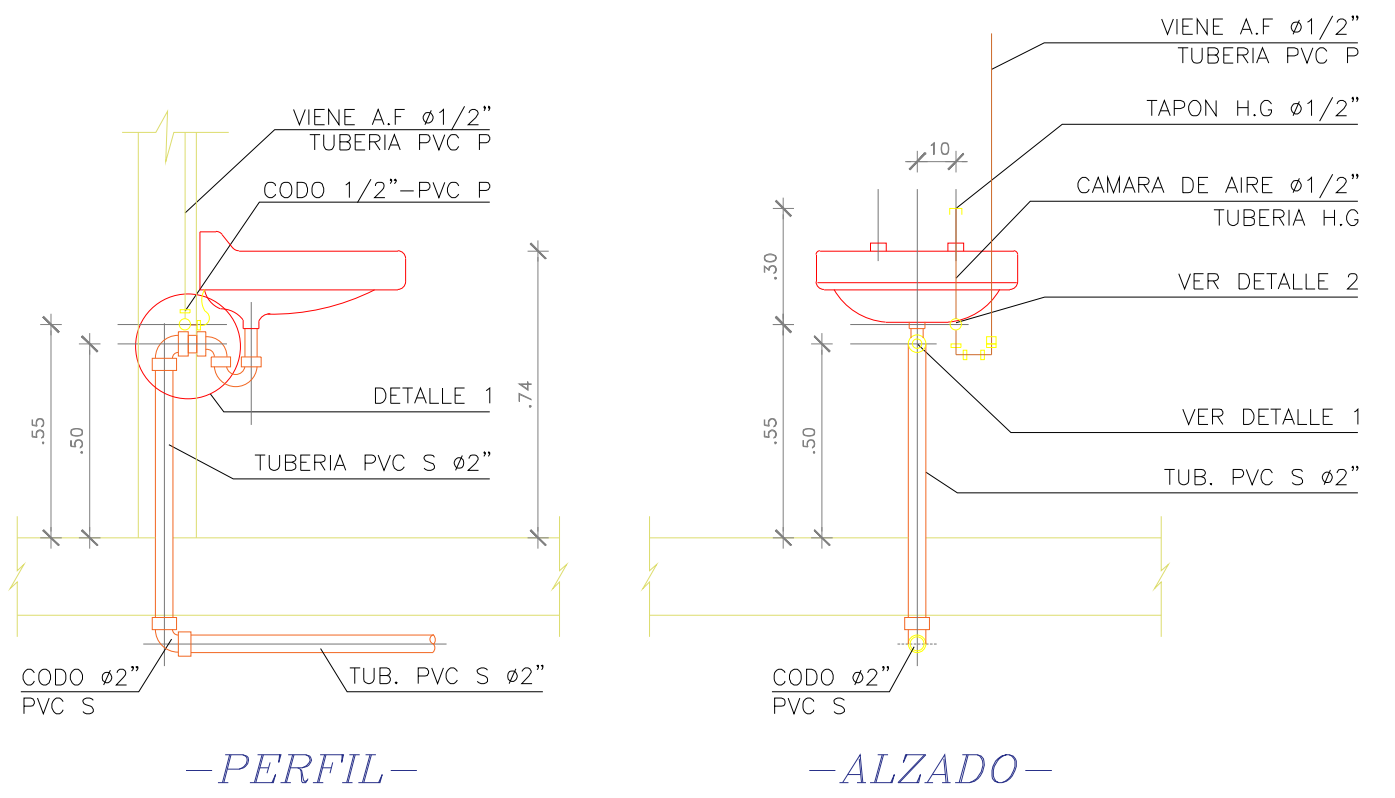

DETALLE MONTAJE LAVAMANOS
ESCALA ______ 1:20

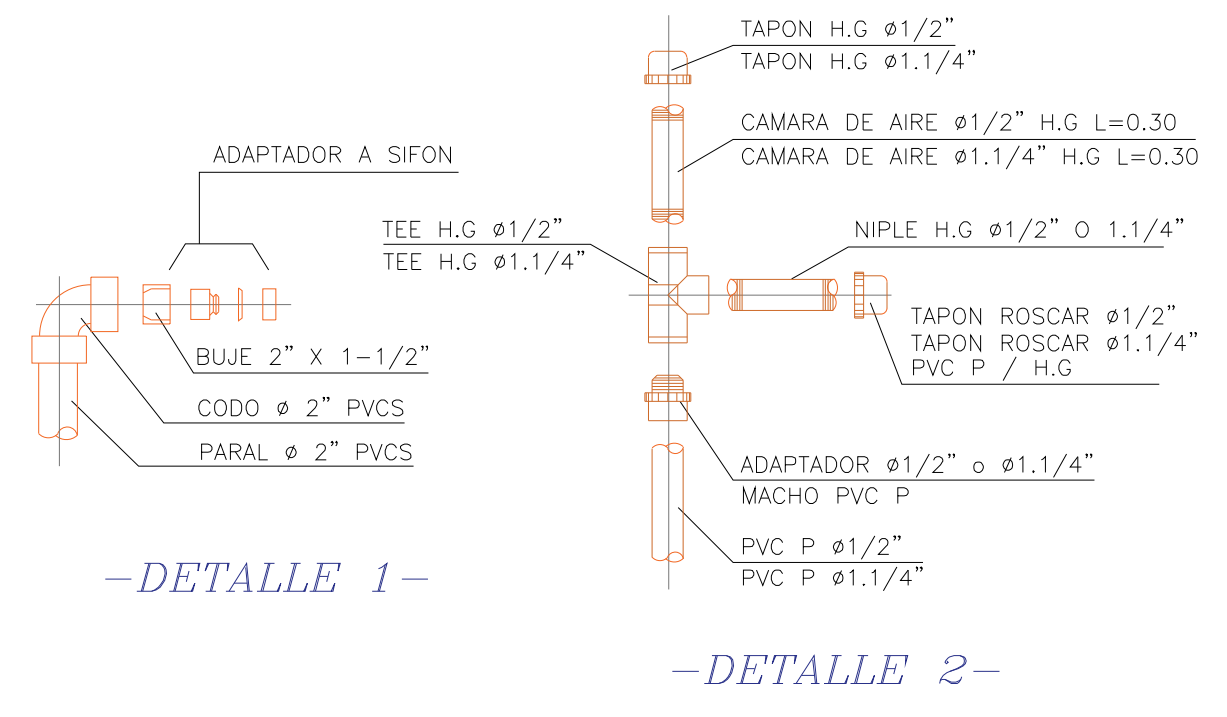

DETALLE CAMARAS DE AIRE
PARA FLUXOMETRO O TANQUE

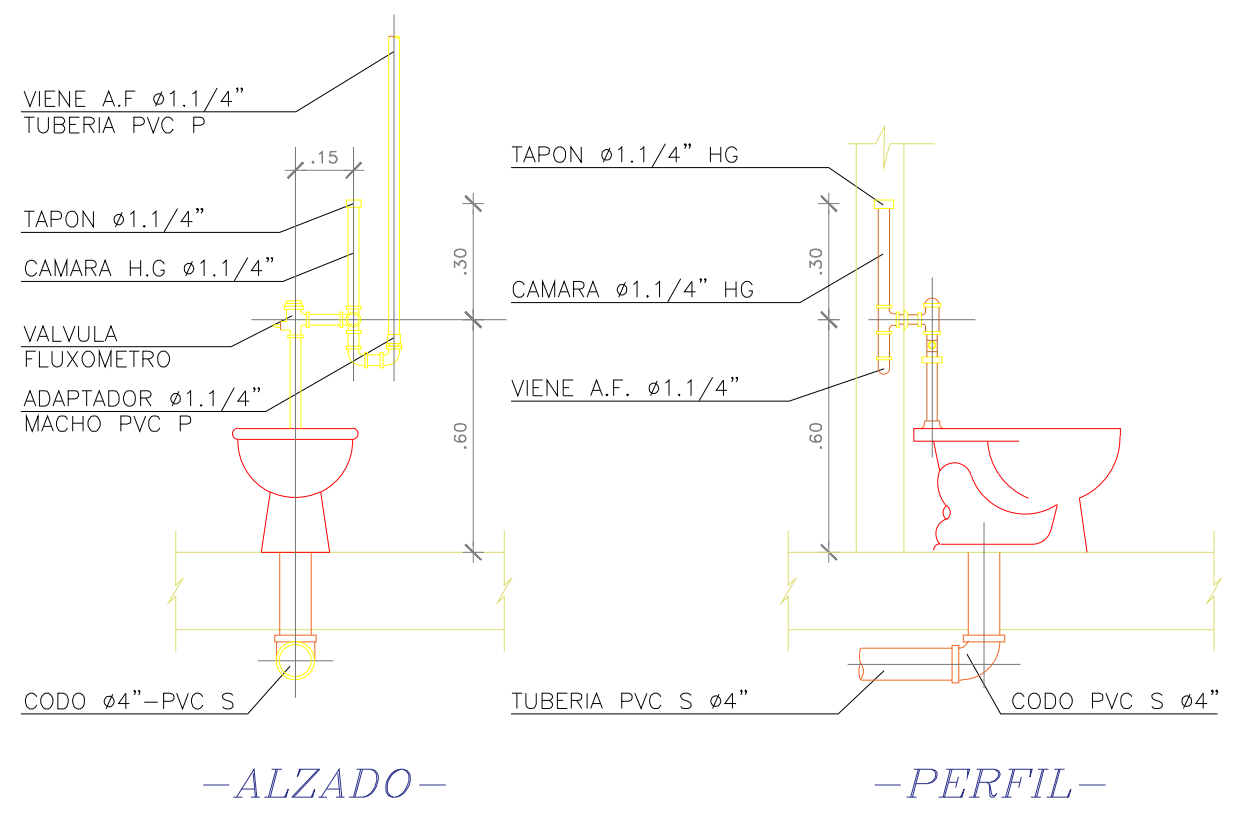

DET SANITARIO FLUXOMETRO
ESCALA ______ 1:20

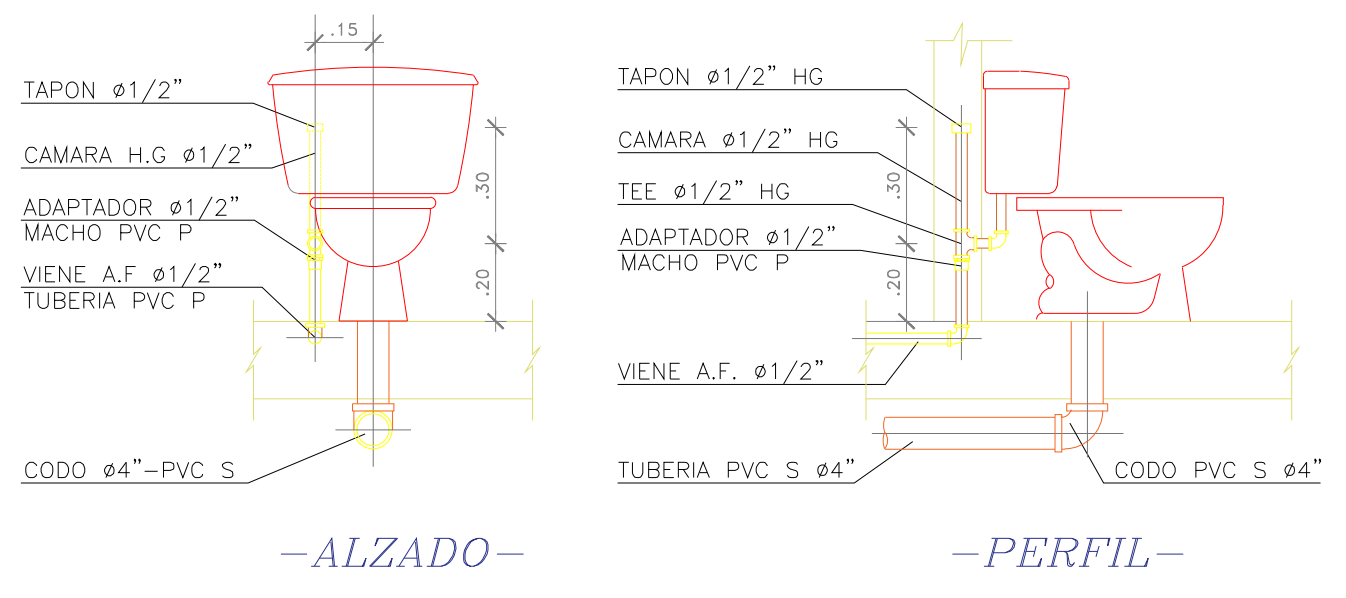

DET SANITARIO DE TANQUE
ESCALA ______ 1:20

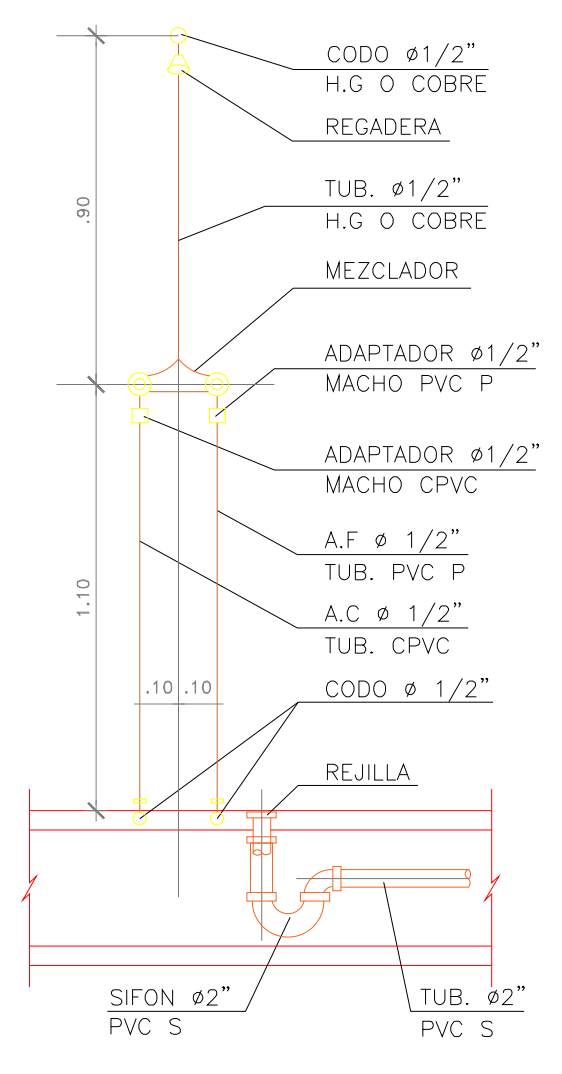

DET MONTAJE DUCHA
ESCALA ______ 1:20

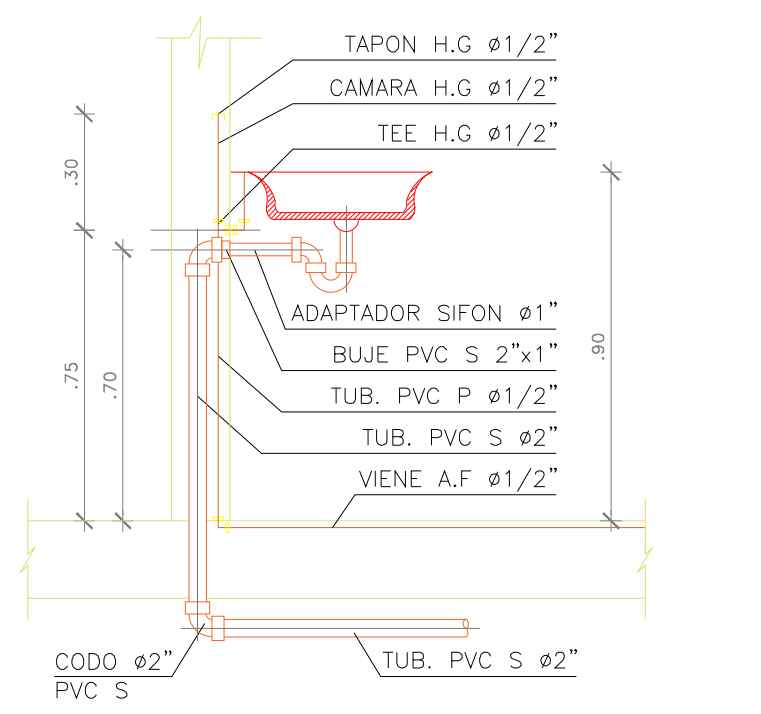

DET. MONTAJE LAVAPLATOS
ESCALA ______ 1:20

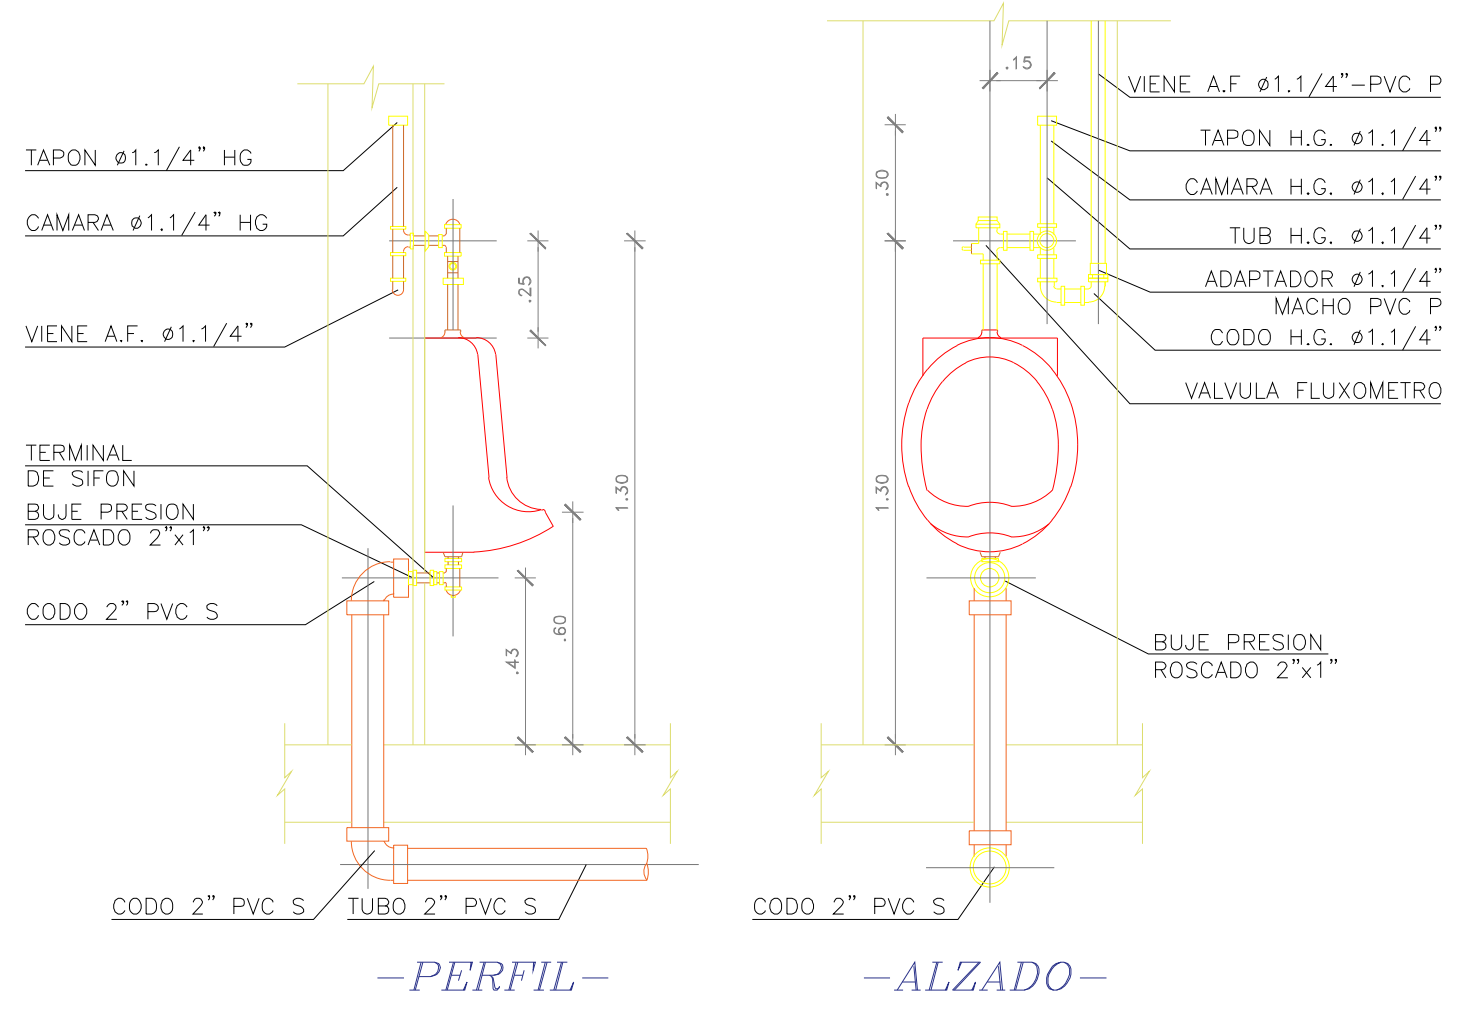

MONTAJE ORINAL FLUXOMETRO
ESCALA ______ 1:20

GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL
E.S.E HERNANDO QUINTERO BLANCO DEL
MUNICIPIO DE EL PASO

CONTIENE:
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
-DETALLES SANITARIAS - LLUVIAS

DISEÑO :	ING. GINA AGUILAR
REVISO :	ARQ.JOHNY ALBERTO MATTOS PROFESIONAL SECRETARIA DE SALUD
APROBÓ :	JUAN CARLOS MINDIOLA SECRETARIO DE SALUD (e)

ESCALA:	1:500
FECHA:	Julio 2024
PLANO:	DET-01 5/7

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. PLANEACIÓN