NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO BUENOS AIRES
FECHA VISITA	10-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

69

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE			
RUC			
2366	**2355**	**2367**	**2368**
			

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de emprendimiento y empleo buenos aires
FECHA VISITA	10-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB		Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	2	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB	1		
Extintores CO2 10 LB	1		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACION DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1.0 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLASTICO / UNIDAD	4
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	4
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	9

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - RASACION DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC - EXTINTOR DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA A EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC - EXTINTOR DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICION DE CORNETA DE EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 1020 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Wendy Vásquez
Identificación	
Firma	

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO CASTILLA
FECHA VISITA	10-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

70

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
2354	**2360**	**2363**	**2355**	**2356**
				
2362	**2657**	**2364**	**2361**	**2358**
				
2359				


EXTINTOR

NOMBRE DE LA SEDE	Centro emprendimiento y empleo, castilla
FECHA VISITA	1003-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Balbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	3	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	6	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB	2		
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE KION-MAGNETIC 1,6 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 ½ GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	11
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	11
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANÍA / UNIDAD	11

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFÓN EXT. PCS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO ENL. DE PARED PARA EXTINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Londoño Rúa
Identificación	22029488
Firma	

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO MANRIQUE
FECHA VISITA	10-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

71

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
2351	**2352**	**2353**	**2350**	**2347**
				
2348	**2345**	**2349**	**2343**	**2344**
				

NOMBRE DE LA SEDE	Centro emprendimiento y empleo manrique.
FECHA VISITA	10-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	2	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	6	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB	2		
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	10
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	10
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	10

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Trinidad Patiño Higuita
Identificación	1104600150
Firma	

NOMBRE DE LA SEDE	COMISARÍA DE FAMILIA 6 ,INSPECCIÓN DE POLICÍA 6A
FECHA VISITA	11-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

72

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
2387	**2185**	**2384**	**2386**	**2388**
				

NOMBRE DE LA SEDE	inspeccion policia 6A y Comisaria familia 6A
FECHA VISITA	11-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	5	Extintores H2O	
ExtIntores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/4 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1.8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLASTICO / UNIDAD	5
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION / UNIDAD	5
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	5

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/4 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICION DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPUSICION DE VALVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. POS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Cristian garcia
Identificación	1027945540
Firma	

prueba hidrostatico mantenimiento y verificacion

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DOCE DE OCTUBRE
FECHA VISITA	11-03-2026
HORA VISITA	03:00 PM
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

73

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE					
RUC					
2374	**2375**	**2376**	**2373**	**2377**	**2379**
					

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de emprendimiento y empleo 20 de octubre. (Desarrollo social)
FECHA VISITA	11-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa CR 80 H 103-240.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	1	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	3	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB	2		

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACION DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC LB GUNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	6
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	6
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	6

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICION DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PDS 10X20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Erika Gruciano
Identificación	10 24 035 43
Firma	

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA CANDELARIA
FECHA VISITA	11-03-2026
HORA VISITA	03:36 PM
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

74

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
RUC		
2325	**2403**	**SUMINISTROS**
		

Suministro.

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de desarrollo social, la Candelaria
FECHA VISITA	11-03-26
HORA VISITA	3:36 pm
TECNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	3	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB		más 1 base piso	
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACION DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST AFFF NON-MAGNETIC 10 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 ½ GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLASTICO / UNIDAD	3
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION / UNIDAD	3
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	3

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR RC DE 21/4 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR RC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICION DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 21/4 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 21/4 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICION DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICION DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICION DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE CO2 EXTINTOR H2O Y EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 21/4 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICION DE VALVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICION DE VALVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICION DE VALVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 21/4 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICION DE VALVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICION DE VALVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 21/4 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	1
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PCD 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METALICO EN L DE PARED PARA EXTINTOR DE 10LB Y 20LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Mauricio Restrepo Echeverri
Identificación	8032095
Firma	Mauricio Rpo

Prueba hidrostatica, mantenimiento y verificacion

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y TELECENTRO LA ESPERANZA
FECHA VISITA	11-03-2026
HORA VISITA	04:50 PM
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

75

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
RUC		
2389	**2802**	**SUMINISTROS**
		

Sominstro.

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de desarrollo la esperanza (Centro de desarrollo social y telecentro la esperanza)
FECHA VISITA	11-03-16
HORA VISITA	4:50PM
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barboza

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB		Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	2	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	1
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

Se Cambio un extintor Solcaflan por un abc de 10 libras con base nueva ambos.

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 ½ GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	2
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION / UNIDAD	2
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	2

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICION DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICION DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICION DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICION DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICION DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VALVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICION DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICION DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Fernanda Valdivieso
Identificación	1098712367.
Firma	

prueba hidrostatica, mantenimiento y verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LOS MANGOS
FECHA VISITA	11-03-2026
HORA VISITA	03:00 PM
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

76

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
2399	**2395**	**2397**	**2398**	**2396**
				

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de desarrollo social, los magos
FECHA VISITA	11-03-26
HORA VISITA	3:00 PM.
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	1	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	3	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	5
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	5
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CALCOMANIA / UNIDAD	5

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VALVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10X20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Kevin Arley valencia Gonzalez
Identificación	1007336735
Firma	Kevin valencia

Pruebahidrostatica
mantenimiento y
verificacion.
5 pit.

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LAURELES
FECHA VISITA	11-03-2026
HORA VISITA	1:15 PM
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

77

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
RUC		
2392	**2393**	**2394**
		

Suministro

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de desarrollo social. Tavieles.
FECHA VISITA	11-03-26
HORA VISITA	1:15 PM
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB		Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	3	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

más a base piso

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,8 GUUNDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	3
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	3
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CALCOMANIA / UNIDAD	3

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICION DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. POS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LBY 20 LBS/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Nathaly Zapata
Identificación	1036704480
Firma	Nathaly

Prueba hidrostatica mantenimiento y verificacion 3 pH extintor

NOMBRE DE LA SEDE	BODEGA CAMPO VALDÉS
FECHA VISITA	12-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

78

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE			
RUC			
2833	**2832**	**2834**	**2831**
			

NOMBRE DE LA SEDE	Bodega Campo Verde
FECHA VISITA	11-05-22
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB		Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	3	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB	1		
Extintores CO2 10 LB	1		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR CO2 (UNIDAD)	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR POLVO (UNIDAD)	
3	MARCACIÓN VIALIZACIÓN DE EXTINTOR (UNIDAD)	
4	CAMBIO DE CONEXIÓN EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES (UNIDAD)	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS (UNIDAD)	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS (UNIDAD)	
8	EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS (UNIDAD)	
9	EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS (UNIDAD)	
10	EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS (UNIDAD)	
11	EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS (UNIDAD)	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES (UNIDAD)	
13	EXTINTOR WATER MIST NOVEC 1230 (UNIDAD)	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BELLOW AXIAL (UNIDAD)	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VENTILACIÓN (UNIDAD)	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANÍA (UNIDAD)	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ESPACIADOR DE BOQUILLA (UNIDAD)	
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MANGUERA DE EXTINTOR (UNIDAD)	
23	PRUEBA HIDROSTÁTICA A EXTINTOR DE AGUA - PRESIÓN DE PRUEBA 300 PSI - CILINDRO (UNIDAD)	
24	RECARGA DE EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE 5 LIBRAS (UNIDAD)	
25	RECARGA DE EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE 10 LIBRAS (UNIDAD)	
26	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES (UNIDAD)	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS (UNIDAD)	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS (UNIDAD)	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS (UNIDAD)	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS (UNIDAD)	
31	RECARGA DE EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS (UNIDAD)	
32	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES (UNIDAD)	
33	RECARGA DE EXTINTOR WATER MIST NOVEC 1230 (UNIDAD)	
34	RETIMBRADO DE CILINDRO EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 LIBRAS (UNIDAD)	
35	RETIMBRADO DE CILINDRO EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 10 LIBRAS (UNIDAD)	
36	RETIMBRADO DE CILINDRO EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 20 LIBRAS (UNIDAD)	

	DETALLE	CANTIDAD
37	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 10 LIBRAS (UNIDAD)	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS (UNIDAD)	
39	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES (UNIDAD)	
40	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 10 LIBRAS (UNIDAD)	
41	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 A 150 LIBRAS (UNIDAD)	
42	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES (UNIDAD)	
43	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 10 LIBRAS (UNIDAD)	
44	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 75 A 150 LIBRAS (UNIDAD)	
45	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 10 LIBRAS (UNIDAD)	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR PQS QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS (UNIDAD)	
47	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB (UNIDAD)	
48	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB (UNIDAD)	
49	SOPORTE DE PISO TIPO 150 LIBRAS (UNIDAD)	
50	SOPORTE METÁLICO DE PARED PARA EXTINTOR DE 10LB Y 20LB (UNIDAD)	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Luis Montoya
Identificación	71756.578
Firma	

Prueba hidrostatica, mantenimiento y certificado verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	VIVERO SOFTWARE
FECHA VISITA	12-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa



RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE						
RUC						

NOMBRE DE LA SEDE	Nivel0 Software
FECHA VISITA	12-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	2	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	1		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/4 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC L8 G UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/4 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Jennifer Natalia Guerra Cossio
Identificación	1007498083
Firma	Jennifer Guerra

prueba hidrostatica
mantenimiento y verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	AULA AMBIENTAL PROVENZA
FECHA VISITA	12-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

80

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE						
RUC						
2825	**2827**	**2823**	**2822**	**2826**	**2821**	**2380**
						

NOMBRE DE LA SEDE	Aula ambiental Provensa
FECHA VISITA	12-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	5	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	1	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	2		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,6 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANÍA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. POS 1020 LISS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Jose Alexander Gonzalez
Identificación	71332840
Firma	

Prueba hidrostatica, mantenimiento y verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	LA CAVA GUAYABAL
FECHA VISITA	12-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

81

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
2813	**2816**	**2817**	**2819**	**2818**
				

NOMBRE DE LA SEDE	La Cava Guayabal
FECHA VISITA	12-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	3	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	2		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC LB GUAUNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLASTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFÓN EXT. PCS 10X20 LSS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXTINTOR DE 10LB Y 20 LB UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	DANIELA QUINCHÍA
Identificación	1214921918
Firma	

Prueba hidrostatica, Verificacion y mantenimiento

NOMBRE DE LA SEDE	MASCERCA GUAYABAL
FECHA VISITA	12-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

82

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE						
RUC						
2812	**2810**	**2809**	**2803**	**2811**	**2814**	**2815**
						

NOMBRE DE LA SEDE	mascerca Guayabal
FECHA VISITA	12-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Baibosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	5	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	2		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,8 GUANDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 20 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PCS 10X20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB / UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Juan David Gomez Mejia
Identificación	1027660115.
Firma	Juan David Gomez.

Prueba hidrostatica, revicion y mantenimiento.

NOMBRE DE LA SEDE	CASA DE CULTURA ALCAZARES
FECHA VISITA	12-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

83

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE	
RUC	
2806	**2807**
	

NOMBRE DE LA SEDE	Casa de Cultura, Alcazares
FECHA VISITA	12-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	2	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC / UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE 10 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 20 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 20 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. POS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXTINTOR DE 10LB Y 20 LB UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Juan Camilo Atehortúa
Identificación	1037582573
Firma	

Diveboaerostatica, mantenimiento y revision.

NOMBRE DE LA SEDE	SEDE SOCIAL BELEN
FECHA VISITA	12-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

84

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
SUMINISTROS		
2805	**2804**	**2803**
		

Suministro

NOMBRE DE LA SEDE	Sede Social, Belen (Sede Social Belen parque)
FECHA VISITA	12-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB		Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	3	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

2 extintores nuevos mas 3 bases y sus señalizacion

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CLINCHO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1/E GLA/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLASTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ARILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXTINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Laura Yineth Florez zuleta
Identificación	1036682162
Firma	Laura Florez Z.

NOMBRE DE LA SEDE	VIVERO MUNICIPAL
FECHA VISITA	13-02-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

85

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE						
RUC						
2549	**2547**	**2546**	**2550**	**2551**	**2552**	**2548**
						

NOMBRE DE LA SEDE	Vivero municipal el poblado
FECHA VISITA	13-02-25
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	7	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO DE SEÑALIZACION DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE MON-MAGNETIC 1.6 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLASTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE 5 A 20 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 20 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 20 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO RODOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC; EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC; EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO RODOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO RODOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. POS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB / UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Andres Restrepo
Identificación	1023422869
Firma	

Prueba hidrostatica mantenimiento y verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZACIÓN ROSALEDA
FECHA VISITA	14-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

86

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE			
RUC			
2857	**2820**	**SUMINISTROS**	**2858**
			

Suministro,

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de desarrollo social la Rosaleda
FECHA VISITA	14-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	1	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

1 Extintor x 20 libras Nuevo
2 bases 2 señalizaciones
1 Cerca

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXTINTOR DE 10 LB Y 20 LB UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Sandra Sepúlveda
Identificación	CC 42775780
Firma	

prueba hidrostatica, mantenimiento y verificacion

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y TELECENTRO PRADITO
FECHA VISITA	14-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

87

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
RUC		
2838	**2839**	**2840**
		

Suministro

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de desarrollo pradito
FECHA VISITA	14-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	2	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

1 Extintor nuevo
Señalización y base

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,6 CUANDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PCS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Kelly Dahiana Caro Arango
Identificación	1128161322.
Firma	Dahiana Caro

Prueba hidrostatica
Mantenimiento y verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN ANTONIO DE PRADO (CENTRALIDAD)
FECHA VISITA	14-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

88

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE							
RUC							
2573	**2568**	**2567**	**2566**	**2574**	**2565**	**2572**	**2554**
							

Suministros.

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de desarrollo social San Antonio de prado centralidad.
FECHA VISITA	14-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

Suministro.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	3	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	Recogido
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

Un extintor nuevo, Con 3 bases, 2 mangueras 2 Correas Nuevo.

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	2
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NOA-MAGNETIC 1,6 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	2
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	2
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	2

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 20 LIBRAS / UNIDAD	2
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	3
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. POS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Julian David Sucerquia Gaviria
Identificación	
Firma	Julian Sucerquia

prueba hidrostatica mantenimiento y verificacion

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN CRISTOBAL
FECHA VISITA	14-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

89

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
2842	**2841**	**2844**	**2847**	**2845**
				
2846	**2855**	**2854**	**SUMINISTRO**	
				

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de emprendimiento y empleo San Cristobal (Centro de desarrollo Social San Cristobal).
FECHA VISITA	14-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	3	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	4	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB	2		
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,5 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTÁTICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFÓN EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	SANDRA MOLINA
Identificación	1017163836
Firma	SANDRA MOLINA.

Prueba hidrostatica mantenimiento y revicion.

montado.

NOMBRE DE LA SEDE	CERRO EL VOLADOR
FECHA VISITA	16-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

90

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
7056	**7057**	**7054**	**7055**	**7052**
				

NOMBRE DE LA SEDE	Cerro natural el volador
FECHA VISITA	15-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	4	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	1	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1.8 GL / UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLASTICO / UNIDAD	5
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	5
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	5

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. POS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB / UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Luis David Barbosa
Identificación	[illegible]
Firma	

Prueba hidrostatica, verificacion y mantenimiento.
S. M. Hidrostatica

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO INTEGRADO SAN CRISTÓBAL
FECHA VISITA	16-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

91

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE	
RUC	
2859	**2937**
	

Suministros-

NOMBRE DE LA SEDE	Sede San Cristobal (Centro integrado San Cristobal).
FECHA VISITA	16-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	1
Extintores ABC 10 LB	6	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
ExtIntores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	1		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

tipo K Nuevo
Con Señalizacion
Se cambio uno de Co^2
xuno de 10 libras de Co^2

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACION DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1.8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	7
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	7
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	7

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICION DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICION DE MAGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICION DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. POS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	César Ramoza
Identificación	91.242.973
Firma	

prueba hidroestatica
mantenimiento y verificacion
6 pH. Idem Lubre-

NOMBRE DE LA SEDE	CERRO NUTIBARA-MEDIO AMBIENTE
FECHA VISITA	16-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

92

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
2925	**2927**	**2928**	**2926**	**2801**
				

NOMBRE DE LA SEDE	Medio ambiente nutibara
FECHA VISITA	16-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	5	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST PRE NON-MAGNETIC 1.8 GLA/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLASTICO / UNIDAD	5
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION / UNIDAD	5
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	5

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Sebastian Montoya C
Identificación	1.152.205.620
Firma	Sebastian Montoya C

Prueba hidrostatica, mantenimiento y verificacion.
5 para todo ello.

NOMBRE DE LA SEDE	ARCHIVO CENTRAL SAN BENITO
FECHA VISITA	16-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

93

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE							
RUC							
2901	**2902**	**2906**	**2908**	**2909**	**2903**	**2904**	**2907**
							
2913	**2914**	**2918**	**2919**	**2920**	**2905**	**2916**	**2915**
							

2917



NOMBRE DE LA SEDE	Archivo Central San Benito
FECHA VISITA	16-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	2	Extintores H2O	15
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACION DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1.8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR AGUA DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLASTICO / UNIDAD	17
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION / UNIDAD	17
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO / UNIDAD	17

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 A 4 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 2½ A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 20 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICION DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 2½ A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICION DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICION DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICION DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICION DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 2½ A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICION DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 2½ A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PCS 1620 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXTINTOR DE 10 LBS Y 20 LBS / UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Diana Maria Hoyos Largosa
Identificación	CC 43548876 de Itagüí
Firma	Diana Maria Hoyos Largosa.

prueba hidrostatica, Verificacion y mantenimiento. 17 pulsadores

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA CANDELARIA
FECHA VISITA	16-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

94

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
RUC		
2325	**2403**	**SUMINISTRO**
		

NOMBRE DE LA SEDE	Centro integrado familiar la Candelaria
FECHA VISITA	16-02-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	4	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	1		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE GUANTE EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FINE NON-MAGNETIC 1.6 GUA UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLASTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	1

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CONECTAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 20 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANOMETRO EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10 LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20 LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PCS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10 LB Y 20 LB UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Melissa Ojaz
Identificación	1152187570
Firma	Melissa O

Prueba hidrostatica
mantenimiento y
verificación.
y procesos fotograficos

NOMBRE DE LA SEDE	CASA NIQUITAO
FECHA VISITA	17-03-2025
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

95

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
RUC		
2911	**2852**	**2940**
		

NOMBRE DE LA SEDE	Casa Nizuitao
FECHA VISITA	17-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	1	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB	1		
Extintores CO2 10 LB	1		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLASTICO / UNIDAD	3
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION / UNIDAD	3
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	3

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Lisbeth Romero Paredes
Identificación	CC 1.116.877.745
Firma	

Prueba idraepostatica 1
mantenimiento 4
Verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	BODEGA CEDES PARQUE
FECHA VISITA	17-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

96

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE							
RUC							
2941	**2942**	**2943**	**2946**	**2850**	**2951**	**2947**	**2851**
							

NOMBRE DE LA SEDE	Bodega Cedes parque (cedes parque).
FECHA VISITA	17-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	7	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	1	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACION DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC L8 CUANDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	8
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACION / UNIDAD	8
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	8

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB / UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	CESAR ACEVEDO
Identificación	15506166
Firma	Cesar M

prueba hidrostatica mantenimiento y verificacion

NOMBRE DE LA SEDE	ESCUELA DEL MAESTRO
FECHA VISITA	17-03-2026
HORA VISITA	03:00 PM
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

97

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE							
RUC							
2969	**2967**	**2965**	**2948**	**2949**	**2950**	**2956**	**2960**
							
2966	**2346**	**2968**	**2954**	**2952**	**2971**	**2953**	**2953**
							

NOMBRE DE LA SEDE	Casa del maestro (Escuela del maestro).
FECHA VISITA	17-02-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	10	Extintores H2O	1
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	06		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC LB QU/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	17
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	17
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	17

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD .	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Alejandro Meza
Identificación	7721576
Firma	Alejandro Meza

prueba hidroestatica 1
Mantenimiento 4
Verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	ESPACIO PUBLICO
FECHA VISITA	18-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

98

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE

RUC

2955	2961	2962	2963	2958	2976	2964	2978	2979	2980
									

2987	2988	2989	2977	2991	2985	2986	2981	2982	2983
									

2990	2972	3000	3007	2973	2974	2975









NOMBRE DE LA SEDE	Espacio publico
FECHA VISITA	18-3-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	21	Extintores H2O	3
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	3		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	27
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	27
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	27

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXTINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Eyer Fredy Ossa Orrego
Identificación	70 753 958
Firma	Eyer Fredy Ossa O

prueba diagnostica 24
mantenimiento y verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	POR MIS DERECHOS
FECHA VISITA	18-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

99

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
2984	**2992**	**2993**	**2994**	**2995**
				

NOMBRE DE LA SEDE	Por mis Derechos
FECHA VISITA	18-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	15.	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,6 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 ½ GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	5
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	5
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	5

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 30 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Yudy Salinas Quintero
Identificación	1128472356
Firma	Yudy Salinas

prueba diagnostica mantenimiento y verificación.

NOMBRE DE LA SEDE	CASA DE GOBIERNO SANTA ELENA
FECHA VISITA	18-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

100

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE					
RUC					
2998	**2999**	**2997**	**2863**	**2862**	**2853**
					

NOMBRE DE LA SEDE	Casa de Gobierno. Santa elena.
FECHA VISITA	18-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	2	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	1	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	3		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1.8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	3
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	3
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	3

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 21 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 21 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAGUEPA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 21 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 21 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Deisy johana zapata
Identificación	1152057495
Firma	Deisy Johana zapata

prueba hidrostatica 3
mantenimiento y verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	CASA DE CULTURA SANTA ELENA
FECHA VISITA	18-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

101

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE	
RUC	
2864	**2865**
	

NOMBRE DE LA SEDE	Casa de la Cultura Santa Elena (Camino del valle del Software Santa elena).
FECHA VISITA	18-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	2	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE GUINDO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1.8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 1/2 GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	2
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	2
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MAQUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Juan Fernando Londoño Giraldo
Identificación	1214714655
Firma	Juan T.

prueba hidroestatica mantenimiento y verificación.

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE SANTA ELENA
FECHA VISITA	18-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

102

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE				
RUC				
2867	**2868**	**2873**	**2871**	**2870**
				

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de Emprendimiento Santa Elena (Centro Valle del Software Santa Elena).
FECHA VISITA	18-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Bambosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB		Extintores H2O	1
Extintores ABC 20 LB	2	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	2		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 ½ GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	5
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	5
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CALCOMANIA / UNIDAD	3

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO – PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

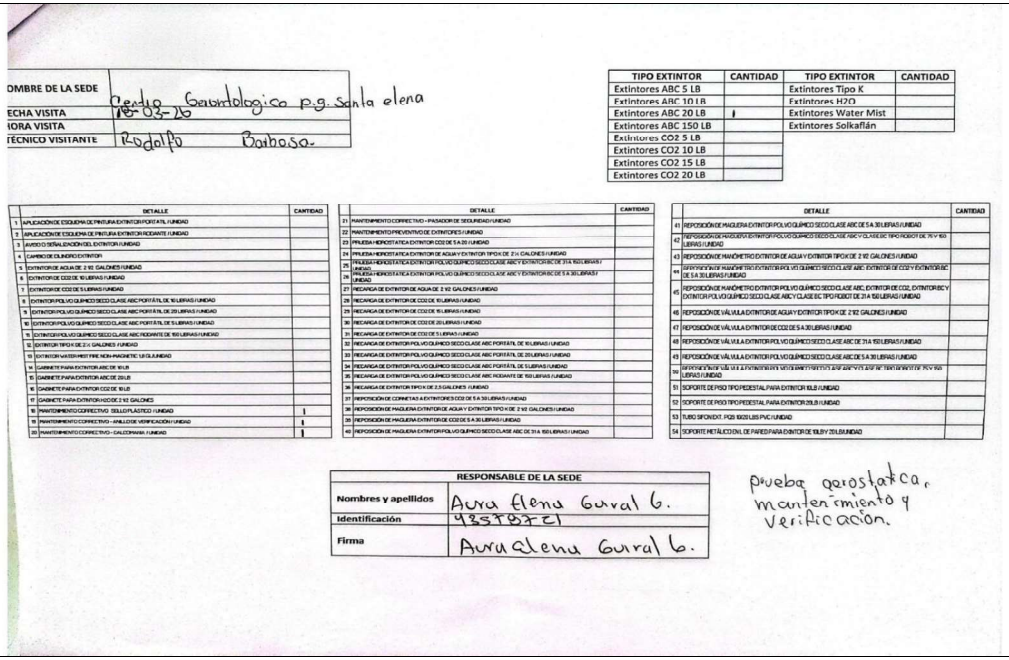
	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Catalina Yepes E.
Identificación	1017162261
Firma	

prueba aerostatica 3
mantenimiento 4
revicion.

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO GERONTOLÓGICO SANTA ELENA
FECHA VISITA	18-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

103

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
RUC	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
2881		

OMBRE DE LA SEDE: Centro Gerontologico p.g. Santa elena
ECHA VISITA: 18-03-26
ORA VISITA:
ÉCNICO VISITANTE: Rodolfo Barbosa.

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB		Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	1	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST PRE NON-MAGNETIC 1.0 G / UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 ½ GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	1
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	1
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANÍA / UNIDAD	1

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTÁTICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTÁTICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTÁTICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR RCO DE 3 ½ A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTÁTICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR RCO DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 3 ½ A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 2½ A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR RCO DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 2½ A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTORES WATER MIST PRE NON-MAGNETIC 1.0 G DE 10" Y 20" Y 5 DE 10" Y 20" Y 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SPONDYL PQS 1020 LUIS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO DIL DE PARED PARA EXTINTOR DE 10LB Y 20LB / UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Aura Elena Gural G.
Identificación	43578721
Firma	Aura Elena Gural G.

prueba aerostatica, mantenimiento y verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO GERONTOLÓGICO SAN ANTONIO DE PRADO
FECHA VISITA	19-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

104

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
RUC		
2571	**2578**	**2570**
		

NOMBRE DE LA SEDE	Centro Gerontologico San Antonio de Prado
FECHA VISITA	19-03-26
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	3	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB		Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB			
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NOVA-NA CMETIC 1.8 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 ½ GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLASTICO / UNIDAD	3
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	3
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD	3

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2.5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

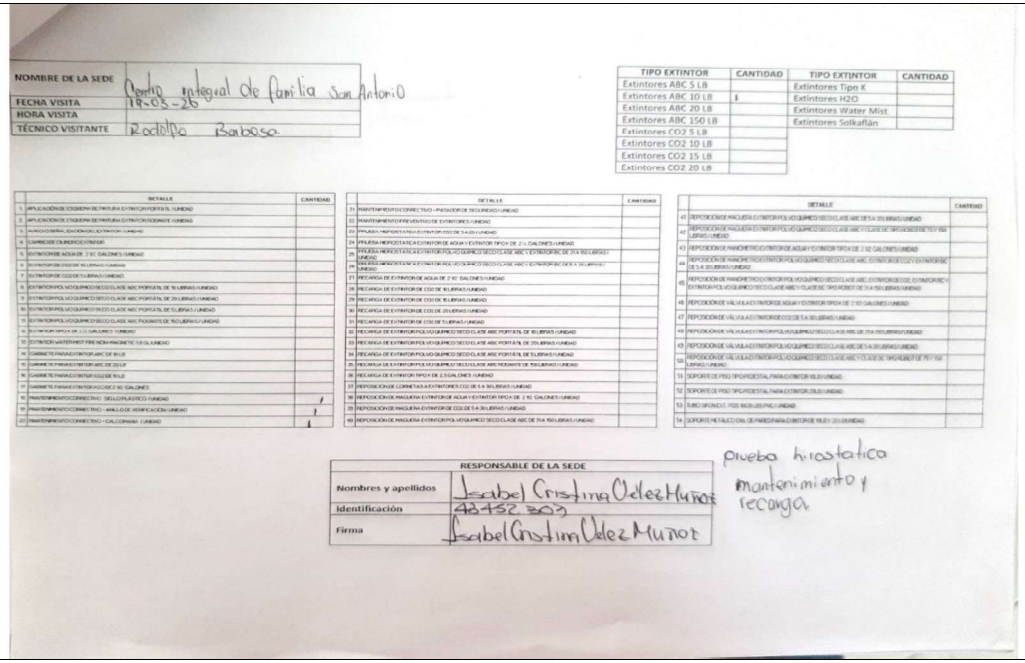
	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MAGUERA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 1020 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB / UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Jeyson Estiven Acevedo Sánchez
Identificación	1035931313
Firma	

Prueba hidrostatica mantenimiento y verificacion.

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO INTEGRAL DE FAMILIA SAN ANTONIO DE PRADO
FECHA VISITA	19-03-2026
HORA VISITA	
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

105

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE		
RUC	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	
2577		

NOMBRE DE LA SEDE	CENTRO DE VALLE SOFTWARE SAN CRISTOBAL (SAN ANTONIO DEL PRADO)
FECHA VISITA	19-03-2026
HORA VISITA	9:45 AM
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

105

RELACIÓN DE LOS EXTINTORES UBICADOS EN SEDE							
RUC							
2573	**2568**	**2567**	**2566**	**2565**	**2572**	**2574**	**2554**
							

NOMBRE DE LA SEDE	Centro de valle Software Jan ~~Global~~ Antonio. Prado -
FECHA VISITA	19-03-26
HORA VISITA	9:45 Am.
TÉCNICO VISITANTE	Rodolfo Barbosa

TIPO EXTINTOR	CANTIDAD	TIPO EXTINTOR	CANTIDAD
Extintores ABC 5 LB		Extintores Tipo K	
Extintores ABC 10 LB	2	Extintores H2O	
Extintores ABC 20 LB	5	Extintores Water Mist	
Extintores ABC 150 LB		Extintores Solkaflán	
Extintores CO2 5 LB			
Extintores CO2 10 LB	1		
Extintores CO2 15 LB			
Extintores CO2 20 LB			

	DETALLE	CANTIDAD
1	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTÁTIL / UNIDAD	
2	APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	
3	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR / UNIDAD	
4	CAMBIO DE CILINDRO EXTINTOR	
5	EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
6	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
7	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
8	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
9	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
10	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
11	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
12	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
13	EXTINTOR WATER MIST FIRE NON-MAGNETIC 1,0 GL/UNIDAD	
14	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 10 LB	
15	GABINETE PARA EXTINTOR ABC DE 20 LB	
16	GABINETE PARA EXTINTOR CO2 DE 10 LB	
17	GABINETE PARA EXTINTOR H2O DE 2 ½ GALONES	
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD	
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACIÓN / UNIDAD	
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANÍA / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	
23	PRUEBA HIDROSTÁTICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD	
24	PRUEBA HIDROSTÁTICA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
25	PRUEBA HIDROSTÁTICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
26	PRUEBA HIDROSTÁTICA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
27	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
28	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
29	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD	
30	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
31	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
32	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	
33	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	
34	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	
35	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	
36	RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	
37	REPOSICIÓN DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
38	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
39	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
40	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	

	DETALLE	CANTIDAD
41	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
42	REPOSICIÓN DE MANGUERA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
43	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
44	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2 Y EXTINTOR BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
45	REPOSICIÓN DE MANÓMETRO EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC, EXTINTOR DE CO2, EXTINTOR BC Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
46	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE AGUA Y EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	
47	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR DE CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
48	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 31 A 150 LIBRAS / UNIDAD	
49	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	
50	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y CLASE BC TIPO ROBOT DE 75 Y 150 LIBRAS / UNIDAD	
51	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	
52	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	
53	TUBO SIFON EXT. PQS 10/20 LBS PVC / UNIDAD	
54	SOPORTE METÁLICO EN L DE PARED PARA EXINTOR DE 10LB Y 20 LB/UNIDAD	

RESPONSABLE DE LA SEDE	
Nombres y apellidos	Carlos Andres Cuarter Rico
Identificación	71.787.949
Firma	

prueba hirostatica
Mantenimiento y
Recarga