
I.E. PIO XII - SEDE LA CONCEPCIÓN
SISTEMA DE DATOS



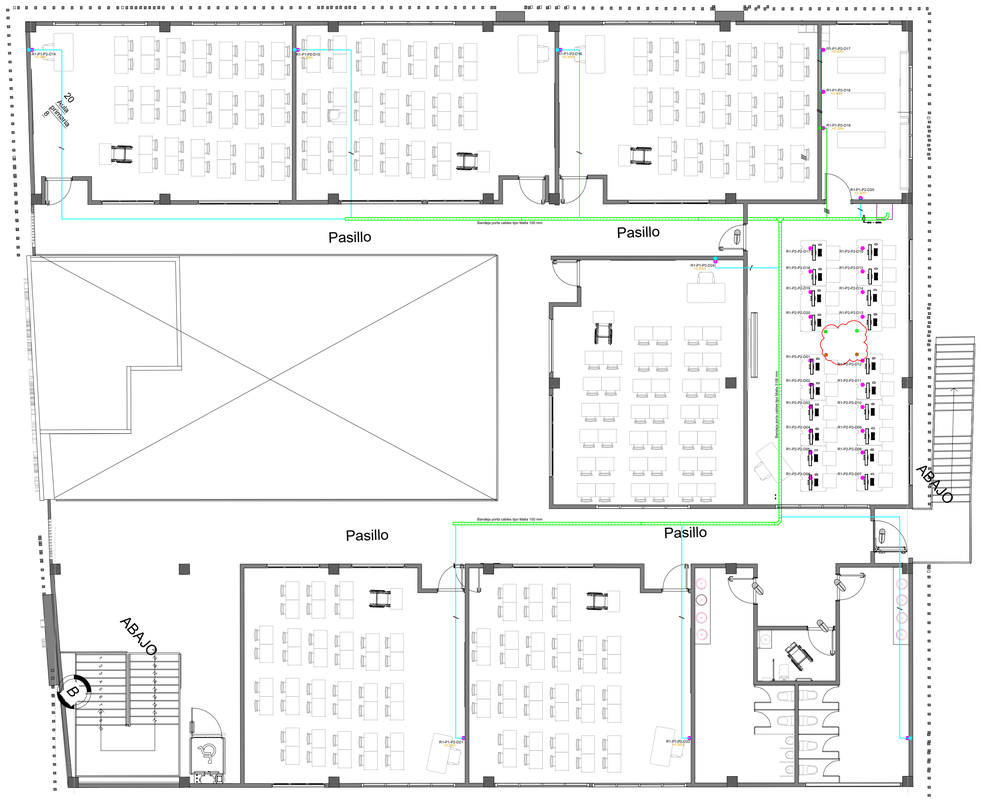

Proyecto: I.E. PIO XII
Rack: R1
Panel: P1
Tipo ANGULADO
Categoría 6A
Marca PANDUIT
Nación P.P: R1-PX-PX-DX
Ubicación CUARTO ELÉCTRICO

Panel	Puerto	Descripción
R1-P1-P1-01	1	PORTERÍA
R1-P1-P1-02	2	ENFERMERÍA
R1-P1-P1-03	3	COORDINACIÓN
R1-P1-P1-04	4	OFICINA
R1-P1-P1-05	5	COORDIANCIÓN
R1-P1-P1-06	6	SALA DE PROFESORES
R1-P1-P1-07	7	SALA DE PROFESORES
R1-P1-P1-08	8	AULA PRIMARIA #3 - PISO 1
R1-P1-P1-09	9	SALA DE PROFESORES
R1-P1-P1-10	10	SALA DE PROFESORES
R1-P1-P1-11	11	AULA MÚLTIPLE
R1-P1-P1-12	12	AULA PRIMARIA #1 - PISO 1
R1-P1-P2-13	13	AULA PRIMARIA #2 - PISO 1
R1-P1-P2-14	14	AULA PRIMARIA #8 - PISO 2
R1-P1-P2-15	15	AULA PRIMARIA #9 - PISO 2
R1-P1-P2-16	16	AULA PRIMARIA #10 - PISO 2
R1-P1-P2-17	17	D.P. EQUIPOS - PISO 2
R1-P1-P2-18	18	D.P. EQUIPOS - PISO 2
R1-P1-P2-19	19	D.P. EQUIPOS - PISO 2
R1-P1-P2-20	20	D.P. EQUIPOS - PISO 2
R1-P1-P2-21	21	AULA PRIMARIA #4 - PISO 2
R1-P1-P2-22	22	AULA PRIMARIA #5 - PISO 2
R1-P1-P2-23	23	AULA PRIMARIA #6 - PISO 2
R1-P1-P2-24	24	AULA PRIMARIA #7 - PISO 2

Proyecto: I.E. PIO XII
Rack: R1
Panel: P2
Tipo ANGULADO
Categoría 6A
Marca PANDUIT
Nación P.P: R1-PX-PX-DX
Ubicación CUARTO ELÉCTRICO

Panel	Puerto	Descripción
R1-P2-P2-01	1	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-02	2	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-03	3	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-04	4	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-05	5	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-06	6	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-07	7	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-08	8	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-09	9	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-10	10	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-11	11	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-12	12	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-13	13	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-14	14	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-15	15	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-16	16	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-17	17	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-18	18	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-19	19	SALA DE INFORMATICA
R1-P2-P2-20	20	SALA DE INFORMATICA
-	21	Reserva
-	22	Reserva
-	23	Reserva
-	24	Reserva

NOTA.

1. El constructor eléctrico deberá validar las alturas de las salidas de datos proyectadas en sitio antes de su instalacion, inlcuyendo las que se proyectan sobe mobiliario en la sala de informatica.
2. Se proyecta cableado de marca Panduit, Cat 6A.
3. Se proyecta rack de dos parales ubicados en el cuarto eléctrico.
   No se proyectan equipos activos.
4. Ubicación de equipos dentro del rack sugeridas. El constructor eléctrico deberá validar en sitio la ubicación final de los equipos dentro del rack.
6. El cableado deberá ser libre de halógenos, y el constructuor deberá dar cumplimiento al código de colores reglamentado por la normativa local para instalaciones eléctricas.
7. Todo el cableado a instalar deberá ser calibre #12AWG o lo indicado en plano.

CONVENCIONES

Salida de datos	
Línea de datos	//
Bandeja tipo Ducto 30cm	
Bandeja tipo Ducto 20cm	
Bandeja tipo Ducto 10cm	
Tubería PVC SCH40 1"	
Tubería PVC SCH40 3/4"	
Tubería PVC SCH40 1/2"	
Rack de dos parales	

AGOSTO 16 DE 1776
MUNICIPIO DE SAN JACINTO
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

NOMBRE DEL PROYECTO
" CONSULTORÍA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO PIO XII DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO - BOLÍVAR "

I.E PIO XII- SEDE LA CONCENTRACIÓN

LOCALIZACIÓN:



BARRIO 8 DE DICIEMBRE

PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE SAN JACINTO, BOLÍVAR

DISEÑO ELÉCTRICO:

CARLOS MEZA AGRESOT
ING. ELECTRICISTA
MP BL205-141881

APROBÓ:

OBSERVACIONES:

REVISÓ:

FECHA:
MARZO -2026

ESCALA:
INDICADA

CONTIENE:

- DATOS PISO 2

PLANCHA:

10/10