

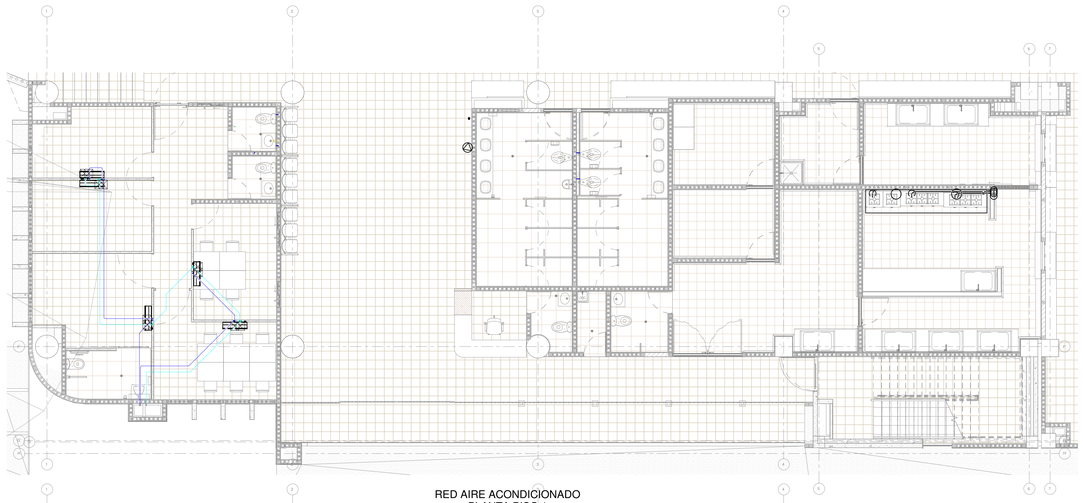


RED AIRE ACONDICIONADO
PLANTA PISO 1
ESC 1 : 75

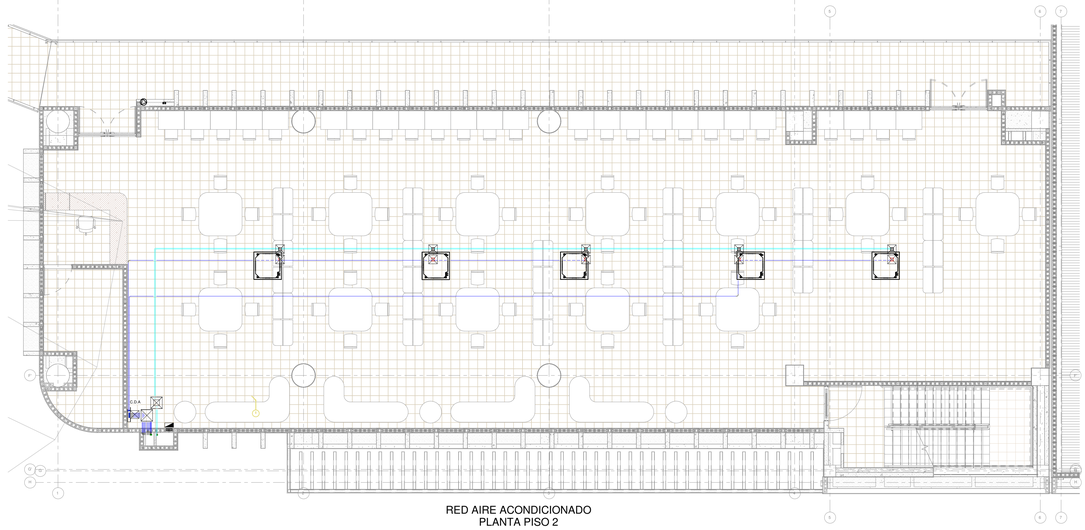

RED AIRE ACONDICIONADO
PLANTA PISO 2
ESC 1 : 75

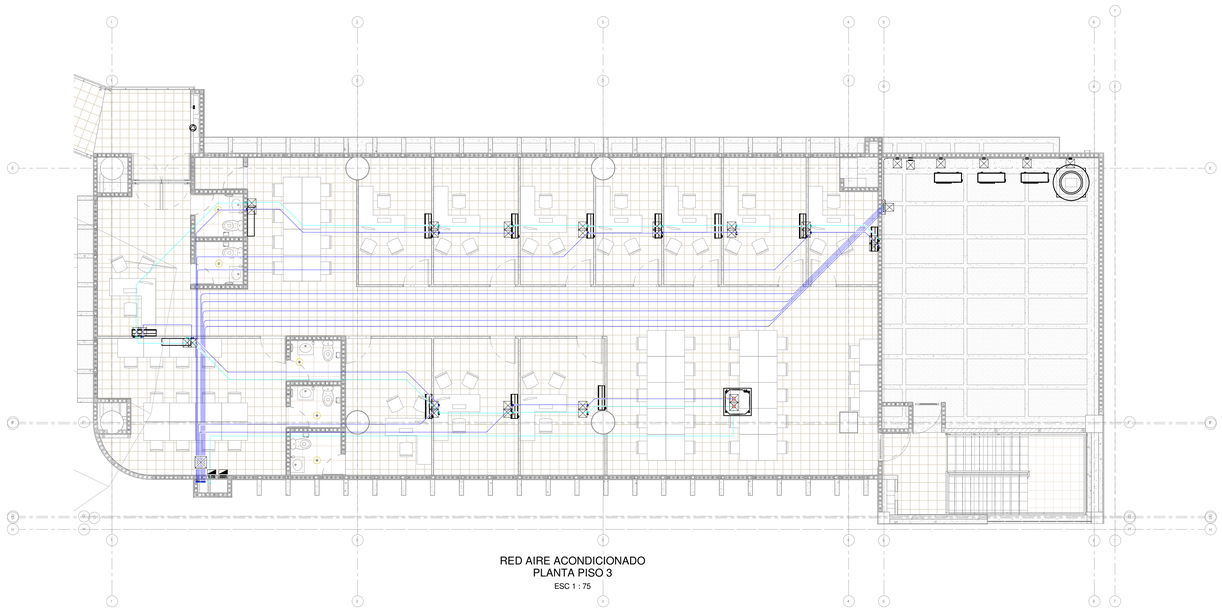

RED AIRE ACONDICIONADO
PLANTA PISO 3
ESC 1 : 75

L-COLE-109

INGENIERO: CRISTIAN FERNANDO PEÑALOZA LOPEZ

MATRICULA: VI.205-157377

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA BOLIVAR

DIRECCION: CALLE 29 NORTE No 68N-22

OBSERVACIONES :

1. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REVISAR ANTICIPADAMENTE ESTOS PLANOS Y VERIFICAR QUE NO HAYAN INTERFERENCIAS
Y INCONSISTENCIAS EN LOS DISEÑOS Y EN CASO DE PRESENTARSE, NOTIFICARLO INMEDIATAMENTE A LA INTERVENTORIA O
FISCALIZACION DEL PROYECTO
2. TUBERIA A LA VISTA SERÉ SER METÁLICA O EMT.
3. DE ACUERDO CON EL LITERAL H, NUMERAL 20.A.1.2 DEL RETIE, PARA LAS REDES ELECTRICAS, NO SE PUEDE INSTALAR TUBERIA
TUBERIA PVC, UNHA EXPUESTA NI EN CIELOS FALSOS, SOLO SE ADMITE SI LA FABRICA EN CONCRETO, EN CASO QUE SE
CONDICIÓN ANTERIOR SE PUEDA DAR, SE TIENE QUE UTILIZAR TUBERIA RIGIDA TIPO INTERMEDIO PVC SCHAD 7 TUBERÍA METÁLICA
4. DE ACUERDO CON EL LITERAL G, NUMERAL 20.2.8 DEL RETIE EN EDIFICIO QUE UTILICEN ASCENSORES O EN LUGARES CON
ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS, TALES COMO LOS LISTADOS EN LA SECCIÓN 518 DE LA NTC 2050 Y SALONES COMUNALES
DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES, LAS REDES ELÉCTRICAS SE DEBEN REALIZAR CON CABLES CON AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO
DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO MAYOR A 0,5% NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS.
ESTOS CONDUCTORES DEBERÁ TENER CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE

MODIFICACIONES :

IEC S.A.S. NIT: 890323767-6
INGENIERIA ELECTRICA
& CONSTRUCCIONES S.A.S.

COLEGIO VIVERO

RED AIRE ACONDICIONADO
PLANTA ADMINISTRACION PISO 1 - 2 - 3
CALCULOS - NOTAS - CONVENCIONES

PROYECTO No.:		DISEÑO:	CRISTIAN FERNANDO PEÑALOZA
ESCALA:	1 : 75	DIGITO:	KAREN NARANJO
DIBUJO No.:	02	REVISO:	JUAN GONZALO JARAMILLO
COORDINO:	CRISTIAN FERNANDO PEÑALOZA	ARCHIVO:	2024-COLEGIO-VIVERO-ELE-RVT22
FECHA:	18-02-2025	APROBO:	JUAN GONZALO JARAMILLO

11 ft 4Cmd_1 RAC-rtq