
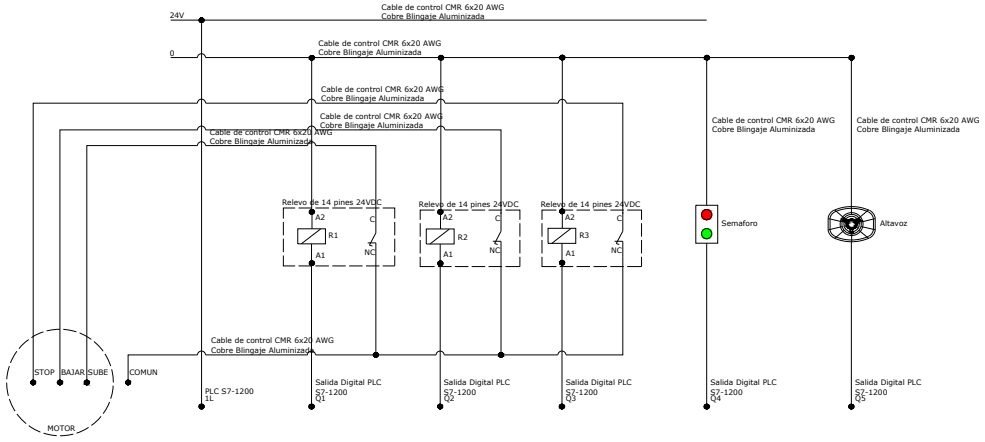


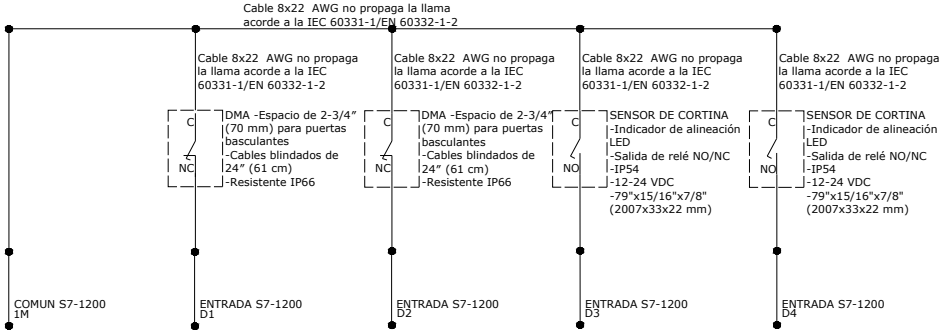

CONEXION SALIDAS PUERTAS A PLC

CONEXION A SENSORES PUERTAS

PLANO

NOTAS:

-Tuberia EMT de 3/4
-Cajas de paso y curvas de EMT 3/4
-Se utiliza cable 8 hilos calibre 22
-Se deben de llegar con 120V AC regulado al gabinete los cables de red
-Dos DMA por puerta
-Dos Sensores de cortina por puerta
-Dos Semáforos por puerta

CONVENCIONES:

	DMA
	GABINETE
	SEMAFORO
	SENSOR DE CORTINA

NÚMERO

CODIDO DEL

TISTA:
PROYECTO:
METRO MEDELLÍN
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CONTENIDO:

CONTRATANTE
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALE DE ABURRÁ LIMITADA

METRO DE MEDELLÍN
CALIDAD DE VIDA

CONTRATISTA:
CONSORCIO METRO

DISEÑA: G&R INGENIERIA
Kevin Andres Cortes Lopez

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO 2023

FECHA:

VER.	OBSERVACIONES	FECHA

ESCAL
A:
ESCALA GRÁFICA:

METRO DE MEDELLÍN
CALIDAD DE VIDA